




Lůžková část

Komplementární část

ROZVEDY POTRUBÍ Z UHLÍKOVÉ OCELI DO DN50
ROZVEDY POTRUBÍ OCELOVÉ HLADNÉ NAD DN50

CHLADNÁ VODA - 13°C
CHLADNÁ VODA - 7°C

SCHÉMA NAPOJENÍ FCU

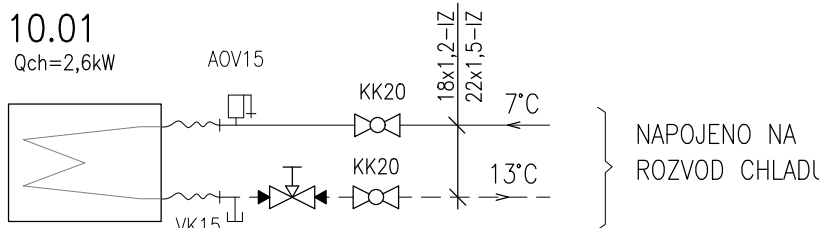


PŘÍPOJENÍ POMOCÍ VLNITÝCH HADIC 3/4"

LEGENDA ARMATUR

- AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- F FILTR ZÁVITOVÝ
- F FILTR PŘÍRUBOVÝ
- RV REGULAČNÍ ARMATURA
- KK KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ
- UK UZAVÍRACÍ KLAPKA MEZIPŘÍRUBOVÁ
- VK VYPUSŤEČ KULOVÝ KOHOUT
- ZK ZPĚTNÁ KLAPKA PŘÍRUBOVÁ
- ZK ZPĚTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ
- Elektronické oběhové čerpadlo s FM
- TEPLOMĚR 0-120°C
- TLAKOMĚR SE SPODNÍM PŘÍPOJ., (ROZSAH)
- VČ. KONDENZAČNÍ SMÝČKY A TLAK. KOHOUTU
- FV POJISTNÝ VENTIL

SCHEMA

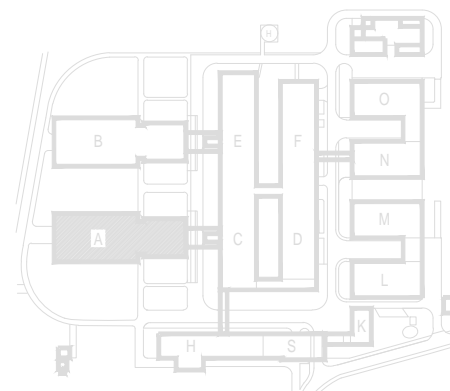

KLIENT:	NEMOCNICE BŘECLAV příspěvková organizace U Nemocnice 1, 690 74 Břeclav, IČ: 00390780	AUTORIZACE:
GENERÁLNÍ DODAVATEL:	ENBRA, a.s. Popůvky 404 664 41 Troubsko, IČ: 44015844	
SUB DODAVATEL:		ČÍSLO PARÉ:
NÁZEV AKCE:	NEMOCNICE BŘECLAV NÁVRH SYSTÉMU CHLAZENÍ - PAVILON A	
STAVEBNÍ OBJEKT:	01 PAVILON A	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
PROFESE:	D.1.01.2 Chlazení	PROJEKTANT:
OBSAH:	PŮDORYS 3.NP	MĚŘITKO:
		STUPEŇ PD:
		ČÍSLO VÝKRESU:
		D.1.01.2.103 00