
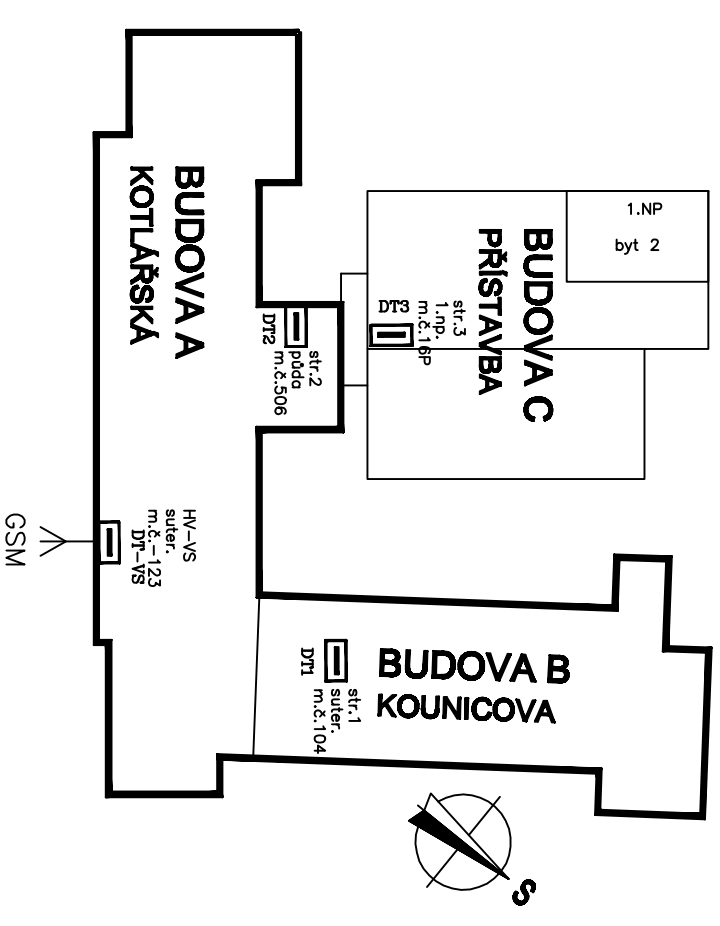


STROJOVNA 3 (PŘÍSTAVBA-C)

PŪDORYS 1:50

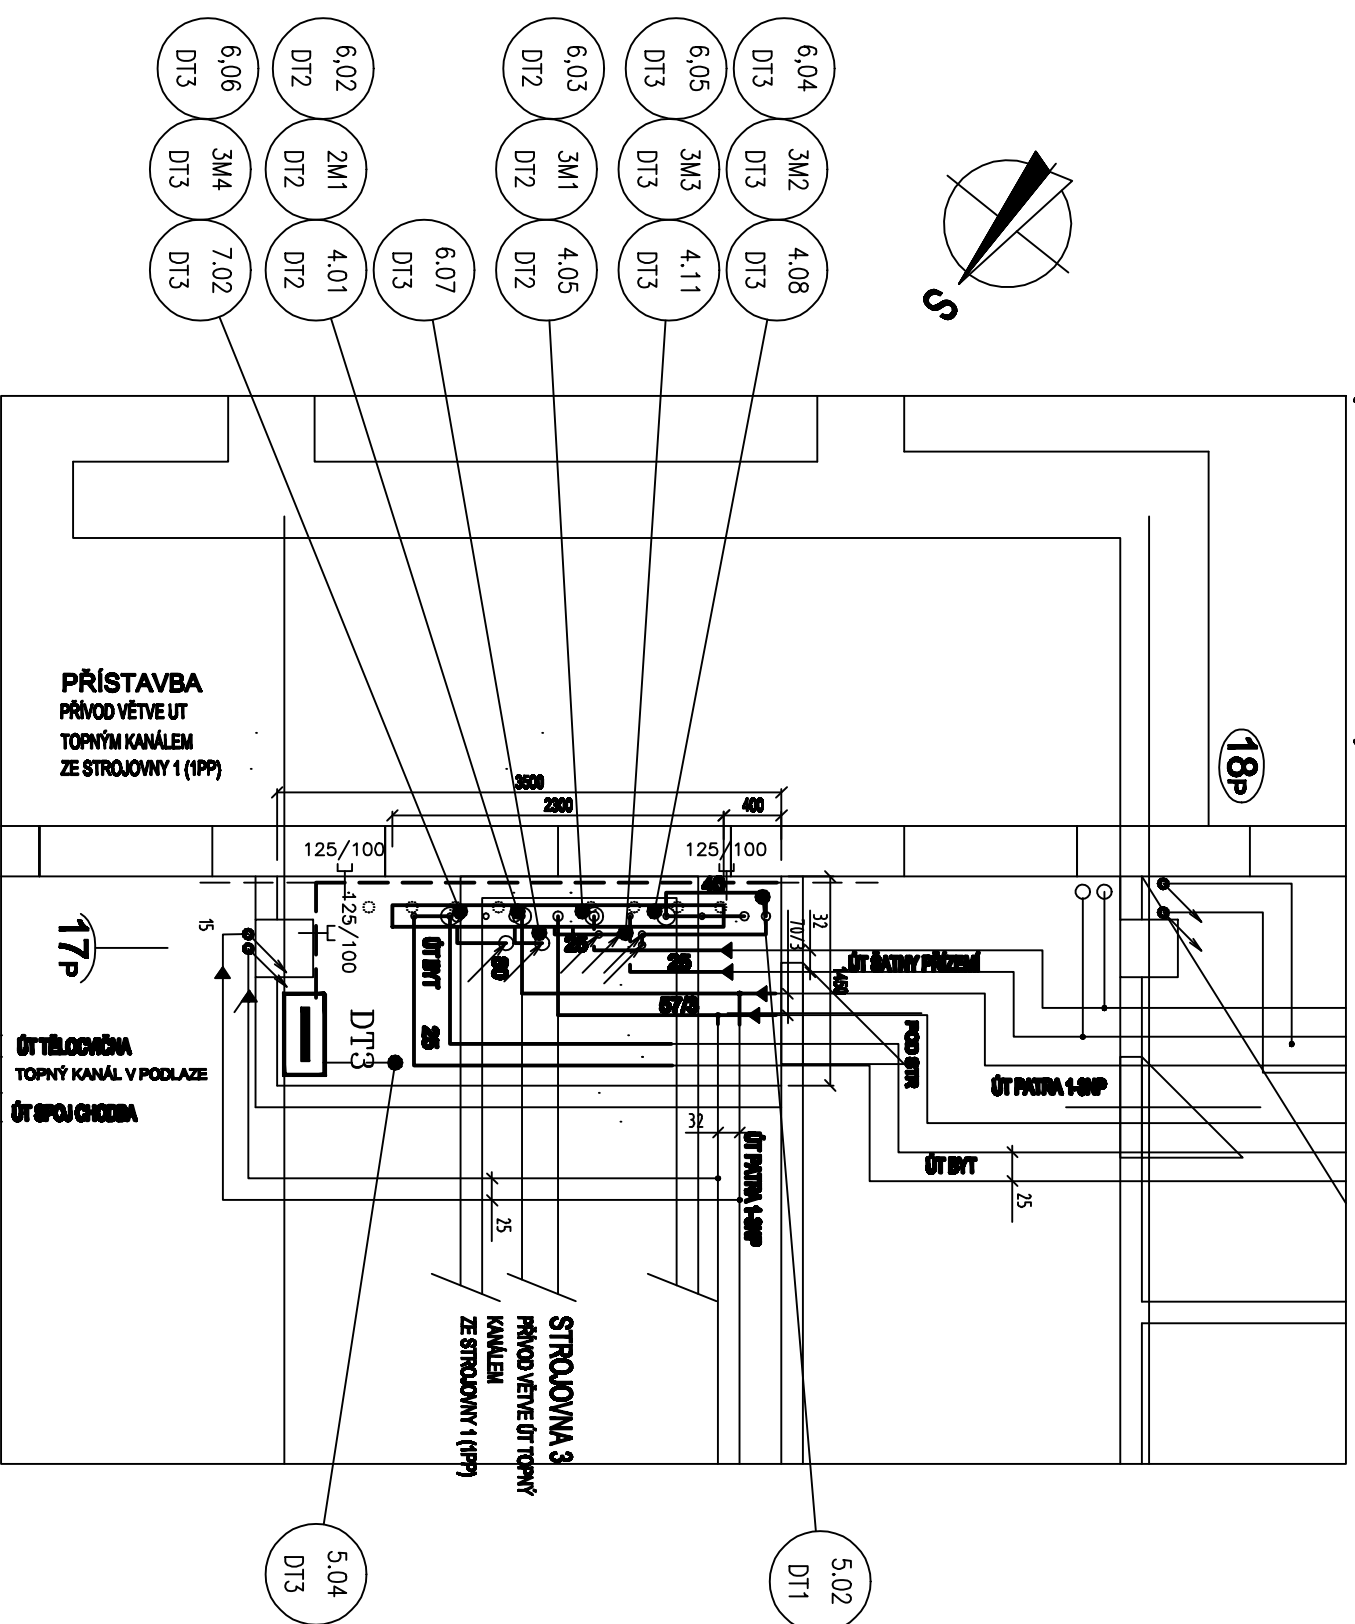

Legenda:

- kabelová trasa
--- kabel

Kabely uloženy po stěnách (v liště, v trubce, v kabelovém žlabu).
Provést ochranné pospojování.

- 3.04
DT1 - položka 3,04, napájena (připojena)
z položky DT1 (rozvaděče)

LEGENDA—VIZ.TABULKA V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE str. 50Hz, 400V / TN-S

VYPRACOVAL Ing.J.Macříček	ODP.PROJ.PROFESE Ing.Macříček	KONTROLOVAL Ing.Z.Prokeš	ODP.PROJ.STAVBY Ing. Zdeněk Prokeš
OKRES: Jihomoravský		OBEČ: Brno, Kotlářská 9	Ing.J.Macříček Projekt MaR a elektro Tel.: 603 409 594 Mail: macriclek.josef@seznam.cz <i>Ing. Zdeněk PROKEŠ</i> Všeobecný projektování Václavské 71/9, Brno 602 00 IČO: 283 283 283 tel: 733 81 81 81 E-mail: zdenek.prokes@seznam.cz
INVESTOR: OA, SOŠK a VOŠ Kotelářská 9, 611 53 Brno			
KOTLAŘSKÁ 263/9			
Optimalizace vytápění objektu školy			
D.1.4.2 MaR, elektroinstalace			
ZAK.CÍSLO: 201814			
ARCHIVNÍ ČÍSLO	C.VÝKRESU		
11/2018	143V		