


PODKROVI

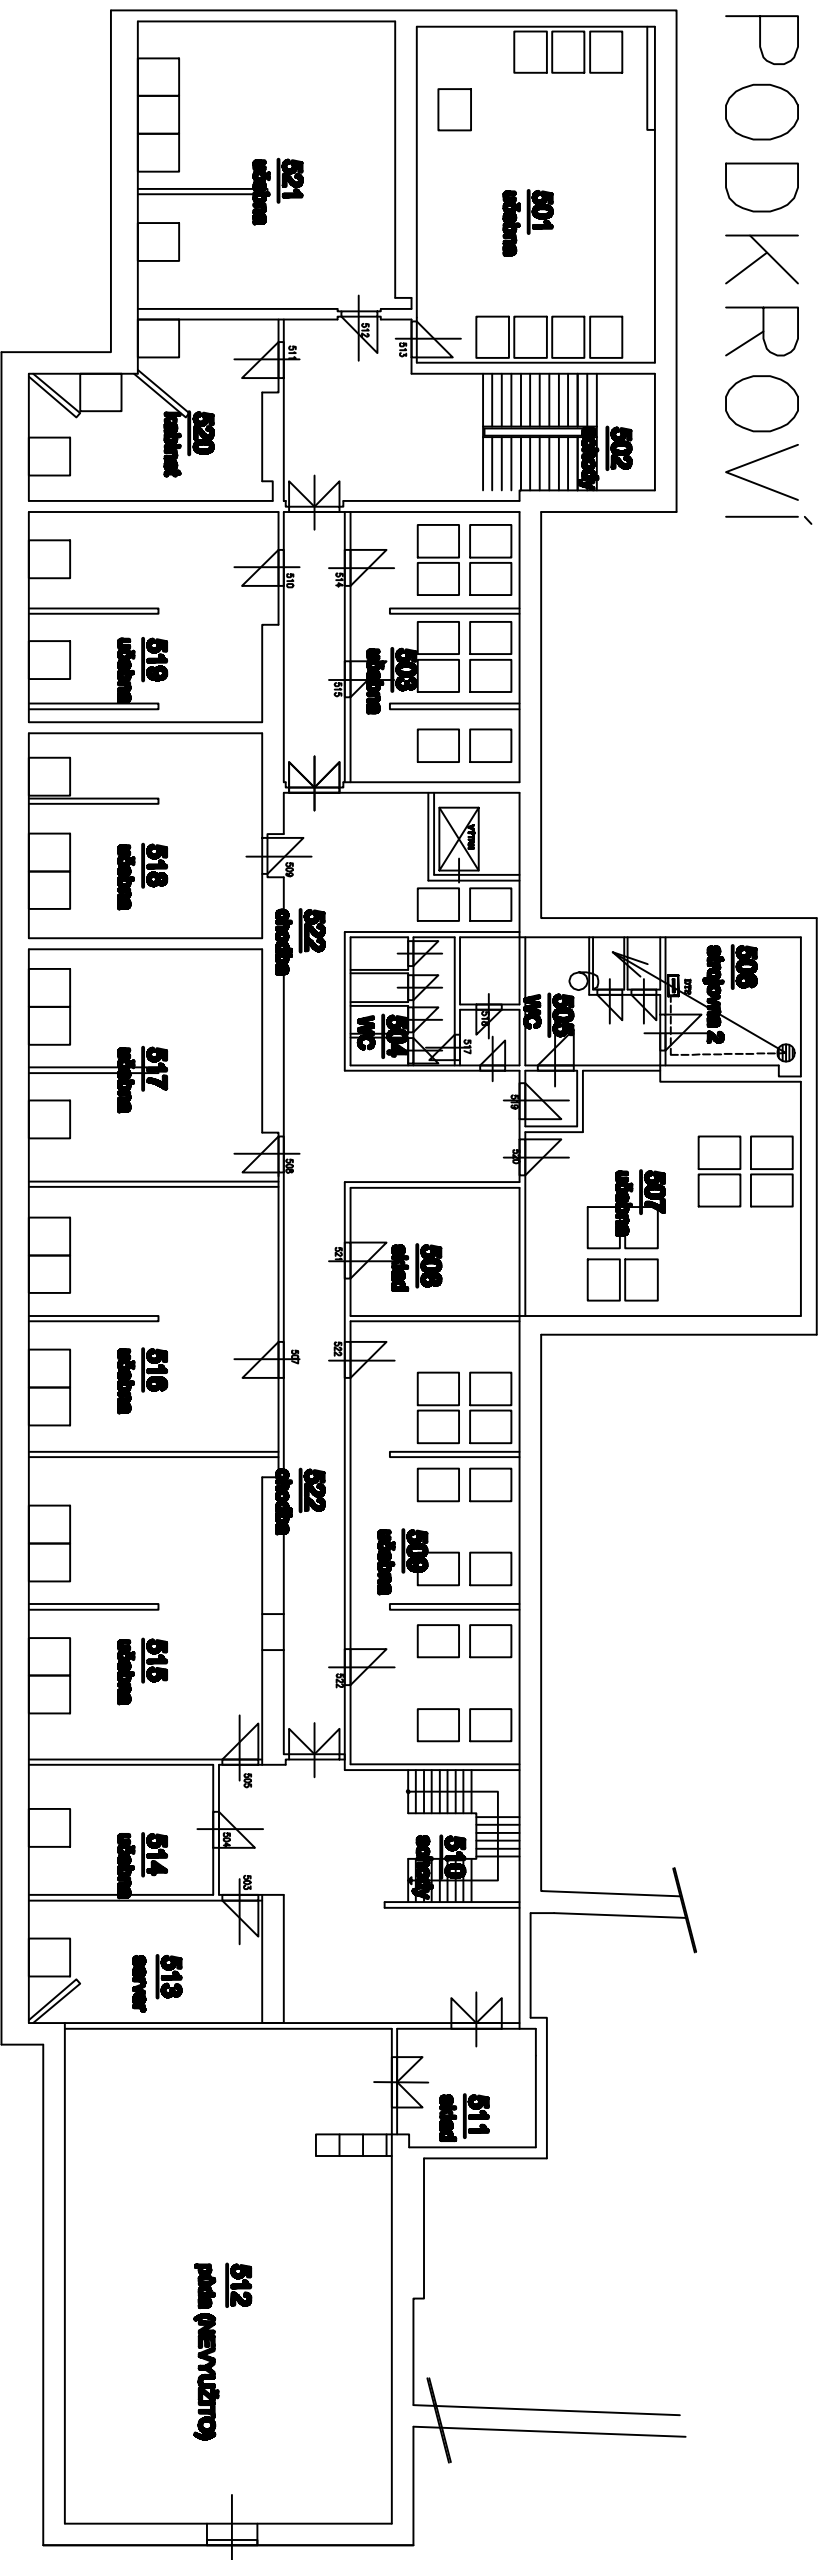

Detail strojovny 2 viz.
výkres č.142


Legenda:

----- kabelová trasa

kabel

Kabely uloženy po stěnách (v liště, v trubce, v kabelovém žlabu).
Provést ochranné pospojování.

3.04 – položka 3,04, napájena (připojena)
DT1 z položky DT1 (rozvaděče)

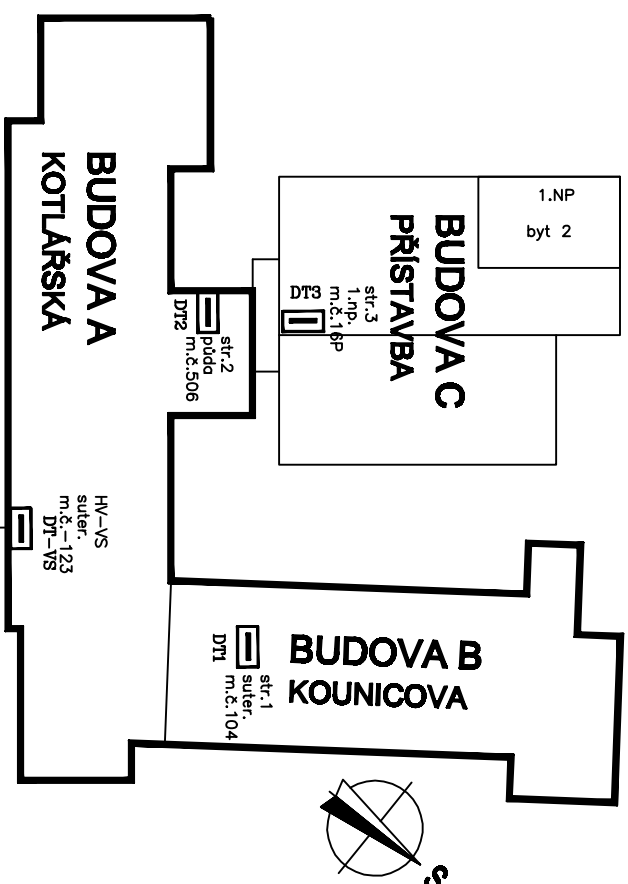

Trasy, stoupačky:

1-sil.kabel z ĤR + kabel HDO do R-byt^{gsm}

2-čidlo JH do DT-VS

3-komunikace DT1 – Rack, židlo VÝCHOD do DT1

4-komunikace DT1-DT3, DT1-DT2, číslo SEVER do DT-VS

5-komunikace DT1-DT3

6-komunikace DT1-DT2

LEGENDA—VIZ.TABULKA V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE str. 50Hz, 400V / TN-S

VYPRACOVAL Ing.J.Macíček	ODP.PROJ.PROFESE Ing.Macíček	KONTROLOVAL Ing.Z.Prokeš	ODP.PROJ.STAVBY Ing. Zdeněk Prokeš
OKRES: Jihomoravský	OBEČ: Brno, Koliářská 9		
INVESTOR: OA, SOŠK a VOŠ Koliářská 9, 611 53 Brno			
KOTLAŘSKÁ 263/9 Optimalizace vytápění objektu školy D.1.4.2 MaR, elektroinstalace			
ZAK.CÍSLO: 201814	Ing. Zdeněk PROKEŠ Vlastní firma Vyškovská 71/10, Brno 602 00 IČO: 253 283 604, DIČ CZ 253 283 604 Telefon: +420 542 221 111, mobil: +420 732 221 111		
FORMÁT	A4		
DATUM	01.12.2018		
STUPEN	TD		
MERITKO	1:200		
C.VÝKRESU	153V		
ARCHIVNÍ ČÍSLO	11/2018		