



DETAIL – VYÚSTĚNÍ CHRLIČE

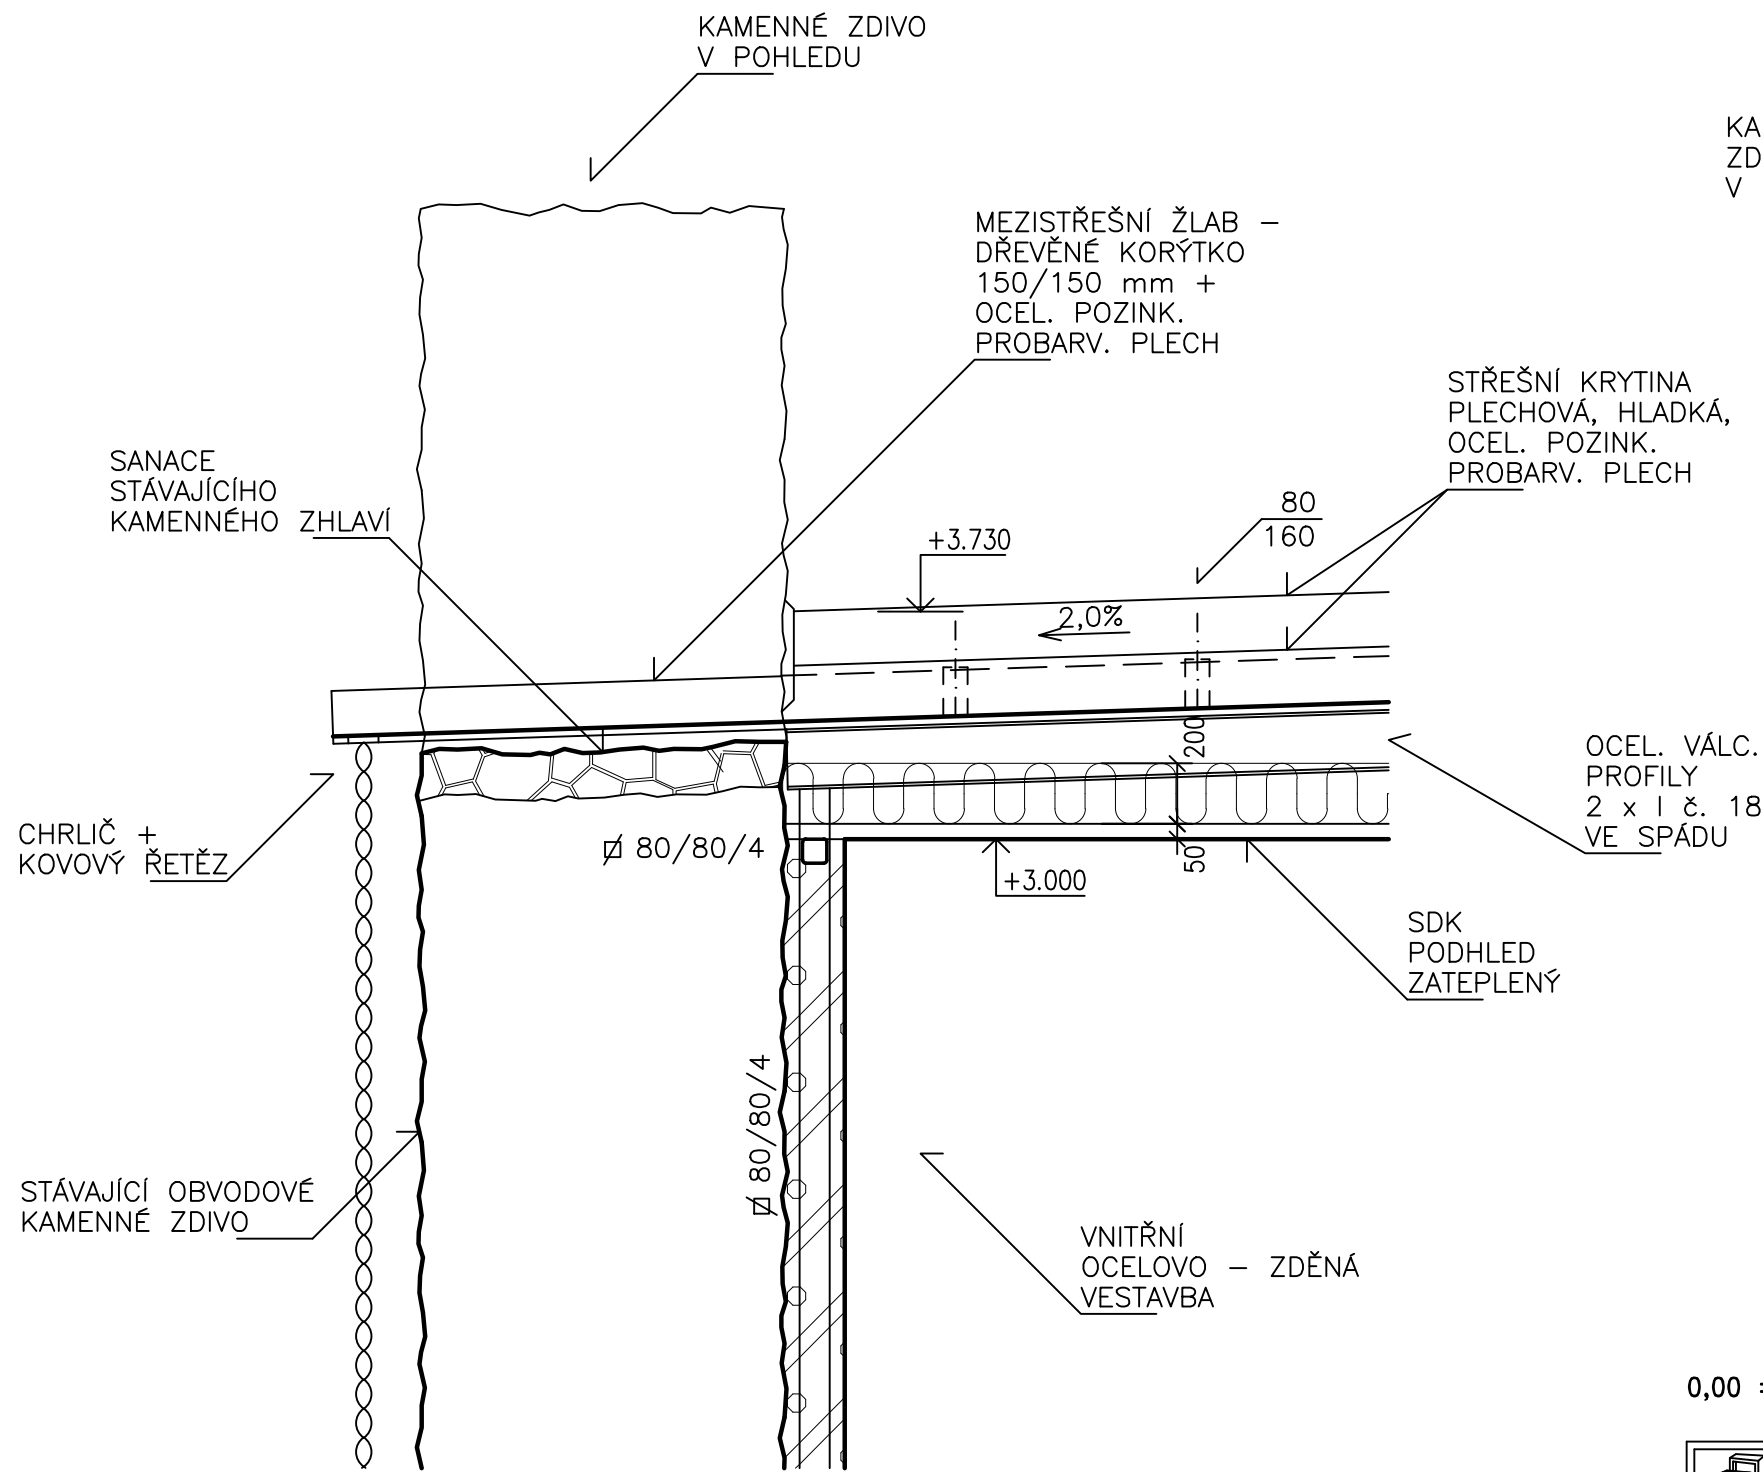

0,00 = ÚROVEŇ PODLAHY (1. NP) KÓTOVÁNO V MM !

AC - projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515 244139				
Projektant	Vypracoval	Č. osvědčení	Stupeň PD:	Projekt
Ing. A. Čeleda	Ing. R. Jarošová	2568/92	Místo:	Znojmo
CORNŠTEJN – SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ HRADU CORNŠTEJNA k. ú. Bítov, parc. č. 68, 507/1			Formát:	A4
			Datum:	VIII/2018
Investor: JM muzeum, Přemyslovců č. 8, Znojmo			Měřítko:	Č. výkresu:
Obsah: DETAIL – VYÚSTĚNÍ CHRLIČE			1 : 25	13