



SITUACE - JIH

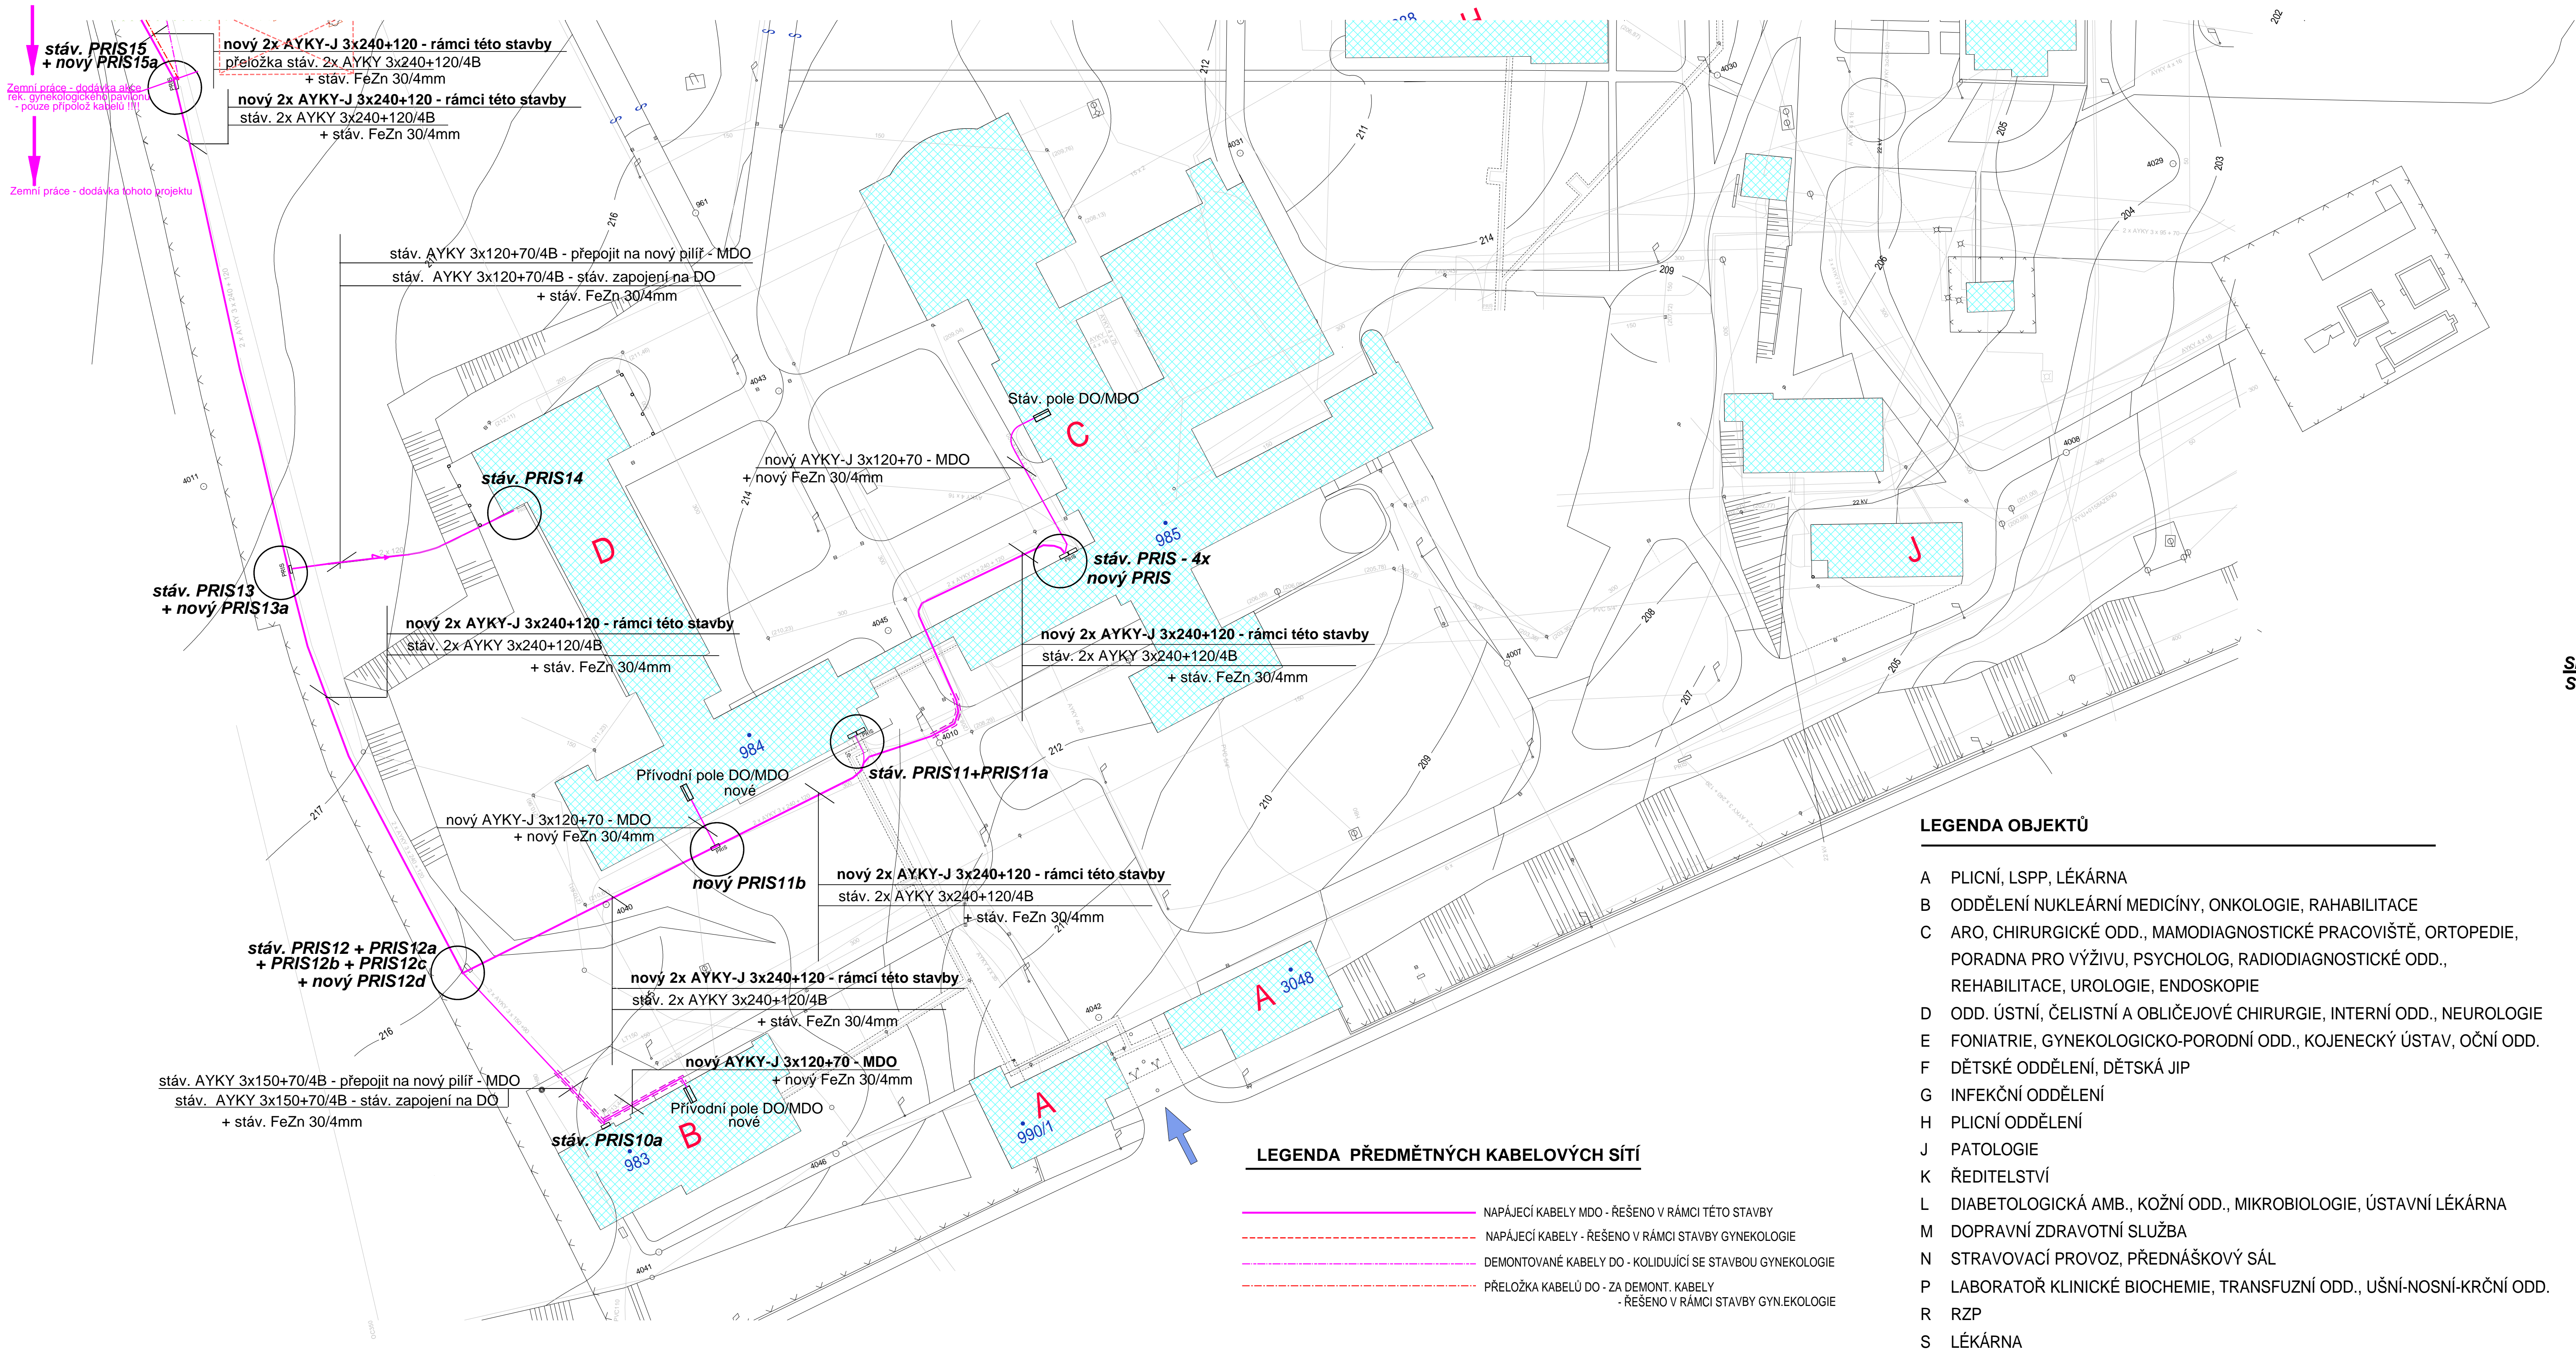

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- VODOVOD
- TELEFONNÍ KABEL
- ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
- VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
- TEPLOVOD, KOLEKTOR
- EL. KABEL
- EL. VEDENÍ VRCHNÍ
- SIGNALIZACE BEZPEČ. ZAŘÍZENÍ
- PLYNOVOD STŘEDOTLAK
- KYSLÍK
- ROZHLAS
- PAROVOD
- TEPLOVOD

SITUACE - AREÁL NEMOCNICE KYJOV - M. 1:4.000

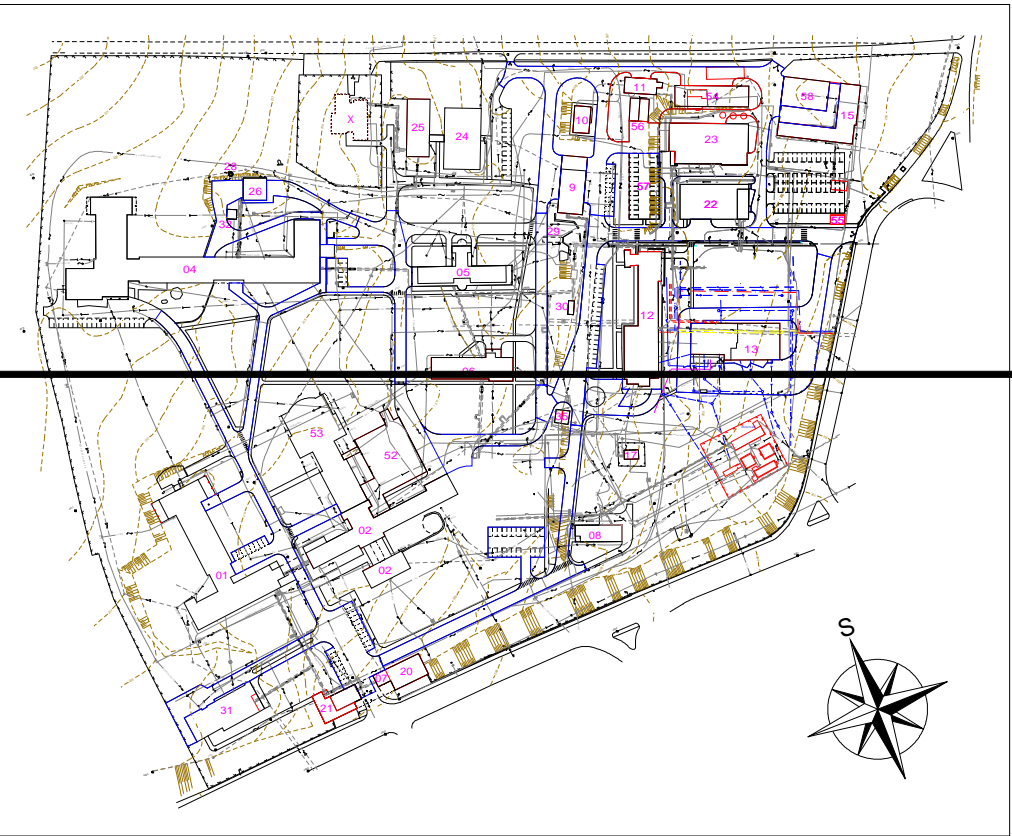

SITUACE - SEVER SITUACE - JIH

LEGENDA OBJEKTŮ

- A PLICNÍ, LSPP, LÉKÁRNA
- B ODDĚLENÍ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, ONKOLOGIE, RAHABILITACE
- C ARO, CHIRURGICKÉ ODD., MAMODIAGNOSTICKÉ PRACOVÍŠTĚ, ORTOPEDIE, PORADNA PRO VÝŽIVU, PSYCHOLOG, RADIODIAGNOSTICKÉ ODD., REHABILITACE, UROLOGIE, ENDOSKOPIE
- D ODD. ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE, INTERNÍ ODD., NEUROLOGIE
- E FONIATRIE, GYNEKOLOGICKO-PORODNÍ ODD., KOJENECKÝ ÚSTAV, OČNÍ ODD.
- F DĚTSKÉ ODDĚLENÍ, DĚTSKÁ JIP
- G INFEKČNÍ ODDĚLENÍ
- H PLICNÍ ODDĚLENÍ
- J PATOLOGIE
- K ŘEDITELSTVÍ
- L DIABETOLOGICKÁ AMB., KOŽNÍ ODD., MIKROBIOLOGIE, ÚSTAVNÍ LÉKÁRNA
- M DOPRAVNÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA
- N STRAVOVACÍ PROVOZ, PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL
- P LABORATOŘ KLINICKÉ BIOCHEMIE, TRANSFUZNÍ ODD., UŠNÍ-NOSNÍ-KRČNÍ ODD.
- R RZP
- S LÉKÁRNA

LEGENDA PŘEDMĚTNÝCH KABELOVÝCH SÍTÍ

- NAPÁJECÍ KABELY MDO - ŘEŠENO V RÁMCI TĚTO STAVBY
- NAPÁJECÍ KABELY - ŘEŠENO V RÁMCI STAVBY GYNEKOLOGIE
- DEMONTOVANÉ KABELY DO - KOLIDUJÍCÍ SE STAVBOU GYNEKOLOGIE
- PŘELOŽKA KABELŮ DO - ZA DEMONT. KABELY - ŘEŠENO V RÁMCI STAVBY GYN.EKOLOGIE


POZNÁMKA

Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41, ed.2: Automatickým odpojením

Napěťová soustava : 3+PE+N stř. 50Hz, AC 400V/TN-C-S

Vnější vlivy : dle ČSN 33 2000-5-51, ed. 3 jsou nebezpečné (N) a zvláště nebezpečné (ZN)
Všechny ostatní vnější vlivy jsou v souladu s přílohou A. ČSN 33 2000-5-51, ed. 3 považovány za normální

N AA7 AE2 AE4 AF2 AG2 AH2 AK2 AL2 AO2 AB7 AD2 ZN



Změna		Provedl		Dne		Projedl	
Vypracoval	Miroslav Kozumplik	Navrhl	Miroslav Kozumplik	Autorizoval	Miroslav Kozumplik, č. autorizace 1300040	Objedn./koordinace	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Investor	Nemocnice Kyjov, p.o., Strážovská 1247, Kyjov	Stavba	POSÍLENÍ VENKOVNÍCH ROZVODŮ EL. ENERGIE	Část	D - Dokumentace objektů, techn. a technologických zařízení D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení D.2.1 - Přívodní vedení a rozvody technické infrastruktury D.2.1.1 - Venkovní rozvody NN	Počet A4	12
Datum	11/2015	Č. zak.	1-1229-1	Mřítko	1:500	Č. výkr.	D.2.1.1.03
Obsah	Situáční schéma napájecích rozvodů - jižní část			Mřítko	1:500	Č. výkr.	D.2.1.1.03