
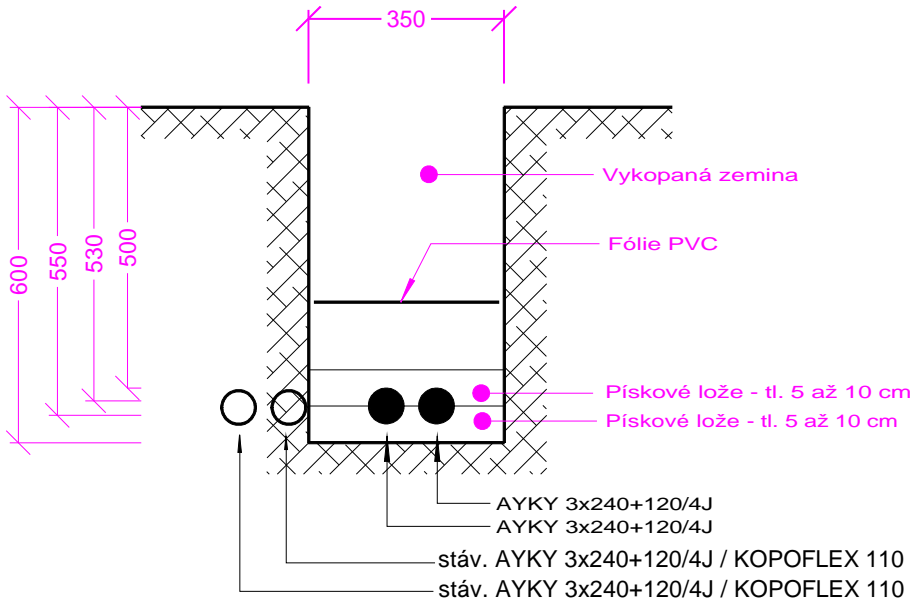
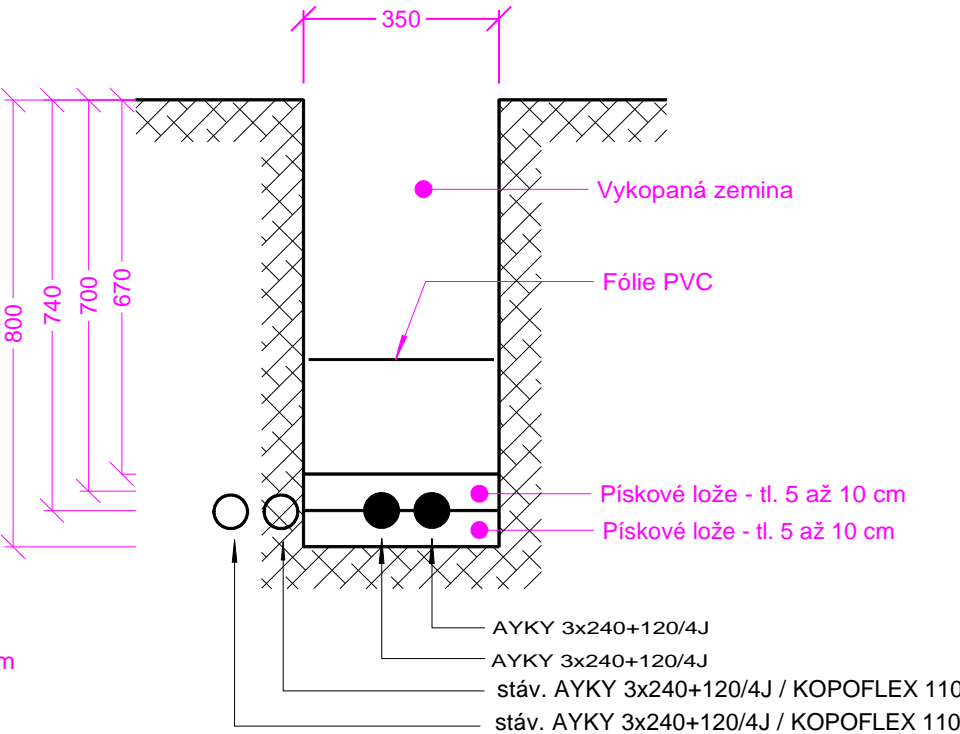


Řez kabelovou trasou
- pod zpevněnou komunikací

Řez kabelovou trasou
- ve volném terénu

Řez kabelovou trasou
- v chodníku a zeleni

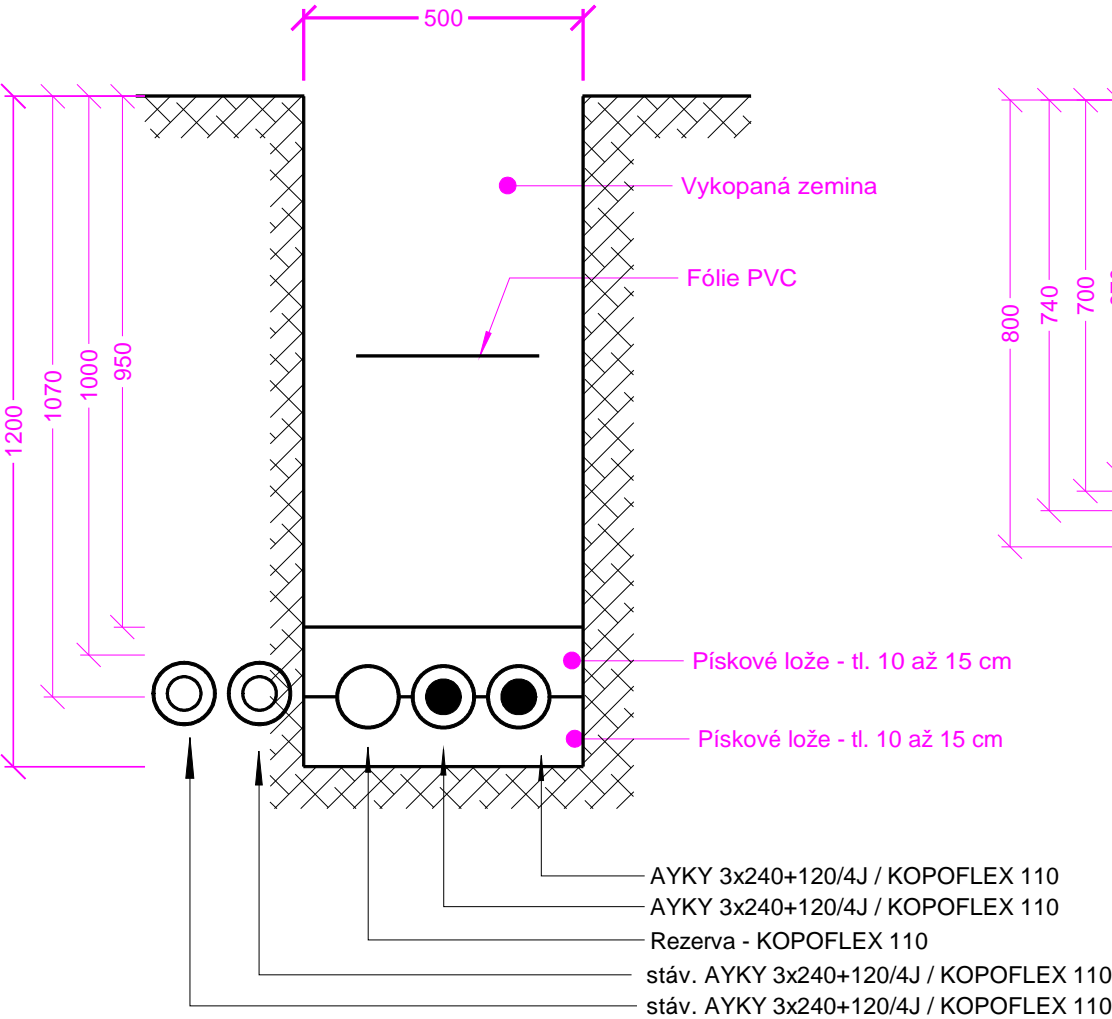

POZNÁMKA

Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41, ed.2: Automatickým odpojením
Napěťová soustava : 3+PE+N stř. 50Hz, AC 400V/TN-C-S

Vnější vlivy : dle ČSN 33 2000-5-51, ed. 3 jsou nebezpečné (N)
a zvlášť nebezpečné (ZN)
Všechny ostatní vnější vlivy jsou v souladu
s přílohou A. ČSN 33 2000-5-51, ed. 3 považovány
za normální



Výkopy a zemní práce jsou projektem řešeny v trase od PRIS15
po rozv. chirurgie, rozv. interny a po rozvodn nukleární medicíny

Z rozvodny po PRIS15 jsou zemní práce řešeny v rámci stavby
rekonstrukce gynekologického pavilonu - viz proejkt SUBTECH Brno

Změna			Provedl		Dne		Podpis	
Vypracoval			Miroslav Kozumplík					
Navrhl			Miroslav Kozumplík					
Autorizoval			Miroslav Kozumplík, č. autorizace 1300040					
Objedn./koordinace			Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace					
Investor			Nemocnice Kyjov, p.o., Strážovská 1247, Kyjov		Počet A4		2	
Stavba			POSÍLENÍ VENKOVNÍCH ROZVODŮ EL. ENERGIE		Datum		11/2015	
Část			D - Dokumentace objektů, techn. a technologických zařízení D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení D.2.1 - Přívodní vedení a rozvody technické infrastruktury D.2.1.1 - Venkovní rozvody NN		Č. zak.		1-1229-1	
Obsah			Řezy kabelovou trasou		Měřítko		Č.výkr.	
					Kótováno v mm		D.2.1.1.20	