

Ateliér A99  
Purkyňova 99  
612 00 BRNO

Váš dopis č. j.:  
Číslo jednací: BV/1229/2016-Ha  
Vyřizuje: Ing. Michal Haman  
Tel.: 545532224  
Datum: 30. 3. 2016

**Tišnov – rekonstrukce nemocnice – I. etapa, novostavba ambulantního traktu**  
Vyjádření k PD pro stavební povolení

Projekt: ATELIÉR 99, Ing. Hladíková, Brno, 02/2015 – DSP  
Investor: Nemocnice Tišnov

Zjednodušený popis návrhu z PD:

Předmětem předložené dokumentace je návrh odvedení splaškových a dešťových vod, vodovodní přípojka – investice vyvolané rekonstrukcí areálu nemocnice – ambulantní část E.

**Vodovodní přípojka** – bude napojena na rekonstruovaný vodovodní řad DN100 (stávající stav DN80). Rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu není součástí této PD. Rekonstrukce vodovodního řadu je podmiňovací investicí, která musí být provedena buď před, anebo současně s výstavbou ambulantního traktu.

**Kanalizace** – v objektu i mimo objekt je kanalizace řešená jako oddílná. Odpadní vody budou svedeny do jednotné kanalizační přípojky a napojeny na jednotnou kanalizaci DN300, umístěnou v ulici Purkyňova.

**Stanovisko VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Brno-venkov (dále jen VAS):**

1. Souhlasíme s umístěním shora uvedené novostavby včetně IS dle předložené PD. Vedení trasy vodovodu a kanalizace ve vztahu k ostatním technickým sítím musí vyhovovat ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.

Adresa divize  
Soběšická 820/156,  
Lesná, 638 00 Brno

tel.: +420 545 532 111  
fax: +420 545 532 392  
e-mail: sekretariat@vasbv.cz

Bankovní spojení: 3201641/0100  
Zapsána: B 1181 Krajský soud v Brně  
www.vodarenska.cz

IČ: 49455842  
DIČ: CZ49455842

Sídlo společnosti  
Soběšická 820/156,  
Lesná, 638 00 Brno

2. Souhlasíme s napojením areálu na veřejný vodovod (který bude předem zrekonstruován) a kanalizaci a s vybudováním navržené vodovodní i kanalizační přípojky včetně areálových rozvodů.
3. Vedení trasy vodovodu a kanalizace ve vztahu k ostatním technickým sítím musí vyhovovat ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
4. Veškeré objekty musí být umístěny tak, aby bylo dodrženo ochranné pásmo vodovodu, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. V OP se nesmí provádět zemní práce, budovat žádné podzemní a nadzemní objekty s výjimkou komunikace, provádět činnosti omezující přístup k řadům nebo ohrožující jejich technický stav. Rovněž se nesmí vysazovat trvalé porosty, provádět skládky, provádět terénní úpravy.
5. Upozorňujeme stavebníka, že vzhledem k rozšíření zpevněných ploch, bude po zkolaudování nových objektů nutno na VAS uzavřít dodatek ke smlouvě za platbu většího množství odváděných dešťových vod do veřejné kanalizace.

#### **Obecné podmínky k napojení na veřejný vodovod:**

1. PD vodovodní přípojky a její realizace bude dle přiložených podmínek VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Brno-venkov (dále jen VAS).
2. PD přípojky předložíte k odsouhlasení na VAS provozní středisko Tišnov tel. 549 410 203.
3. Při souběhu a křížení přípojky s ostatními sítěmi technického vybavení je třeba dodržet požadované vzdálenosti dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
4. Na VAS provozním středisku Tišnov uzavřete dohodu o realizaci přípojky, viz přiložený formulář.
5. Dle dohody o realizaci přípojky bude provedena před zakrytím přípojky její kontrolní prohlídka oprávněným zaměstnancem VAS a v rámci kontrolní prohlídky bude sepsán zápis, jehož kopii předáte místně příslušnému stavebnímu úřadu, jako doklad k oznámení o zahájení užívání stavby nebo k vydání kolaudačního souhlasu.

#### **Obecné podmínky k napojení na veřejnou kanalizaci:**

1. Na areálové kanalizaci musí být, při hranici napojované nemovitosti, osazena revizní šachtička pro kontrolu míry znečištění a množství odpadních vod.
2. Napojení množství dešťových vod odváděných navrženou přípojkou do jednotné kanalizace je nutno omezit tak, aby byla splněna podmínka daná vyhláškou č. 501/2006 Sb. (§20 a §21).
3. PD kanalizační přípojky a její realizace bude dle přiložených podmínek VAS.
4. PD přípojky předložíte k odsouhlasení na VAS provozní středisko Tišnov tel. 549 410 203.
5. Na VAS provozním středisku Tišnov uzavřete dohodu o realizaci kanalizační přípojky, viz přiložený formulář.

6. Při souběhu a křížení kanalizační přípojky s ostatními sítěmi technického vybavení je třeba dodržet požadované vzdálenosti dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání technických sítí.
7. Dle dohody o realizaci přípojky bude provedena před zakrytím přípojek jejich kontrolní prohlídka oprávněným zaměstnancem VAS a v rámci kontrolní prohlídky bude sepsán zápis, jehož kopii předáte místně příslušnému stavebnímu úřadu, jako doklad k oznámení o zahájení užívání stavby nebo k vydání kolaudačního souhlasu.
8. Další podmínky dle požadavků vedení provozního střediska.

Doba platnosti vyjádření je 2 roky.

S pozdravem

 **VODÁRENSKÁ**  
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
Divize Brno - venkov  
Ing. Eva Kejvalová

vedoucí technického útvaru



## Dohoda

o provedení vodovodní a/nebo kanalizační přípojky

kterou spolu uzavírají :

### Stavebník

Jméno nebo název firmy ( IČO)

adresa, telefon, E-mail

investor ( je-li odlišný od stavebníka ) – jméno nebo název firmy

Místo stavby - obec

k.ú.

ulice

číslo popisné

číslo parcely

a

### Zhotovitel

**VODARENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,a.s. , divize Brno venkov, Soběšická 156, Brno**

☐

provoz Tišnov, Wagnerova 1896, 666 01 Tišnov, 549 410 203

☐

provoz Pozořice, U Vlečky 695, 664 07 pošta Pozořice, 544 226 084

☐

provoz Židlochovice, Lidická 689, 667 01 Židlochovice, tel. 547 231 018

☐

provoz Ivančice, B.M.Kuldy 20, 664 91 Ivančice, tel. 546 435 427

☐

provoz Rosice, Litostrovská 1062, 665 01 Rosice , tel. 546 411 012

### Stavebník a zhotovitel

**se dohodli, že zhotovitel provede pro stavebníka níže uvedené práce. Na provedení prací obě strany uzavřou Smlouvu o dílo. ( Požadované práce se označí křížkem )**

### Vodovodní přípojka

☐

dodavatelské provedení kompletní přípojky včetně odbočení s uzávěrem a zemních prací

☐

dodavatelské provedení přípojky včetně odbočení s uzávěrem, bez zemních prací

☐

kontrola uložení potrubí před zásypem, kontrola vnitřního vodovodu, připojení na vodovod , osazení vodoměrné sestavy, tlaková zkouška, zaměření jednoduché přípojky

### Kanalizační přípojka

☐

dodavatelské provedení kompletní přípojky včetně zemních prací, bez domovní kontrolní šachtičky

☐

dodavatelské provedení kanalizační přípojky bez zemních prací

☐

provedení odbočení z kanalizace pro veřejnou potřebu a kontrola uložení potrubí před zásypem, kontrola vnitřní kanalizace, zaměření jednoduché přípojky

☐

kontrola napojení přípojky na vysazený odbočný kus a kontrola uložení potrubí před zásypem, kontrola vnitřní kanalizace, zaměření jednoduché přípojky

Datum

podpis stavebníka, razítko

podpis a razítko

příslušného provozu VAS,a.s. divize Brno – venkov

## Stanovisko

**VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI a.s. divize Brno – venkov, k předložené projektové dokumentaci na vodovodní a/nebo kanalizační přípojku**

Podmínky pro zpracování PD vydal Technický úsek VAS,a.s. divize Brno – venkov dopisem č.j. .... dne.....

**S předloženou PD , zpracovanou ..... , ze dne.....**

☐

souhlasíme

☐

nesouhlasíme

Datum

razítko a podpis

příslušného provozu VAS,a.s. divize Brno – venkov








Datum: 30.3.16

Měřítko: 1 : 1000

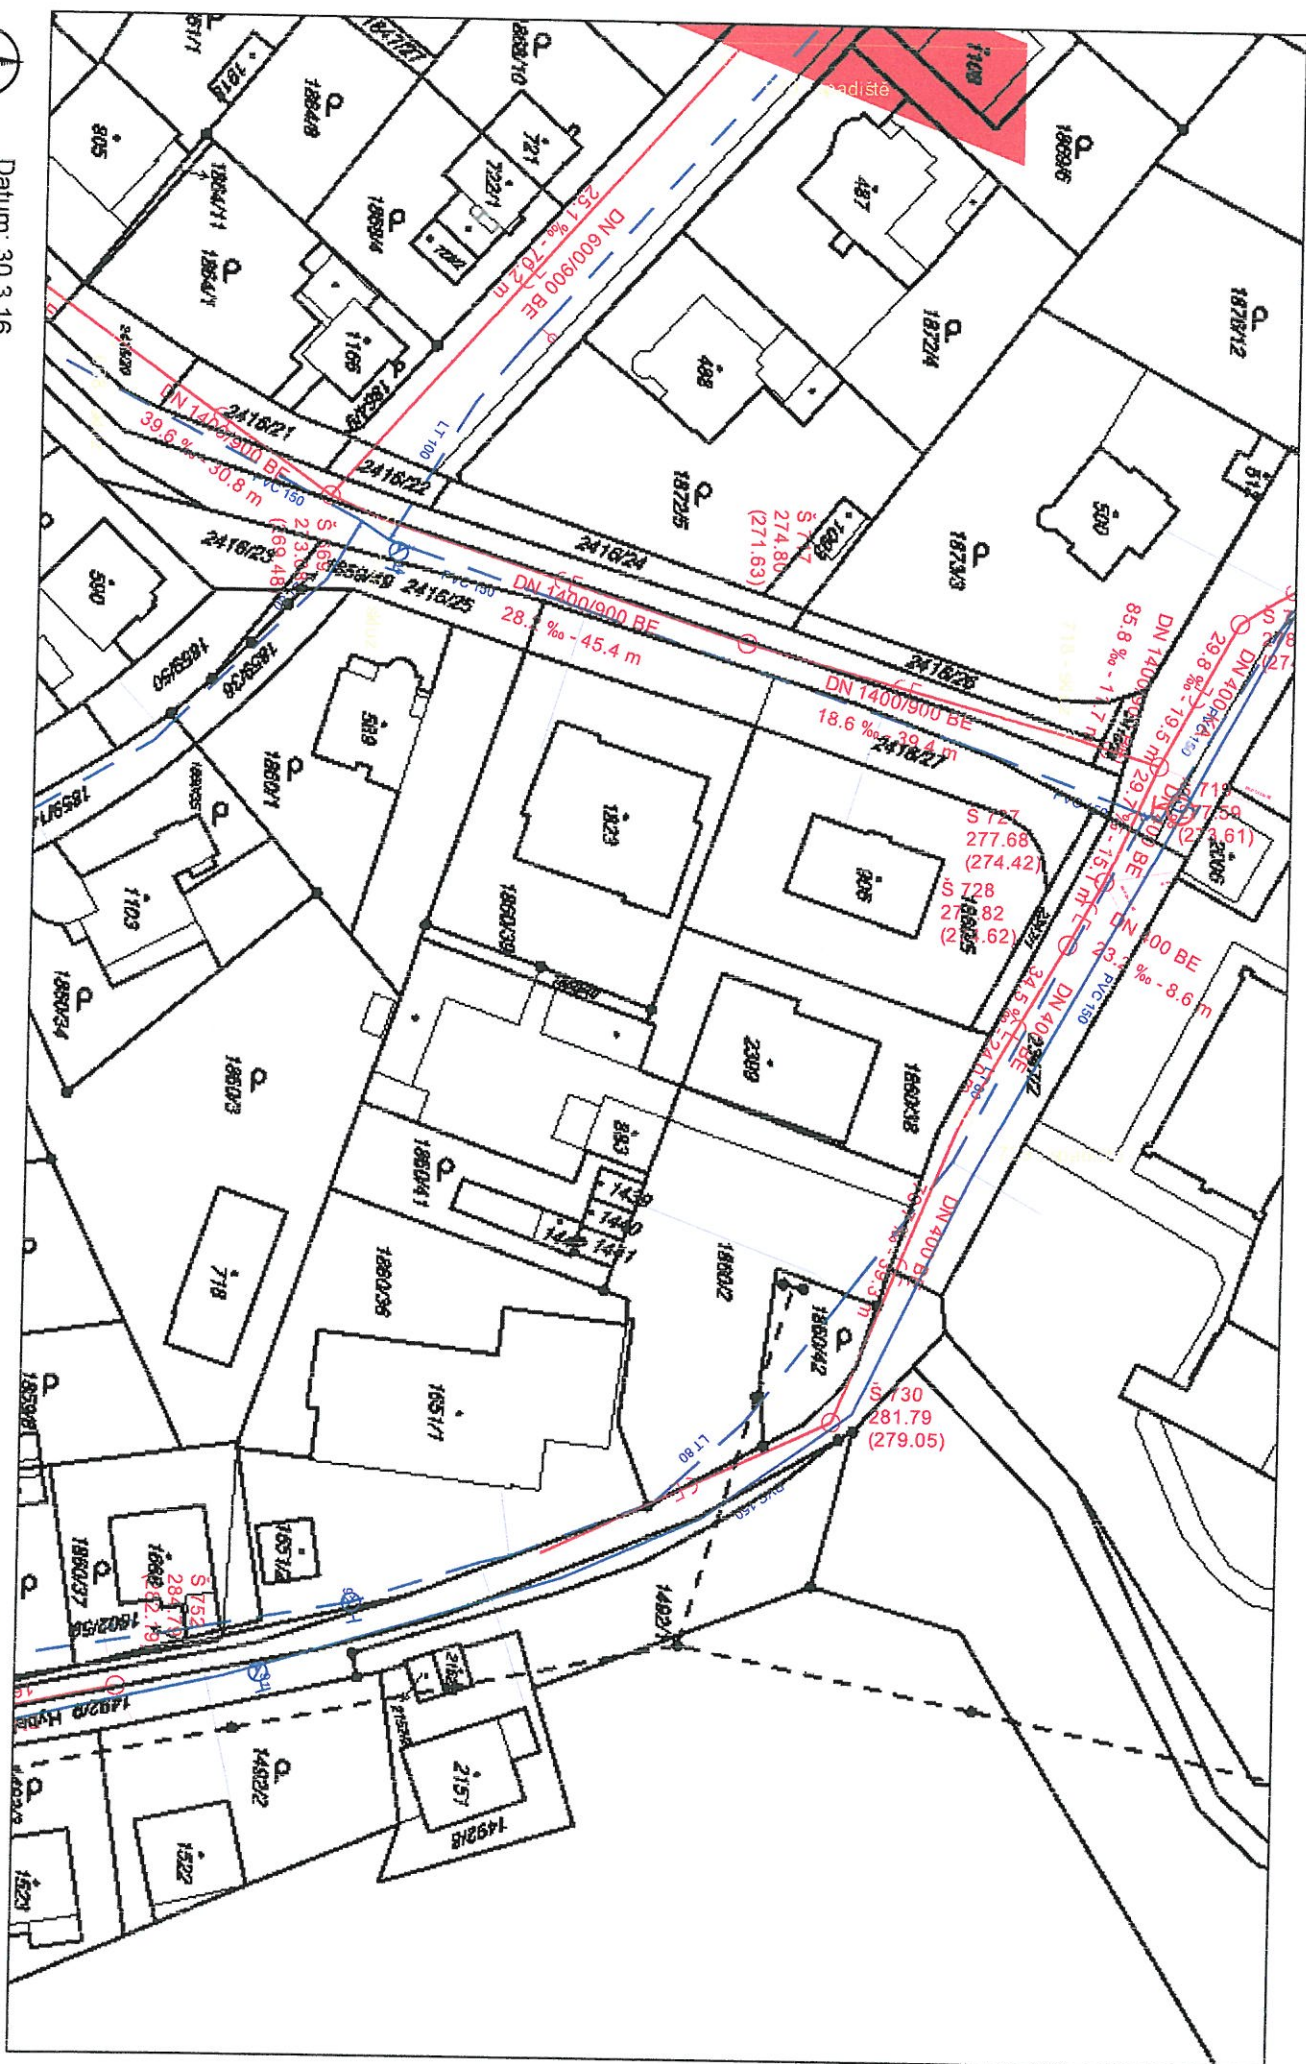





Vodárenská akciová společnost  
divize Brno-venkov  
Duslo:  
11-03-2016  
Č.j. 1219 Ref. HI  
Vyřizeno:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.  
divize Brno – venkov  
Soběšická 820/156  
638 01 Brno

### ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ KE STAVEBNÍ ČINNOSTI

NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce nemocnice TIŠNOV  
NOVO STAVBA KOMBINOVANÉHO TRAKTU

#### REALIZOVANÉ OBJEKTY:

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Novostavba           | <input type="checkbox"/> Dešťová přípojka       | <input type="checkbox"/> Garáž           |
| <input type="checkbox"/> Přístavba/ nástavba             | <input type="checkbox"/> Plynová přípojka       | <input type="checkbox"/> Oplocení        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kanalizační přípojka | <input type="checkbox"/> Elektro přípojka       | <input type="checkbox"/> Vjezd           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vodovodní přípojka   | <input type="checkbox"/> Jímka na dešťovou vodu | <input type="checkbox"/> Zpevněné plochy |

☒ Jiné objekty: Komunikace příjezdová a parkoviště

#### ŽADATEL (korespondenční adresa)

Jméno a příjmení: AJELIEP A99  
Adresa: TURKYŇOVA 99, BRNO - KRAČKOVO POLE  
Tel: 776 020 336 e-mail: castava@atelier99.cz

#### INVESTOR

Jméno a příjmení: NEMOCNICE TIŠNOV, příspěvk. organizace  
Adresa: TURKYŇOVA 279, 666 13 TIŠNOV  
Tel: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

#### MÍSTO STAVBY

Katastrální území: TIŠNOV parcelní číslo: 1860/2  
číslo popisné: \_\_\_\_\_

605 24 60 90 - Hladíková

Adresa divize  
Soběšická 820/156  
638 01 BRNO

tel: +420 545 532 111  
fax: +420 545 532 392  
e-mail: valentinar@vatbv.cz

Bankovní spojení: 3701641/0100  
Zapsáno B 1181 Krušný soud v Brně  
www.vodarenska.cz

IC: 49455042  
DIČ: CZ49455042

Sídlo společnosti  
Soběšická 820/156  
638 01 BRNO



## DŮVOD ŽÁDOSTI:

- ☐ Územní řízení  
☐ Územní souhlas  
☐ Zjednodušené územní řízení  
☐ Spojené územní a stavební řízení

- ☐ Ohlášení stavby  
☒ Stavební řízení  
☐ Existence sítí  
☐ Veřejnoprávní smlouva

## ZPŮSOB PŘEVZETÍ VYJÁDRĚNÍ:

☐ Poštou

☒ Osobně *Ing. Hladíková*

## POŽADAVEK NA VRÁCENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

☐

## POZNÁMKA/ POPIS STAVBY:

---



---



---

PŘÍLOHY: (K žádosti je vždy nutné přiložit situaci s vyznačením zájmového území)

1 x PD ARCHITEKTUICKÉ ŘEŠENÍ  
 1 x PD VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

*Zlapané vody je podzemní tak šuká; inženýr práce*

V *Brně*

Dne: *9.3.2015*

Podpis žadatele: *[Signature]*

V případě žádosti o prodloužení IS požadujeme doložit 1 kompletní paré projektové dokumentace.

