


OCHRANNÉ PROSTORY VYŠETŘENÉ METODOU VALÍCÍ SE
BLESKOVÉ KOULE (VBK) O POLOMĚRU $r = 30\text{ m}$ (TRÍDA
OCHRANY PŘED BLESKEM LPL II).

NEJVYŠŠÍ DOVOLENÁ VÝŠKA POROSTU

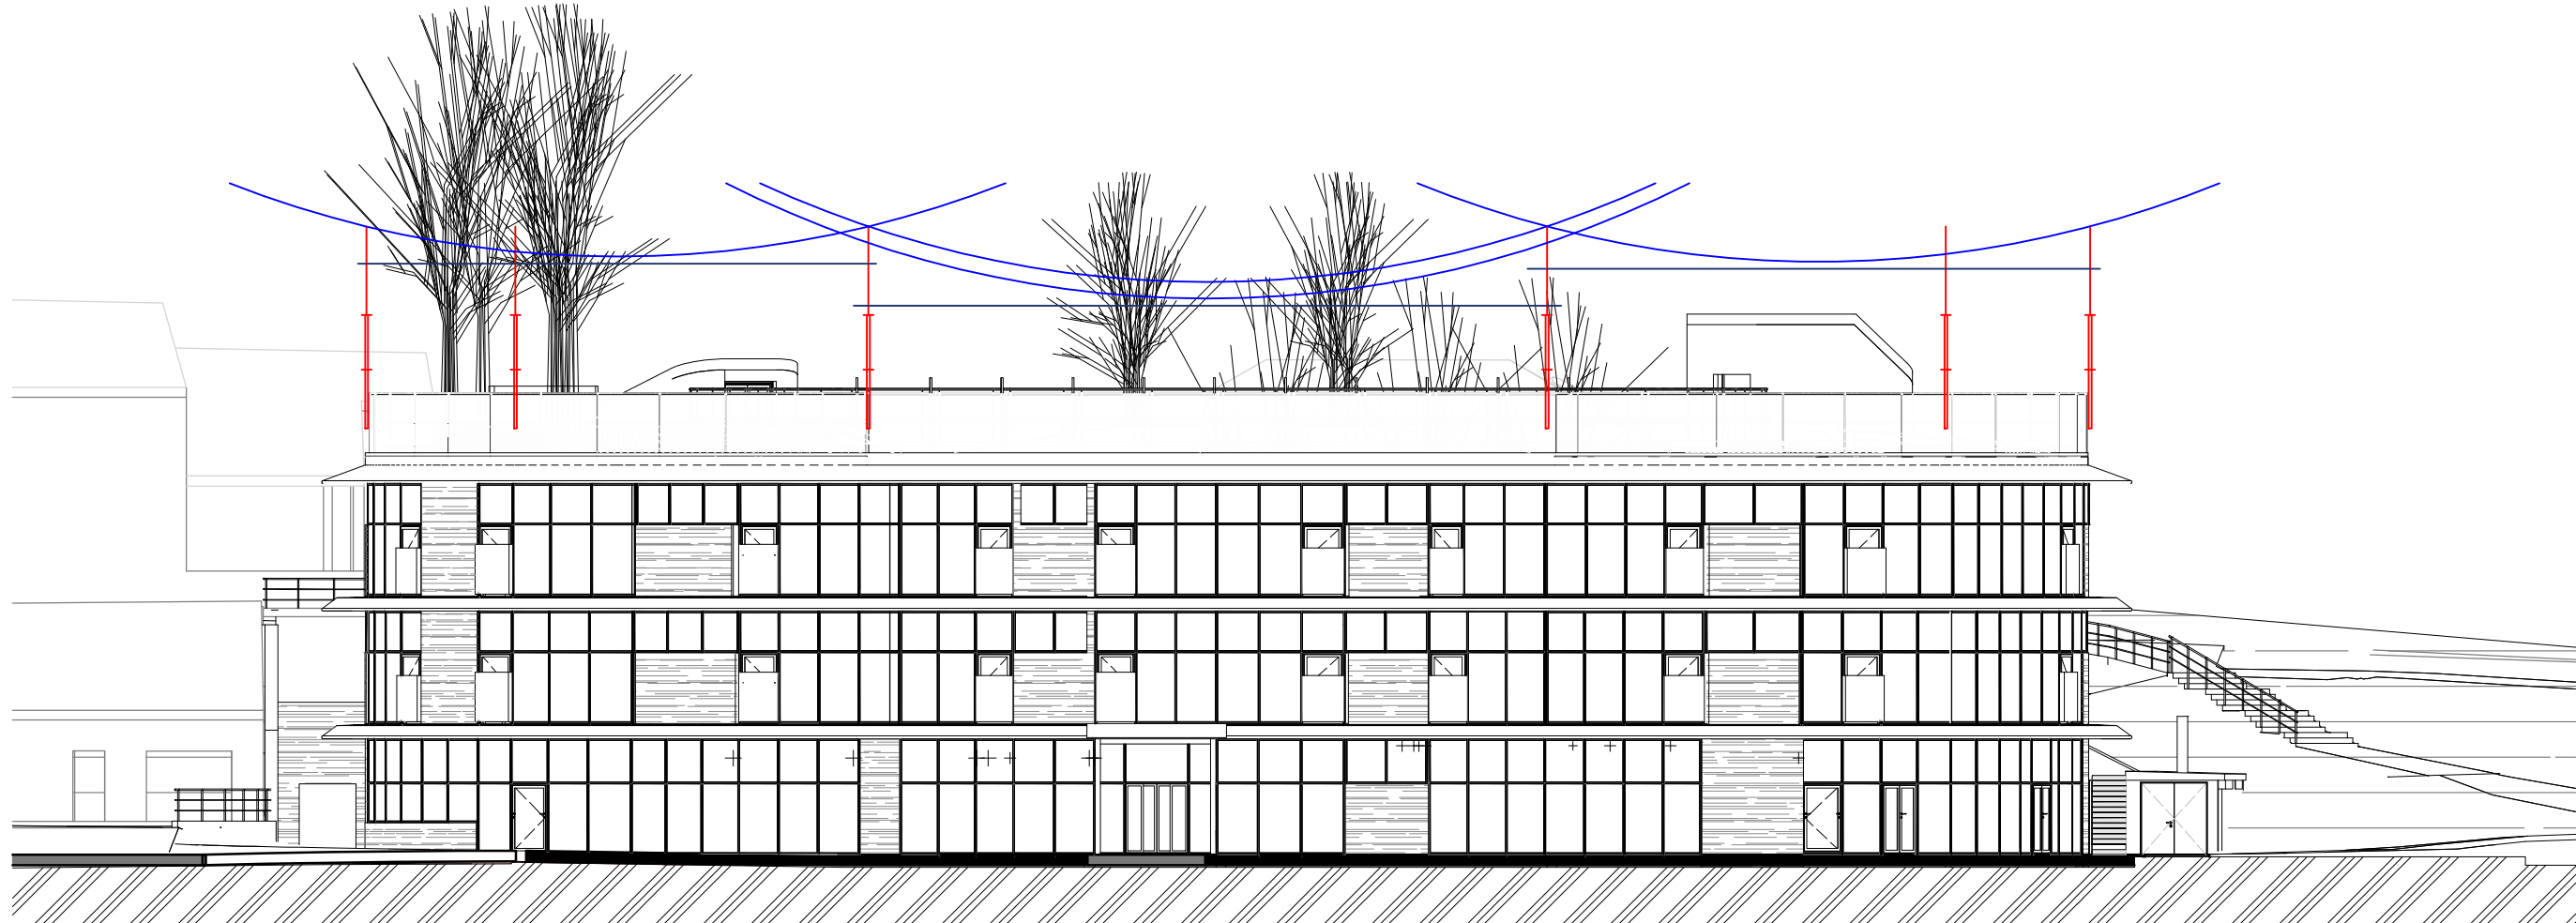

ZPRACOVAL	DALIBOR ŠALANSKÝ	DATUM	PODPIS
KONTRLOVAL	ING. MILOSLAV NEPRAŠ	04/2019	
		04/2019	

3			
2			
1			
0		PRVNÍ VYDÁNÍ DOKUMENTACE	
REVIZE	DATUM	TEXT	PODPIS

STAVBA	DOMOV PRO SENIORY V BUČOVICÍCH	ČÍSLO PD	05/04/2019	ZPRACOVAL LUMA Plus s.r.o. Komplexní řešení ochrany před bleskem
		Č. ZAKÁZKY	05/04/2019	
MÍSTO	BUČOVICE P.Č. 1402/1	STUPEŇ	DPS	
		PARÉ	6	
INVESTOR	JIHOMORAVSKÝ KRAJ ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ 449/3 VEVEŘÍ, 601 82 BRNO	MĚŘÍTKO	1 : 200	
		FORMÁT		
		LIST	D.1.4.7.b-04	
NÁZEV	HROMOSVODOVÁ SOUSTAVA A UZEMNĚNÍ, EKVIPOTENCIÁLNÍ POSPOJOVÁNÍ			
OBSAH	VNĚJŠÍ SYSTÉM OCHRANY PŘED BLESKEM OCHRANNÉ PROSTORY - METODA VALÍCÍ SE BLESKOVÉ KOULE - POHLEDY			