



LEGENDA MoR

D TRUBKA Ø32  
D ŽLAB 100/50/50  
HLAVNÍ KABELOVÉ TRASY  
(KABELY ULOŽENY VOLNĚ V KABELOVÉM ŽLABU NEBO V TRUBCE)

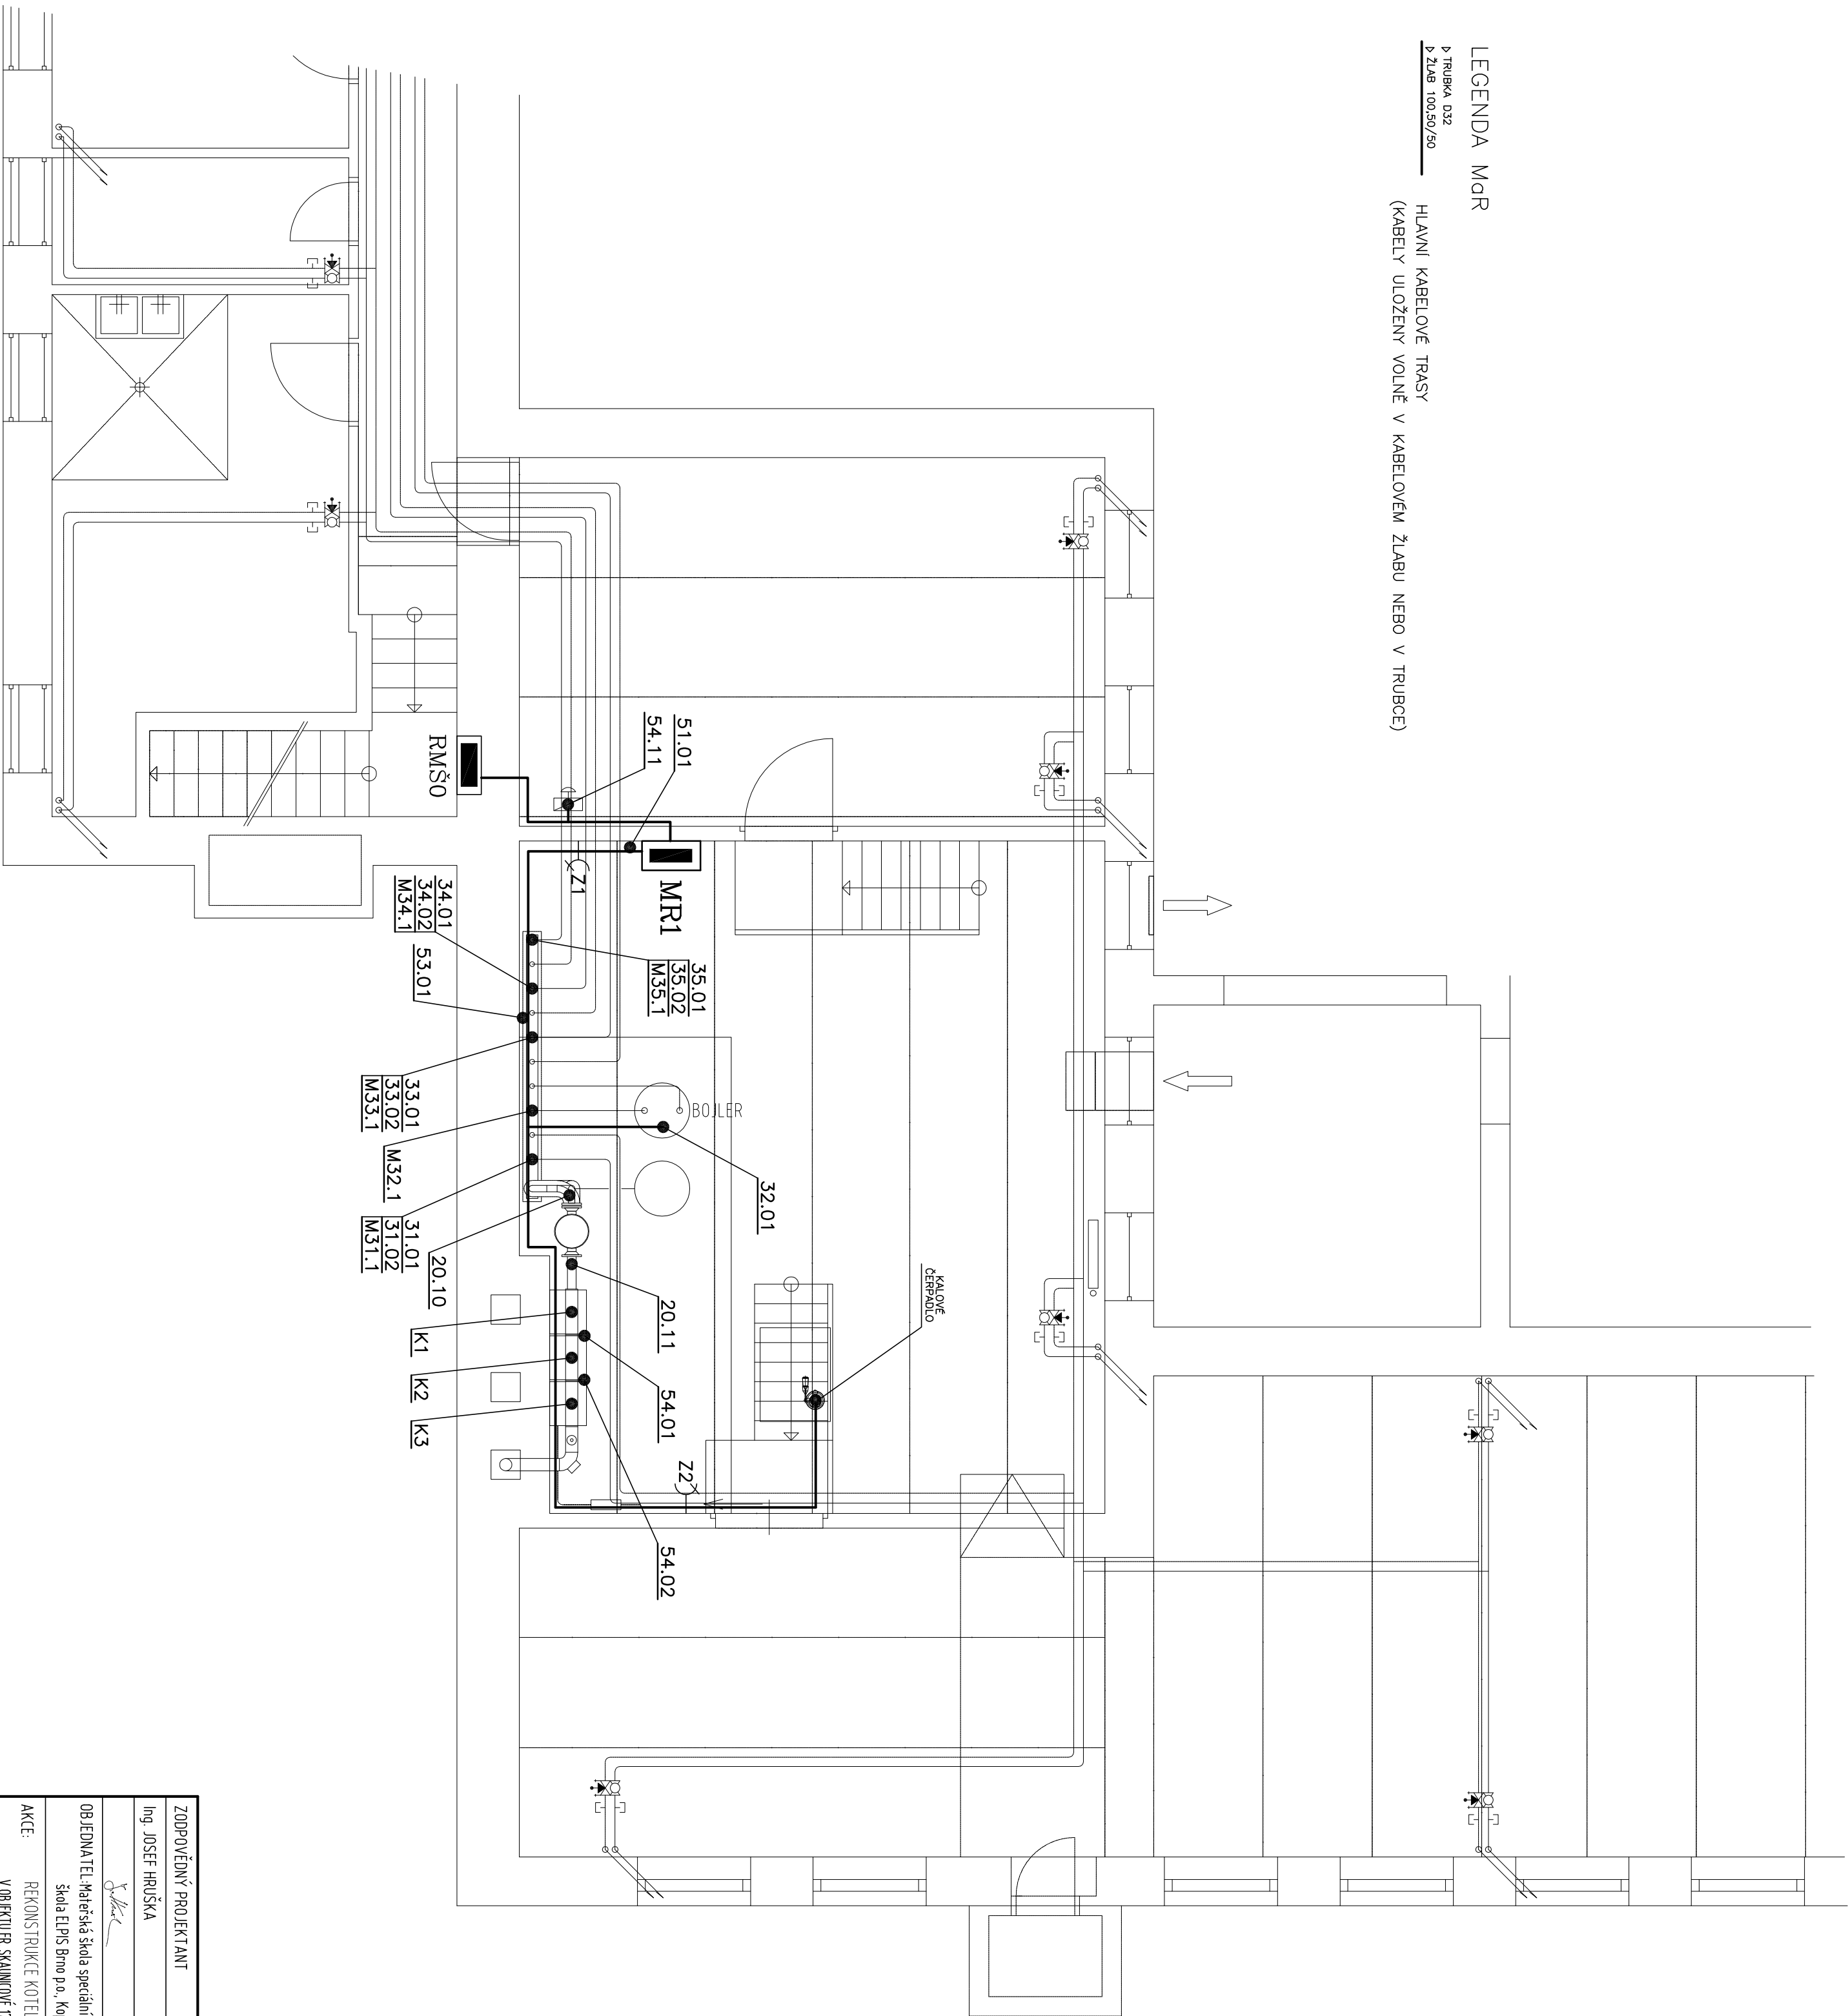

NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY:  
SÍŤOVÁ – 1 NPE AC 50Hz, 230V / TN-S  
OVLADACÍ – 1 NPE AC 50Hz, 230V / TN-S  
– 1 AC 50Hz, 24V / FELV

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ :  
PODLE ČSN 33 2000–4–41, ed.3 §1.4.12.1 IZOLACÍ §1.4.12.2 KRYTÍM  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :  
PODLE ČSN 33 2000–4–41, ed.3 §1.4.13.1 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE §1.4.13.1.6 DOPLNJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH I NEŽIVÝCH ČÁSTÍ PRO OBVODY FELV :  
PODLE ČSN 33 2000–4–47 §1.4.71.3

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div><div>Ing. Hrubka Josef tel.: 739/669 324 josef.hrusko@volny.cz</div></div>	Č. PARÉ:
Ing. JOSEF HRUŠKA		Ing. JOSEF HRUŠKA			
OBJEDNATEL: Matějská škola speciální, základní škola speciální, a praktická škola ELPIs Brno p.o., Kopečnickova 803/2, 655 00 Brno				FORMÁT:	2 A4
AKCE: REKONSTRUKCE KOTELNY				STUPEŇ:	1999
V OBJEKTU: SKANIKOVÉ TV V BRNĚ				DATUM:	05/2019
OBSAH: PŮDORYS 1PP				MĚŘÍTKO:	1:50
MĚŘENÍ A REGULACE				ČÍSLO PŘÍLOHY : 102	