


Zatížení střešního pláště sáním větru (M1:200)

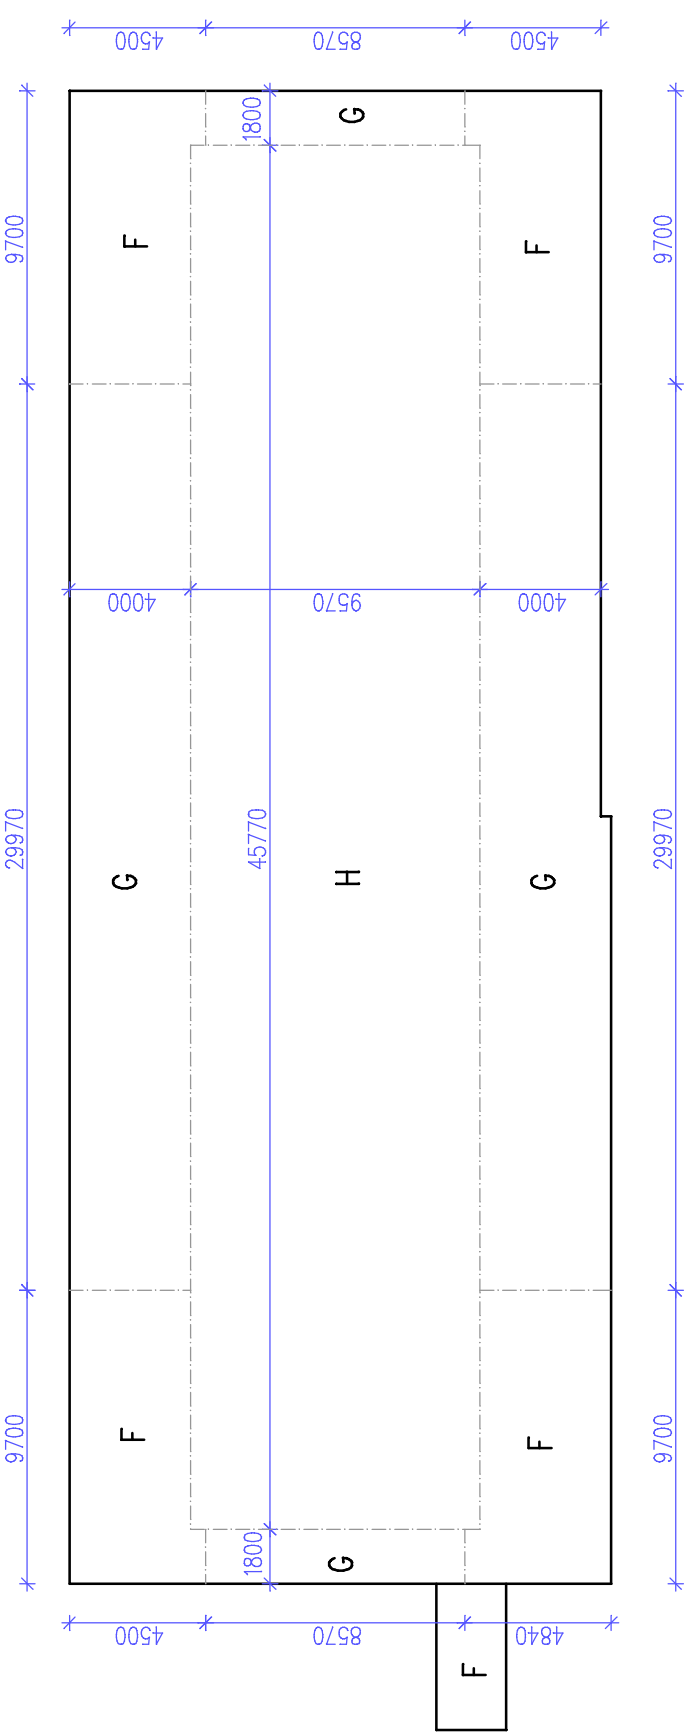

POZNÁMKY

1. Před výstavbou ostrovní konstrukce bude odříznuta plošina taluvní námi – bude odříznuta plošina před státní konstrukcí a provedené podlahy a výkové samoty.
2. Vytvářet dlemenovité bude přidržovat ke kotelu zadržovánímu, projektantovi a investitorovi.
3. Kotel střechy plošné a čtvercové panely bude namontováno a ošetřeno na udržitelnost státní vnitřní konstrukce.
4. Tvor konstrukce bude upravené dle státní konstrukce a bude státní konstrukce a podlahová výstavba nezaujatých námi státní (odříznutí, výstavba, státní (a pod).
5. Velikost a plochu státní bude upravené podle projektu, typů pro kancelářské státní.
6. Dlezena izolace a spojovací kotel, vala a kotel bude odříznut dle vlastností výstavby, výstavby dlezenové.

cel: S235

rouby: 8.8

výrobní skupina dle ČSN EN 1090-2: EXC2

[illegible]

Půdorys střechy