



PŮDORYS 1.PP

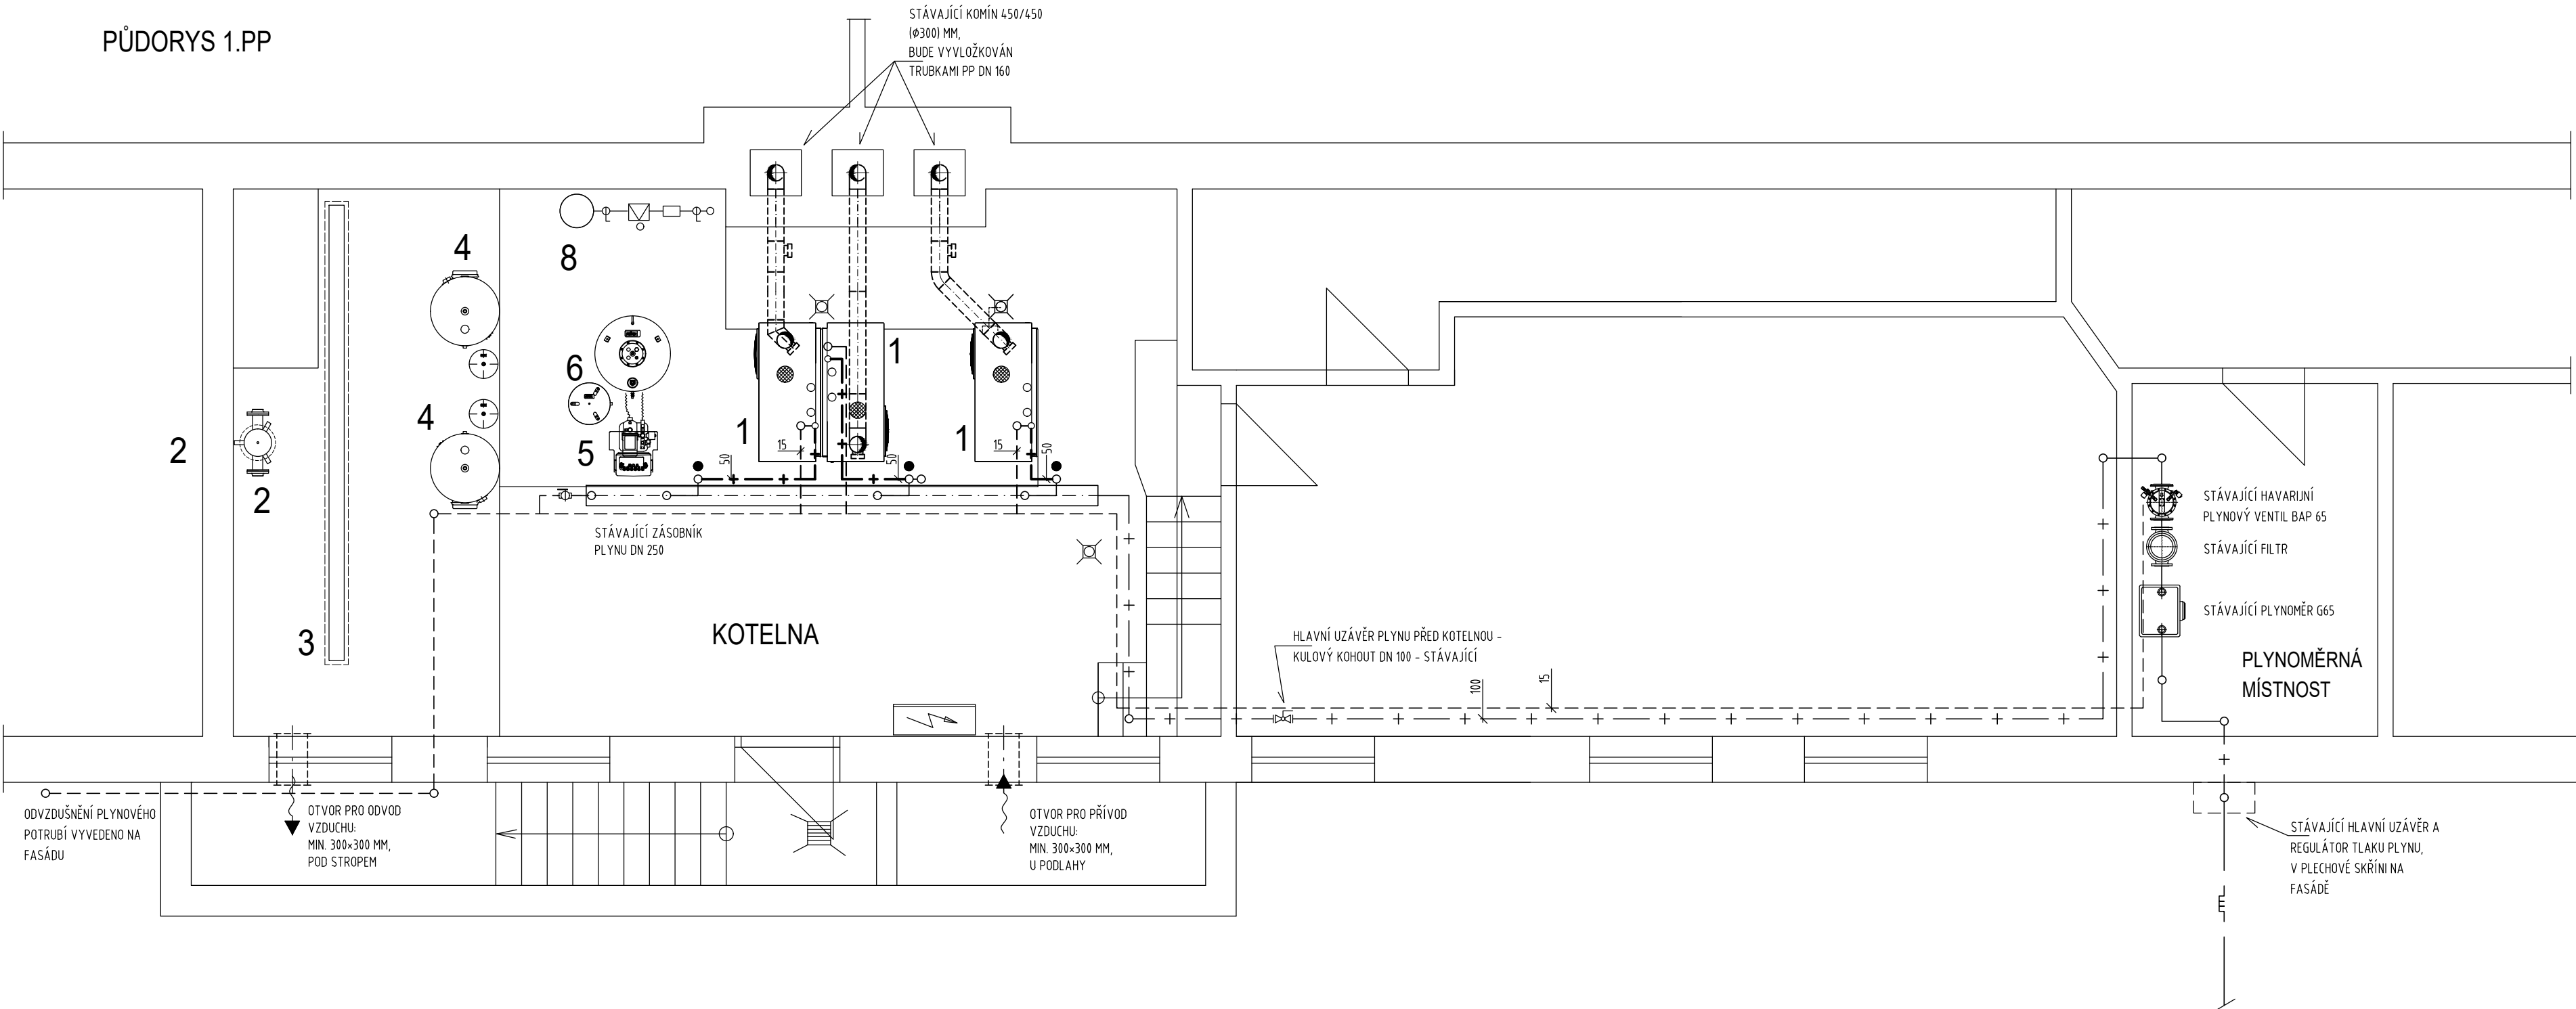

SCHEMA PLYNU

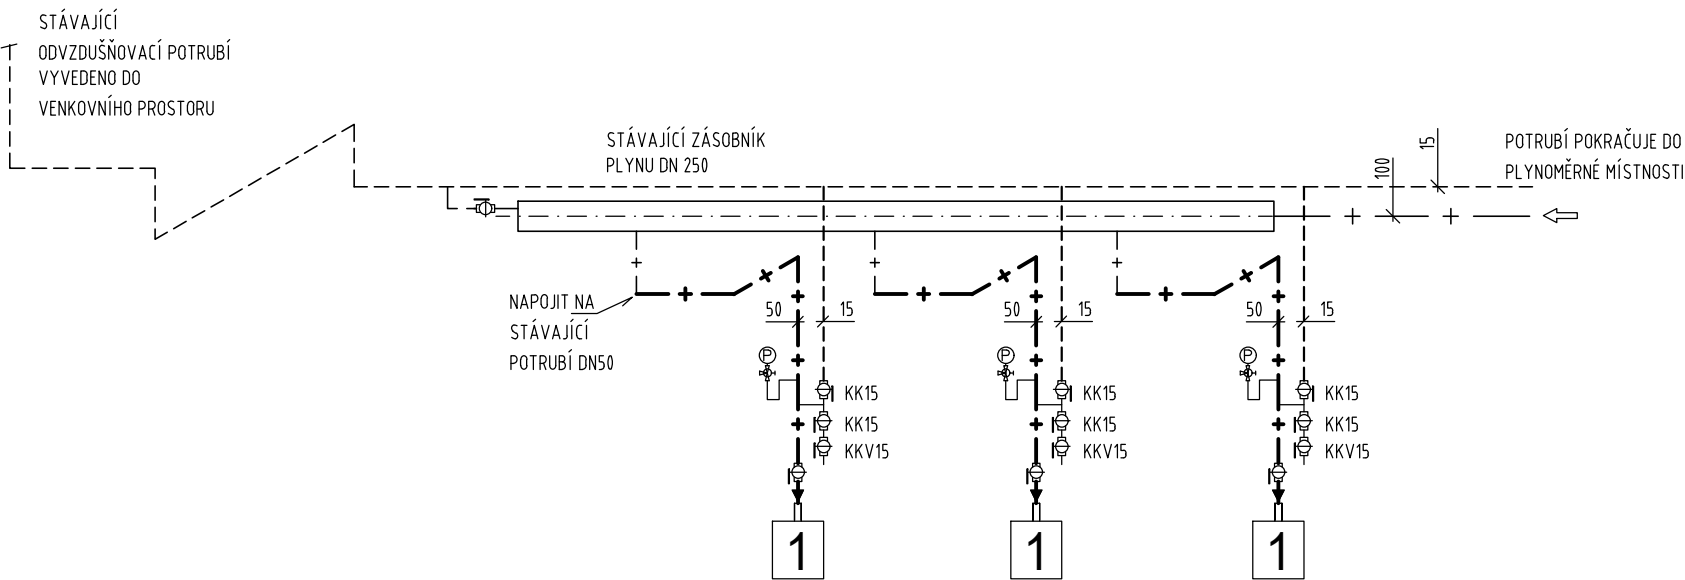

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

POS.	POPIS ZAŘÍZENÍ
1	PLYNOVÝ STACIONÁRNÍ KONDENZAČNÍ KOTEL SE ZABUDOVANÝM MODULOVANÝM HOŘÁKEM, Q=34-196 kW, E= 21 M3/H
2	HYDRAULICKÝ VYROVŇVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ, max 30m3/h, S ABSORBČNÍM ODPLYNĚNÍM
3	KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ TEPLA, MODUL M 150, DL. 4,45 M
4	ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY V=285 L, DVA VÝMĚNÍKY 1,0x1,5 M2, Q= 59 KW
5	EXPAZNÍ AUTOMAT S JEDNÍM ČERPADLEM, ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA, ZÁKLADNÍ NÁDOBA V=600 L
6	TLAKOVÁ EXPAZNÍ NÁDOBA S MEMBRÁNOU, PRO TOPNÝ SYSTÉM, V=50 L, 6 BAR
7	TLAKOVÁ EXPAZNÍ NÁDOBA S MEMBRÁNOU, PRO PITNOU VODU, V= 12 L, 10 BAR
8	DEMINERALIZAČNÍ KOLONA, PRO MAX 12000 LITRŮ TOPNÉ VODY, NAPLN 102 LITRŮ PRYSKYŘICE

LEGENDA ARMATUR

POS.	NÁZEV
KK	KULOVÝ UZÁVĚR ZÁVITOVÝ PLYN
KKV	VZORKOVACÍ VENTIL - PŘÍMÝ
P	TLAKOMĚR 0-6 kPa, TL.KOHOOUT 20x15, SMÝČKA ZAHNUTÁ

LEGENDA POTRUBÍ

ZNAČENÍ	NÁZEV
— + —	NTL ROZVOD PLYNU 2,0 KPA - NOVÝ
— + —	NTL ROZVOD PLYNU STÁVAJÍCÍ
---	ODVZDUŠNĚNÍ PLYNOVÉHO POTRUBÍ
---	ODVZDUŠNĚNÍ PLYNOVÉHO POTRUBÍ - STÁVAJÍCÍ
— — —	STL PŘÍPOJKA PLYNU - STÁVAJÍCÍ

VEDOUČÍ PROJEKCE	AUTORIZACE	VYPRACOVAL	<div>prost HODONÍN s.r.o. BRNĚNSKÁ 4062/3a 695 01 HODONÍN</div>		
ING. BREJCHA	ING. MIROSLAV BŘEZINA	ING. MIROSLAV BŘEZINA			
INVESTOR: ISŠ Hodonín, Lípová alej 3756/21, Hodonín			DATUM	06/2019	ČÍSLO PARÉ
LOKALITA: Jilemnického 2, Hodonín			STUPEŇ	DPS	
STAVBA: Rekonstrukce plynové kotelny ISŠ Hodonín Jilemnického 2, Hodonín			FORMÁT	A2	
			ZAKÁZKA ČÍSLO	2019-024	
			MĚŘITKO	1:50	
Část:	D.1.4.2 Plynoinstalace		PROFESE	ČÍSLO VÝKRESU	
OBSAH:	PLYNOINSTALACE		PL	02	