


KABELY ULOŽENY ČÁSTEČNĚ POD OMÍTKOU A ČÁSTEČNĚ VE ŽLABECH A KOVOVÝCH TRUBKÁCH 36mm S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 45min.  
MEZI JEDNOTLIVÝMI PATRY JSOU KABELY VYVÁZÁNY.

SOUSTAVA : 3NPE stř. 50Hz 400/230V TN–S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM : ZAKLADNÍ–AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
ZVYŠENÁ–DOPLNJUCÍM POSPOJOVÁNÍM

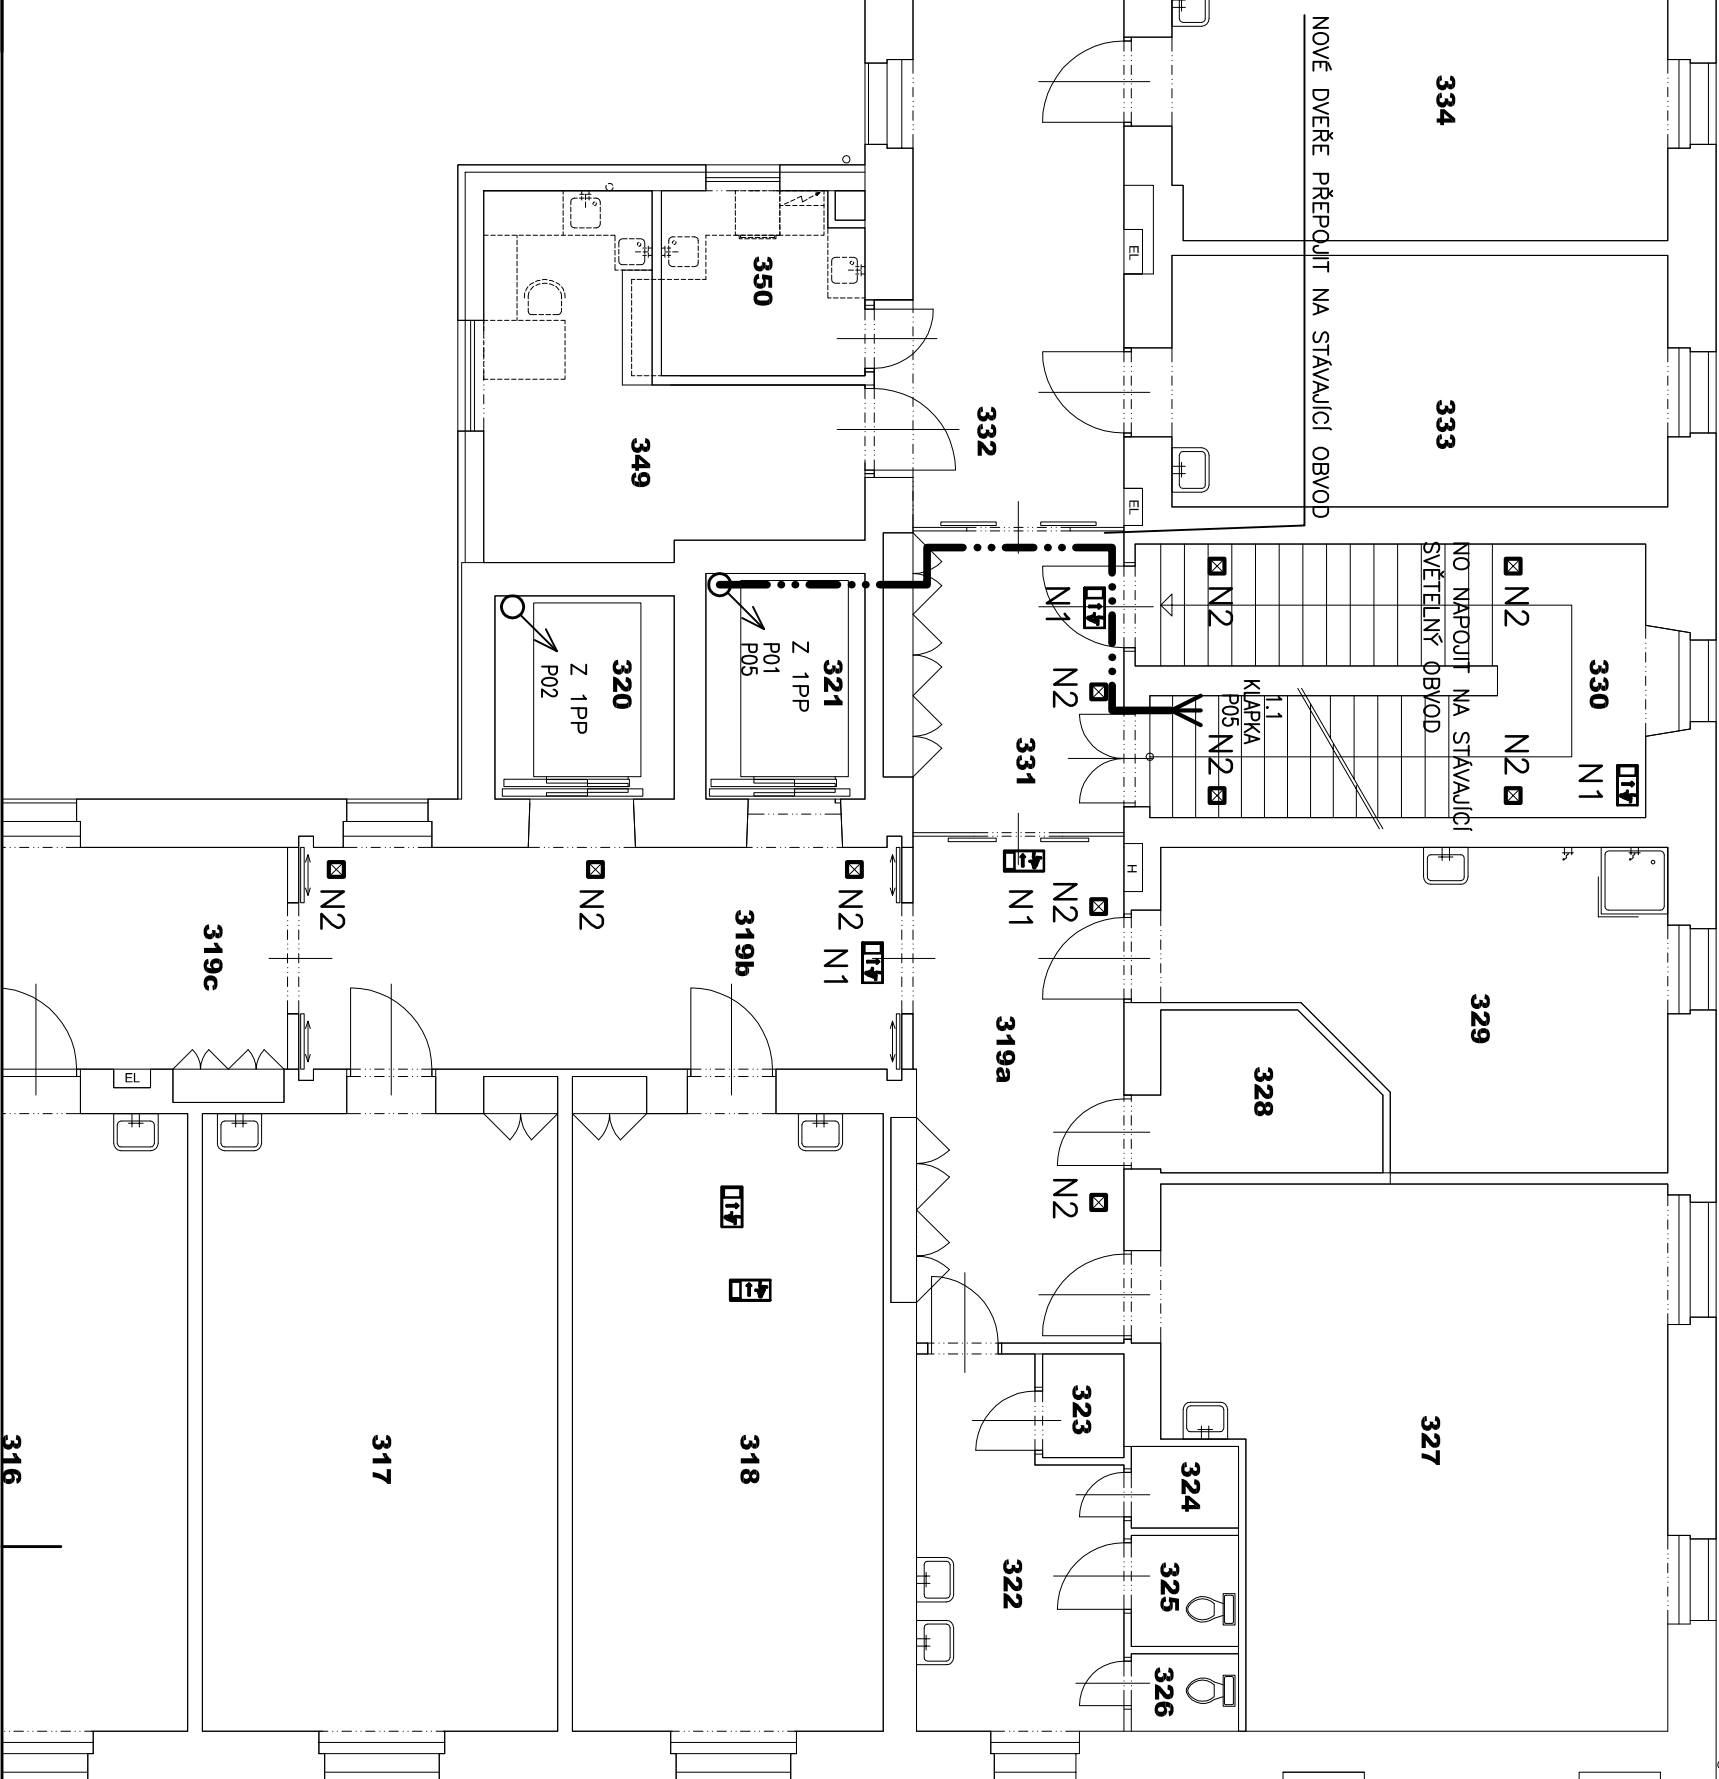

LEGENDA:

- HR STÁVAJÍCÍ HLAVNÍ ROZVADĚČ OBJEKTU V 1NP
- RPO ROZVADĚČ PRO NAPÁJENÍ PBŘ – VIZ ÚPRAVY PROSTOR 2NP
- RMS... STÁVAJÍCÍ PODRUŽNÝ ROZVADĚČ PATRA

VODIČ PRO PŘIPOJENÍ POSPOJOVÁNÍ – NAPAJENO CY 10mm NA RPO

VÝVOD PRO TECHNOLOGIE A PROFESE REZ 2m

KABELOVÁ TRASA POŽÁRNÍ VČETNĚ ULOŽENÍ  
KABELOVÁ TRASA NEPOŽÁRNÍ POD OMÍTKOU

STOUPACÍ VEDENÍ, V KAŽDÉM PATŘE KABELY VYVÁZÁNY

LEGENDA SVÍTIDEL:

N1 LED SVÍTIDLO 3W PŘÍSAZENÉ IP65 S NOUZOVÝM MODULEM 3hod. A PIKTOGRAMEM, 100lm TRVALE SVÍTÍCÍ  
N2 LED SVÍTIDLO 10W PŘÍSAZENÉ IP44 S NOUZOVÝM MODULEM 3hod. BEZ PIKTOGRAMU, 1000lm

LEGENDA MÍSTNOSTI

301 chodba	320 výhledová šachta	339 pokoj 6 – oddělení D	360 kancelář
302 společenský kout	321 východová šachta	340 pokoj 7 – oddělení D	361 kancelář
303 pokoj 1 – oddělení C	322 předstíň WC	341 pokoj 8 – oddělení D	
304 pokoj 2 – oddělení C	323 sklad špinavého prádla	342 koupelna	
305 pokoj 3 – oddělení C	324 úklidová komora	343 WC pacientů	
306 schodiště	325 WC imobilní	344 prodloužení schodiště	
307 pokoj 4 – oddělení C	326 WC	345 čistící místnost	
308 pokoj 5 – oddělení C	327 rehabilitace	346 pohotovostní WC	
309 hygienická burka	328 sklad vozíků	347 neobsazeno	
310 neobsazeno	329 koupelna	348 neobsazeno	
311 WC sestry – oddělení C	330 schodiště	349 převazovna	
312 předstíň	331 chodba	350 kuchyňka	
313 sociální zařízení	332 chodba	351 chodba	
314 pokoj 6 – oddělení C	332a rozšíření chodby	352 chodba	
315 sesterna	332b společenský kout	353 kancelář	
316 pokoj 7 – oddělení C	333 pokoj 1 – oddělení D	354 kancelář	
317 pokoj 8 – oddělení C	334 pokoj 2 – oddělení D	355 kancelář	
318 pokoj 9 – oddělení C	335 pokoj 3 – oddělení D	356 kancelář	
319a chodba	336 sesterna	357 deník místnost, odpadůvek	
319b chodba	337 pokoj 4 – oddělení D	358 provozní WC	
319c chodba	338 pokoj 5 – oddělení D	359 sprcha	

±0.00= stávající podlaha přízemí

HP

Ing.arch. A.Pisářík

Zodp. projektant

Milan Laták

Projektant

Milan Laták

Zak.číslo

04/P/19

Formát

2x A4

Datum

3/2019

Měřítko

1:100

Stupeň

Dokumentace pro stav. povolení  
a provádění stavby

ap-atelier@ap-atelier.cz  
(+420) 549 123 652

ARCHITEKTURA

PROJEKCE

AP

AP-atelier, s.r.o.

Kabátníkova 2, 602 00 Brno

Investor: **Nemocnice Letovice, p.o., Pod Klášterem 17, Letovice**

Místo: Pod Klášterem 17, Letovice

Stavba

Nemocnice Letovice  
úprava CHÚC A

Objekt	SOP 01 Budova nemocnice
Část	Elektroinstalace silnoproud
Název	Půdorys 3NP

číslo paré

číslo výkresu

06