

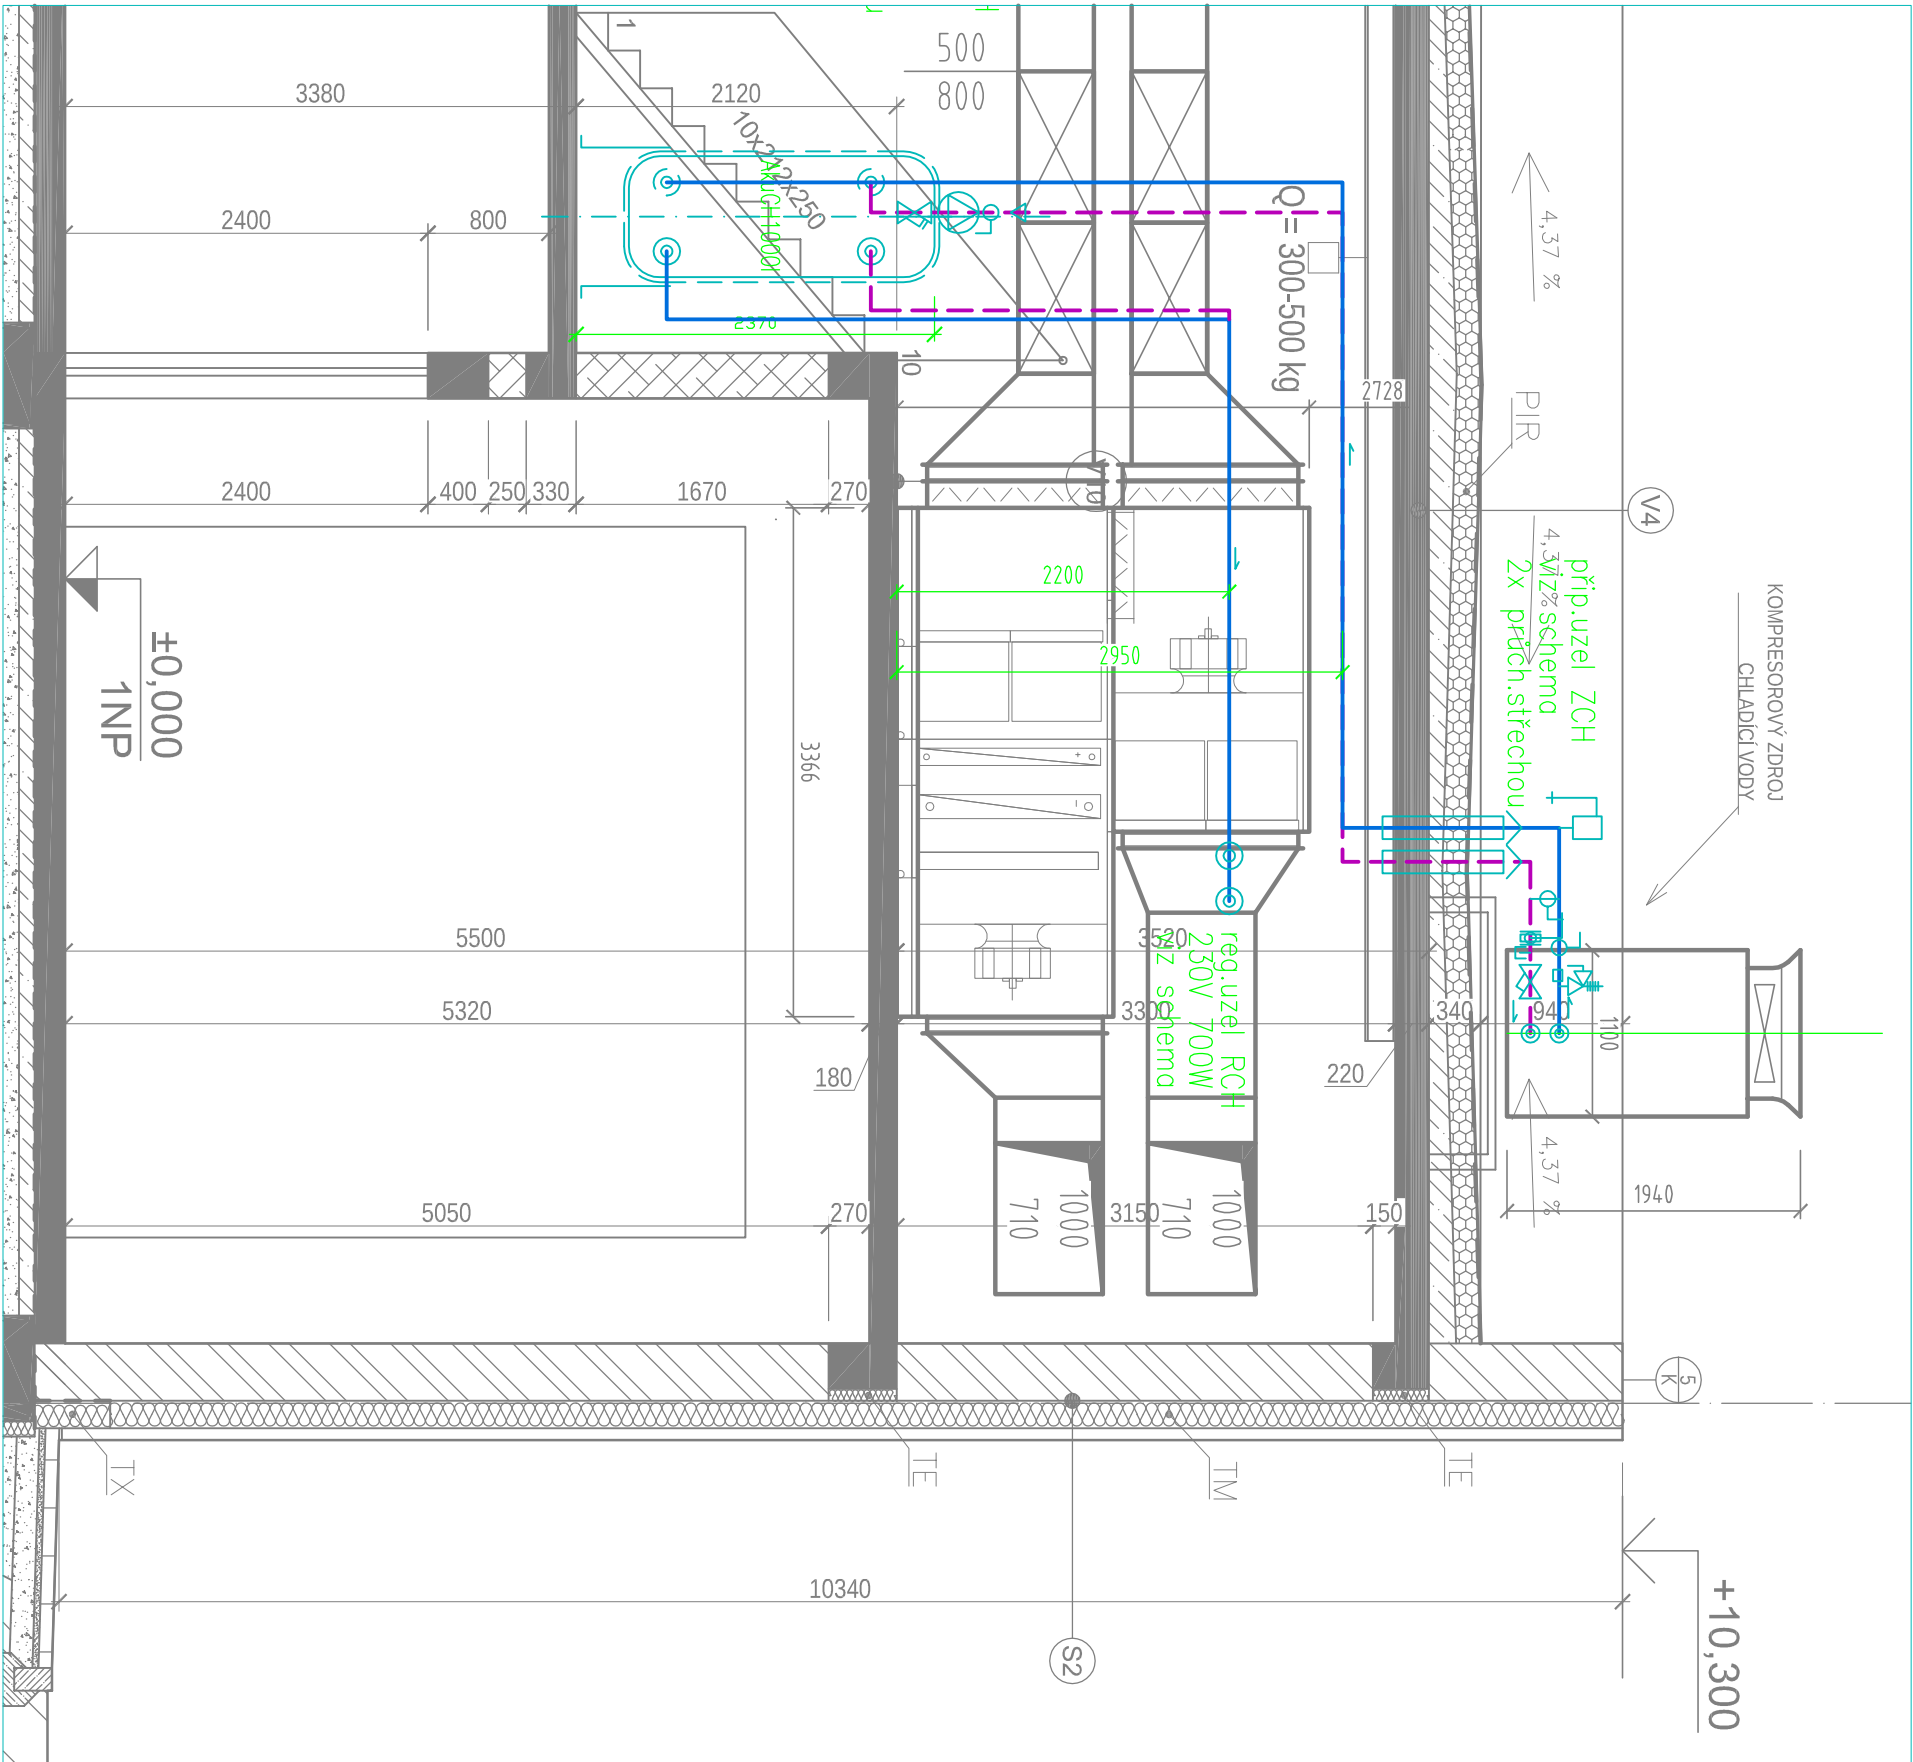


DÍLČÍ PUDORYS 2.NP

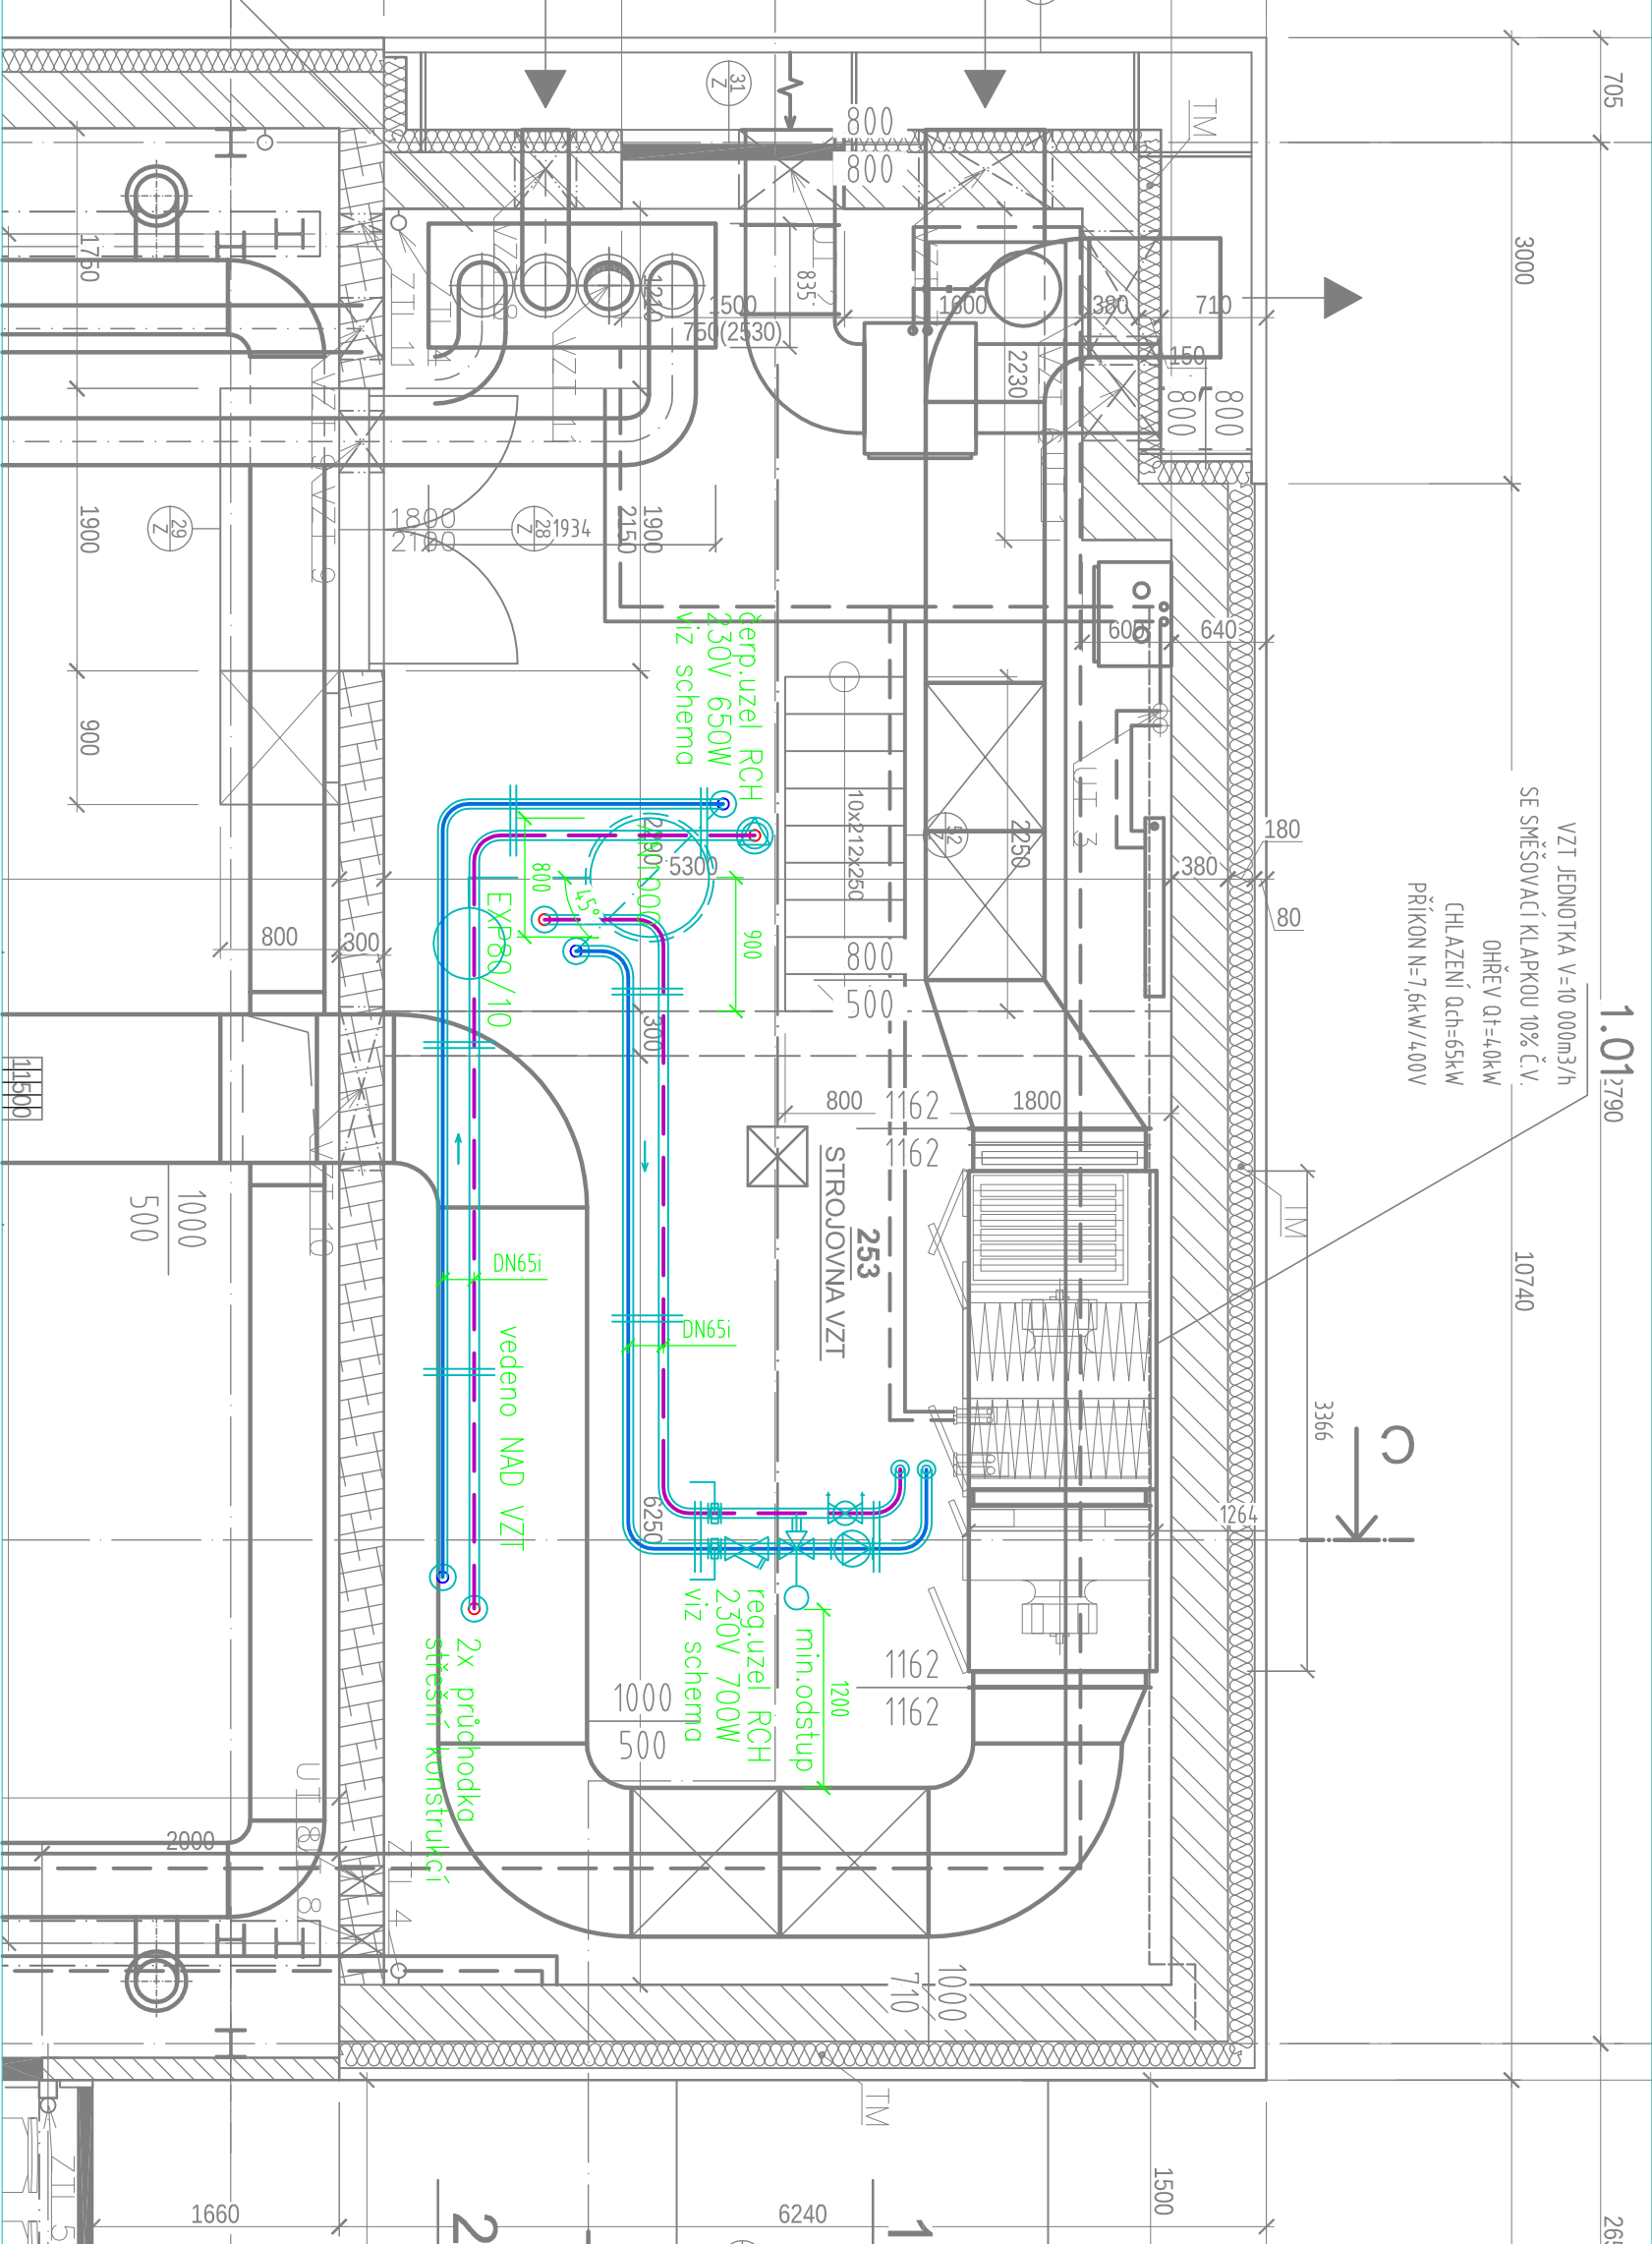

## LEGENDA RCH:

- RCH monoproglý 6° C
- RCH monoproglý 12° C
- Uložení – 76/3,2 a 2,2m, DN50 a 1,5m
- Guk průřezový kompenzátor pro GLY směs
- EXP expanzní nádoba v GLY provedení s přípojnými
- SŘV seřizovací ventil s měřicími svorkami
- 3čv trojcestný ventil s přípojnými senzorovým
- OČ oběhové čerpadlo 2,50V s elektr. regulací odtok
- AN akumulační nádrž s hrdly DN65, DN25 a nádrží
- MPK1 mezipřírubová klopka s plovákovým ovládacím
- Pojv pojistný ventil
- Guk průřezový kompenzátor pro GLY rozvody
- ±0,000 = 311,940 m.n.m

architektonická a projekční kancelář		Ing. arch. Libor Zák		Riegrova 44, 612 00 Brno	
HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. arch. Libor Zák		VYPRACOVAL: Ing. Petr Štrnha		AticZ	
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Petr Štrnha		STAVEBNÍ ÚŘAD: Kufim		PROJEKTANT ČÁSTI PO: Ing. Petr Štrnha	
INVESTOR: Jihomoravský kraj		KOD ZAKAZKY: 077-16-1-13		Město Brno 29 812 00 Brno	
Zeměpisná adresa: 3. 601 82 Brno		KOD ZAKAZKY: 077-16-1-13		PSČ: 602 00	
Internac. Solutions, s.r.o.		KOD ZAKAZKY: 077-16-1-13		09/2019	
Blaženská 1288/27, 602 34 Kufim		KOD ZAKAZKY: 077-16-1-13		STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO	
D.1.4.2. - D. Rozvod chladicí vody		KOD ZAKAZKY: 077-16-1-13		PROJEKTANT STAVBY	
STAVBA: ROZŠÍŘENÍ INFRASTRUKTURY CENTRA		KOD ZAKAZKY: 077-16-1-13		MĚŘÍTKO: 1:50	
OBJEKT: SO 01 PRÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY		KOD ZAKAZKY: 077-16-1-13		594x420	
OBSAH: DÍLČÍ PUDORYS 2.NP a střechy, ŘEZ		KOD ZAKAZKY: 077-16-1-13		D.1.4.2-D	
03		KOD ZAKAZKY: 077-16-1-13		03	