
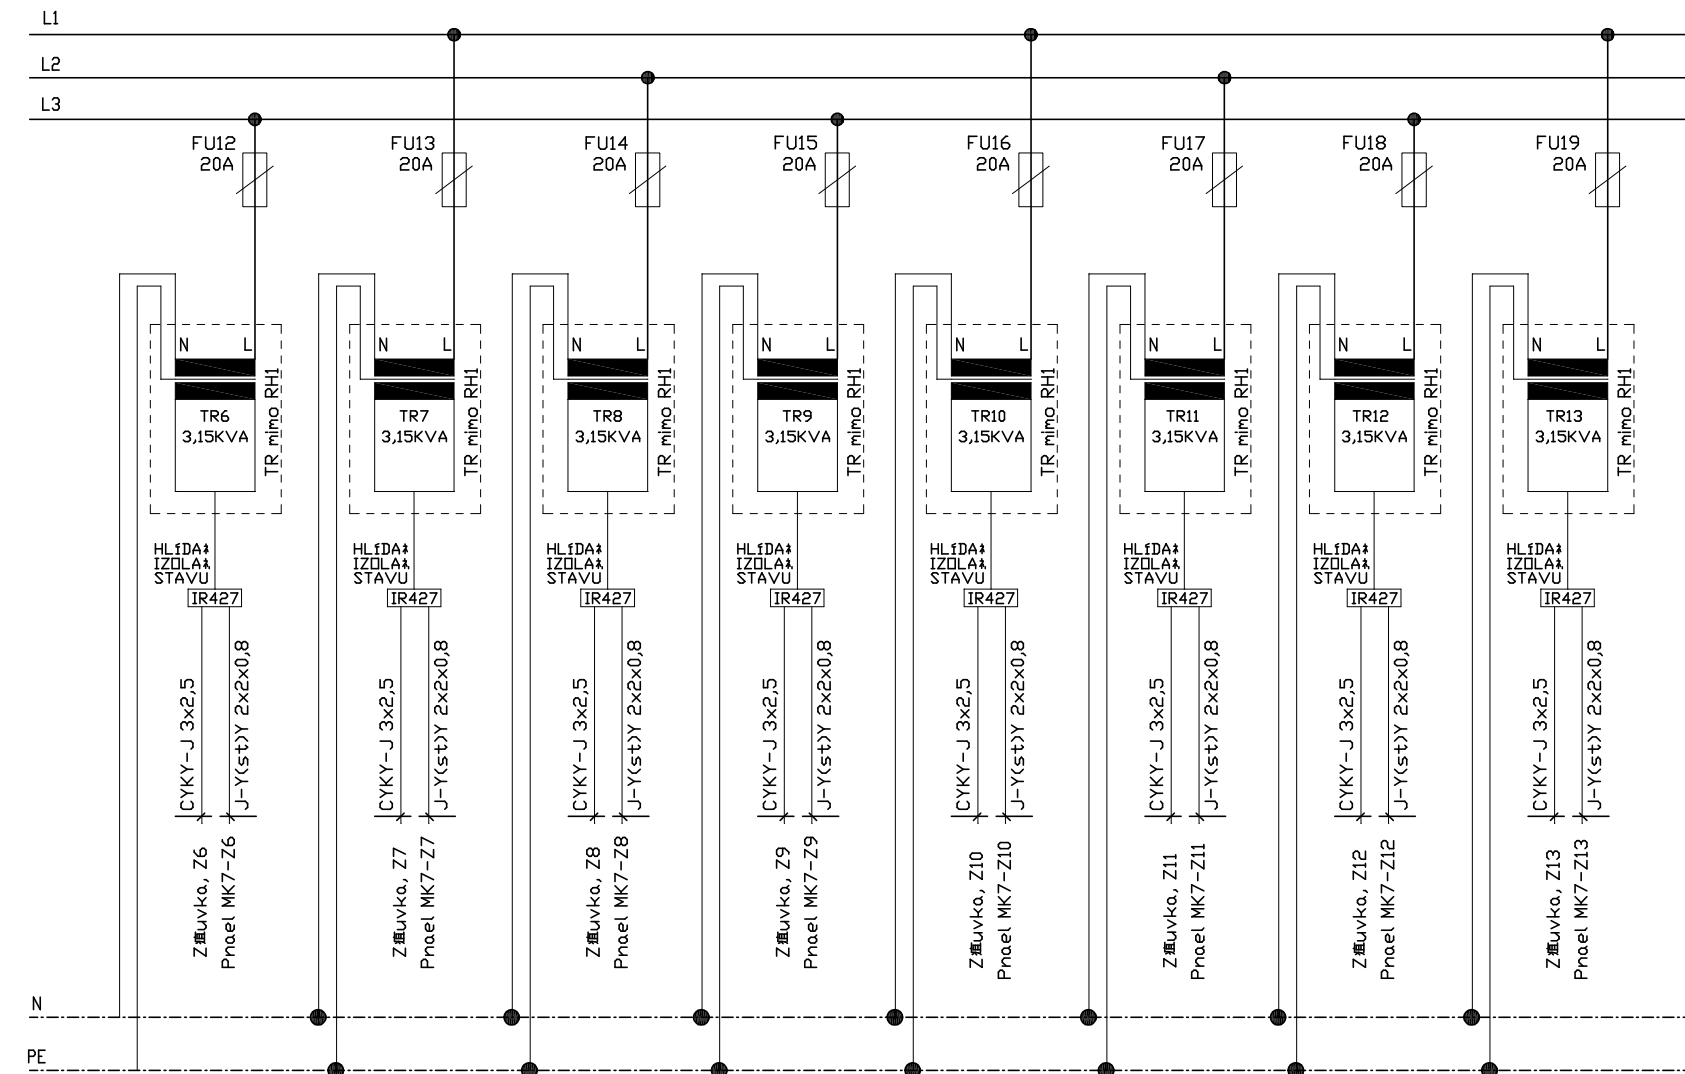



Rozvaděč RH1
oceloplechova skříň, volně stojící, IP55
přívod: ZDOLA; vývody: SHORA

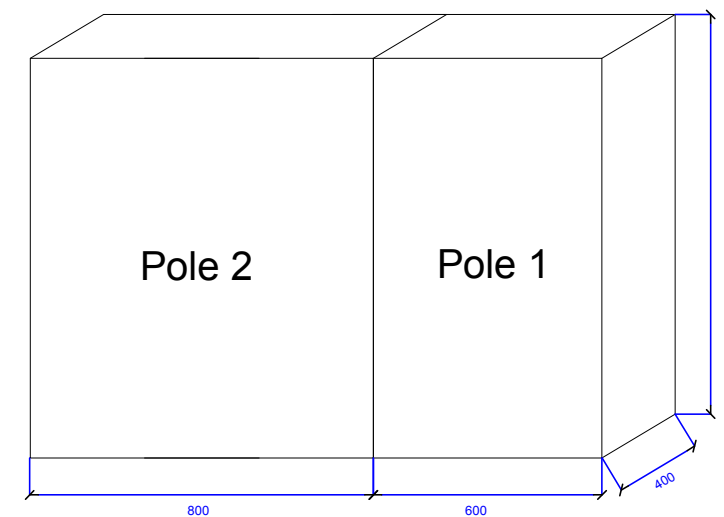

Poznámka:
Externí displej FDM121 - měření veličin (U, I, spotřeby a.j.)

- Legenda vedení:**
B1 - 1-AYKY 3x120+70
B2 - 1-AYKY 3x120+70
2/B2 - 1-AYKY 5x120
1/B3 - CYKY-J 5x6 + CY16 ŽŽ
1/B4 - CYKY-J 5x25
1/B5 - CYKY-J 5x25
1/B6 - CYKY-J 5x25
1/B7 - CYKY-J 5x25

Je-li v technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je uchazeč oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametřům.

				Ing. Karel Florian - elektroprojekce U Hřiště 965, 691 02 Velké Bílovice IČ:75207460 Tel: 737 900610	
Vypracoval	Ing. Karel Florian			Datum	10 / 2011
Projektant	Ing. Karel Florian			Dokumentace	PS
Zodp.proj.	Ing. F.Koliba			Formát	4 x A4
Měst. úřad	Hodonín			Měřítka	Není
Investor Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 11					
Akce Rekonstrukce prostor v objektu transfuzní stanice na pracoviště hemodialyzačního střediska SO01 - Rekonstrukce prostor v objektu transfuzní stanice na pracoviště hemodialyzačního střediska 1. Stavební řešení					Číslo výkresu 6
Obsah Rozvadeč RH1					