


Schéma rozvodu studené vody – nemrznoucí kapaliny

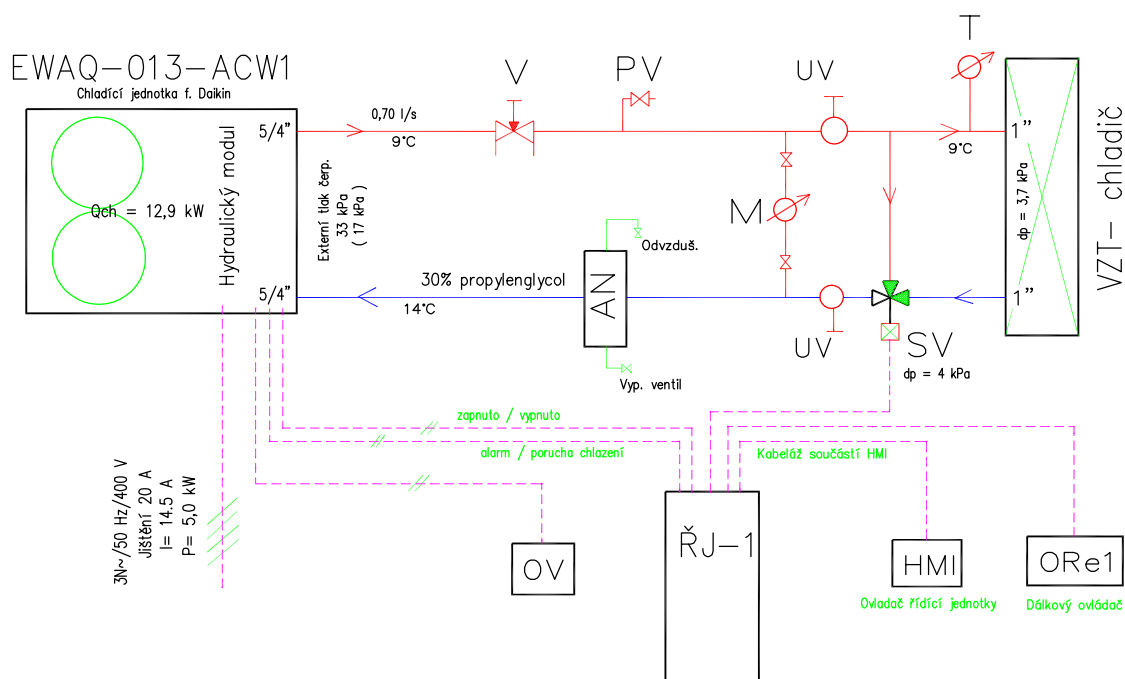

UV Uzavírací ventil

V Seřizovací ventil

PV..... Plnicí ventil

OV Ovladač chladicí jednotky (dodávka f. DAIKIN)

ŘJ-1 Řídící jednotka aut. regulace f. REMAK – WebClima

SV Směšovací regulační ventil se servem (dodávka f. REMAK s jednotkou AeroMaster)

AN Akumulační nádrž 20 l

Projektant	Vypracoval	Zodp.projektant	Ing. Padalíková Bronislava Kasárenská 4, 695 01 Hodonín tel. 723 436 876 IČ 711 61 813		
Ing. Padalíková	Ing. Jurečka	Ing. Padalíková			
Místo stavby: Hodonín					
Investor: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 11, Hodonín			Formát	1xA4	
Akce	Rekonstrukce prostor v objektu transfuzní stanice na pracoviště hemodialyzačního střediska		Datum	11/2011	
			Dokumentace	PS	
			Číslo zakázky	52/11	
Objekt	2. Zařízení zdravotně technických instalací		Změna		
Obsah výkresu			Měřítko	Čís. výkresu	
Schéma rozvodu studené vody – nemrznoucí kap.			1/50	8	