


### Legenda místností

Ozn.	Název místnosti	Plocha (m²)
1.01	Chodba	15,74
1.02	Archiv	3,86
1.03	Recepcie	4,23
1.04	Chodba	62,19
1.05	Čekárna	25,62
1.06	Chodba	6,16
1.07	Ústřední komora	1,44
1.08	Ordinace	13,28
1.09	WC pacientů	2,75
1.10	WC pacientů	2,75
1.11	Sklad	9,29
1.12	Nefrologická ambulance	22,77
1.13	Lékaři	14,68
1.14	Hygienické zařízení	3,03
1.15	WC	1,42
1.16	WC personál	2,80
1.17	Sanitární sestry	9,84
1.18	Technik	11,97
1.19	Sklad dialyzačních patků	10,16
1.20	Dení místnost	22,64
1.21	Požární dílna	22,64
1.22	Čajová kuchyně	4,00
1.23	WRO	16,55
1.24	Místnost pro oděskání použitého spotřebního mat.	6,26
1.25	Čistý prádelna	6,26
1.26	Chodba	16,24
1.27	Čistá místnost	9,11
1.28	Ústřední komora	4,89
1.29	Sklad materiálu	50,40
1.30	Stavba výhledová šachta	3,24
1.31	Elektroinstalace	4,50
1.32	Chodba	7,79
1.33	Stavba chodba	32,73
1.34	Stavba chodba	11,29
1.35	Sanitární záměstí	27,50
1.36	Hygienické zařízení	4,89
1.37	Stavba chodba	16,35
1.38	Sanitární záměstí	15,98
1.39	Hygienické zařízení	6,19
1.40	Hygienické zařízení	6,19
1.41	Sanitární záměstí	15,98
1.42	Stavba chodba	

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

KS	QZN	Popis zařazenosti předstíratel
11	U1	Umyvadlo 1500, vrt. sl. zloz. bat.psk.sprachov. 11 Srnec umpyvadly 11/12, 2x roh. veill
	U2	Umyvadlo 1500, vrt. sl. zloz. bat.psk.sprachov. 11 Srnec umpyvadly 11/12, 2x roh. veill
1	U3	Umyvadlo 1500, vrt. sl. zloz. bat.psk.sprachov. 11 Srnec umpyvadly 11/12, 2x roh. veill
	U4	Umyvadlo 1500, vrt. sl. zloz. bat.psk.sprachov. 11 Srnec umpyvadly 11/12, 2x roh. veill
2	U5	Umyvadlo 1500, vrt. sl. zloz. bat.psk.sprachov. 11 Srnec umpyvadly 11/12, 2x roh. veill
	WC1	Komolizator 1500, vrt. sl. zloz. bat.psk.sprachov. 11 Srnec umpyvadly 11/12, 2x roh. veill
	WC2	Komolizator 1500, vrt. sl. zloz. bat.psk.sprachov. 11 Srnec umpyvadly 11/12, 2x roh. veill
	D1	Dřev. veněvř. bat. plav. dřev. sprachov. 11 Srnec dřev. 11/12, 2x roh. veill
1	D2	Dřev. veněvř. bat. plav. dřev. sprachov. 11 Srnec dřev. 11/12, 2x roh. veill
	VY	Vývaz. MRA 1, post. mřizkov. sploz. nář. 2x vř. 11 1x roh. veill, srnec dřev. 11/12, 2x roh. veill
	S1	Podávací vř. 310 Wp Baterie sprachov. 11
2	S2	Sprachov. bñk-pod. řaz. H. 530, baterie sprachov. 11 Srnec sprachov. 11/12, 2x roh. veill
	S3	Sprachov. bñk-pod. řaz. H. 530, baterie sprachov. 11 Srnec sprachov. 11/12, 2x roh. veill
	VP	Podávací vř. 310 Wp Baterie sprachov. 11
	H	Hranový systém se stávkovou náclí 11/12 11mm 2 11mm - nosy přetřelý sř. dřev. 11/12, 2x roh. veill

Legenda potrubí

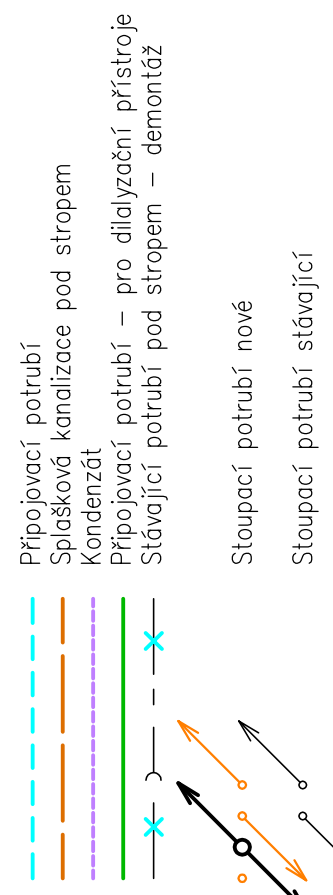

**Poznámka**

[illegible]

česnění postupů rozvodů instalací požárně dělicími konstrukcemi bude těsněno otipožárními manžetami (např. PROMASTOP UniCollar), malé dimenze do DN50 – otipožárními tmely (např. PROMASEAL-gama).

Průběhy ve zdech budou po instalaci rozvodu vody o kanalizace zasořeny. V případě, že budou ponechány je nutno všechna potrubí opatřit požární dřící konstrukcí – viz. výše. Nemožeme ověřit průběh instalací sochty u WC zám. (č.m. 1.36) a výtahu, zda je v úrovni prvního podlaží odlišena od požárního úseku 2.NP. V případě, že je sochta průběžná, je nutno provést těsnění všech prostupů v příčkách.

li – v technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadavků standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je uchazez oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky nadřazené řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.

[illegible]