



KLIENT :	NEMOCNICE BŘECLAV příspěvková organizace U Nemocnice 1, 690 74 Břeclav, IČ: 00390780		AUTORIZACE:	
GENERÁLNÍ DODAVATEL:	ENBRA, a.s. Popůvky 404 664 41 Troubsko, IČ: 44015844			
SUB DODAVATEL:			ČÍSLO PARÉ:	
NÁZEV AKCE:  <h2 style="text-align: center;">NEMOCNICE BŘECLAV</h2> <h3 style="text-align: center;">NÁVRH SYSTÉMU CHLAZENÍ - PAVILON A</h3>				
STAVEBNÍ OBJEKT:	01 PAVILON A	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Aleš Adámek PROJEKTANT: Ing. Aleš Adámek		
PROFESE:	D.1.01.3	MĚŘÍTKO:	DATUM: 10/2018	
		STUPEŇ PD:	DVZ	
OBSAH:	ROZVADĚČ RPCHL-A	ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.01.3.102 00	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


# R O Z V A D Ě Ć

## R P C H L - A

DATUM	03. 09. 2018	<div>ELAZ s.r.o. Pernerova 168 531 54 Pardubice Tel.: 466 818 531</div> <div></div>	<div>Nemocnice Břeclav Pavilon A - chlazení</div>	<div>Titulní list</div> <div>Rozvaděč RPCHL-A</div>	ZAŘÍZENÍ : = RPCHLA		
ZPRACOVAL	Ing. Aleš Adámek				MÍSTO : + OBS		
OVĚŘIL	Ing. Aleš Adámek						
SCHVÁLIL					POČET STRAN: 2      STRANA: 1		

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Seznam stran									
Strana	Nazev stranky	Zarizeni	Zmena						
=RPCHLA/1	Titulní list	Rozvaděč RPCHL-A							
=RPCHLA/2	Seznam stran	Rozvaděč RPCHL-A							
=RPCHLA/3	Schema zapojení	Rozvaděč RPCHL-A							
=RPCHLA/4	Rozmístění přístrojů	Rozvaděč RPCHL-A							
=RPCHLA/5	TOS	Rozvaděč RPCHL-A							
							List: 2 / 2		

# Rozvaděč RPCHL-A

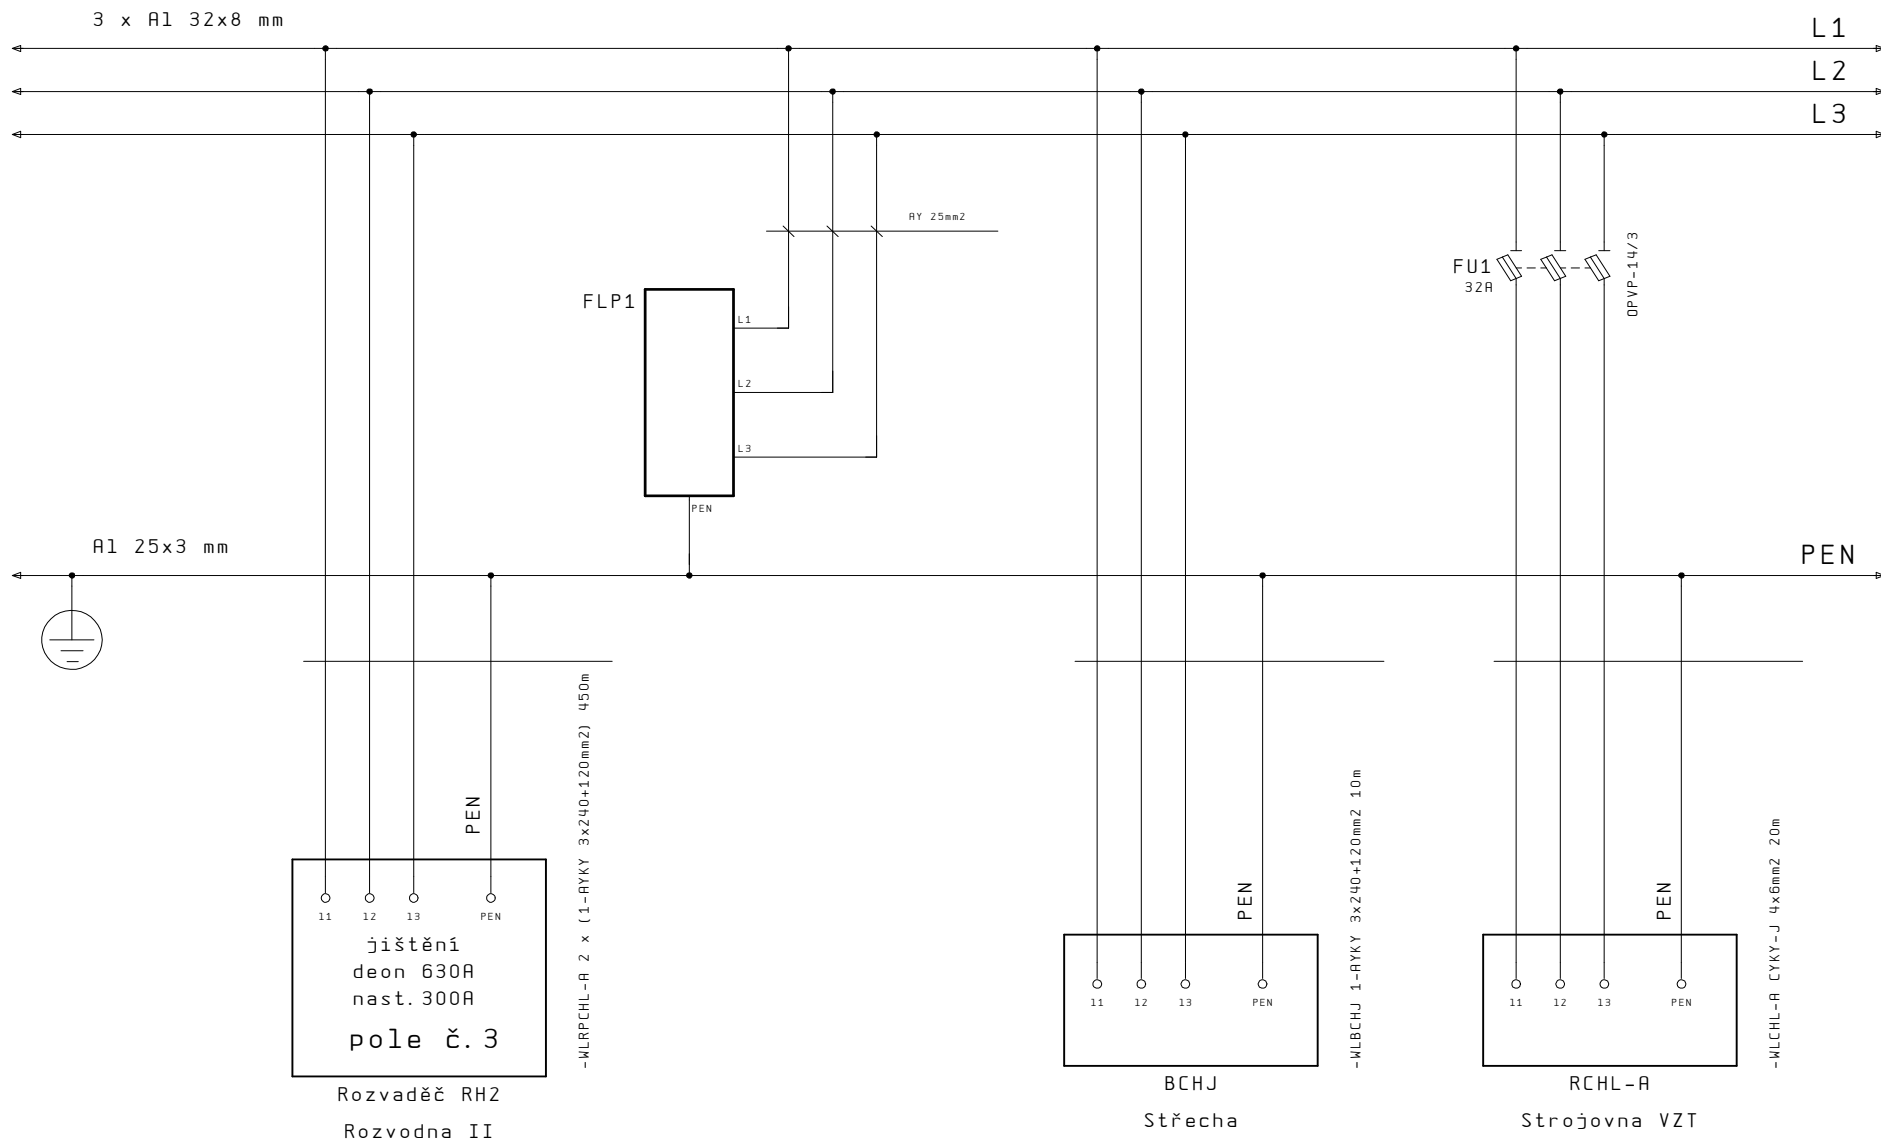

+OBS/2

DATUM	20. 09. 2018
ZPRACOVAL	Ing. Aleš Adámek
OVĚŘIL	Ing. Aleš Adámek
SCHVÁLIL	

ELAZ s. r. o.  
Pernerova 168  
531 54 Pardubice  
Tel.: 466 818 531



Nemocnice Břeclav  
Pavilon A - chlazení


Schema zapojení  
Rozvaděč RPCHL-A

ZARÍZENÍ : = RPCHLA  
MÍSTO : + P1  
POČET STRAN: 4 STRANA: 3

## ROZVADĚČ RPHL-A


## MONTÁŽNÍ PANEL

v ý v o d y

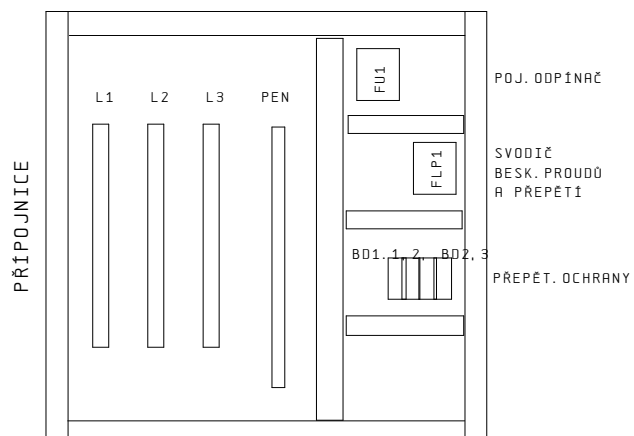

přívod

## VNĚJŠÍ DVEŘE

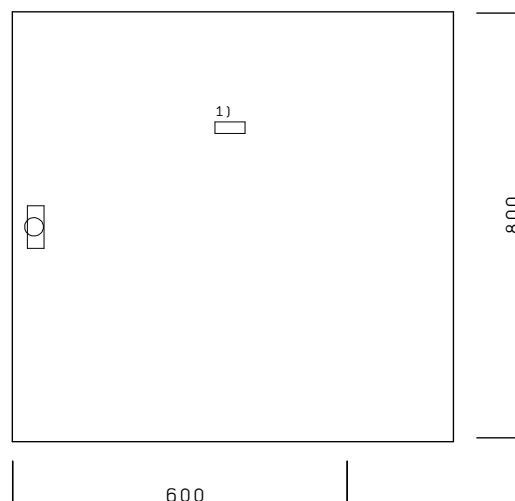


TEXT ŠTÍTKU :

1) ROZVADĚČ R PCHL - A

OCELOPLECHOVÝ NASTĚNNÝ ROZVADĚČ  
PŘÍVOD SPODEM A VÝVODY HOREM  
ROZMĚRY: 800x800x300mm  
KRYTÍ: IP54, IP20 (VNITŘNÍ)  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:  
SOUSTAVA 3+N+PE<sup>2</sup>50Hz, 400/230V, TN-C - AUT. ODP. OD ZDROJE

WUP1032C

+P1/4

DATUM	20. 09. 2018	ELAZ s.r.o. Pernerova 168 531 54 Pardubice Tel.: 466 818 531		Nemocnice Břeclav Pavilon A - chlazení	TOS  Rozvaděč RPCHL-A	ZAŘÍZENÍ : = RPCHLA	
ZPRACOVAL	Ing. Aleš Adámek					MÍSTO : + TOS	
OVĚŘIL	Ing. Aleš Adámek					POČET STRAN:	5
SCHVALIL						STRANA:	5