


PŮDORYS 1.NP - pavilon A




SCHÉMA NAPOJENÍ FCU

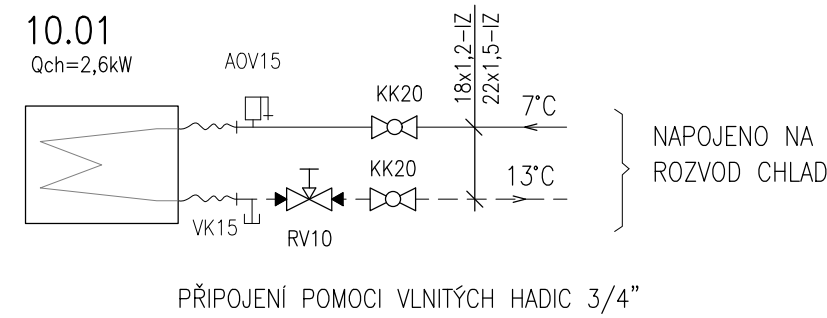

LEGENDA ARMATUR

- AOV - AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- F - FILTR ZÁVITOVÝ
- F - FILTR PŘÍRUBOVÝ
- RV - REGULAČNÍ ARMATURA
- KK - KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ
- UK - UZAVÍRACÍ KLAPKA MEZIPŘÍRUBOVÁ
- VK - VYPUSŤEČÍ KULOVÝ KOHOUT
- ZK - ZPĚTNÁ KLAPKA PŘÍRUBOVÁ
- ZK - ZPĚTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ
- Elektronické oběhové čerpadlo s FM
- TEPLOMĚR 0–120°C
- TLAKOMĚR SE SPODNÍM PŘÍPOJEM, (ROZSAH) VČ. KONDENZAČNÍ SMYČKY A TLAK. KOHOUTU
- PV - POJISTNÝ VENTIL

SCHEMA

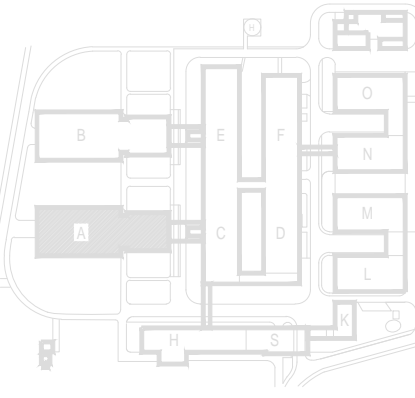

KLIENT:	NEMOCNICE BŘECLAV příspěvková organizace U Nemocnice 1, 690 74 Břeclav, IČ: 00390780	AUTORIZACE:
GENERÁLNÍ DODAVATEL:	ENBRA, a.s. Popůvky 404 664 41 Troubsko, IČ: 44015844	
SUB DODAVATEL:		ČÍSLO PŘÍKAZU:

NÁZEV AKCE:			
NEMOCNICE BŘECLAV			
NÁVRH SYSTÉMU CHLAZENÍ - PAVILON A			
STAVEBNÍ OBJEKT:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	
01 PAVILON A		Jiří Bielik	
-		PROJEKTANT:	
		Ing. Lenka Marková	
PROFESÍ:		MĚŘÍTKO:	DATUM:
D.1.01.2		-	10/2018
Chlazení		STUPEŇ PD:	DVZ
OBSAH:		ČÍSLO VÝKRESU:	
PŮDORYS 1.NP		D.1.01.2.101 00	

Lůžková část

Komplementární část

ROZVEDY POTRUBÍ Z UHLÍKOVÉ OCELI DO DN50
ROZVEDY POTRUBÍ OCELOVÉ HLADNÉ NAD DN50

CHLADNÁ VODA – 13°C
CHLADNÁ VODA – 7°C