


ROZVODY POTRUBÍ Z UHLÍKOVÉ OCELI DO DN50
ROZVODY POTRUBÍ OCELOVÉ HLADNÉ NAD DN50

--- CHLADNÁ VODA - 13°C
--- CHLADNÁ VODA - 7°C

II. ETAPA


SCHEMA NAPOJENÍ FCU

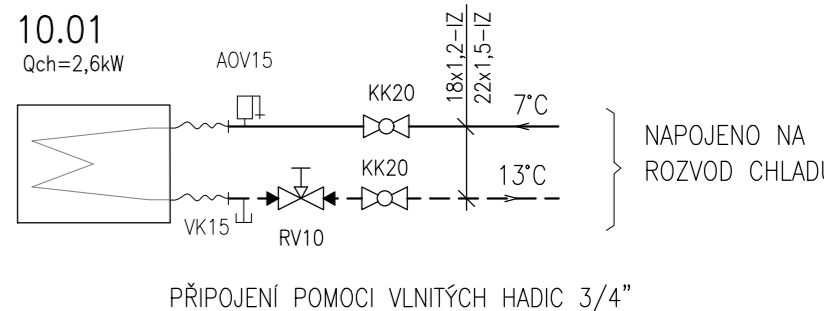

LEGENDA ARMATUR

- AOV: AUTOMATICKÝ ODVĚTRÁVACÍ VENTIL
- F: FILTR ZÁVITOVÝ
- F: FILTR PŘÍRUBOVÝ
- RV: REGULAČNÍ ARMATURA
- KK: KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ
- UK: UZAVÍRAČÍ KLAPKA MEZIPŘÍRUBOVÁ
- VK: VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT
- ZK: ZPĚTNÁ KLAPKA PŘÍRUBOVÁ
- ZK: ZPĚTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ
- Elektronické oběhové čerpadlo s FM
- TEPLOMĚR 0-120°C
- TLAKOMĚR SE SPODNÍM PŘÍPOJ., (ROZSAH)
- VČ. KONDENZAČNÍ SMÝČKY A TLAK. KOHOUTU
- PV: POJISTNÝ VENTIL

SCHEMA

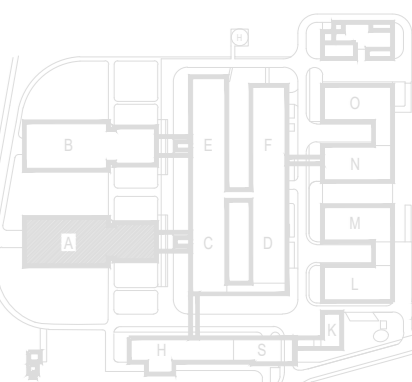

KLIENT:	NEMOCNICE BŘECLAV príspevková organizace U Nemocnice 1, 690 74 Břeclav, IČ: 00390780	AUTORIZACE:
GENERÁLNÍ DODAVATEL:	ENBRA, a.s. Popůvky 404 664 41 Troubsko, IČ: 44015844	ENBRA
SUB DODAVATEL:		ČÍSLO PŘÍK.:
NÁZEV AKCE:	NEMOCNICE BŘECLAV NÁVRH SYSTÉMU CHLAZENÍ - PAVILON A	
STAVEBNÍ OBJEKT:	01 PAVILON A	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
PROFESE:	D.1.01.2 Chlazení	PROJEKTANT:
OBSAH:	PŮDORYS 2.NP	MĚŘÍTKO:
		DATUM:
		STUPĚN PD:
		ČÍSLO VÝKRESU:
		D.1.01.2.102 00