



Orientační svorkové elektrické propojení systému regulačního boxu




Označení ve výkresové části

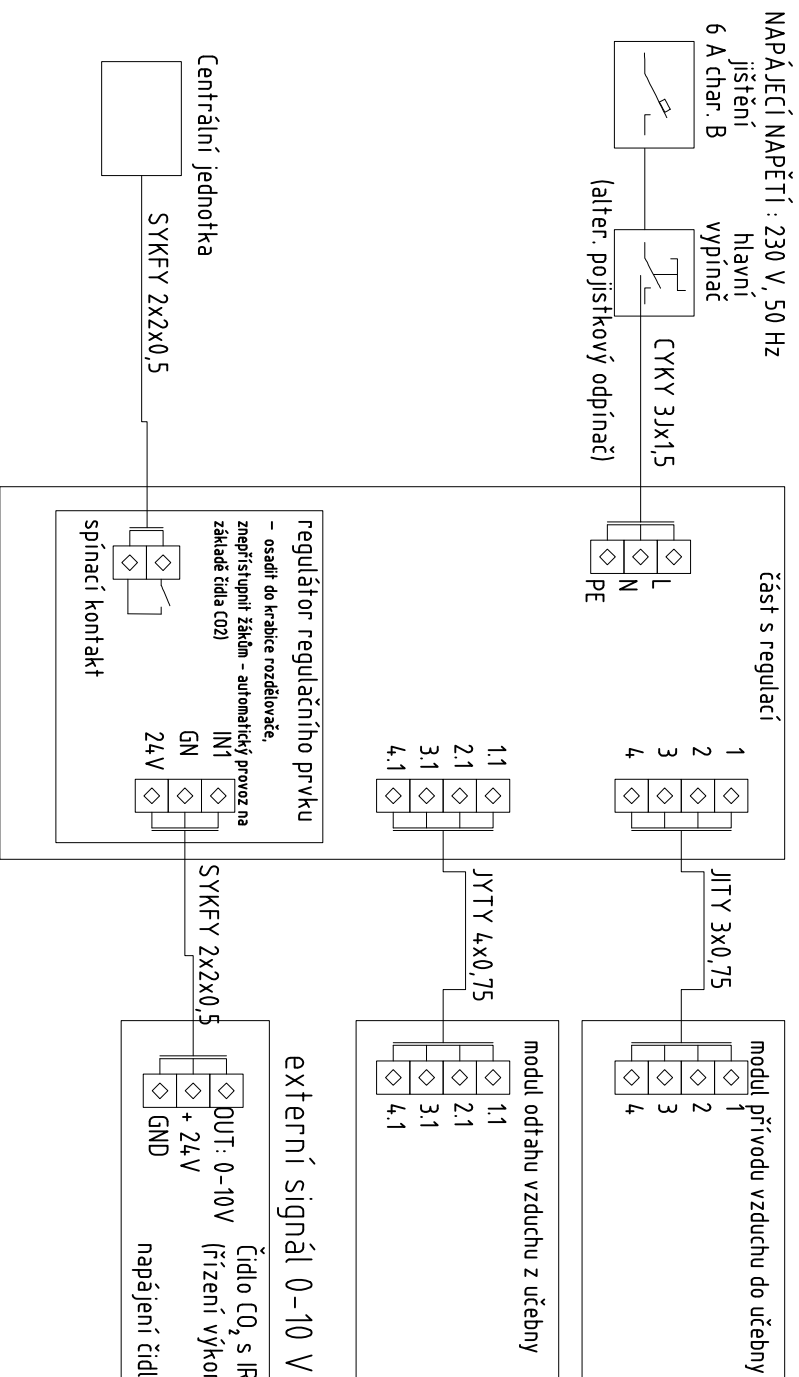

část s regulací (přípojení 230 V)



modul odtahu vzduchu z učebny



modul přívodu vzduchu do učebny

externí signál 0-10 V (ve třídě)

Čidlo CO₂ s IR SNÍMÁNÍM
(řízení výkonu větrání boxu napětím 0-10 V)
napájení čidla 24V z MaR regulačního boxu

NÁZEV STAVBY:		GEMINI - REKUPERACE
MÍSTO STAVBY:	VACLOVSKA 288/4, BRNO, PARE. C. 293 K.U. ISENAL	
STAVEBNÍK:	STRÉDEN ŠKOLA PRO TELESNĚ POSTIŽENÉ GEMINI POULICKOVA 14, 602 00 BRNO 10 08 5 007	
PROJEKTANT:	Frýdovka Miroslav – Ing. Miloš Jandařák <i>Osazená firma</i> 449 82 00 00 osazena@frydovka.cz www.frydovkafirma.cz	
AUTORIZACE:	Martha Indrkač, ČIAAT č.651044	
STAVBA:	PROJEKTUJÍCÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁZENÍ STAVBY	
DATUM:	BŘEZEN 2017	
ZODP.	D.1.2 - VZDUCHOVÝ TECHNIKA	
VÝMĚRA:	Schéma elektro propojení reguláč. boxu účelový	
Číslo úv. výměry:	ET1b	Identifikační číslo
	Identifikační číslo	bez