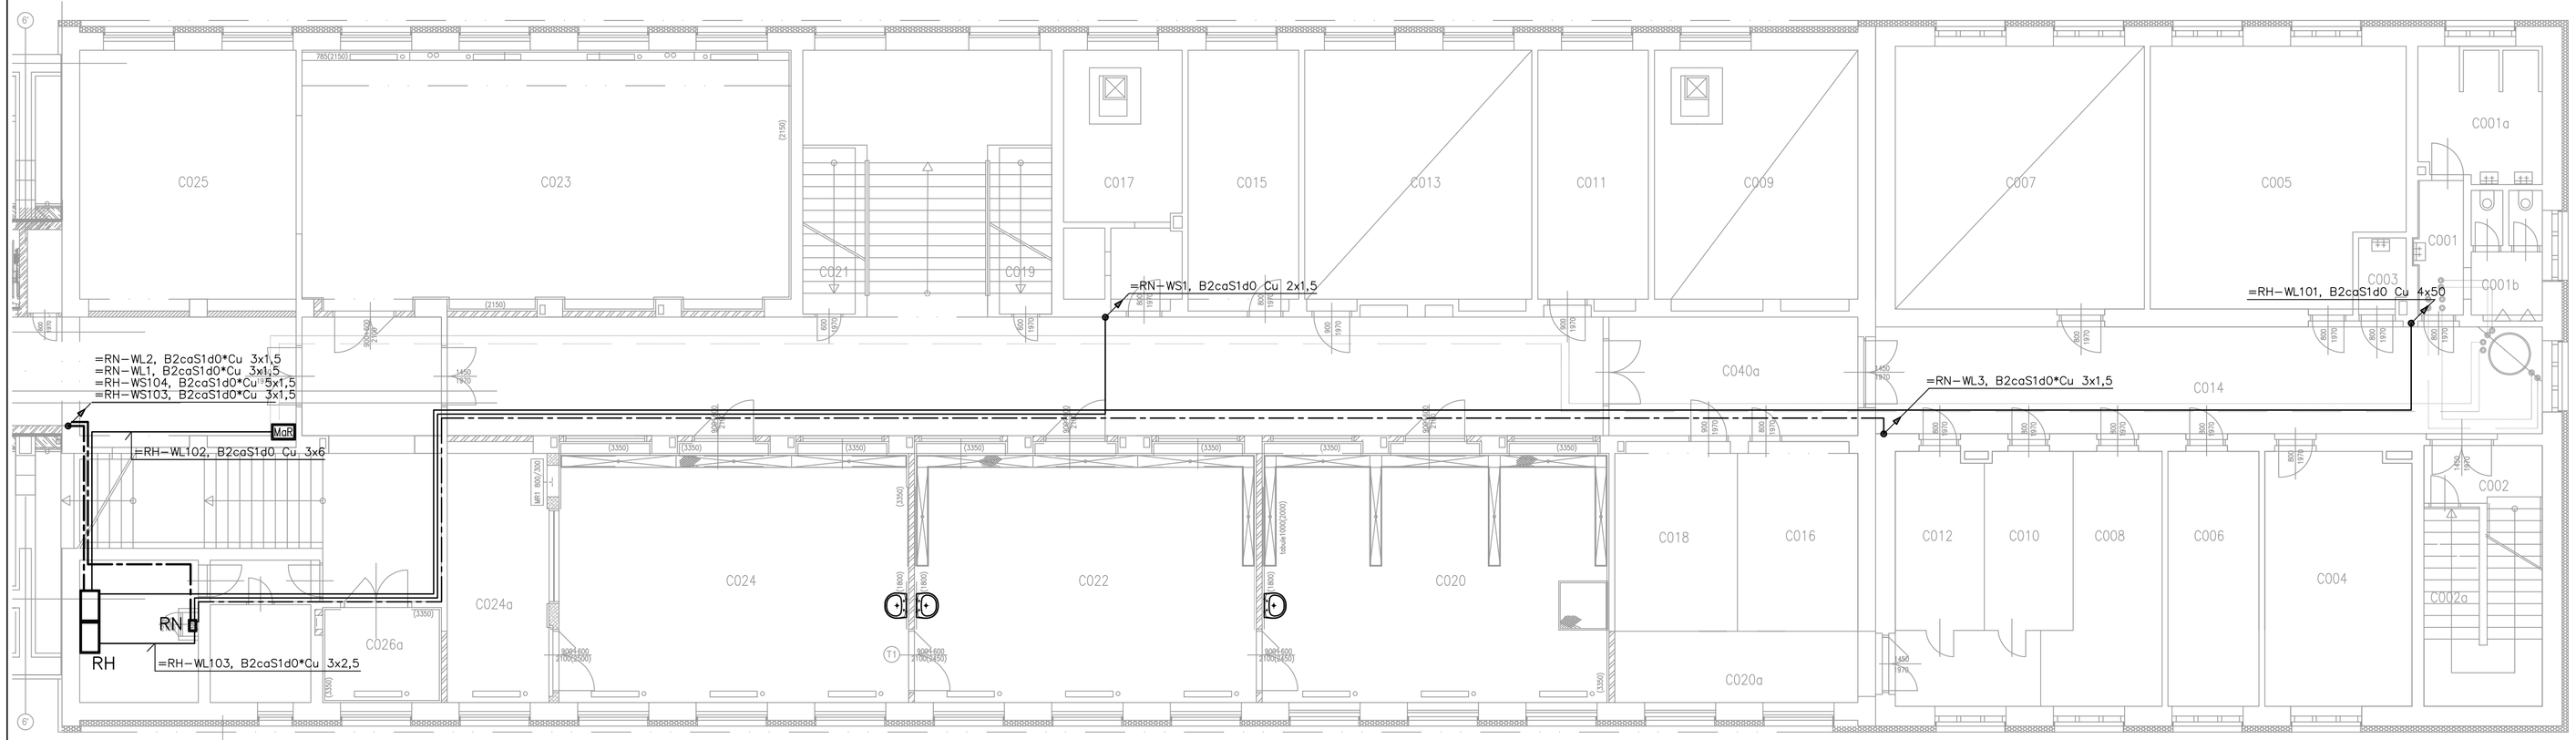


| | |
|---|---|
| ROZVODNÁ SOUSTAVA | 3 NPE AC 400 V / TN-S |
| OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM (ZÁKLADNÍ OCHRANA, OCHRANA PŘI PORUŠE) | DLE ČSN EN 61140 |
| OCHRANNÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 332000-4-41 ed. 2 | AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE |

**D.1.4.7 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody**


Projektování elektrických zařízení
Ing. Pavel Klein
klein.p@seznam.cz

| | | |
|---|---|---|
| ZODP.PROJEKTANT | Ing. Pavel Klein | |
| VYPRACOVAL | Ing. Pavel Klein | |


**±0,000=276,200 M.N.M VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V**

| | | |
|---|---|---|
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU | ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA | |
| ZODP.PROJEKTANT | ING. ZBIGNIEW KALETA | |
| VYPRACOVAL | ING. ZBIGNIEW KALETA | |
| KONTROLOVAL | ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA | |


atelier 2002
ATELIER 2002 s.r.o., ZACHOVA 6, 60200 BRNO


| | |
|---|---|
| INVESTOR: SŠP Jílová 36g , BRNO | FORMÁT: 4 A4 |
| NÁZEV AKCE: SŠP Brno, Jílová, p.o. Zateplení budovy pro teoretickou výuku a doplnění nuceného větrání budovy | DATUM: PROSINEC 2017 |
| OBJEKT: | STUPEŇ: DPS |
| | ČÍSLO ZAKÁZKY: A1716 |
| | SPECIALIZACE: D.1.4.7 |
| NÁZEV VÝKRESU: **Elektroinstalace 1.PP** | MĚŘÍTKO: **1:100** |
| | ČÍSLO VÝKRESU: **D.1.4.7-101** |