

plastová zapuštěná skříň  
TYP:ELEKTROMĚROVÁ ROZVODNICE  
PLASTOVÁ zapuštěná ,ESTA IVANČICE  
TYP ER222/NVP7;KRYTÍ IP44/20;MAX. 80A  
PŘÍVOD spodem A VÝVODY DOLŮ  
ROZMĚRY: ŠxVxH 800x800x240  
Popis : elm.rozvodnice dvojtarif(elm+HDO)  
zámek na trnový klíč(4-hran);  
2 x elektroměr  
1 x HDO

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentaci, v její technické zprávě nebo ve výkresech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standartu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

In = 40A + 32A  
Icn = 10kA  
2 elektroměry E.ON ČR

### Ochranná opatření dle ČSN 33 20 00-4-41,ed.3

V rozvodné soustavě- síti 3 NPE AC 50Hz,400V/230V /TN -C- a ovládací soustavě 1 N stř. 50Hz,230V jsou provedena ochranná opatření dle ČSN 332000-4-41 - tabulka NA.2-stupně ochrany u zařízení a instalací do AC 1000V A DC 1500V

#### stupeň ochrany

normální

doplněná

#### druh ochrany a doplňková ochrana

1. automatické odpojení od zdroje
2. dvojitá nebo zesílená izolace

automatické opojení od zdroje a  
a) doplňující pospojování


AUTORIZACE




Ing. Josef Hájek [www.elektroatelier.cz](http://www.elektroatelier.cz)  
Mikulovská 604,69142 Valtice

IČ 13062522 ☎ +420 776898887

**\*ČKAIT č.1001106\***




HLAVNÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Ing. Josef HÁJEK	Ing. Zbyněk Rabušic P.Bezruč 359 69142 Valtice <a href="mailto:rabusic@seznam.cz">rabusic@seznam.cz</a> ☎ +420 728119559	
Ing. Zbyněk Rabušic	ing.hajek@seznam.cz			
město	<b>Valtice</b>	KRAJ:	Jihomoravský	
investor	Střední vinařská škola Valtice, Sobotní 116, 691 42 Valtice			formát
AKCE :	Prodejna zahradního centra ul. Sobotní, parc.č. 860 a 862, k.ú. Valtice  <b>D.1.4.e Silnoproud a bleskosvod</b>			4 x A4
				měřítko
				DATUM
				11/2019
OBSAH :	<b>Rozváděč RE/2elektroměry</b>			ÚČEL
				DSP+výkazy
				ČÍS.ZAK.
				191010
				Č.VÝKR.
				PARÉ Č.
				D.1.4.e.4

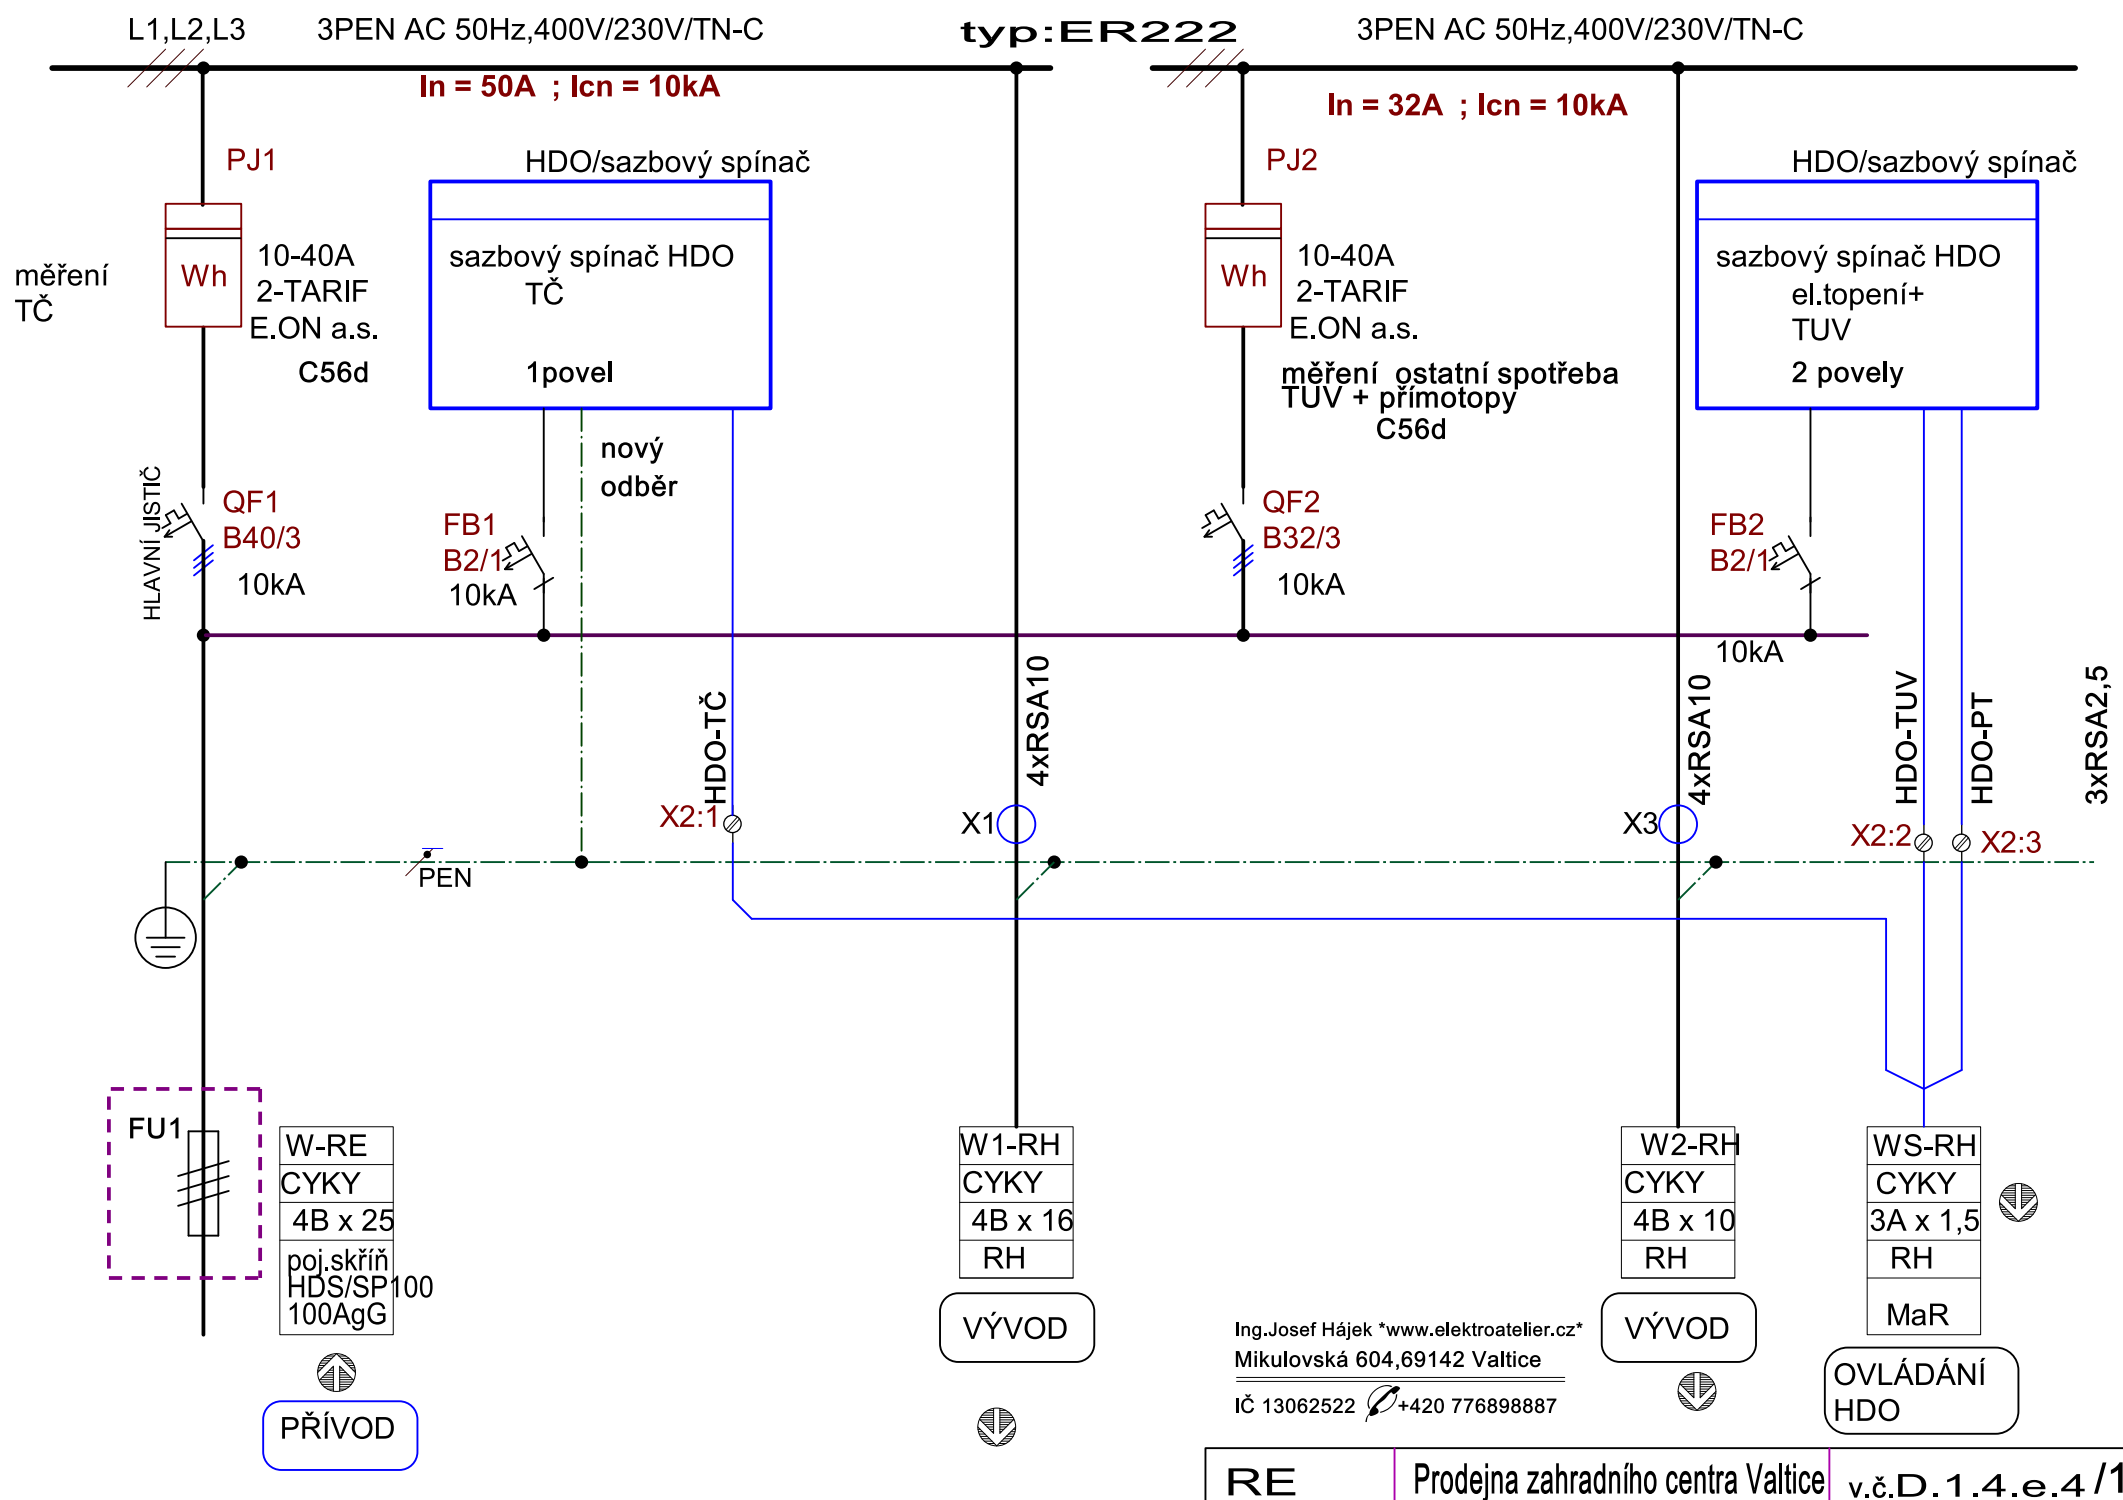


# Rozvodnice plastová ,IP44/20

Esta Ivančice

typ:ER222

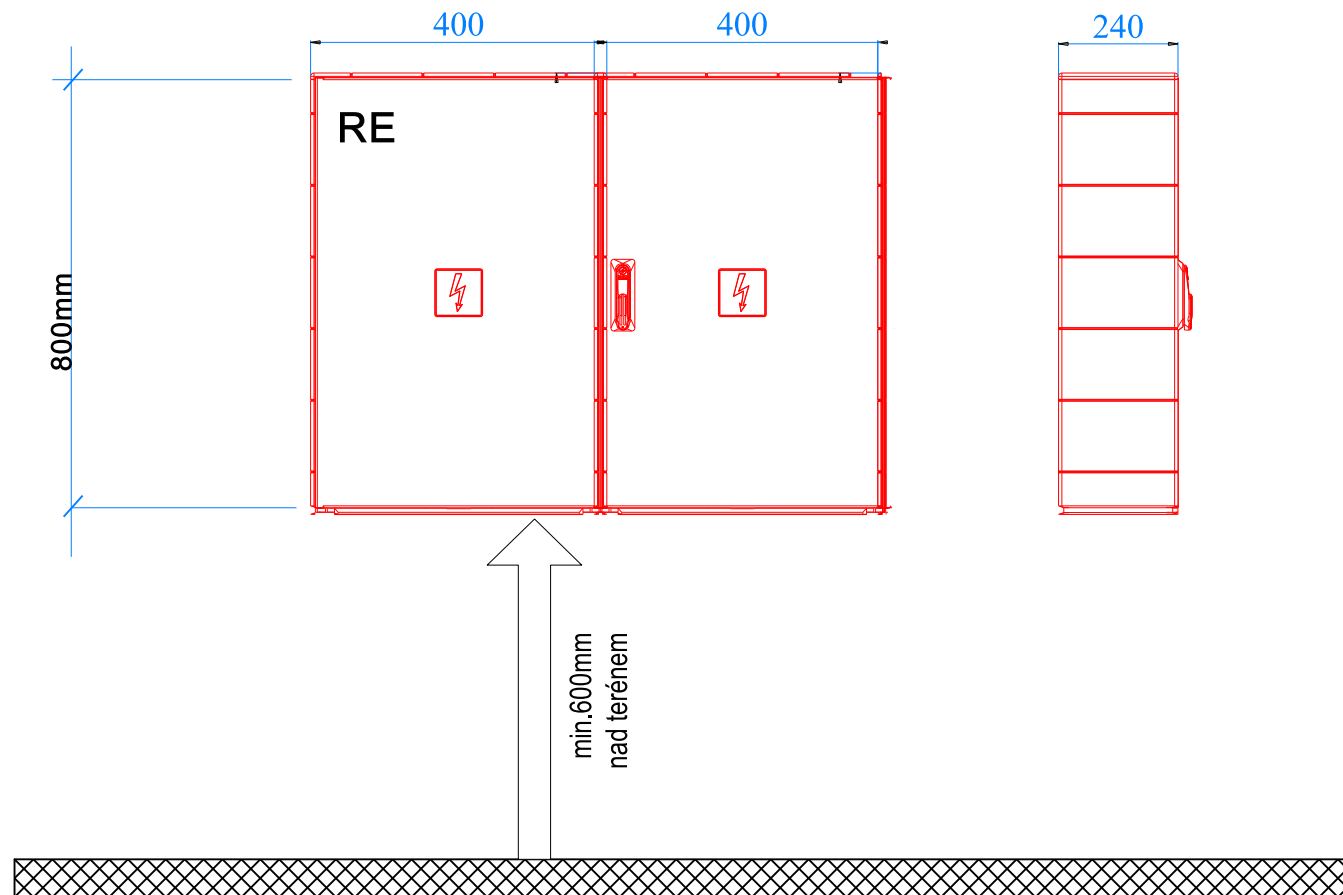

9. Schéma zapojení měření s třífázovým dvousazbovým elektroměrem a třípovelovým přijímačem HDO s blokováním přímotopného vytápění a ohřivačů TUV a pro vytápění tepelným čerpadlem pro sazby C55d a C56d v síti TN.

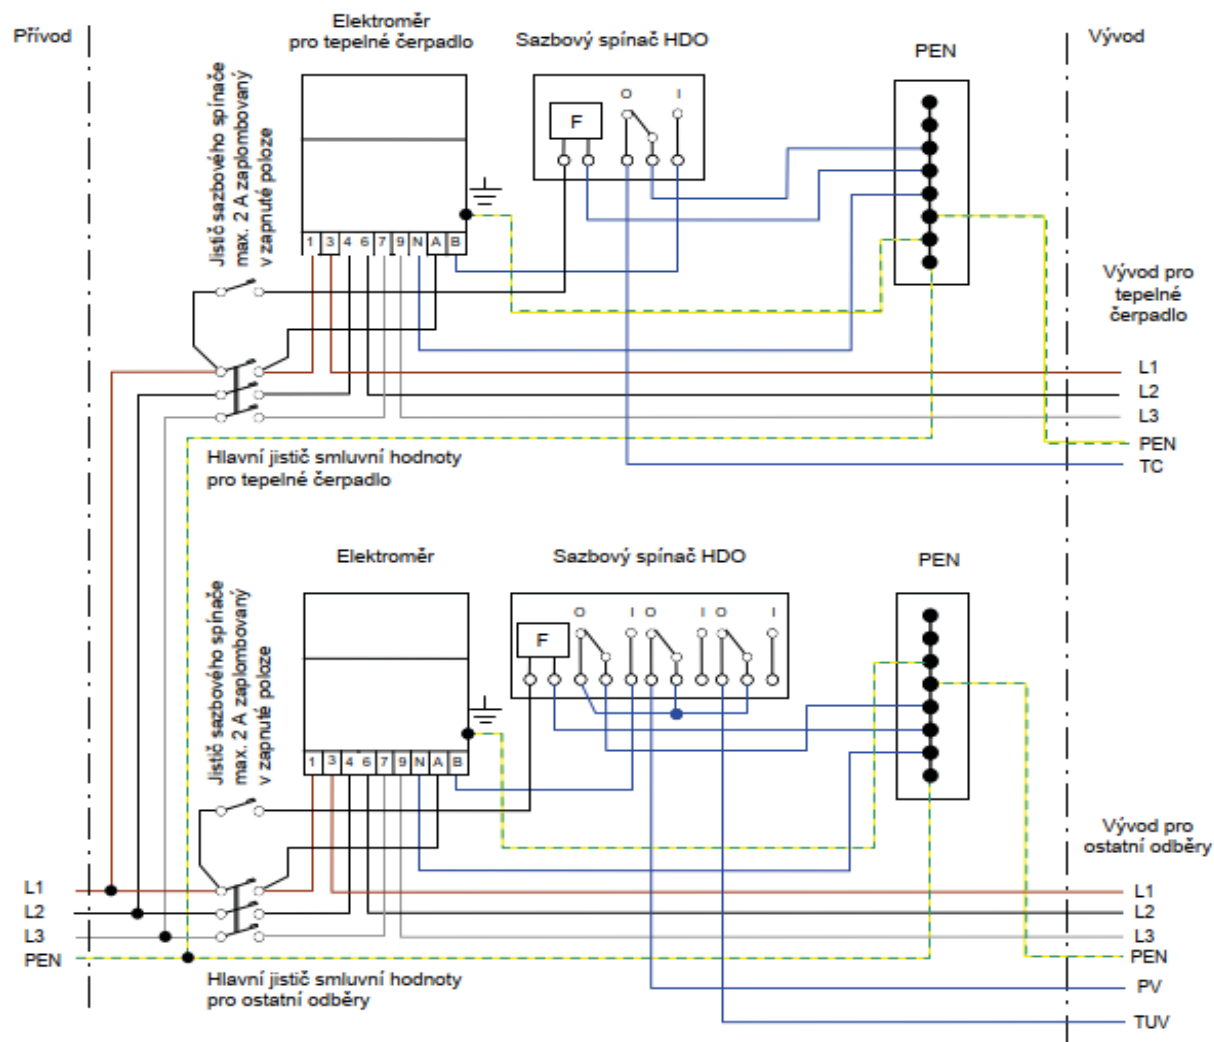

Pozn.: V případě montáže měřidel v provedení třídy ochrany II není ochranný vodič mezi měřidlem a PEN vyžadován.

Ing. Josef Hájek \*www.elektroatelier.cz\*  
Mikulovská 604, 69142 Valtice

IČ 13062522 ☎ +420 776898887