Půdorys kuchyně (M1:50)

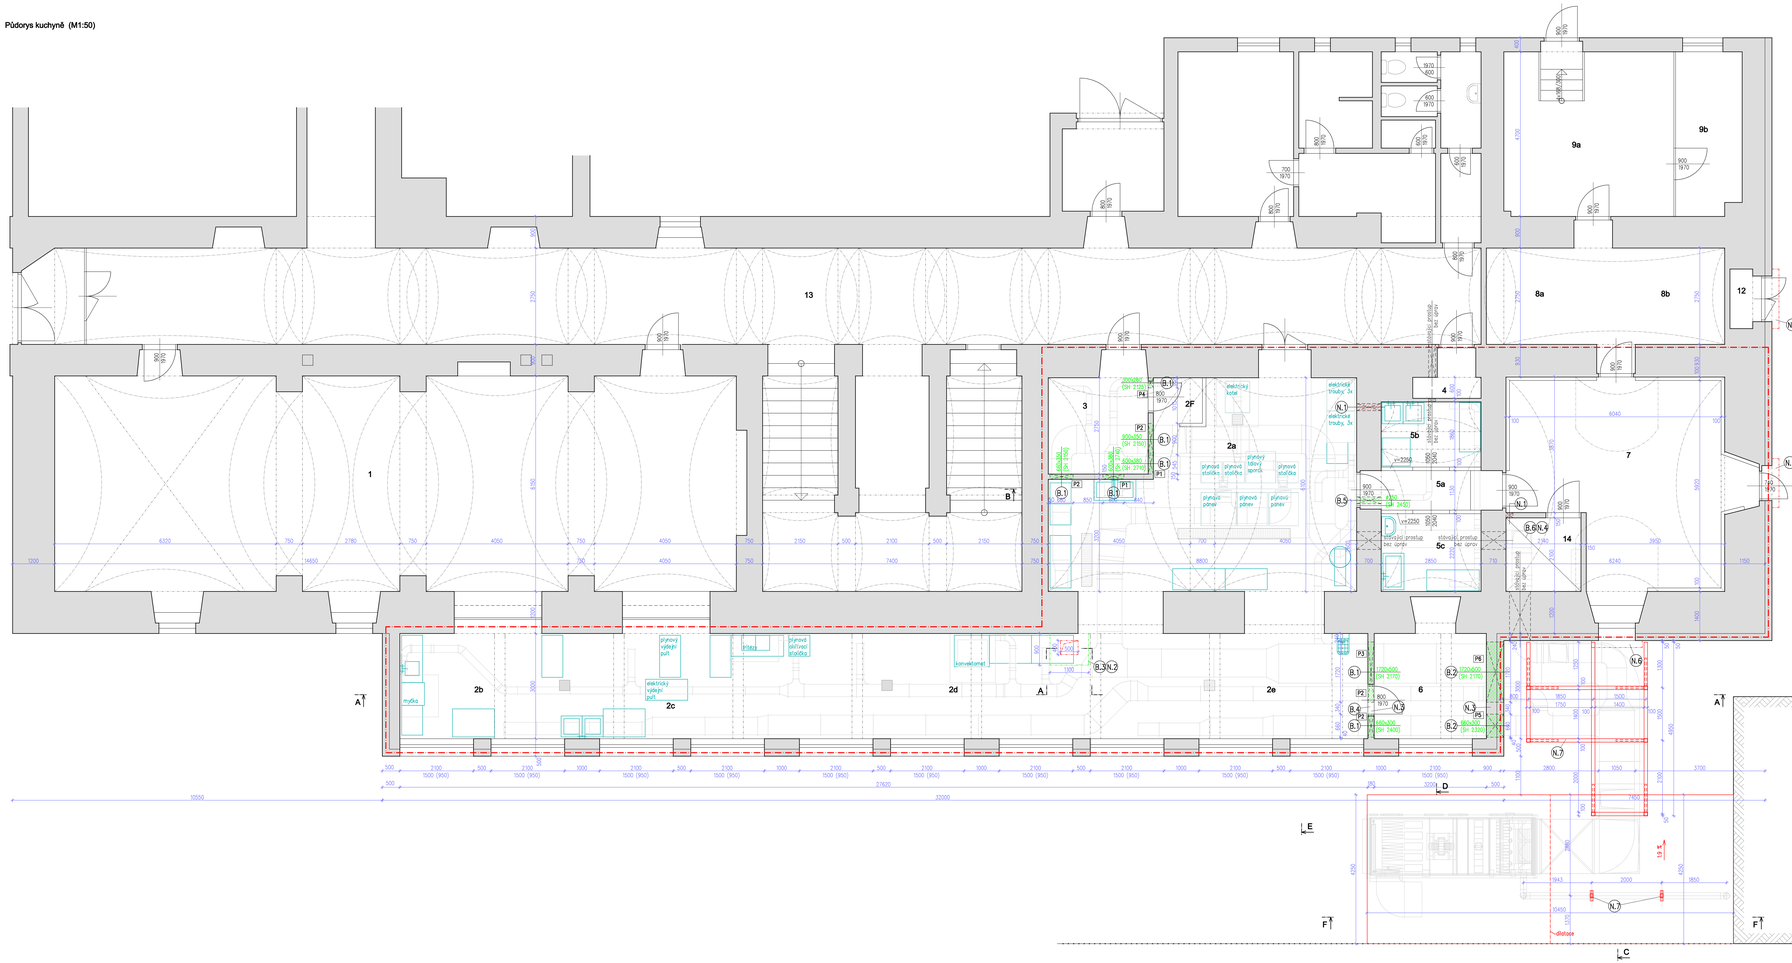

N.6 Nadokenní římsa - detail (M1:10)

Info k umístění, rozměrům a počtům odkomínů – viz PBŘ
3 ks – 2x 1500 mm a 1x 1700 mm



Výpis klempířských prvků

Klempířské výrobky z ocelového pozinkovaného plechu
Nátěr – syntetický v barvě fasády

Konzola římsy, ocel S235, nátěr, 9 ks



Výpis klempířských prvků

Klempířské výrobky z ocelového pozinkovaného plechu
Nátěr – syntetický v barvě fasády

Oplechování římsy, RŠ 400 mm, tloušťka 0.70 mm
délka 2x 1.60 m a 1x 1.85 m

Krycí lišta – zvrchu zatmelena, RŠ 125 mm, tloušťka 0.70 mm
délka 2x 1.60 m a 1x 1.85 m

Legenda místností

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STROP	STĚNY
1	JÍDELNA	124.70 m²			
2	KUCHYNĚ	137.90 m²	keram. dlažba		
2a	HLAVNÍ VARNA				
2b	UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ				
2c	VÝDEJ JÍDEL				
2d	STUDENÁ KUCHYNĚ				sv. v. 3040 mm
2e	UMÝVÁRNA KUCHYŇSKÉHO NÁDOBÍ				sv. v. 3040 mm
2f	ČISTÁ PŘÍPRAVA ZELENINY				
3	HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY	8.90 m²	keram. dlažba		sv. v. 3040 mm
4	ÚKLID	2.60 m²	keram. dlažba		sv. v. 3040 mm
5	PŘÍPRAVA	18.10 m²	keram. dlažba		sv. v. 3040 mm
5a	OHŘEVNÁ				
5b	HRUBÁ PŘÍPRAVA MASA				
5c	ČISTÁ PŘÍPRAVA MASA				
6	KANCELÁŘ JÍDELNA PERSONÁLU	9.50 m²	keram. dlažba		sv. v. 3040 mm
7	SUCHÝ SKLAD POTRAVIN	35.00 m²	PVC		sv. v. 3120 mm
8	SKLAD	20.50 m²	cement. potěr		sv. v. 3120 mm
8a	BRAMBORY				
8b	NÁDOBÍ				
9	SKLAD	22.00 m²	cement. potěr		sv. v. 3120 mm
9a	KONZERVY, OBALY				
9b	SUCHÝ SKLAD				
10	CHODBA	3.10 m²	keram. dlažba		sv. v. 3120 mm
11	SKLAD ODPADŮ	6.50 m²	keram. dlažba		sv. v. 3120 mm
12	POUŽITÉ OLEJE	1.50 m²	cement. potěr		sv. v. 3120 mm
13	CHODBA		keram. dlažba		sv. v. 3120 mm
14	STROJOVNA VZT	4.65 m²	cement. potěr		sv. v. 3120 mm
Poznámky:					

Legenda

- Stávající konstrukce – bez úprav
- Bourané konstrukce
- Nové zdivo – CP (P20) na MVC (M10)
- Vnitřní prostory dotčené stavbou
- Přístup do budovy pro stavbu

BOURACÍ PRÁCE

- B.1 Prorazění otvorů ve zděných příčkách
- B.2 Prorazění otvorů v obvodové zdi
- B.3 Rozebrání střešního pláště skrze rušeného prostupu (skladba S1)
- B.4 V případě vysokého překladu a nebo překladu opřízeného o nadezdívku výměna za nový překlad
- B.5 Otvor v nosném zdivu – jádrový vrt
- B.6 Oseknání stávajících omítek stěn a kleby

STAVEBNÍ PRÁCE

- N.1 Zazdívky otvorů ve zdivu po demontovaném VZT potrubí
- N.2 Zdarnýtí otvoru ve stropní konstrukci a doplnění skladby střešního pláště (skladba S2)
- N.3 Dle skutečného stavu zdiva přeložení přípl.ku mezi novými otvory
- N.4 Nové štukové omítky stěn a kleby
- N.6 Nová nadokenní římsa (viz detail) – dle PBŘ, 3 ks, celk. délka 4.70 m
- N.7 Ocelová konstrukce – viz D.2 Stavebně konstrukční řešení

Překlady

- P1 2x – 1x prefa železobetonový překlad 890x140x140 mm
- P2 4x – 1x prefa železobetonový překlad 1190x140x140 mm
- P3 1x – 1x prefa železobetonový překlad 2090x140x140 mm
- P4 1x – 2x ocelový nosník L40x40x4 dl. 500 mm antikorozní nátěr
- P5 1x – 2x prefa železobetonový překlad 1190x140x140 mm – 1x ocelový nosník L50x50x6 dl. 800 mm antikorozní nátěr
- P6 1x – 2x prefa železobetonový překlad 2090x140x140 mm – 1x ocelový nosník L50x50x6 dl. 2000 mm antikorozní nátěr

Stř. otvoru

Zak. projekt:	Ing. Adam Kurdík	ADAM KURDÍK projektování staveb	
Vypracoval:	Ing. Adam Kurdík	Bělejší 203, 591 42 Velká Bíteš, tel.: 608 816 559 kurdik@seznam.cz	
Investor:	Střední odborná škola a střední odborná učiliště Hustopeče		
Misto:	Masarykovo nám. 136/1, 693 01 Hustopeče	Datum: 8/2020	Part č.:
Akce:	Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně, havarijní stav	Format: Stupeň: DSP Zak. č.: 20-008	
Obsah:	D.1 Architektonicko-stavební řešení Kuchyně - půdorys	Měřítko: 1:50	Příloha č.: D.1.2