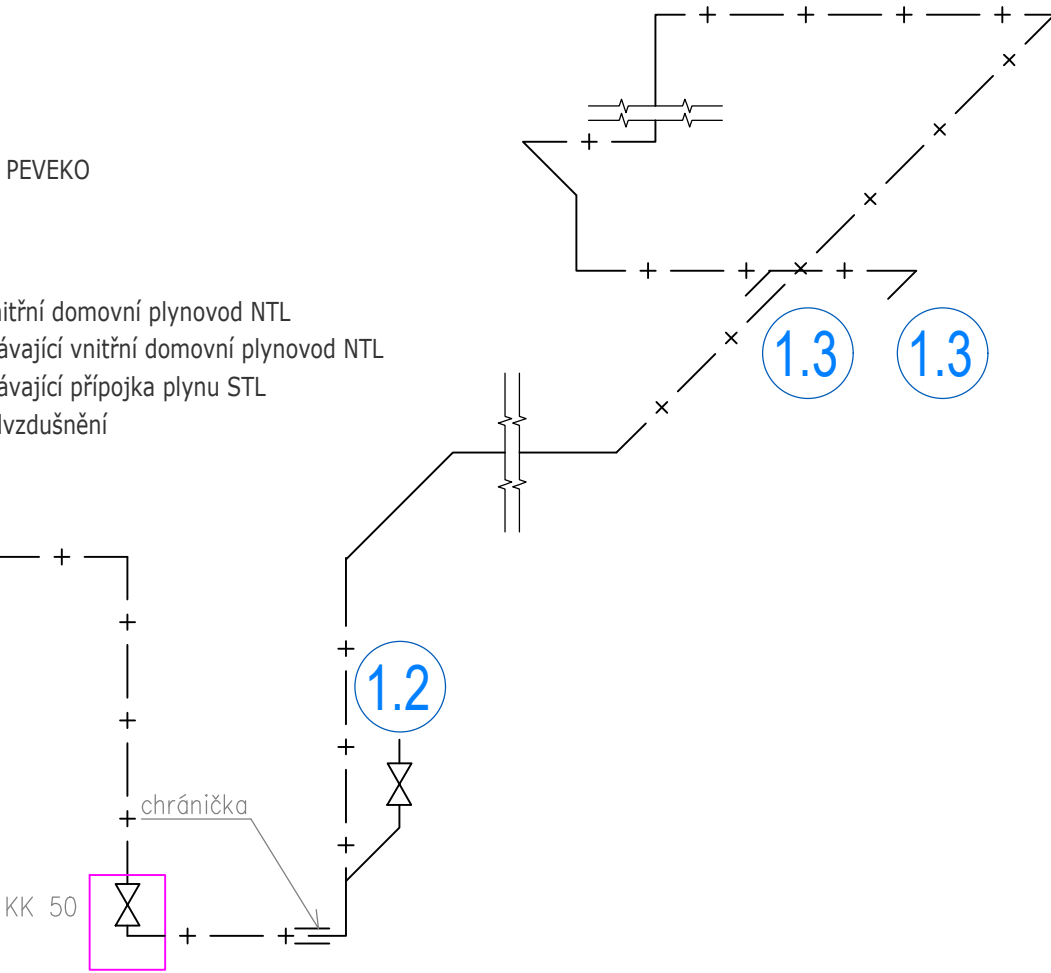


POUŽITÉ ZNAČKY

- HUP - hlavní uzávěr plynu
- P - přechod LPE/ocel
- KK - kulový kohout
- G - plynoměr
- RP - regulátor tlaku plynu
- VK - vzorkovací kohout
- F - filtr
- Ⓟ - manometr
- BAP - bezpečnostní uzávěr PEVEKO
- Š - šoupátko

LEGENDA

- + — + — + — vnitřní domovní plynovod NTL
- + — + — + — stávající vnitřní domovní plynovod NTL
- + — + — + — stávající přípojka plynu STL
- - - - - odvzdušnění





SEZNAM SPOTŘEBIČŮ větev kuchyně - G 25- nový

POZICE	PLYNOVÝ SPOTŘEBIČ	KS	SPOTŘEBA
1.1	plynový hořák VZT jednotky - nové	1	5,0 m³/hod
1.2	plynový kondenzační kotel Nefit EcomLine HR 43	1	4,6 m³/hod
1.3	plynový kotel Destila DPL 50	2	11,6 m³/hod
1.4	plynové spotřebiče v kuchyni - souhrn	7	7,04 m³/hod
CELKEM		9	28,24 m³/hod

SEZNAM SPOTŘEBIČŮ větev kotelny - G 40 (v.č. 4147386)

POZICE	PLYNOVÝ SPOTŘEBIČ	KS	SPOTŘEBA
2.1	plynový kotel Protherm Grizzly 150 kW	2	34,4 m³/hod
2.2	plynový kondenzační kotel Buderus Logamax GB-162-100	3	31,59 m³/hod
CELKEM		5	65,99 m³/hod

Generální projektant	FaBa engineering, s.r.o., Lidická 75, Břeclav		FaBa engineering, s.r.o. 690 03 Břeclav, Lidická 75 tel.: 519 325 297 e-mail: fabae@fabae.cz www.fabae.cz
Odpovědný projektant	Ing. Vlastimil Fabíkovič		
Vypracoval	Viktorie Kodlová		
Kontroloval			
Místo	Hustopeče		
Investor		Kopie	Aut.
SOŠ a SOU HUSTOPEČE, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 136/1, 693 01 Hustopeče, IČ: 16355474			
Akce			
REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY KUCHYNĚ, HAVARIJNÍ STAV			
SO/PS		Archivní č.	DSP19-059
		Výkres č.	3-DSP19-059-3011
		Datum	Červenec 2020
		Revize	00
		Stupeň	DSP
		Formát	10A4
		Měřítko	1:50
Název výkresu		Číslo výkresu	
AXONOMETRIE		PL-1	