



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Ing. Jan Pracný  
Výholec 1148/23  
624 00 Brno 24

**E.ON Servisní, s.r.o.**  
RCDS Prostějov  
Poděbradovo nám. 2  
79727 Prostějov  
www.eon.cz

Rudolf Vágner  
T +420-545 14-50 46  
F +420-517 34-84 42  
rudolf.vagner@eon.cz

Naše značka  
R11679 - Z051311357

Vyškov, 11.04.2013

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)  
v provozování E.ON Česká republika, s.r.o. a podmínkách práce  
v jeho blízkosti.**

Investor stavby: SÚS JmK.

Název stavby: Vyškov - III/ 0462 , most 0462-14, existence sítí-polygon,  
par.č. 3502/5, ul. Sochorova.

Místo stavby: dle dodané situace nebo projektové dokumentace.

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení  
distribuční soustavy provozovaném E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen  
ECZR) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení.

**V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:**

**Podzemní vedení VN, Nadzemní vedení VN, Nadzemní vedení NN.  
Podzemní sdělovací vedení.**

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního  
vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor  
povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č.  
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v  
energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v OP zařízení distribuční soustavy uděluje  
ECZR RS Vyškov, Sochorova 26, pan Setinský Jiří, tel. 545145044  
na základě žádosti investora stavby.

**S podáním žádosti předložíte provozovateli k vyjádření projektovou  
dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění  
stavby v OP.**

Sídlo společnosti:  
F.A. Gerstnera 2151/6  
370 49 České Budějovice  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Českých Budějovicích,  
oddíl C., vložka 8464.  
IČ: 25186213

Podklady pro žádost musí obsahovat následující údaje:

- celé jméno právnické nebo fyzické osoby, která žádá o výjimku
- jméno a celá adresa investora stavby, IČO
- místo zásahu do pásma
- okres, katastrální území, parcelní číslo, druh zařízení
- nový způsob zajištění ochrany rozvodného zařízení
- kopii vyjádření o existenci zařízení včetně zakreslení sítí

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302.
2. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
3. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení.
4. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonní číslo **800 225 577**.

Kontakty jednotlivých provozovatelů zařízení:

VN+NN	RS RS Vyškov, Sochorova 26, pan Setinský Jiří, tel. 545145044
Sdělovací vedení	Správa přenosů dat a radiové sítě Brno, p.Veselý, 545 142 941
Vytýčení kabelů zajistí:	pan Bugár Roman, tel. č. 545143691 mob. 724210437.

**Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 11.04.2014.**

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:

- |                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| - zeleně čárkovaně  | nadzemní vedení NN                |
| - červeně čárkovaně | nadzemní vedení VN                |
| - červeně plně      | podzemní vedení VN                |
| - světle modře plně | zemní optický kabel (HDPE trubka) |

**Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR předložte toto vyjádření.**

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

**E.ON Servisní, s.r.o.**  
F. A. Gerstnera 2151/6  
370 49 České Budějovice  
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213



113

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem.  
Žádost o souhlas s činností v ochranném pásmu.

---

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

***Udělení souhlasu***

*Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením\**


*Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy\**

E.ON Česká republika, s.r.o.

*\*Pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka*

**E.ON – myslíme na Vaši bezpečnost: žádný kompromis**

Informační materiály týkající se bezpečného využívání elektřiny a plynu naleznete na stránce:  
[www.eon.cz](http://www.eon.cz) -> Občané a domácnosti -> Zákazníci -> Zákaznický servis -> Informační materiály

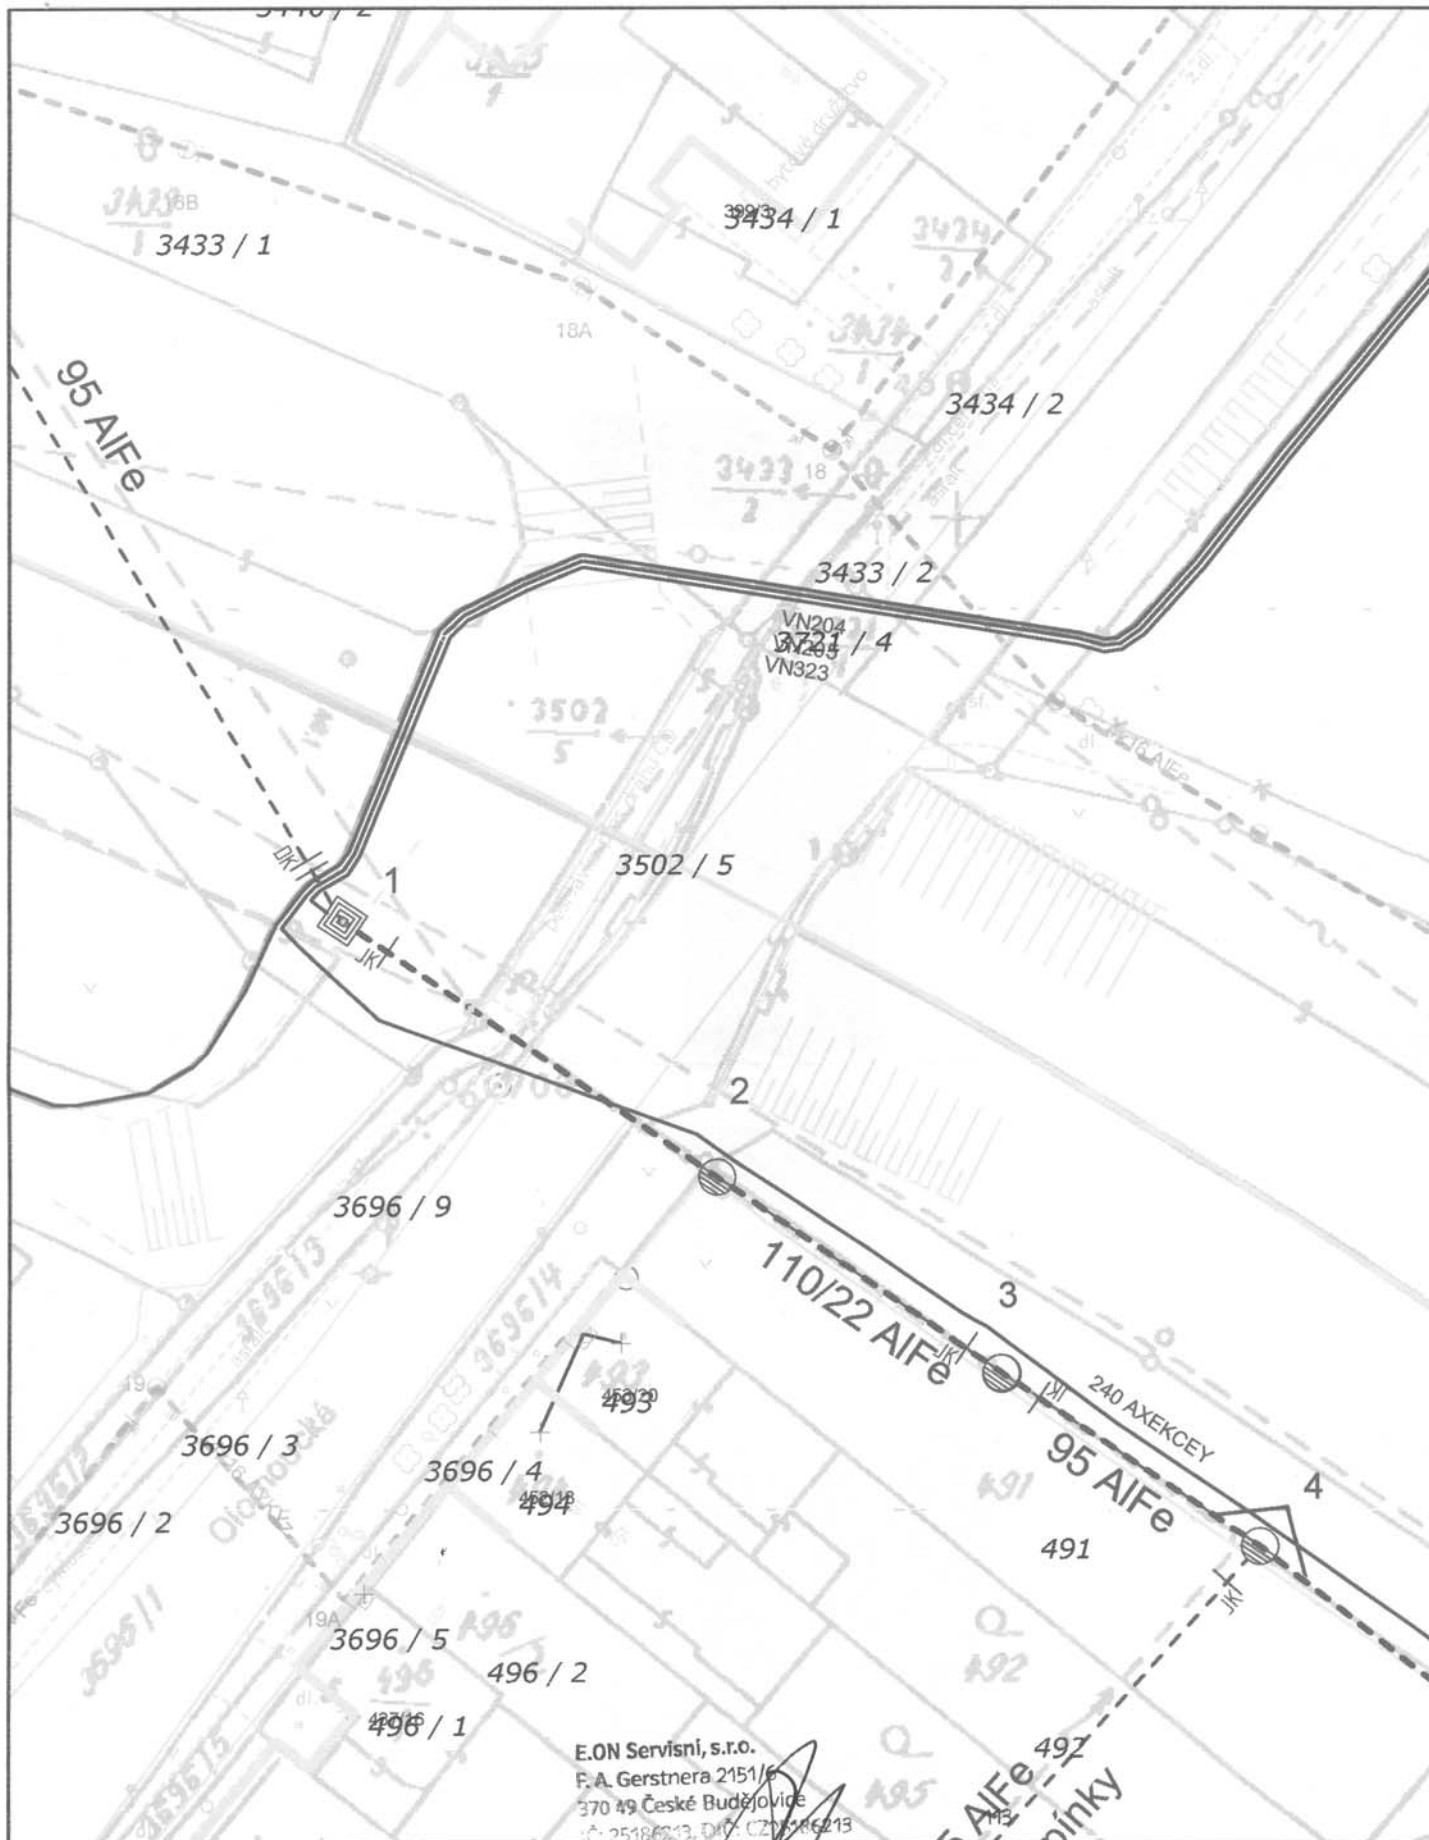

E.ON Servisní, s.r.o.  
F. A. Gerstnera 2151/6  
370 49 České Budějovice  
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

Datum : 11.04.2013

Měřítko : 500

**e-on**

--- Nadzemní vedení VVN 400 kV  
--- Nadzemní vedení VVN 220 kV  
--- Nadzemní vedení VVN 110 kV  
— Podzemní vedení VVN 110 kV

— Podzemní vedení VN  
--- Nadzemní vedení NN  
— Podzemní vedení NN  
— Pomocný propoj NN

--- Nadzemní sdělovací vedení optické  
— Podzemní sdělovací vedení optické  
--- Nadzemní sdělovací vedení metalické  
— Podzemní sdělovací vedení metalické





## Žádost o souhlas s činností v ochranném pásmu

### 1) Žadatel

Jméno nebo název firmy		
Ulice	Číslo popisné	Číslo orientační
Obec	PSČ	
Telefon	Fax	Mobil
E-mail	Kontaktní osoba	

### 2) Údaje o stavbě

Název stavby		
Investor		
Ulice	Číslo popisné	Číslo orientační
Obec	PSČ	
Katastrální území	Číslo parcely	
Upřesnění (dotčené zařízení)		

### 3) Dotčené energetické zařízení

☐ podzemní kabel
 ☐ nadzemní vedení VN, VVN
 ☐ elektrická stanice

### 4) Příloha

- snímek pozemkové mapy se zakreslením budoucí stavby a situace širších vztahů  
 - projektová dokumentace stavby - vyjádření k existenci sítí, k projektové dokumentaci

#### Od žadatele převzal

Jméno	Útvar
Datum	Podpis

#### K řešení převzal

Jméno	Útvar
Datum	Podpis