


všechny
ovládací jističe na fázi L1

vstavená část do původní ocep rozvodnice

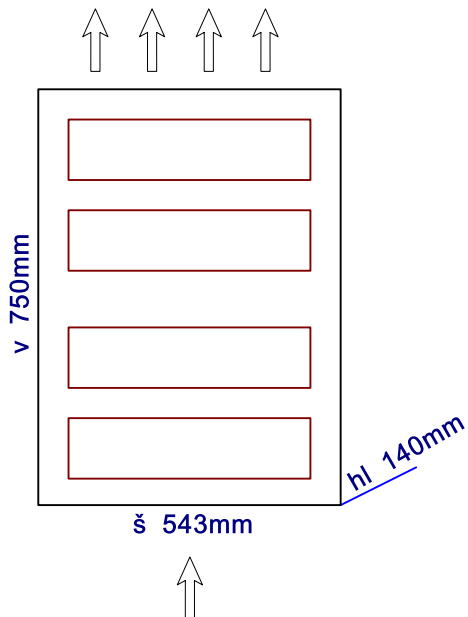

$I_n = 32A$; $I_{cn} = 6kA$
Přívod spodem, vývody nahoru
přístroje 6kA
výrobní štítek
označení přístrojů
vyrobit dle ČSN EN 61439-1 až 3

jističe se spínači nuly
1+N jednomodulové, úspora místa

původní ocep rozvodnice
-vnitřní rozměry :

šířka 600 mm
výška 1200 mm

Specifikace:

typ : oceloplechový rozváděč
nástěnný bez dveří;
přístrojový
IP 30/20; Schrack Technik
MODULU 160
4 řady x 24 modulů = 96 modulů

Š x V x H: 543 x 750 x 140mm

Rozvodná soustava/sít'
3NPE AC 50Hz, 400V/230V/TN-C-S
OVLÁDACÍ SOUSTAVA :
1N AC 50Hz, 230V
Ochrana (ČSN 332000-4-41 ed.3) :
automatickým ODPOJENÍM OD ZDROJE
doplňová ochrana proudovými chrániči

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentaci, v její technické zprávě nebo ve výkresích výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standartu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

*Tato dokumentace je duševním vlastnictvím projektanta dle zákona č. 121/2000 Sb. a § 168 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
Nesmí být bez předchozího písemného souhlasu kopírována, rozmnožována a zpřístupněna jiným fyzickým, nebo právnickým subjektům.*


PONECHAT PROSTOROVOU REZERVU
PRO INSTALACI DALŠÍCH PŘÍSTROJŮ
Vyrobit a nacenit dle této dokumentace

rozdávěč opatřit výrobním štítkem
označit přístroje, svorky
označit vývody



výrobce rozváděčů: VEOS Pospíšil Dolní Bojanovice
+420 602 727 253; mail: p.komosny@veos.cz

ZODP.PROJEKTANT Ing. Josef Hájek		ing.hajek@seznam.cz		i		AUTORIZACE Ing. Josef Hájek www.elektroatelier.cz Mikulovská 604, 69142 Valtice	
město: Břeclav		KRAJ: Jihomoravský		IČ 13062522		+420 776898887	
INVESTOR: Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, nábř. Komenského 1, Břeclav, 690 25						*ČKAIT č. 1001106*	
AKCE :				formát		4 x A4	
Rekonstrukce elektroinstalace učeben, kabinetů a chodby				měřítko			
Technika prostředí staveb				ÚČEL		DPS	
D.1.4 Silnoproud				Čís.ZAK.		190717	
OBSAH :				Č.VÝKR.		PARÉ Č.	
Rozváděč PR2.3		/3.NP		D.1.4.9			

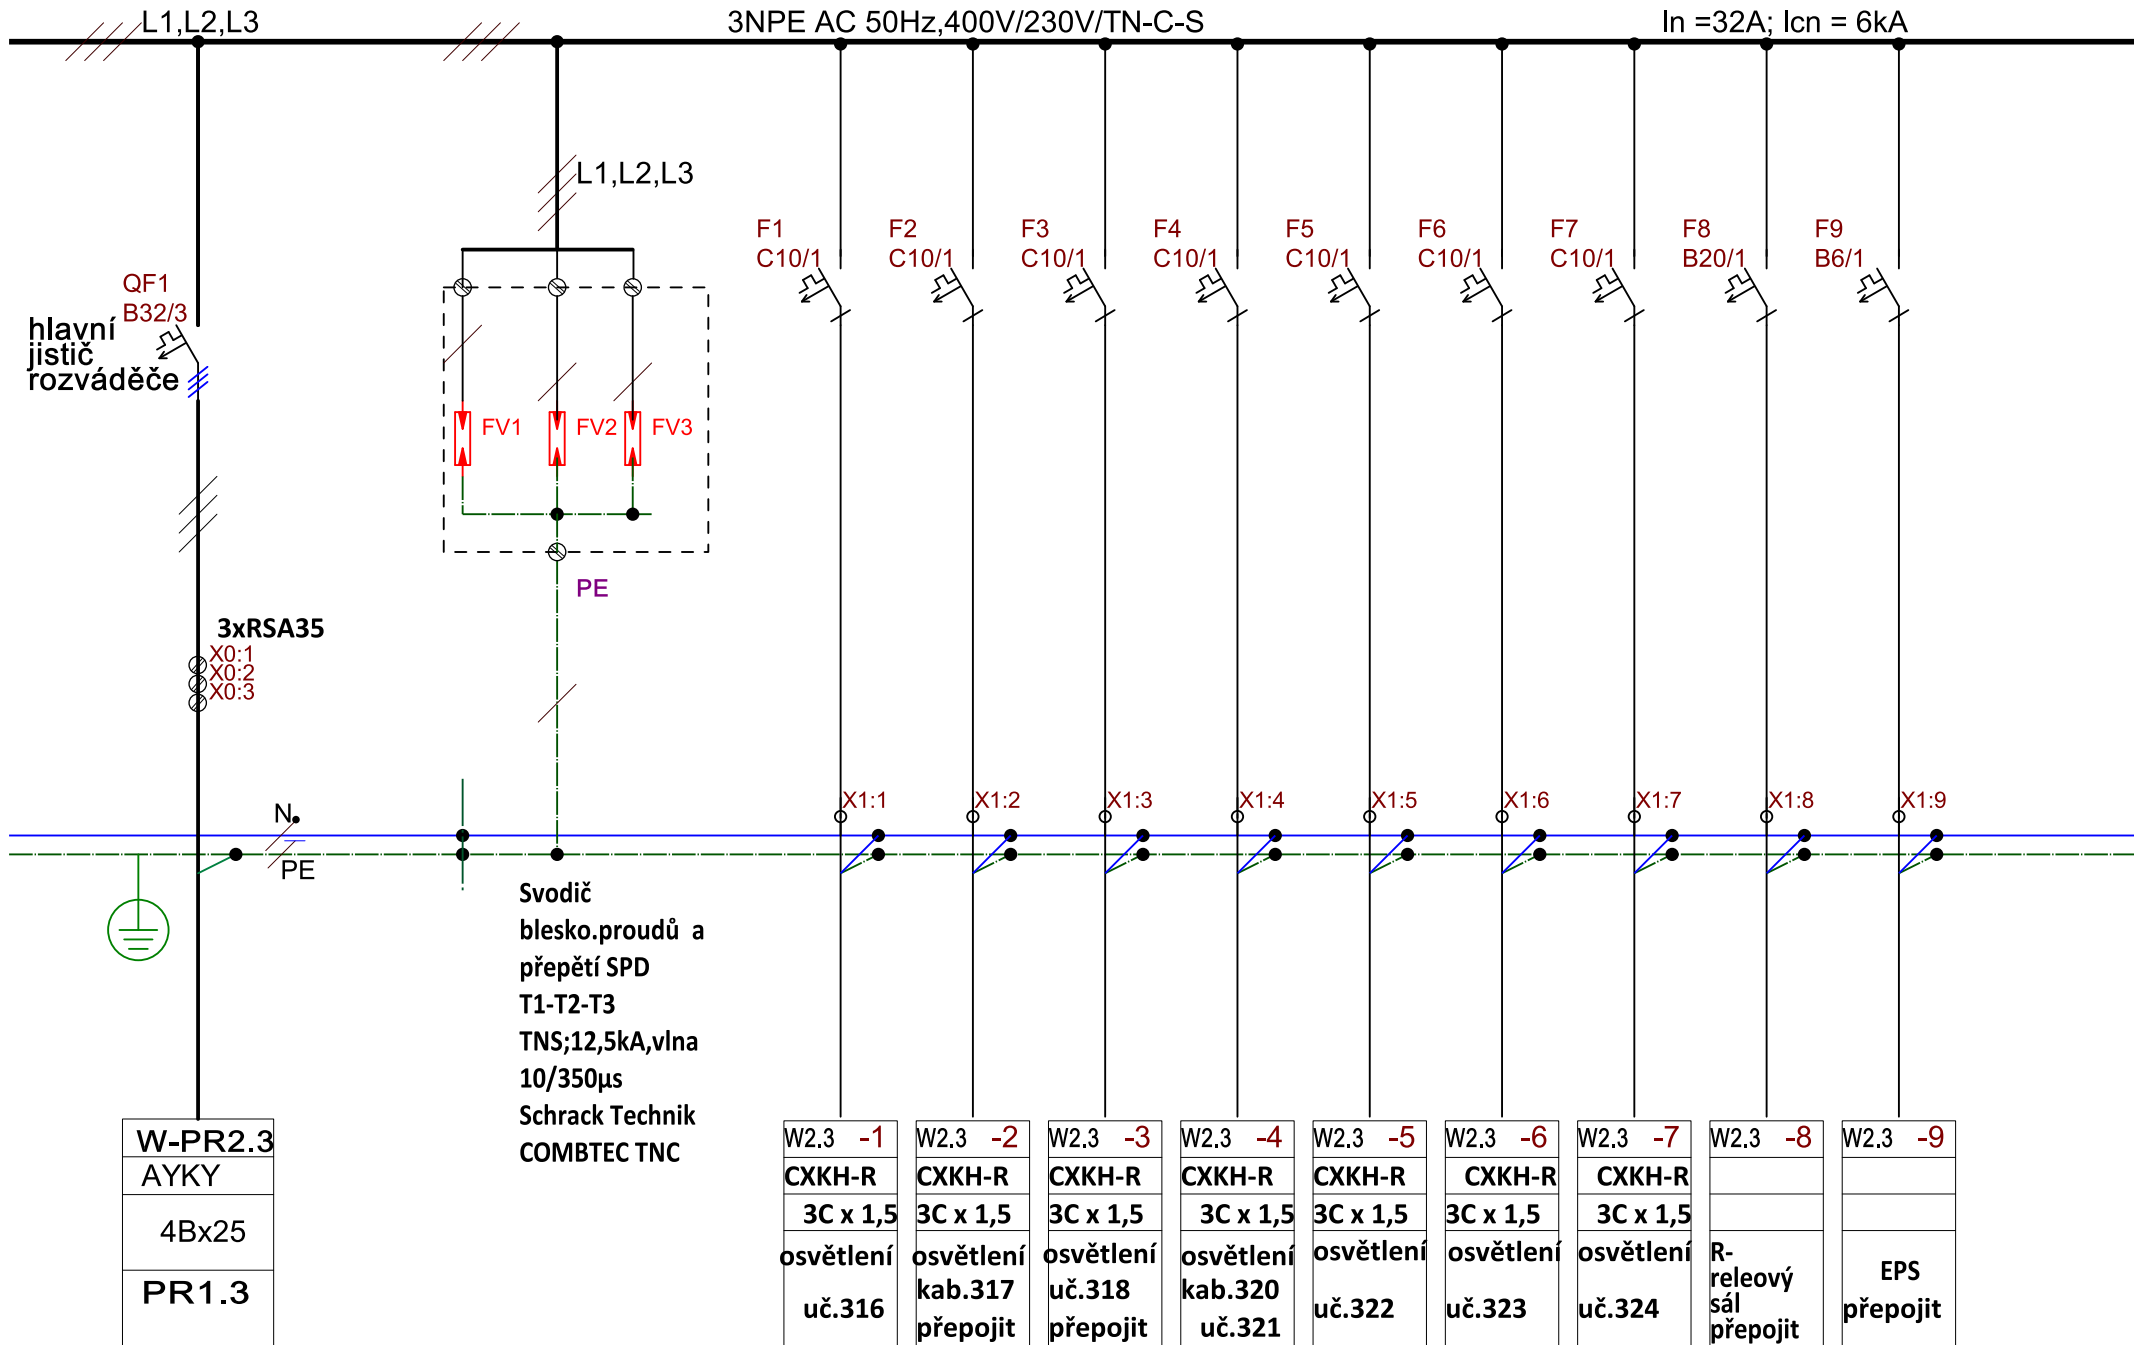

W-PR2.3
AYKY
4Bx25
PR1.3

W2.3 -1	W2.3 -2	W2.3 -3	W2.3 -4	W2.3 -5	W2.3 -6	W2.3 -7	W2.3 -8	W2.3 -9
CXKH-R	CXKH-R	CXKH-R	CXKH-R	CXKH-R	CXKH-R	CXKH-R		
3C x 1,5	3C x 1,5	3C x 1,5	3C x 1,5	3C x 1,5	3C x 1,5	3C x 1,5		
osvětlení uč.316	osvětlení kab.317 přepojit	osvětlení uč.318 přepojit	osvětlení kab.320 uč.321	osvětlení uč.322	osvětlení uč.323	osvětlení uč.324	R-releový sál přepojit	EPS přepojit

Středisko služeb školám

Ing. Josef Hájek *www.elektroatelier.cz*
Mikulovská 604, 69142 Valtice
IČ 13062522 ☎ +420 776898887

