
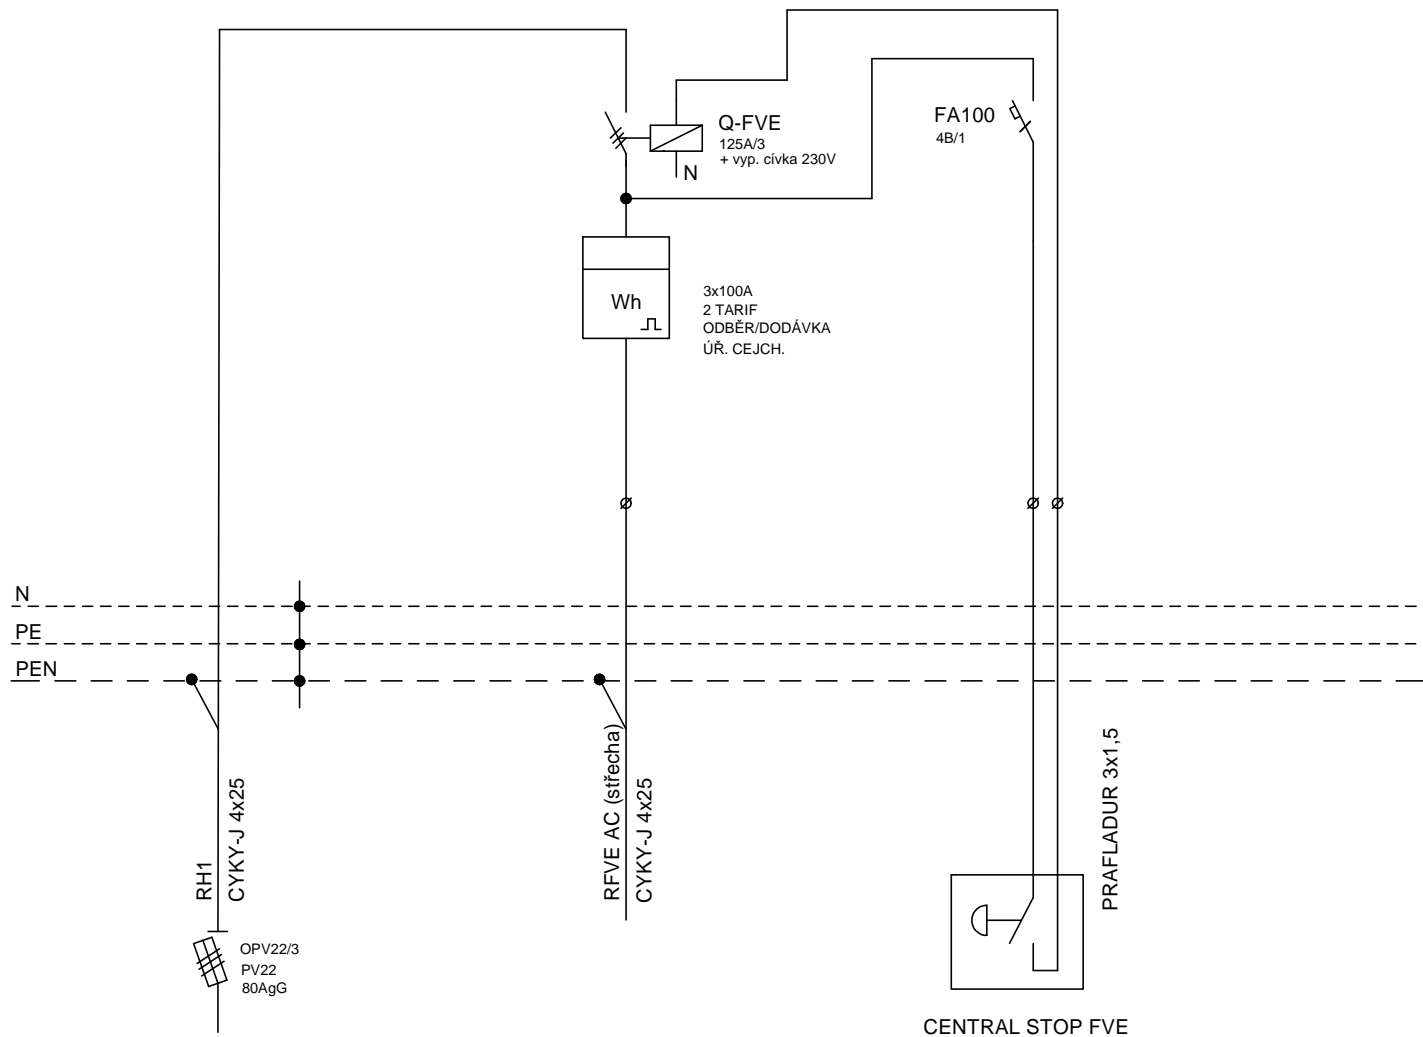


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A											A
B											B
C											C
D											D
E											E
F											F
G											G
H											H
I											I
J											J
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Nakreslil:	Kontroloval:	Schválil:		
Ing. Jelínek	Ing. Jelínek	Ing. Jelínek		
Místo:	Čejl 73, Brno, parc. č. 5/1;		Č. výkr.: D06	
Zákazník:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. Brno		Datum: 09/2019	
Akce:	STŘEŠNÍ FVE 29,04kWp – JMK Čejl Brno		Stupeň: DPS	
		A4	Měřítko:	Výtisk:

Výkres:	Rozvaděč RP FVE, zapojení ovl. HDO			

ROZVADĚČ RP FVE



Nakreslil:	Ing. Jelínek	
Kontroloval:	Ing. Jelínek	
Schválil:	Ing. Jelínek	


Výkres:	Dozbrojení rozvaděče RH, zapojení ovl. HDO
Akce:	STŘEŠNÍ FVE 29,04kWp - JMK Cejl Brno

Č. zak.:	
Č. výkr.:	D06
Datum:	09/2019



List
2/3

ZAPOJENÍ OVLÁDÁNÍ 0-100% HDO

+stávající rozvaděč RE

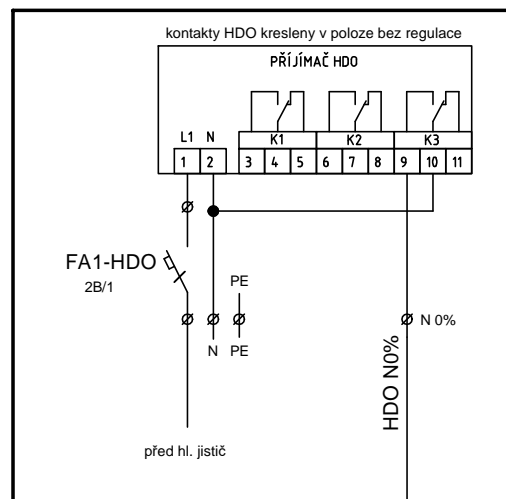

+RFVE AC

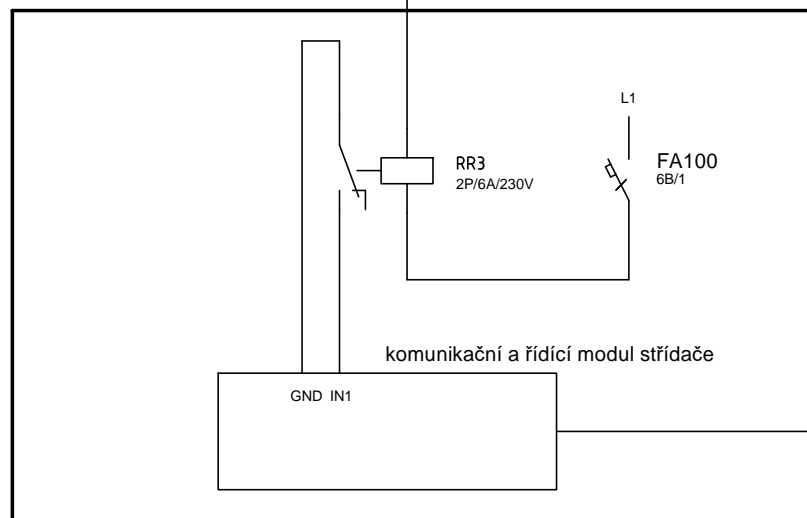

Nakreslil: Ing. Jelínek

Kontroloval: Ing. Jelínek

Schválil: Ing. Jelínek

Výkres: Dozbrojení rozvaděče RH, zapojení ovl. HDO

Akce: STŘEŠNÍ FVE 29,04kWp - JMK Cejl Brno

Č. zak.:

Č. výkr.: D06

Datum: 09/2019

List

3/3