

ROZMĚRY: VxŠxH 2100x800x300

KRYTÍ: IP20 ROZVADĚČ JE V PROVEDENÍ BEZ DVEŘÍ. JE UMÍSTĚN V NICE, ZA UZAMYKATELNÝMI DVEŘMI

PŘÍVOD: SHORA

VÝVODY: NAHORU

INSTALOVANÝ PŘÍKON: $P_i=17,2\text{kW}$

SOUČINITEL SOUDOBOSTI: 0,8

SOUDOBY PŘÍKON: $P_p=13,8\text{kW}$


JMENOVITÝ PROUD: $I_n=80\text{A}$

ZKRATOVÝ PROUD: $I_k''=10\text{kA}$


PROUDOVÁ SOUSTAVA: 3NPE,AC 50Hz,400V,TN-S

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum


 PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ Vedoucí projektant zakázky: ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ		Investor:  Nemocnice Vyškov	
Profese: EL	Zpracovatel dílu: BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí Tel: +420 571 670 111 E-mail: Dufka@blockcrs.cz www: www.ltprojekt.cz			Autorizace:	
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:			
ING. RADOMÍR DUFKA	ING. PETR ŠRÁMEK	ING. RADOMÍR DUFKA			
					
Akce: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3		Zakázkové číslo: DPS 09 - 2021		Paré:	
		Datum: 09 - 2021			
		Stupeň: DPS			
Objekt: PŘÍSTAVBA KŘÍDLA D3	SO 01	Formát: 11 A4			
Obsah: Rozvaděč 1RS2.D3-MDO		Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: D.1.01.4c-304		




Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor		Místo zakázky		Název výkresu	
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba		Číslo zakázky	DPS 09 - 2021		
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt		Arch.číslo	D.1.01.4c-304	Rozvaděč 1RS2.D3-MDO	
Hip			D.1.01.4c Silnoproudá elektrotechnika	Stupeň projektu	DPS		
						List	002
							11 cel.




Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor			Místo zakázky		Název výkresu	List	003		
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba			Číslo zakázky	DPS 09 - 2021				+1RS2D3-MDO	
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt			Arch.číslo	D.1.01.4c-304					
Hip			D.1.01.4c Silnoproudá elektrotechnika		Stupeň projektu	DPS				Rozvaděč 1RS2.D3-MDO	11 cel.




Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor			Místo zakázky				
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba			Číslo zakázky				DPS 09 - 2021
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt			Arch.číslo				D.1.01.4c-304
Hip			D.1.01.4c Silnoproudá elektrotechnika		Stupeň projektu				DPS
							Název výkresu	List	004
						Rozvaděč 1RS2.D3-MDO		11 cel.	




Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor			Místo zakázky		Název výkresu	List	005	
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba			Číslo zakázky	DPS 09 - 2021				+1RS2D3-MDO
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt			Arch.číslo	D.1.01.4c-304				
Hip			D.1.01.4c Silnoproudá elektrotechnika		Stupeň projektu	DPS				
						Rozvaděč 1RS2.D3-MDO				11 cel.




Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor			Místo zakázky		Název výkresu	List	006		
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba			Číslo zakázky	DPS 09 - 2021				+1RS2D3-MDO	
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt			Arch.číslo	D.1.01.4c-304					
Hip			D.1.01.4c Silnoproudá elektrotechnika		Stupeň projektu	DPS				Rozvaděč 1RS2.D3-MDO	11 cel.




Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor			Místo zakázky				
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba			Číslo zakázky				DPS 09 - 2021
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt			Arch.číslo				D.1.01.4c-304
Hip			D.1.01.4c Silnoproudá elektrotechnika		Stupeň projektu				DPS
							Název výkresu	List	008
						Rozvaděč 1RS2.D3-MDO		11 cel.	



Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor			Místo zakázky		Název výkresu	List 009	
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba			Číslo zakázky	DPS 09 - 2021			+1RS2D3-MDO
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt			Arch.číslo	D.1.01.4c-304			
Hip			D.1.01.4c Silnoproudá elektrotechnika		Stupeň projektu	DPS			
						Rozvaděč 1RS2.D3-MDO			11 cel.

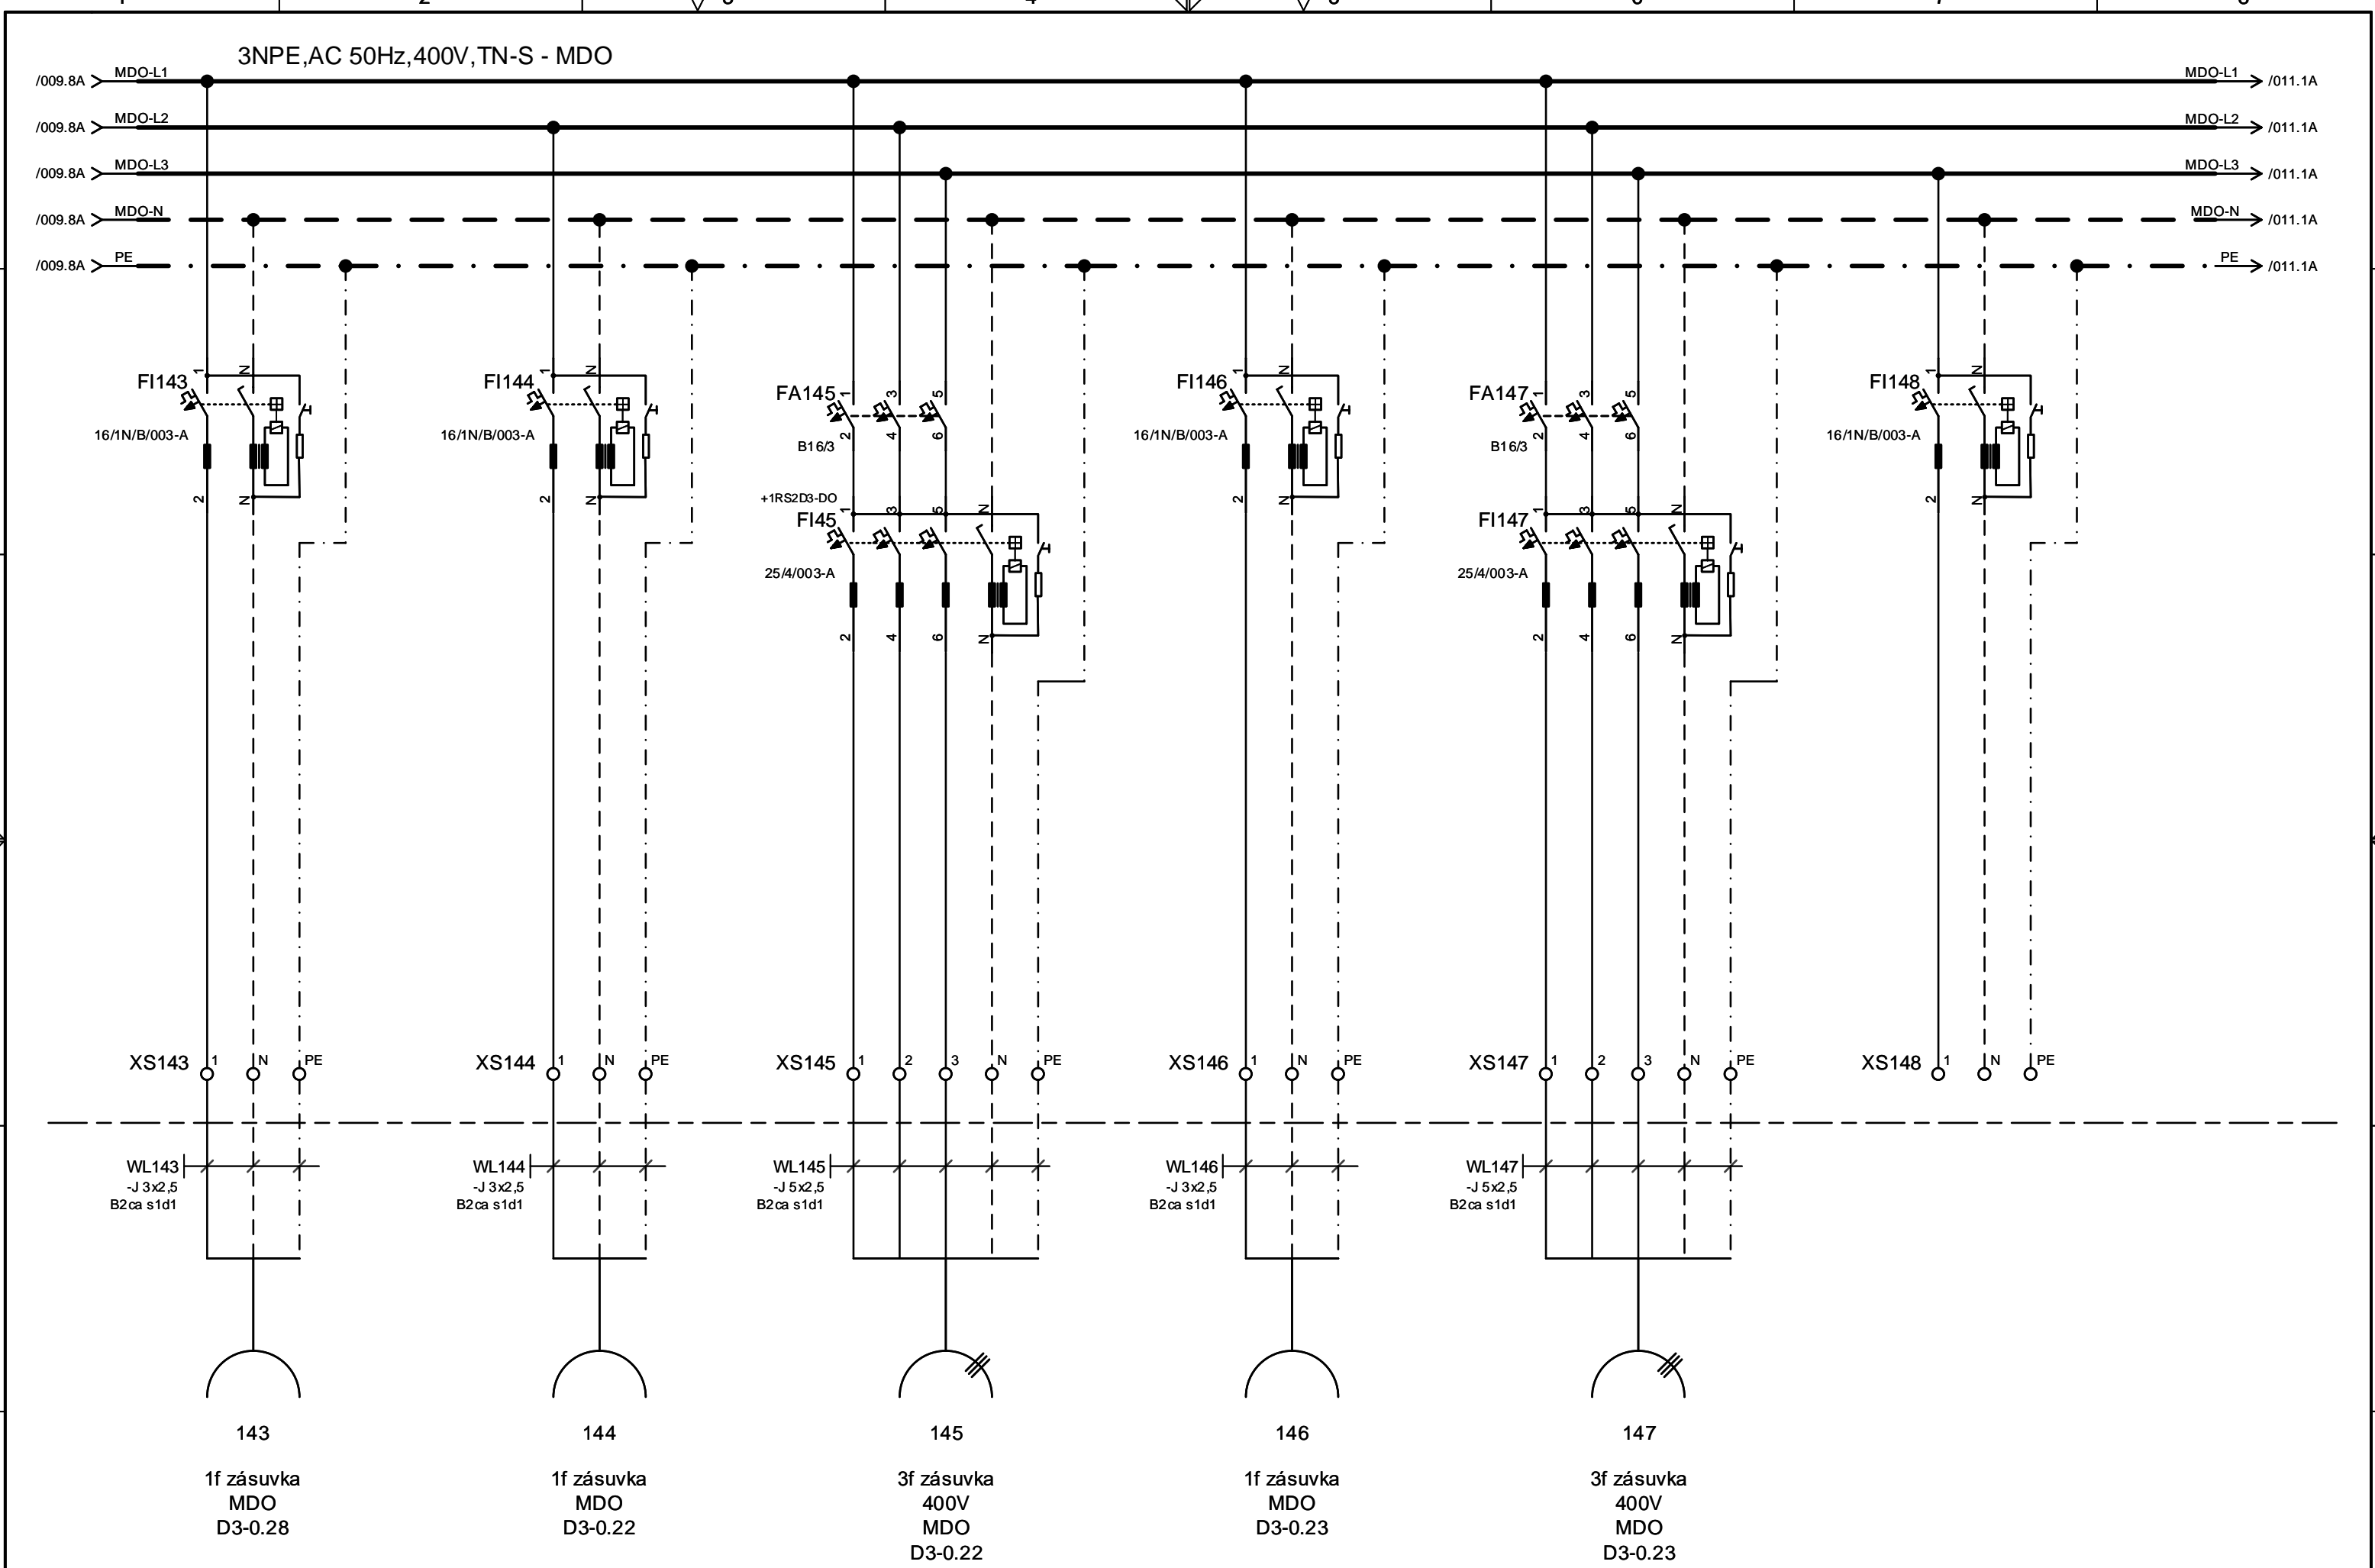

Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor			Místo zakázky				
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba			Číslo zakázky	DPS 09 - 2021		+1RS2D3-MDO	
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt			Arch.číslo	D.1.01.4c-304	Název výkresu	List	010
Hip			D.1.01.4c Silnoproudá elektrotechnika		Stupeň projektu	DPS	Rozvaděč 1RS2.D3-MDO		11 cel.



Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor		Místo zakázky		+1RS2D3-MDO	
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba		Číslo zakázky	DPS 09 - 2021		
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt		Arch.číslo	D.1.01.4c-304	Rozvaděč 1RS2.D3-MDO	
Hip			D.1.01.4c Silnoproudá elektrotechnika	Stupeň projektu	DPS		
List		011		11 cel.			