

ROZMĚRY: VxŠxH 2100x800x400

KRYTÍ: IP20 ROZVADĚČ JE V PROVEDENÍ BEZ DVEŘÍ. JE UMÍSTĚN V NICE, ZA UZAMYKATELNÝMI DVEŘMI

PŘÍVOD: SHORA

VÝVODY: NAHORU

INSTALOVANÝ PŘÍKON: MDO Pi=10kW DO Pi=3kW

SOUČINITEL SOUDOBOSTI: 1 1

SOUDOBY PŘÍKON: Pp=10kW Pp=3kW


JMENOVITÝ PROUD: In=40A In=40A

ZKRATOVÝ PROUD: Ik''= 10kA


PROUDOVÁ SOUSTAVA: 3NPE,AC 50Hz,400V,TN-S

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum


 PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ Vedoucí projektant zakázky: ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ		Investor:  Nemocnice Vyškov			
Profese: EL		Zpracovatel dílu: BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí Tel: +420 571 670 111 E-mail: Dufka@blockcrs.cz www: www.ltprojekt.cz		Autorizace:			
Odpovědný projektant:		Vypracoval:				Kontroloval:	
ING. RADOMÍR DUFKA		ING. PETR ŠRÁMEK				ING. RADOMÍR DUFKA	
							
Akce:		NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3		Zakázkové číslo: DPS 09 - 2021 Datum: 09 - 2021 Stupeň: DPS		Paré:	
Objekt: PŘÍSTAVBA KŘÍDLA D3 SO 01		Formát: 11 A4					
Obsah:		Rozvaděč 2ZR1.D3-MDO+DO		Měřítko: 1:50 Číslo výkresu: D.1.01.4c-309			




Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor		Místo zakázky		Název výkresu		List 002	
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba		Číslo zakázky	DPS 09 - 2021				
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt		Arch.číslo	D.1.01.4c-309	Rozvaděč 2ZR1.D3-MDO+DO		11 cel.	
Hip			D.1.01.4c Silnoproudá elektrotechnika	Stupeň projektu	DPS				




Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor			Místo zakázky		Název výkresu	List	003	
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba			Číslo zakázky	DPS 09 - 2021				+2ZR1 D3
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt			Arch.číslo	D.1.01.4c-309				
Hip			D.1.01.4c Silnoproudá elektrotechnika		Stupeň projektu	DPS				
						Rozvaděč 2ZR1.D3-MDO+DO				11 cel.




Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor		Místo zakázky		Název výkresu			
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba		Číslo zakázky	DPS 09 - 2021			+2ZR1 D3	
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt		Arch. číslo	D.1.01.4c-309	Rozvaděč 2ZR1.D3-MDO+DO			List 004
Hip			D.1.01.4c Silnoproudá elektrotechnika	Stupeň projektu	DPS				11 cel.




Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor		Místo zakázky			
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba		Číslo zakázky	DPS 09 - 2021	+2ZR1 D3	
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt		Arch.číslo	D.1.01.4c-309	Název výkresu	
Hip			D.1.01.4c Silnoproudá elektrotechnika	Stupeň projektu	DPS	Rozvaděč 2ZR1.D3-MDO+DO	
						List	005
							11 cel.




Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor		Místo zakázky		Název výkresu	
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba		Číslo zakázky	DPS 09 - 2021		
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt		Arch.číslo	D.1.01.4c-309	Rozvaděč 2ZR1.D3-MDO+DO	
Hip			D.1.01.4c Silnoproudá elektrotechnika	Stupeň projektu	DPS		



Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor		Místo zakázky		Název výkresu			
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba		Číslo zakázky	DPS 09 - 2021			+2ZR1 D3	
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt		Arch. číslo	D.1.01.4c-309	Rozvaděč 2ZR1.D3-MDO+DO			List 008
Hip			D.1.01.4c Silnoproudá elektrotechnika	Stupeň projektu	DPS				11 cel.

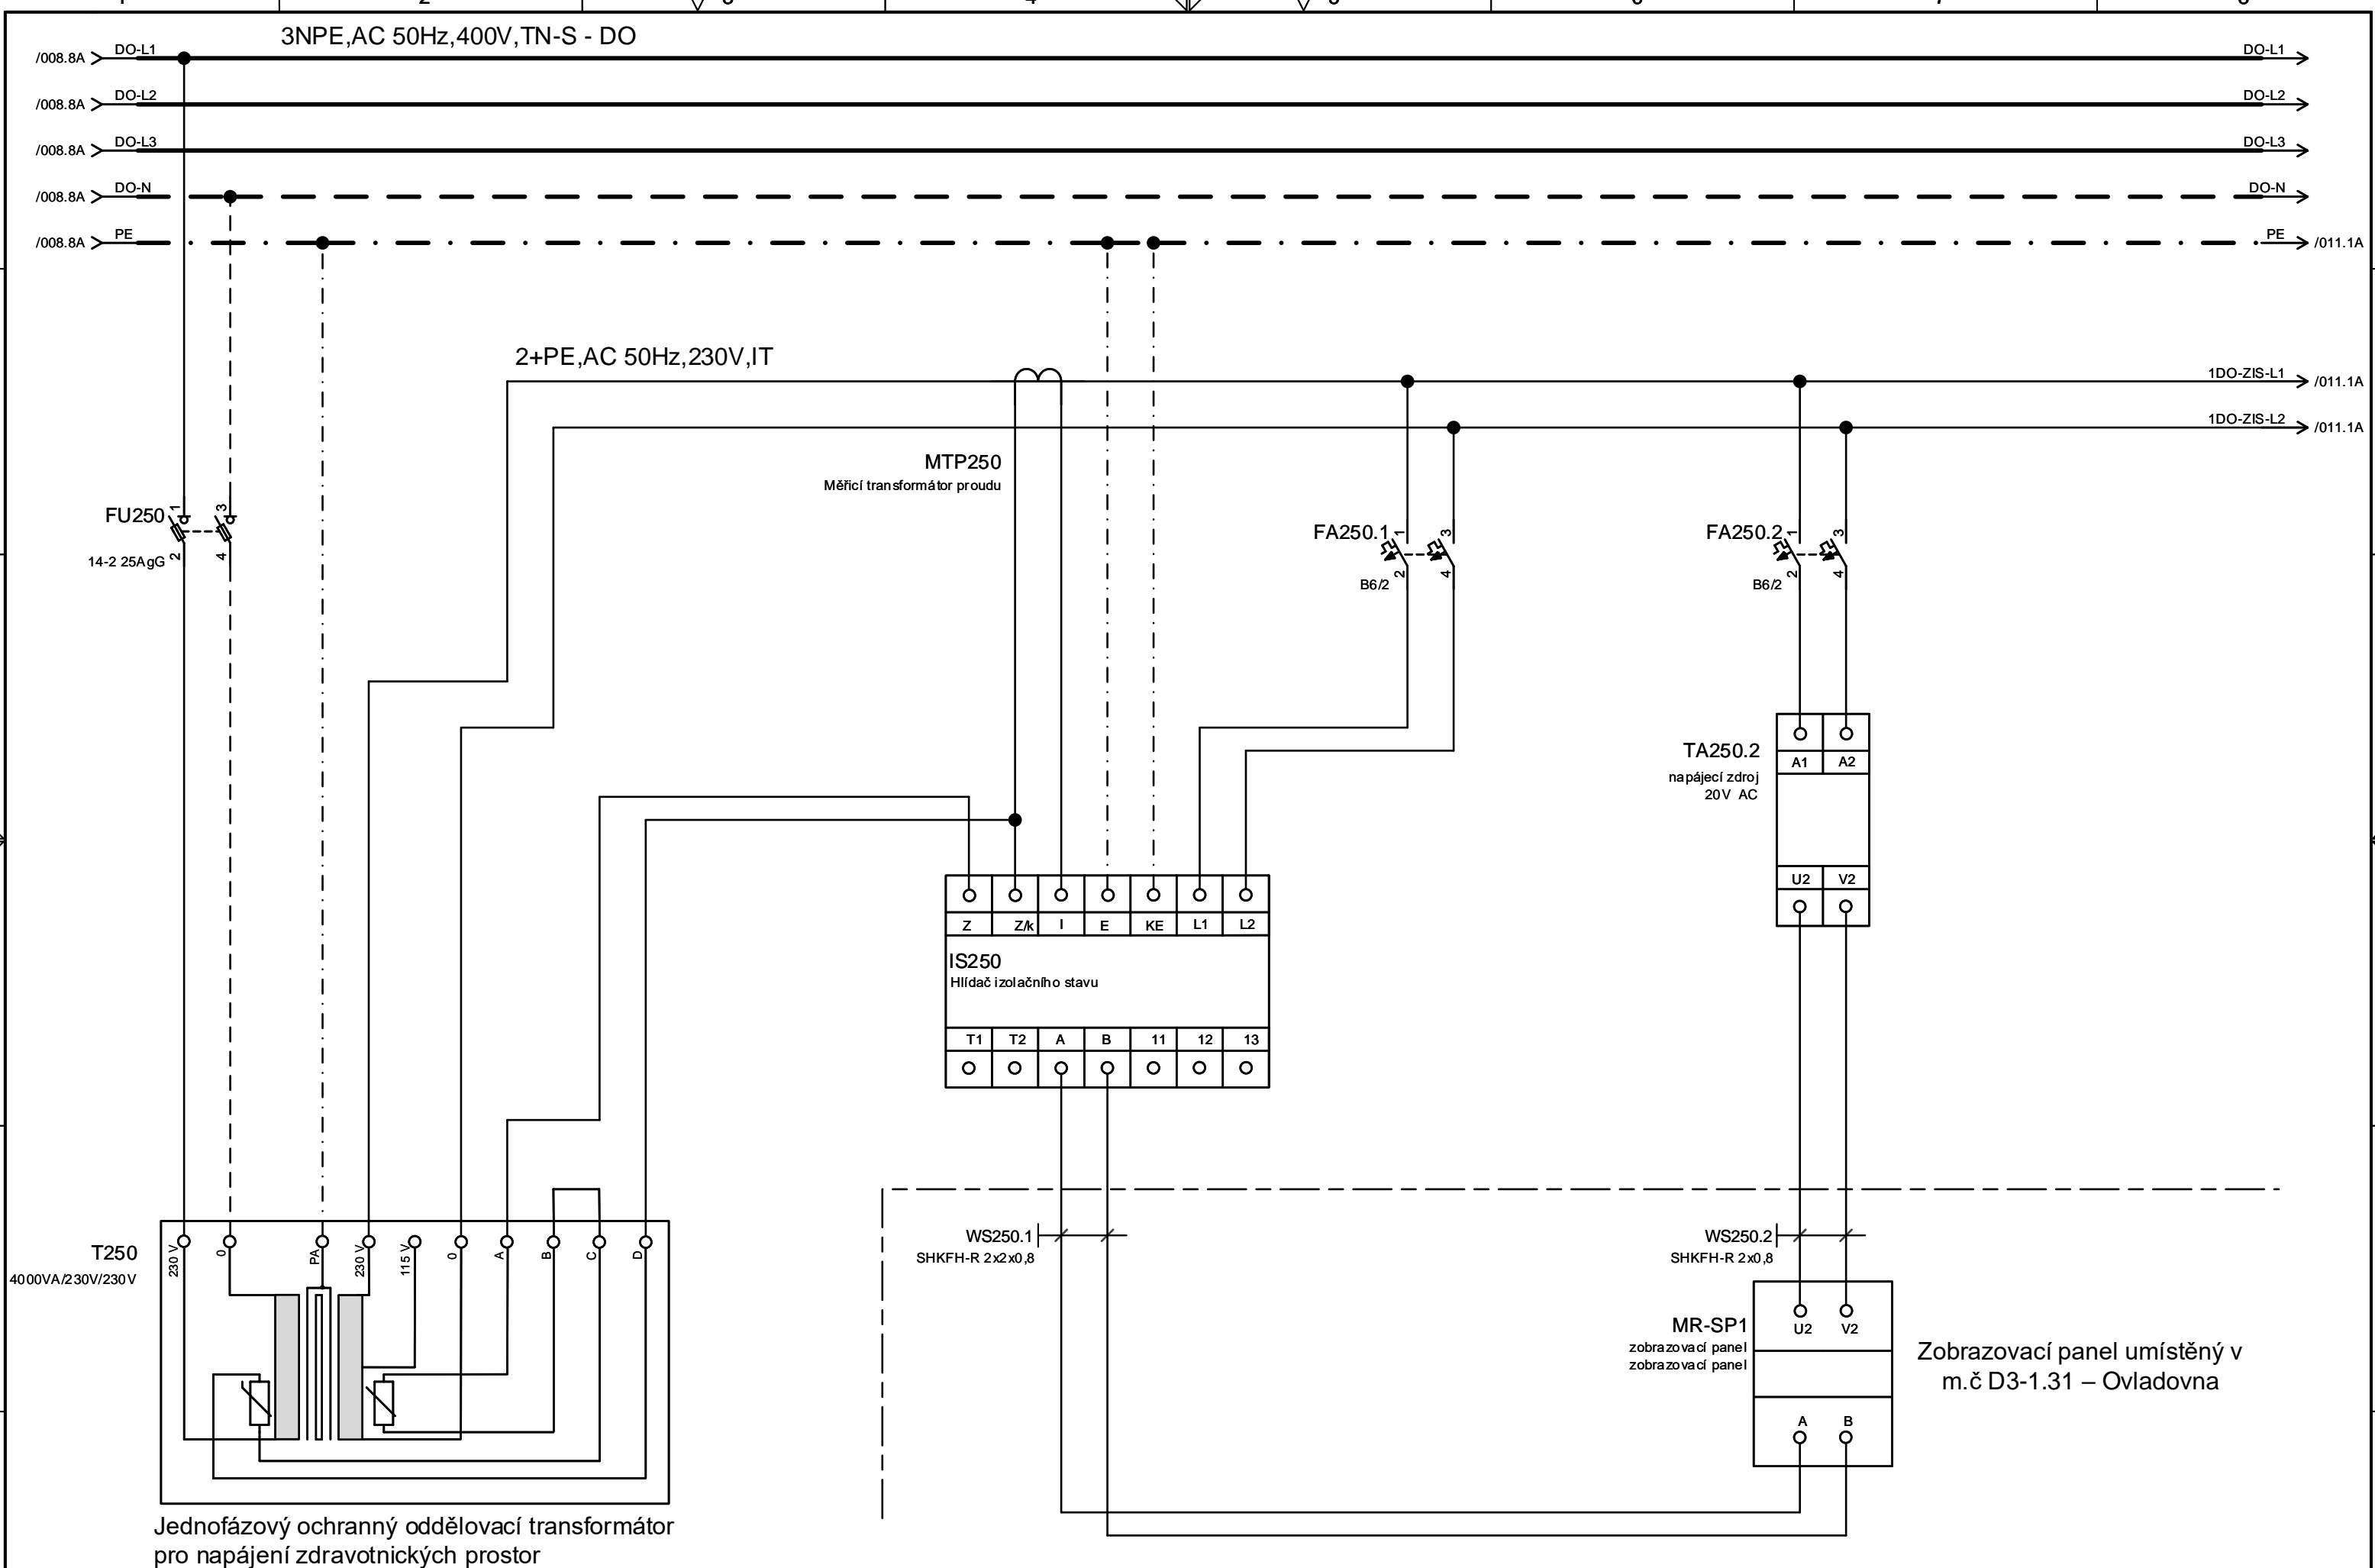

Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor		Místo zakázky			
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba		Číslo zakázky	DPS 09 - 2021		+2ZR1.D3
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt		Arch.číslo	D.1.01.4c-309	Název výkresu	List 010
Hip			D.1.01.4c Silnoproudá elektrotechnika	Stupeň projektu	DPS	Rozvaděč 2ZR1.D3-MDO+DO	11 cel.

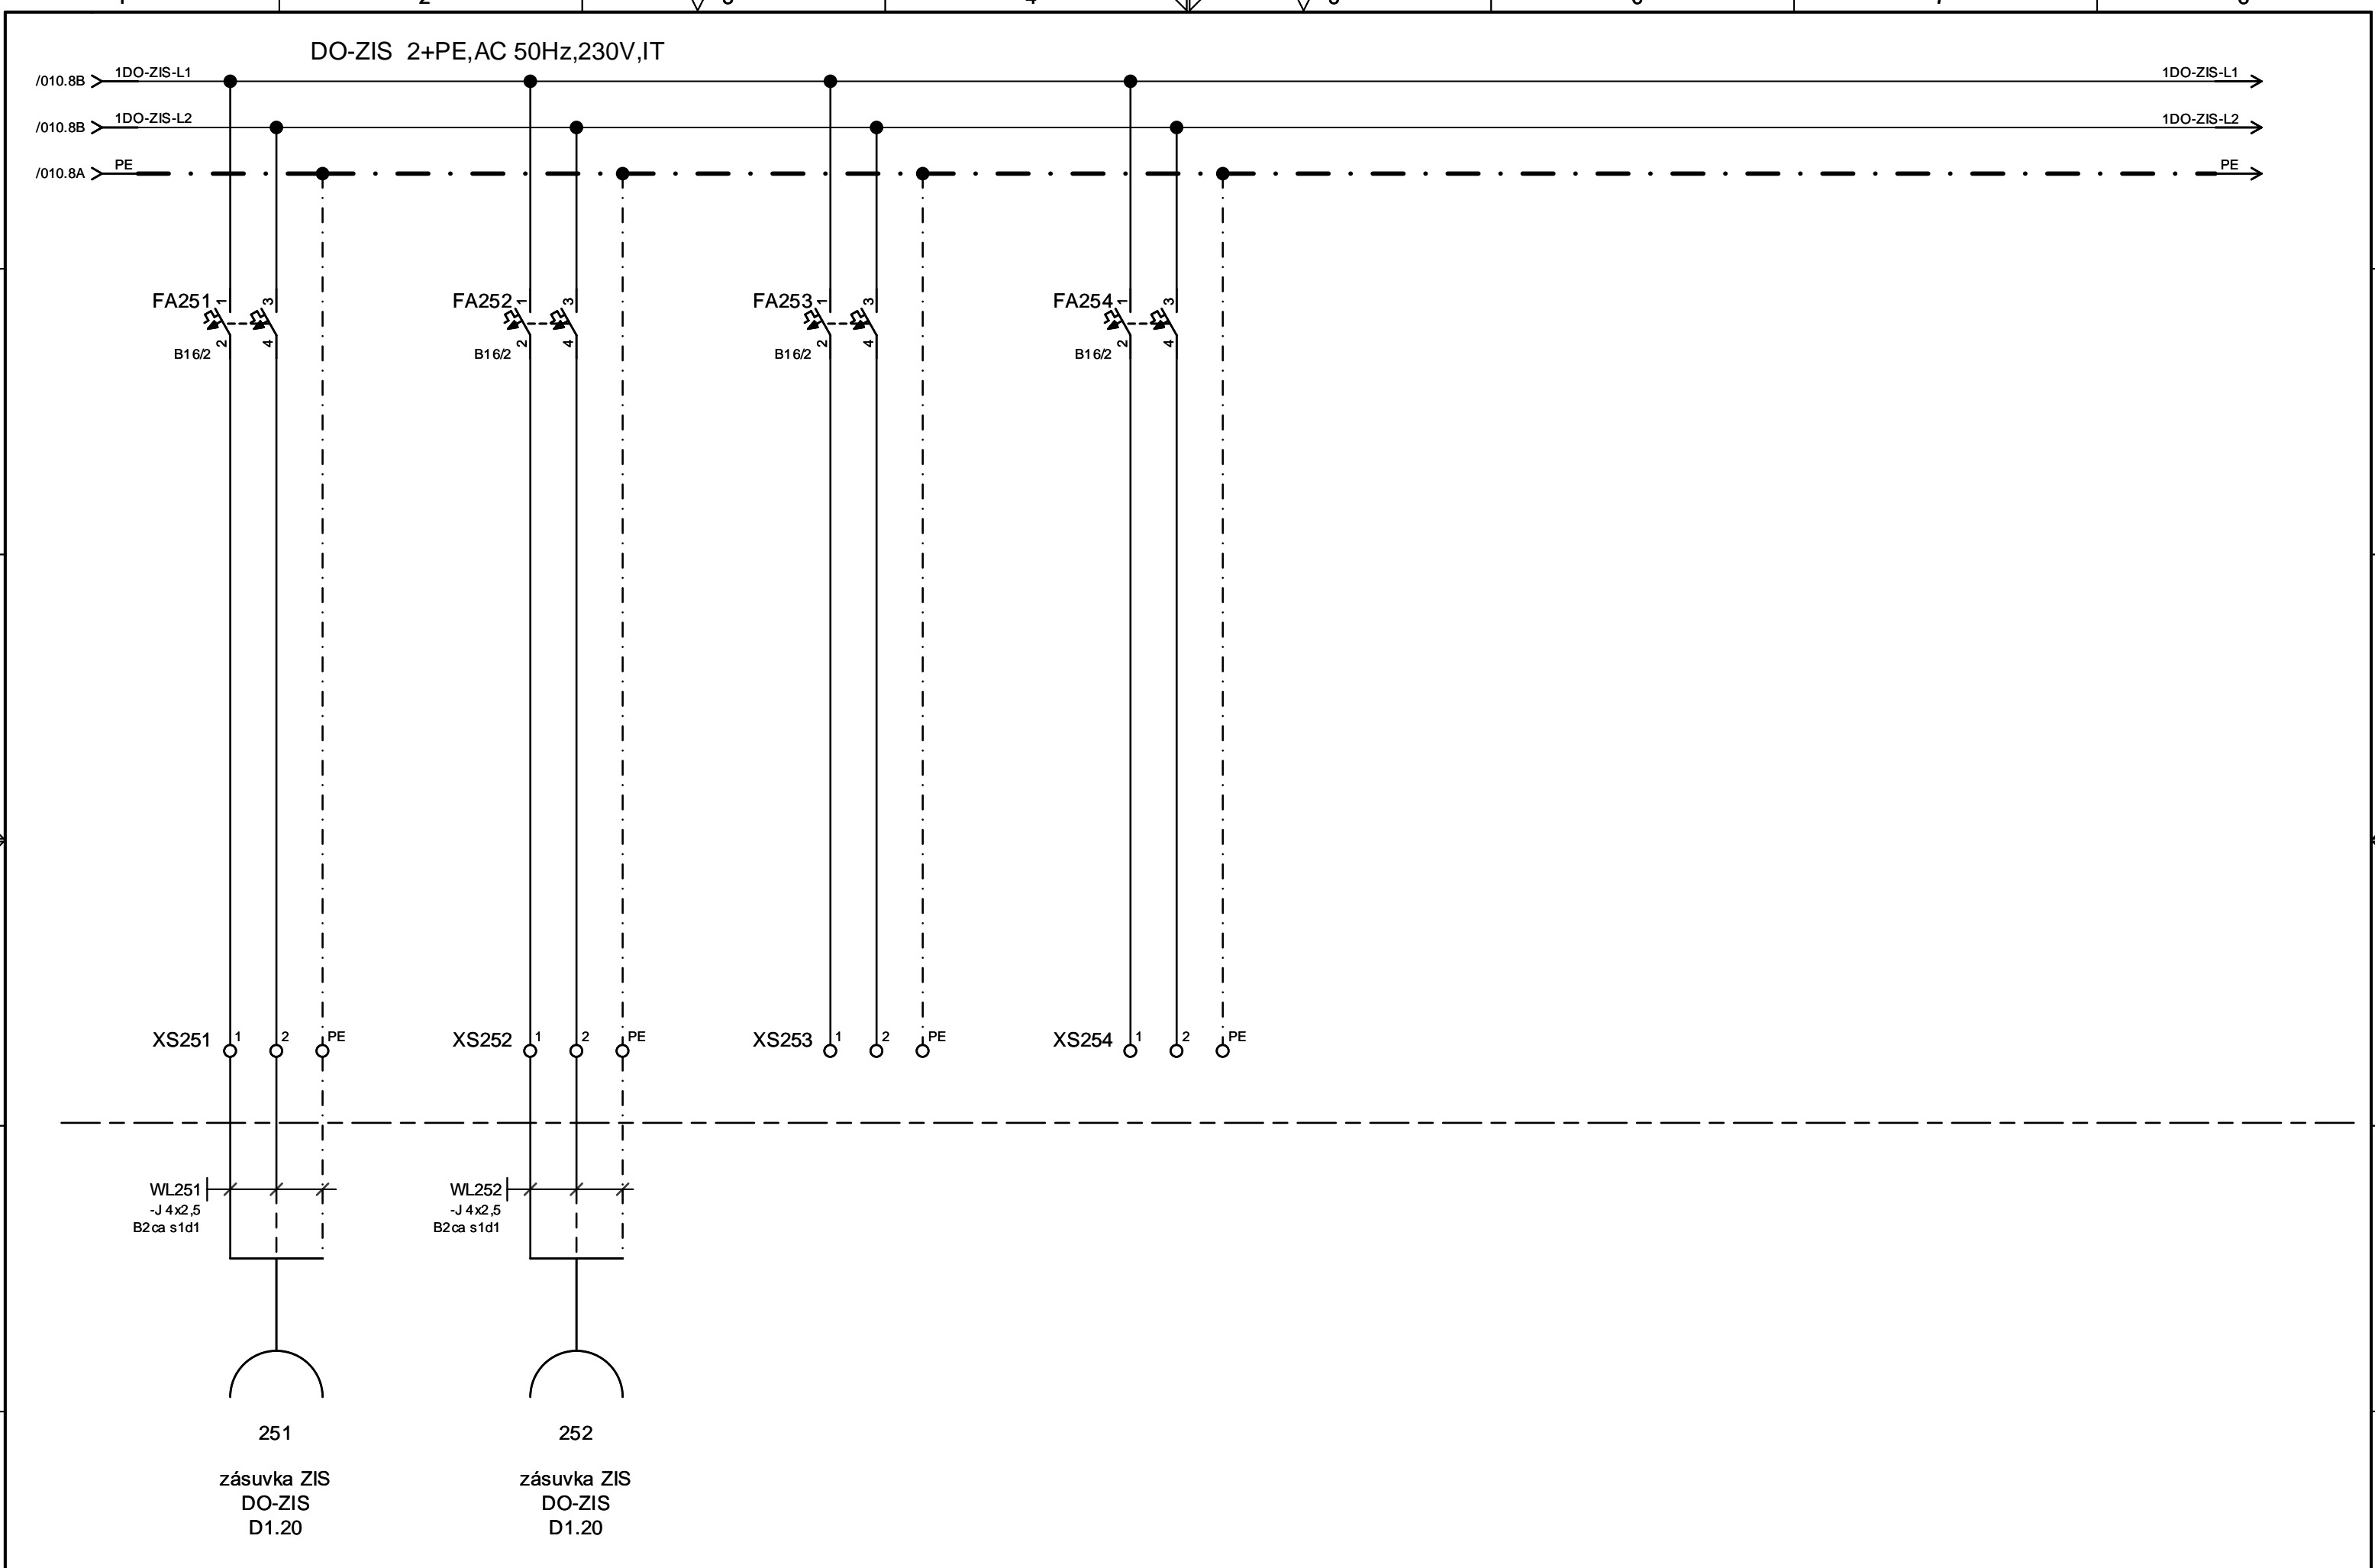

Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor		Místo zakázky		Název výkresu	
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba		Číslo zakázky	DPS 09 - 2021		
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt		Arch. číslo	D.1.01.4c-309	Rozvaděč 2ZR1.D3-MDO+DO	
Hip			D.1.01.4c Silnoproudá elektrotechnika	Stupeň projektu	DPS		