


EL. OBVODY PRO 3.NP A PŮDU

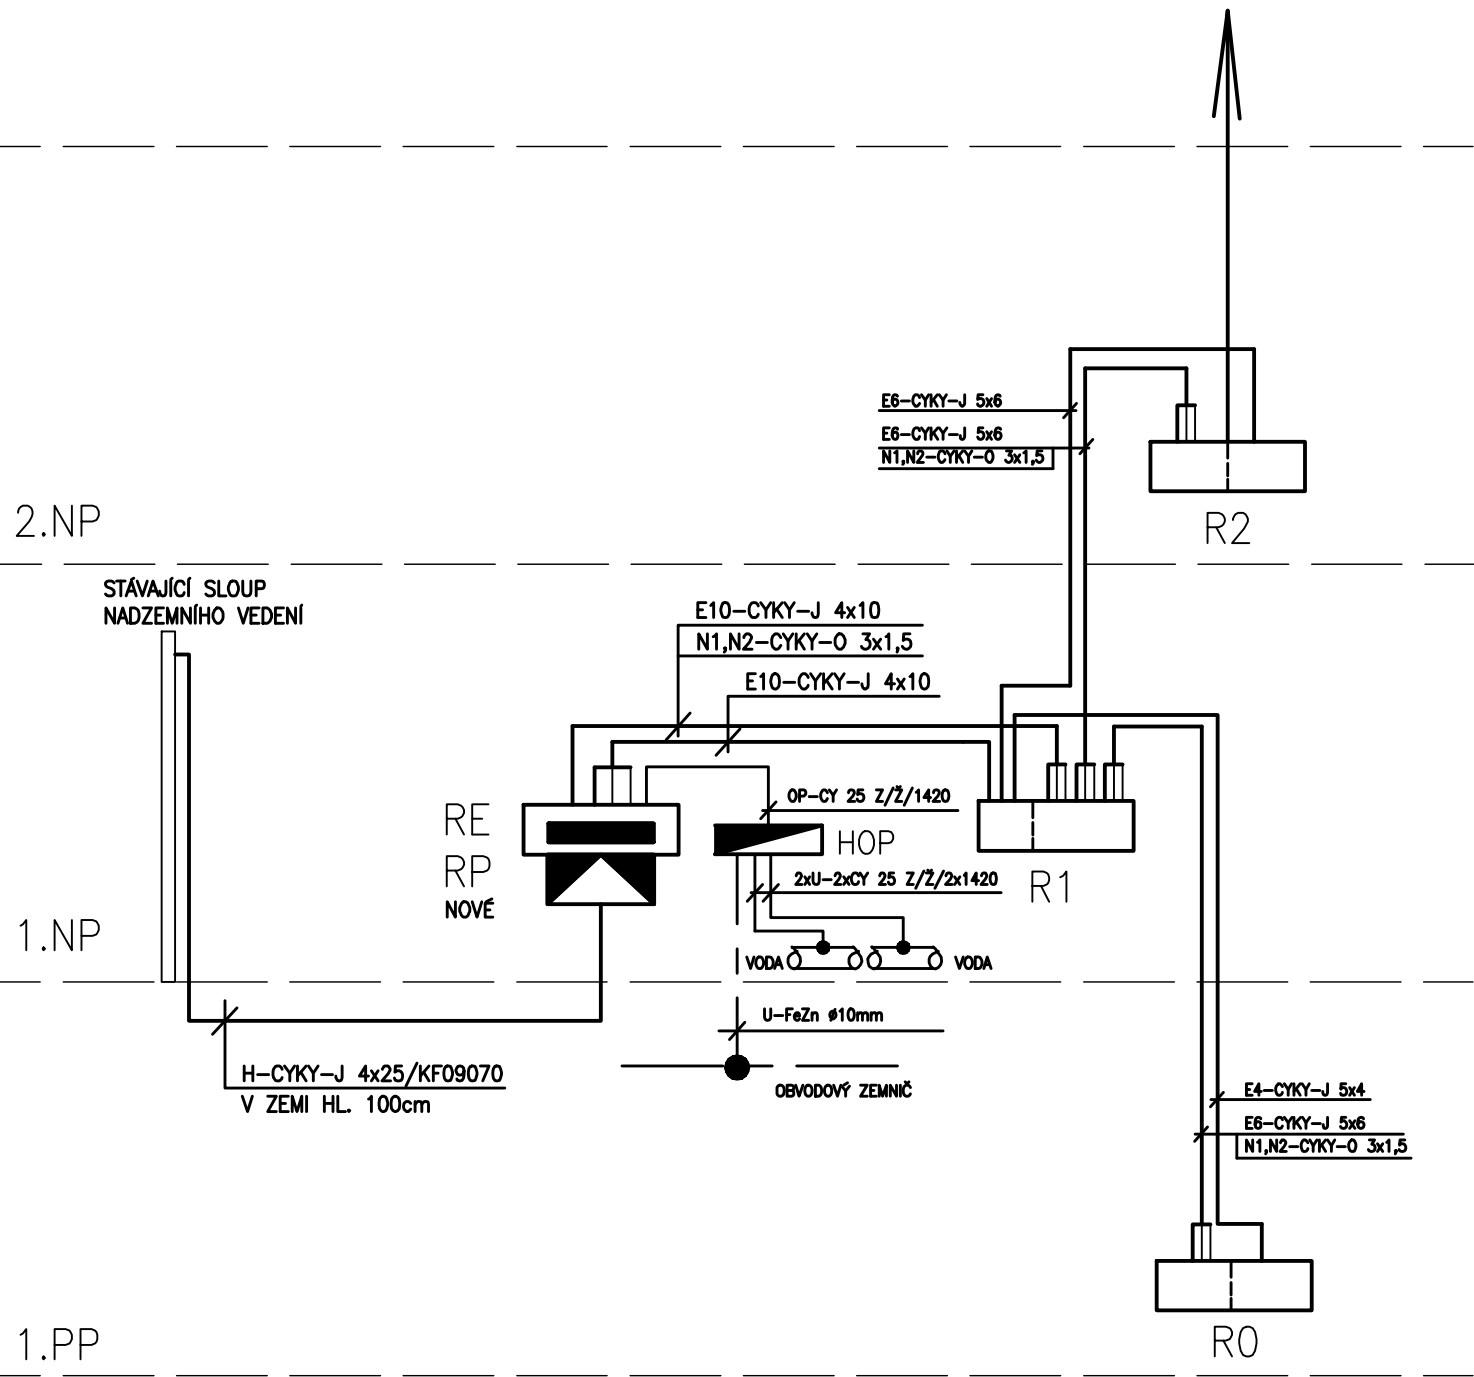

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: PŘÍVOD-3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C
ROZVOD-3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

OCHRANA: normální – automatickým odpojením od zdroje
doplňená – doplňkovým pospojením
– proudovými chrániči

ÚZEMNÍ VLIVY: viz protokol o určení prostředí

název stavby :

Dům přírody Pálavy
Dolní Věstonice

stavebník :

Regionální muzeum v Mikulově
Zámek 1/4, 692 01 Mikulov
IČ : 000 89 613

generální projektant :

desk architekti

desk architekti s.r.o.
Heřmanova 720/27, 170 00 Praha 7
tel: +(420) 607 753 251
mail: info@desk-a.cz

vypracoval :
Jiří Souček

otisk autorizačního razítka :

zodpovědný projektant :

Jiří Souček, ČKA 0466
tel: +(420) 602 520 846
mail: soucek_el@volny.cz

±0,000 = 169,50 m.n.m.

stupeň PD :

DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY

část :

D - DOKUMENTACE OBJEKTU

D.1.4.4–SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

výkres :

SCHÉMA ZAPOJENÍ
SILNOPROUDU

měřítko :

datum :

09/2018

číslo výkresu :

D.1.4.4.3