






Principiální instalační schéma

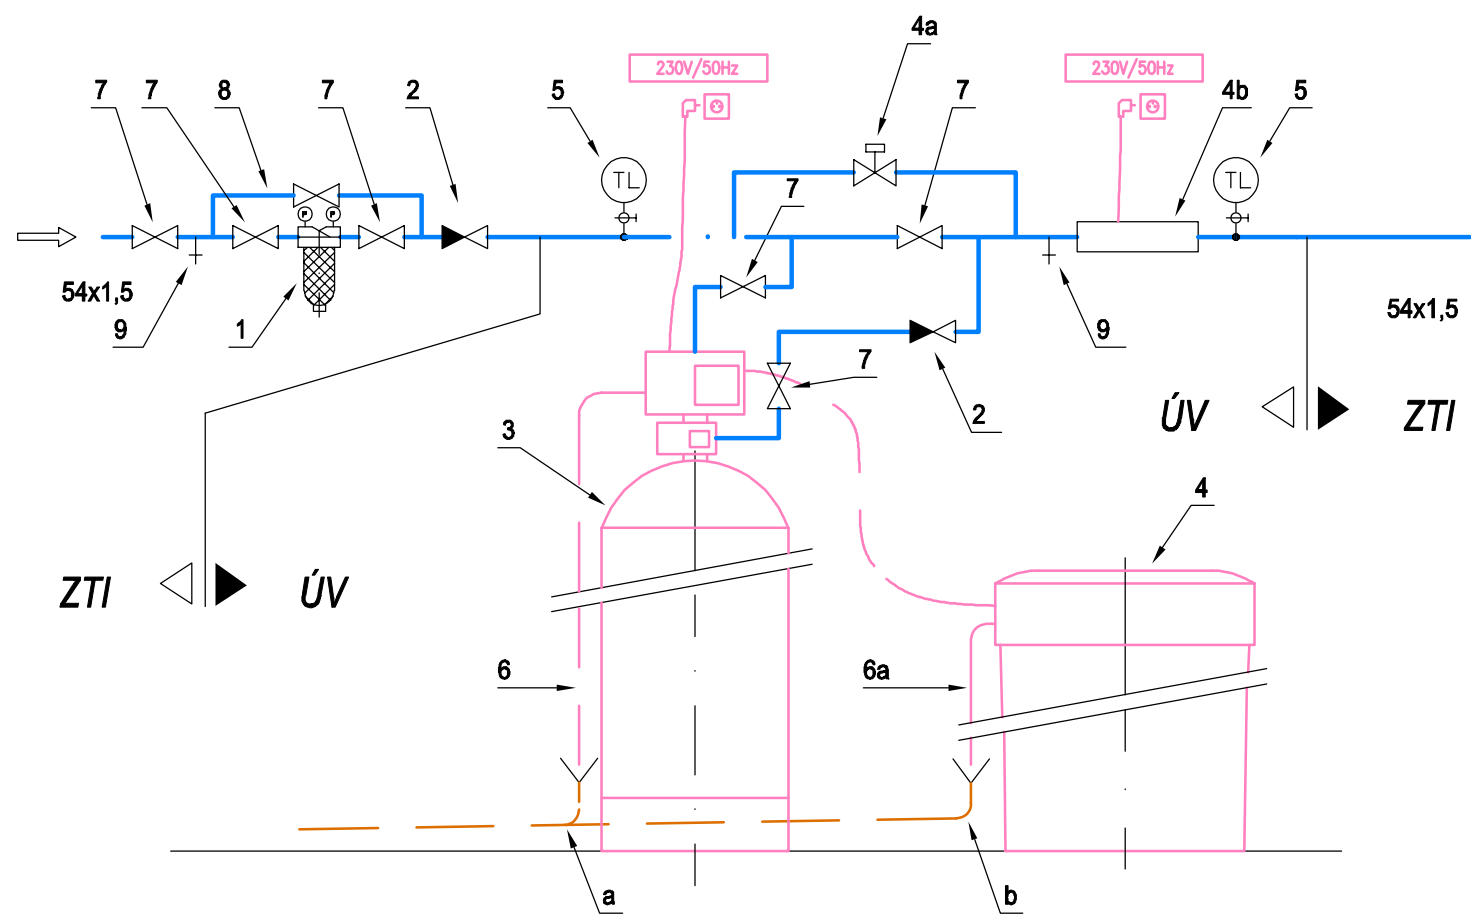

LEGENDA

POZICE	POPIS	POZICE	POPIS
1	filtr mechanických nečistot DN50	7	kulový uzavírací ventl DN50
2	zpětný ventl DN50	8	obtok s uzávěrem DN50
3	změkčovací filtr	9	vzorkovací kohout DN15
4	PE solná nádoba změkčovacího filtru	a,b	odpad
4a	membránový ventl		
4b	UV lampa		
5	tlakoměr		
6	PVC odpadní hadice/potrubí		
6a	PVC odpadní hadice/potrubí – není-li		
	plovákový ventl		

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum
LT PROJEKT PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ Vedoucí projektant zakázky: ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ	Investor:  Nemocnice Vyškov
Profese: ZTI	Zpracovatel dílu: BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí Tel: +420 571 670 111 E-mail: info@blockers.cz www: www.blockers.cz		Autorizace:
Odpovědný projektant: ING. TOMÁŠ MACÍK	Vypracoval: ING. PETR KROUŽECKÝ	Kontroloval: ING. TOMÁŠ MACÍK	
			
Akce: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3		Zakázkové číslo: DPS 08 - 2021	Paré:
Objekt: PŘÍSTAVBA KŘÍDLA D3 SO 01		Datum: 08 - 2021	
Obsah: SCHÉMA ZAPOJENÍ ÚPRAVNY VODY		Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY	
		Formát: 2 A4	Číslo výkresu: D.1.01.4a-206
		Měřítko: 1:50	