


ROZVADĚČ RH.D3-DO

ROZMĚRY:	VxSxH=2100 x 2600 x 500 mm Pole 1 - šíře 1000 mm Pole 2, 3 - šíře 800 mm
KRYTÍ:	IP40 / IP20
PŘÍVOD:	SPODEM
VÝVODY:	NAHORU
INSTALOVANÝ PŘÍKON:	Pi = 56,1 kW
SOUČINITEL SOUDOBOSTI:	0,9
INSTALOVANÝ PŘÍKON:	Pp = 50,86 kW
JMENOVITÝ PROUD:	In = 400 A
ZKRATOVÝ PROUD:	Ik'' = 8,8 kA
PROUDOVÁ SOUSTAVA:	3PEN AC/50Hz 230/400V/TN-C-S

±0,000 = 265,35 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

 PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ Vedoucí projektant zakázky: ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ	Investor:  Nemocnice Vyškov	
Profese: EL	Zpracovatel dílu: BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí Tel: +420 571 670 111 E-mail: Dufka@blockcrs.cz www: www.ltprojekt.cz		Autorizace:	
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:		
ING. RADOMÍR DUFKA	ING. RADEK DIVÍN	ING. RADOMÍR DUFKA		
				
Akce:	NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3		Zakázkové číslo: DPS 08 - 2021	Paré:
			Datum: 08 - 2021	
			Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Objekt:	PŘÍSTAVBA KŘÍDLA D3	SO 01	Formát: 10x A4	
Obsah:	Rozvaděč RH.D3-DO		Měřítko: -	Číslo výkresu: D.1.01.4c-315

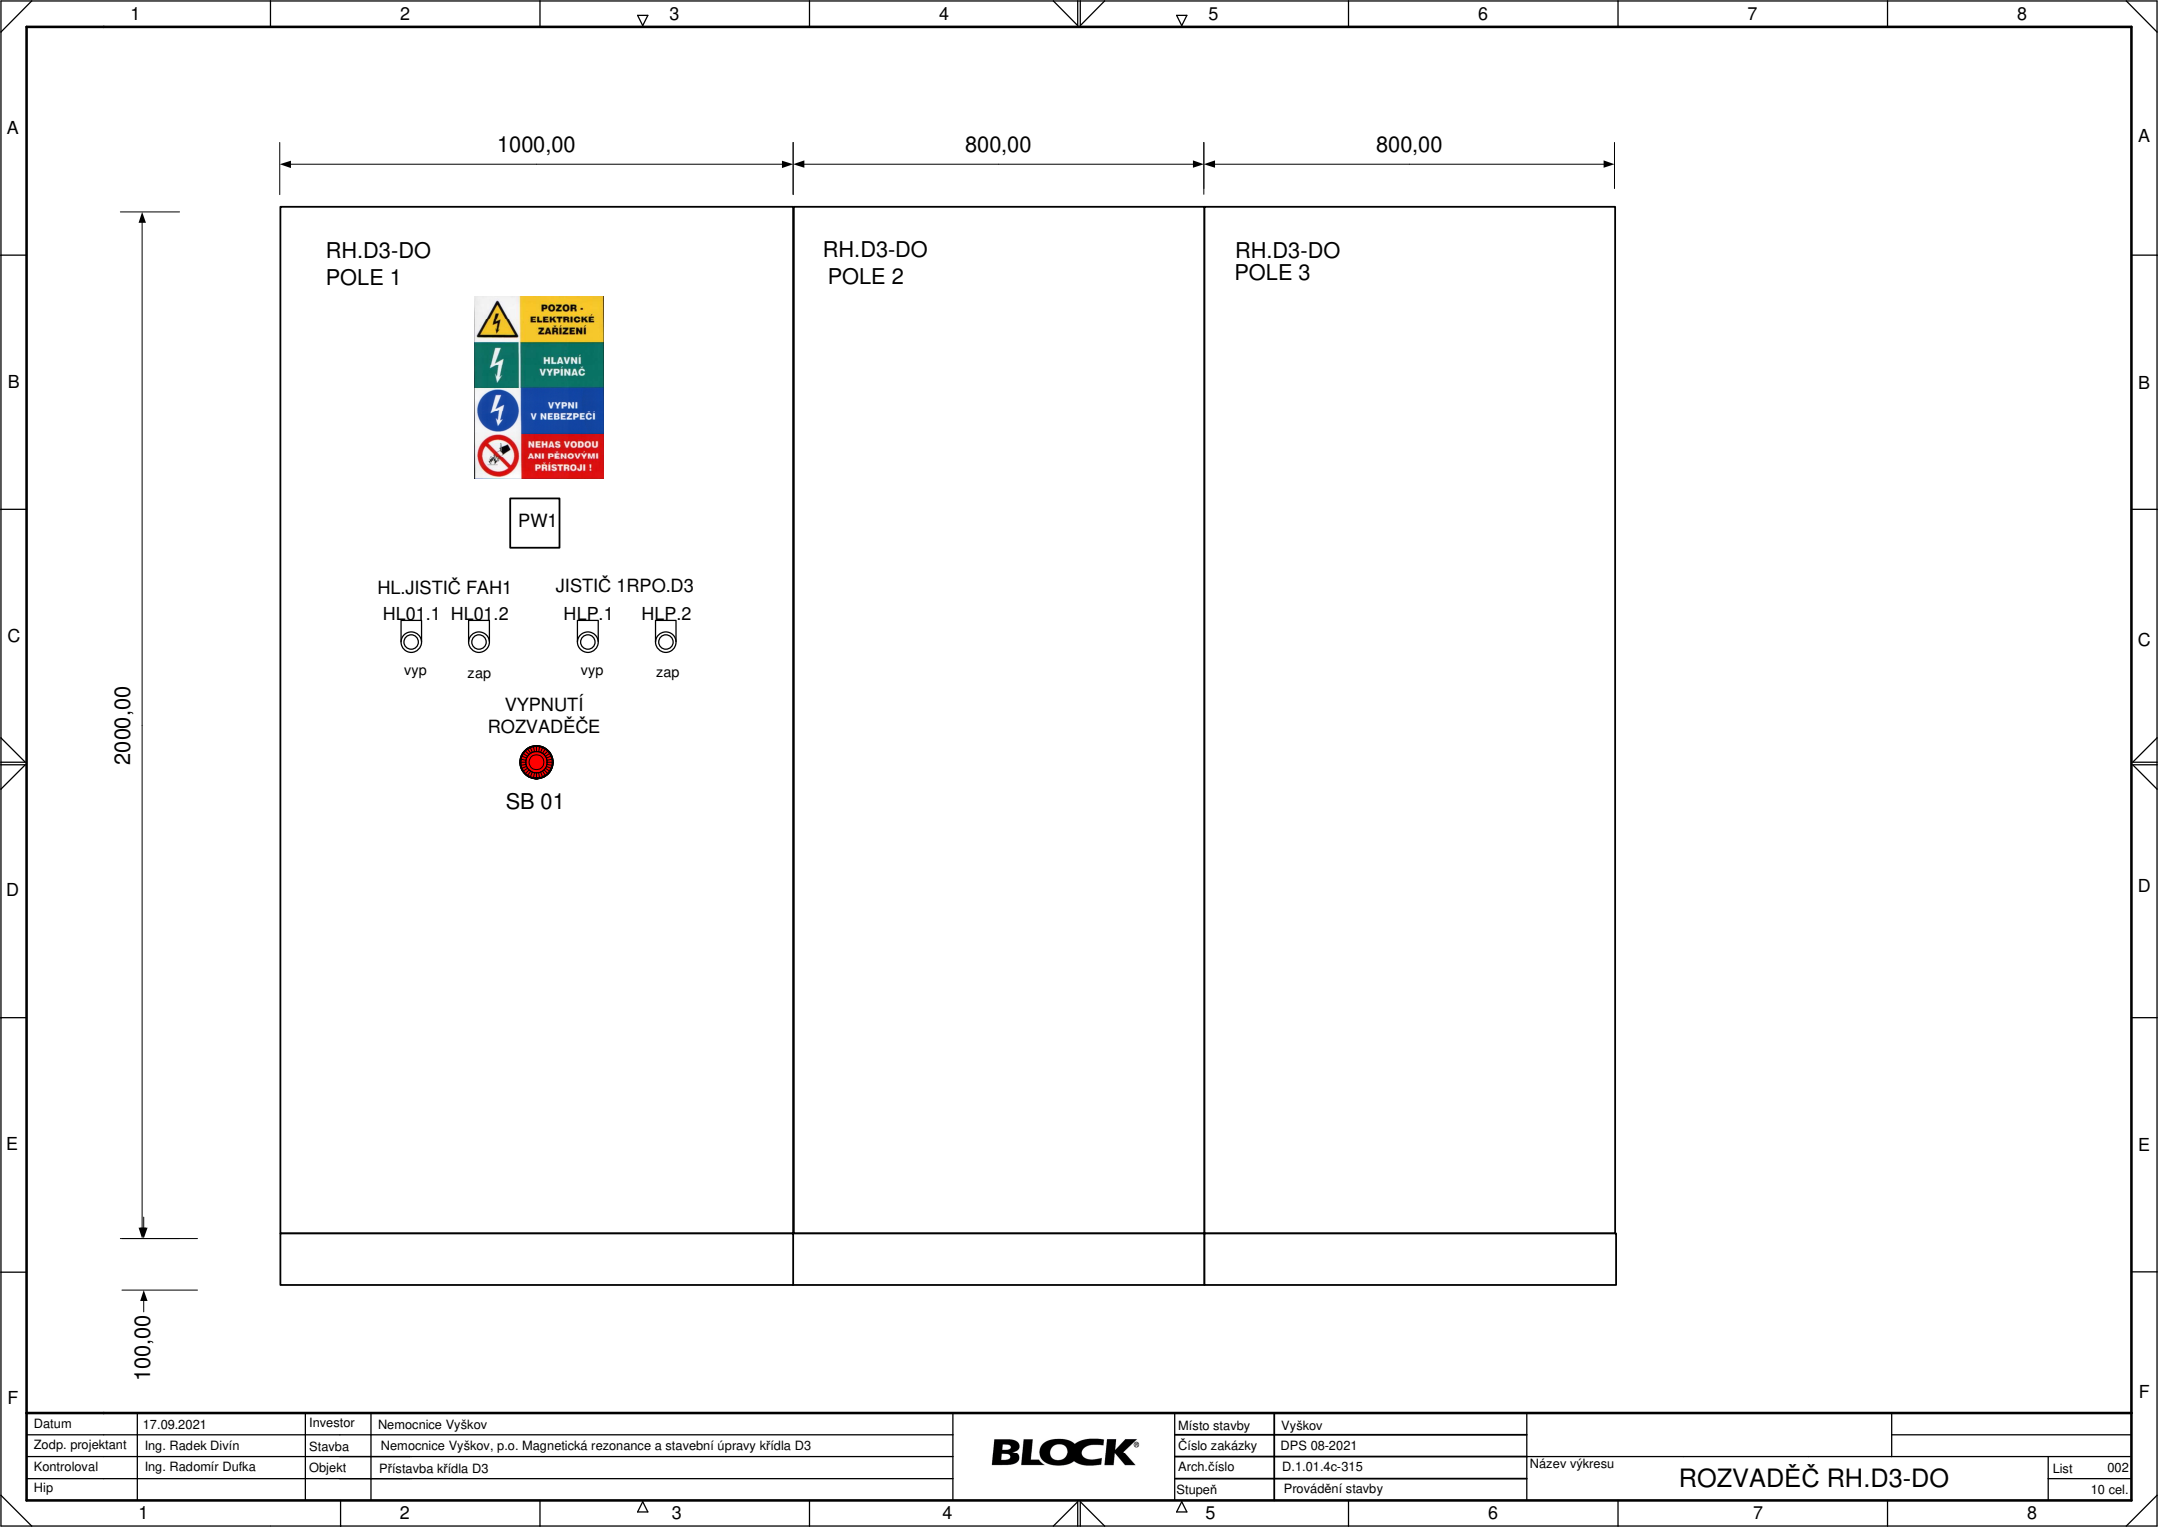


Datum	17.09.2021	Investor	Nemocnice Vyškov
Zodp. projektant	Ing. Radek Divín	Stavba	Nemocnice Vyškov, p.o. Magnetická rezonance a stavební úpravy křídla D3
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt	Přístavba křídla D3
Hip			



Místo stavby	Vyškov	Název výkresu	ROZVADĚČ RH.D3-DO	List	002 10 cel.
Číslo zakázky	DPS 08-2021				
Arch.číslo	D.1.01.4c-315				
Stupeň	Provádění stavby				



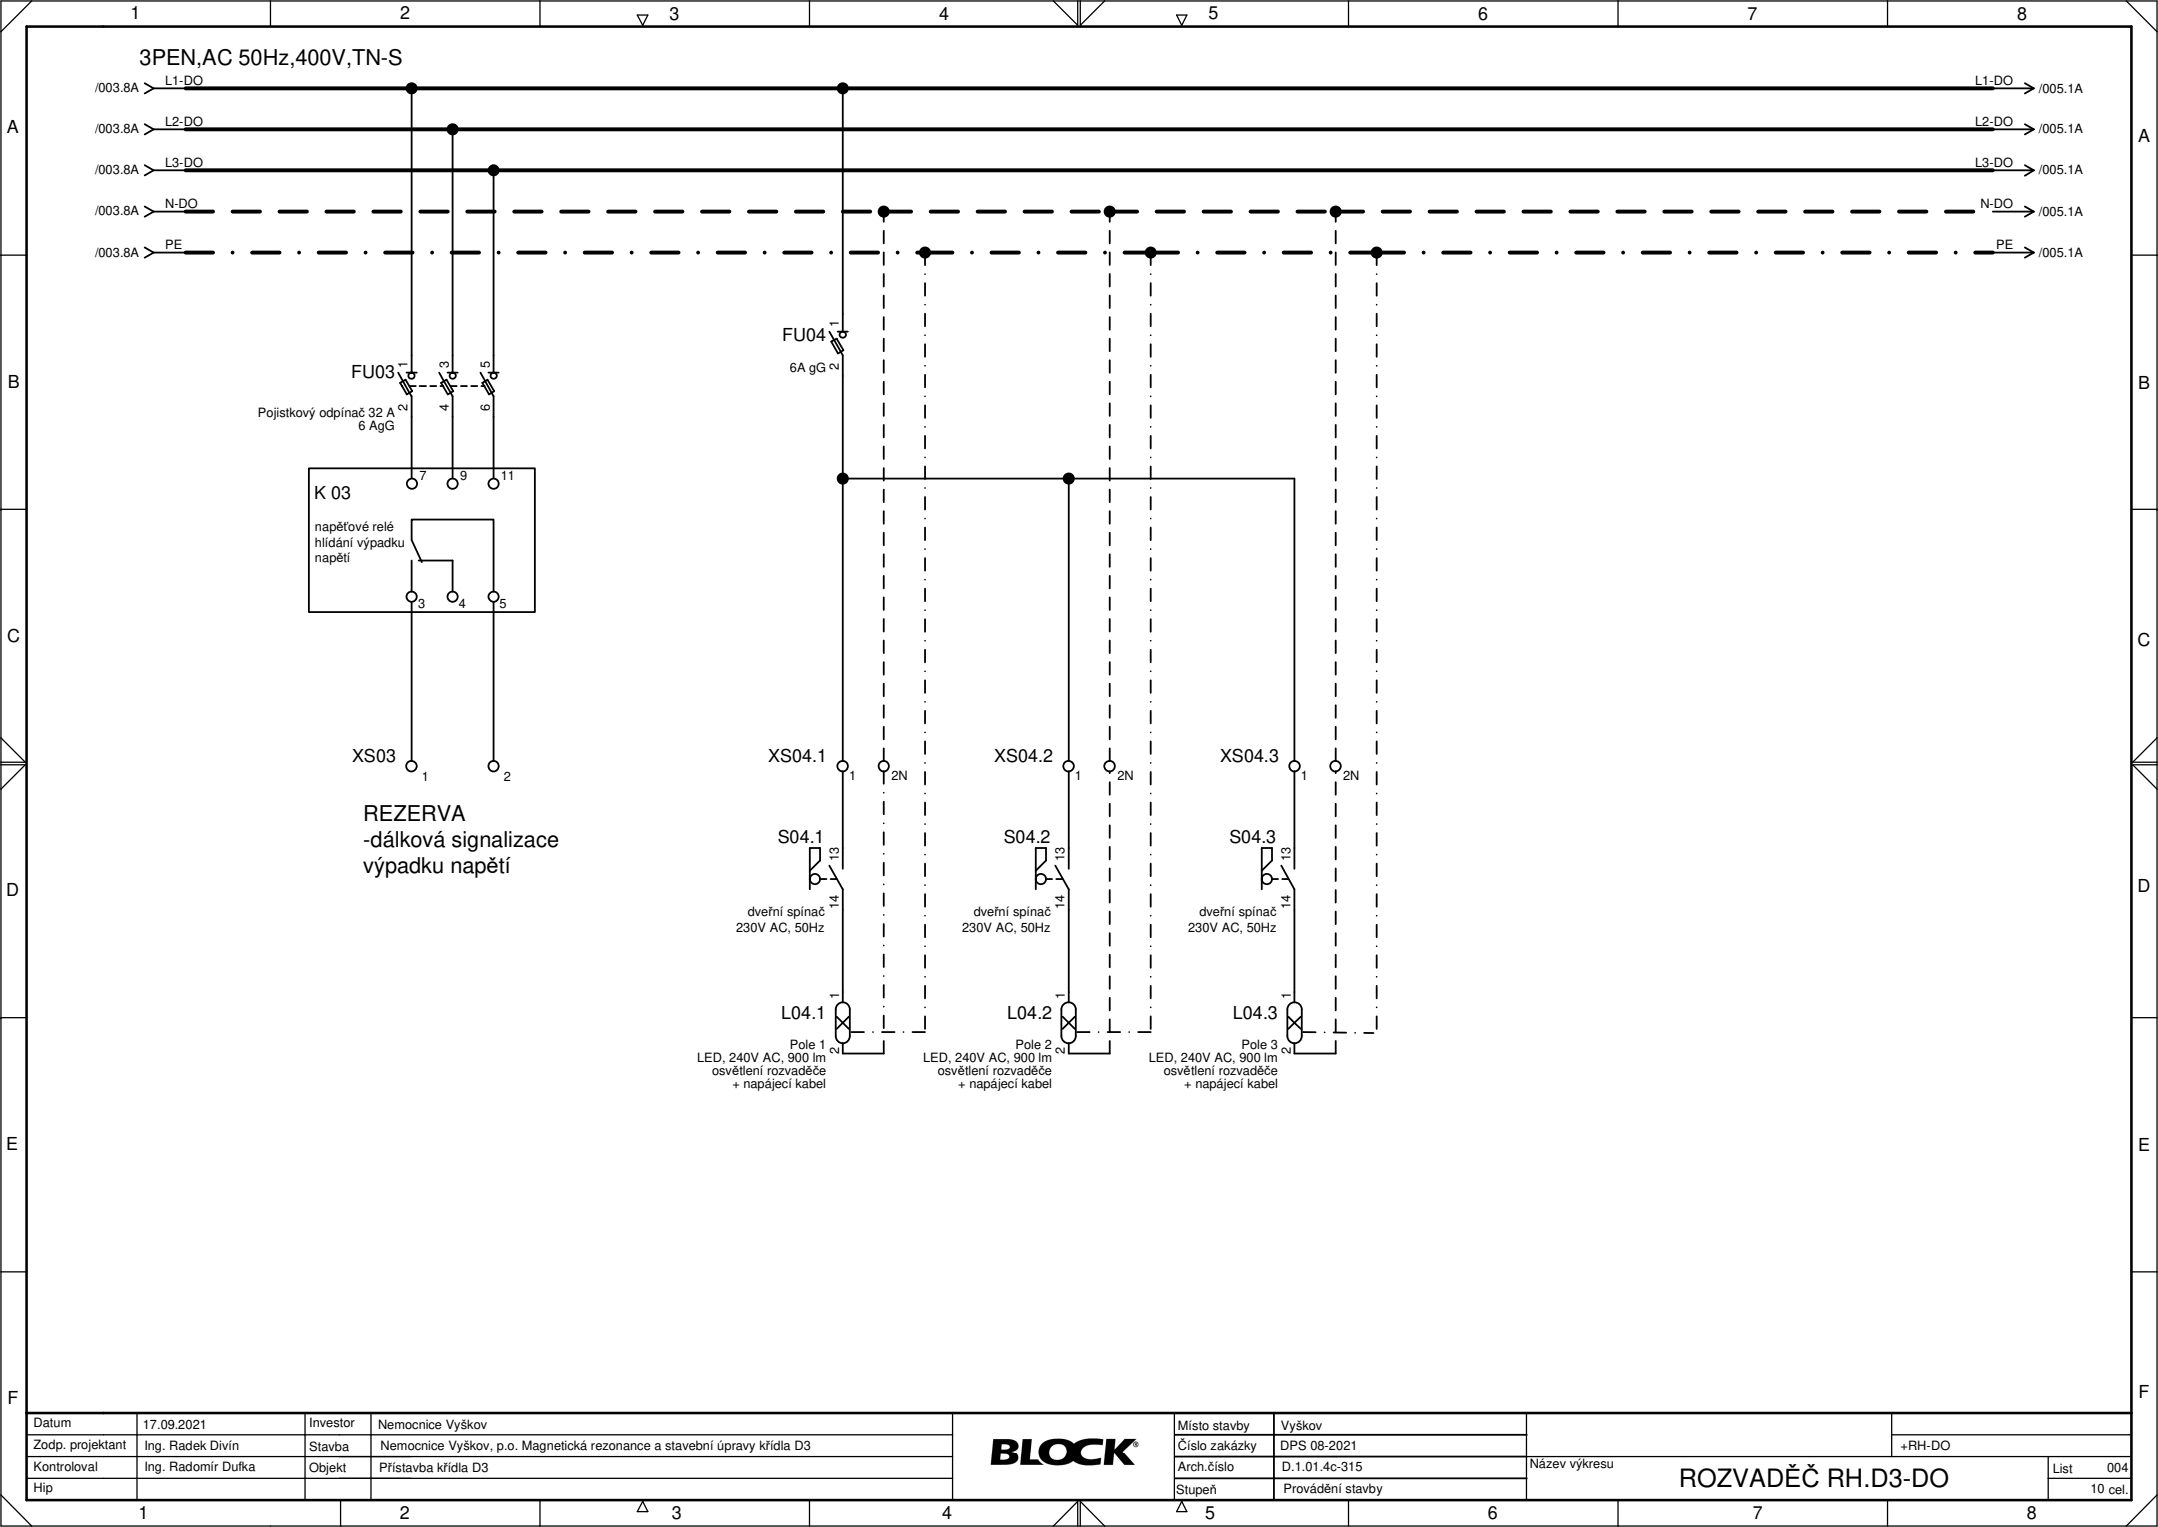



Datum	17.09.2021	Investor	Nemocnice Vyškov
Zodp. projektant	Ing. Radek Divín	Stavba	Nemocnice Vyškov, p.o. Magnetická rezonance a stavební úpravy křídla D3
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt	Přístavba křídla D3
Hip			

BLOCK

Místo stavby	Vyškov
Číslo zakázky	DPS 08-2021
Arch.číslo	D.1.01.4c-315
Stupeň	Provádění stavby

		+RH-DO	
Název výkresu	ROZVADĚČ RH.D3-DO	List	004
		10 cel.	

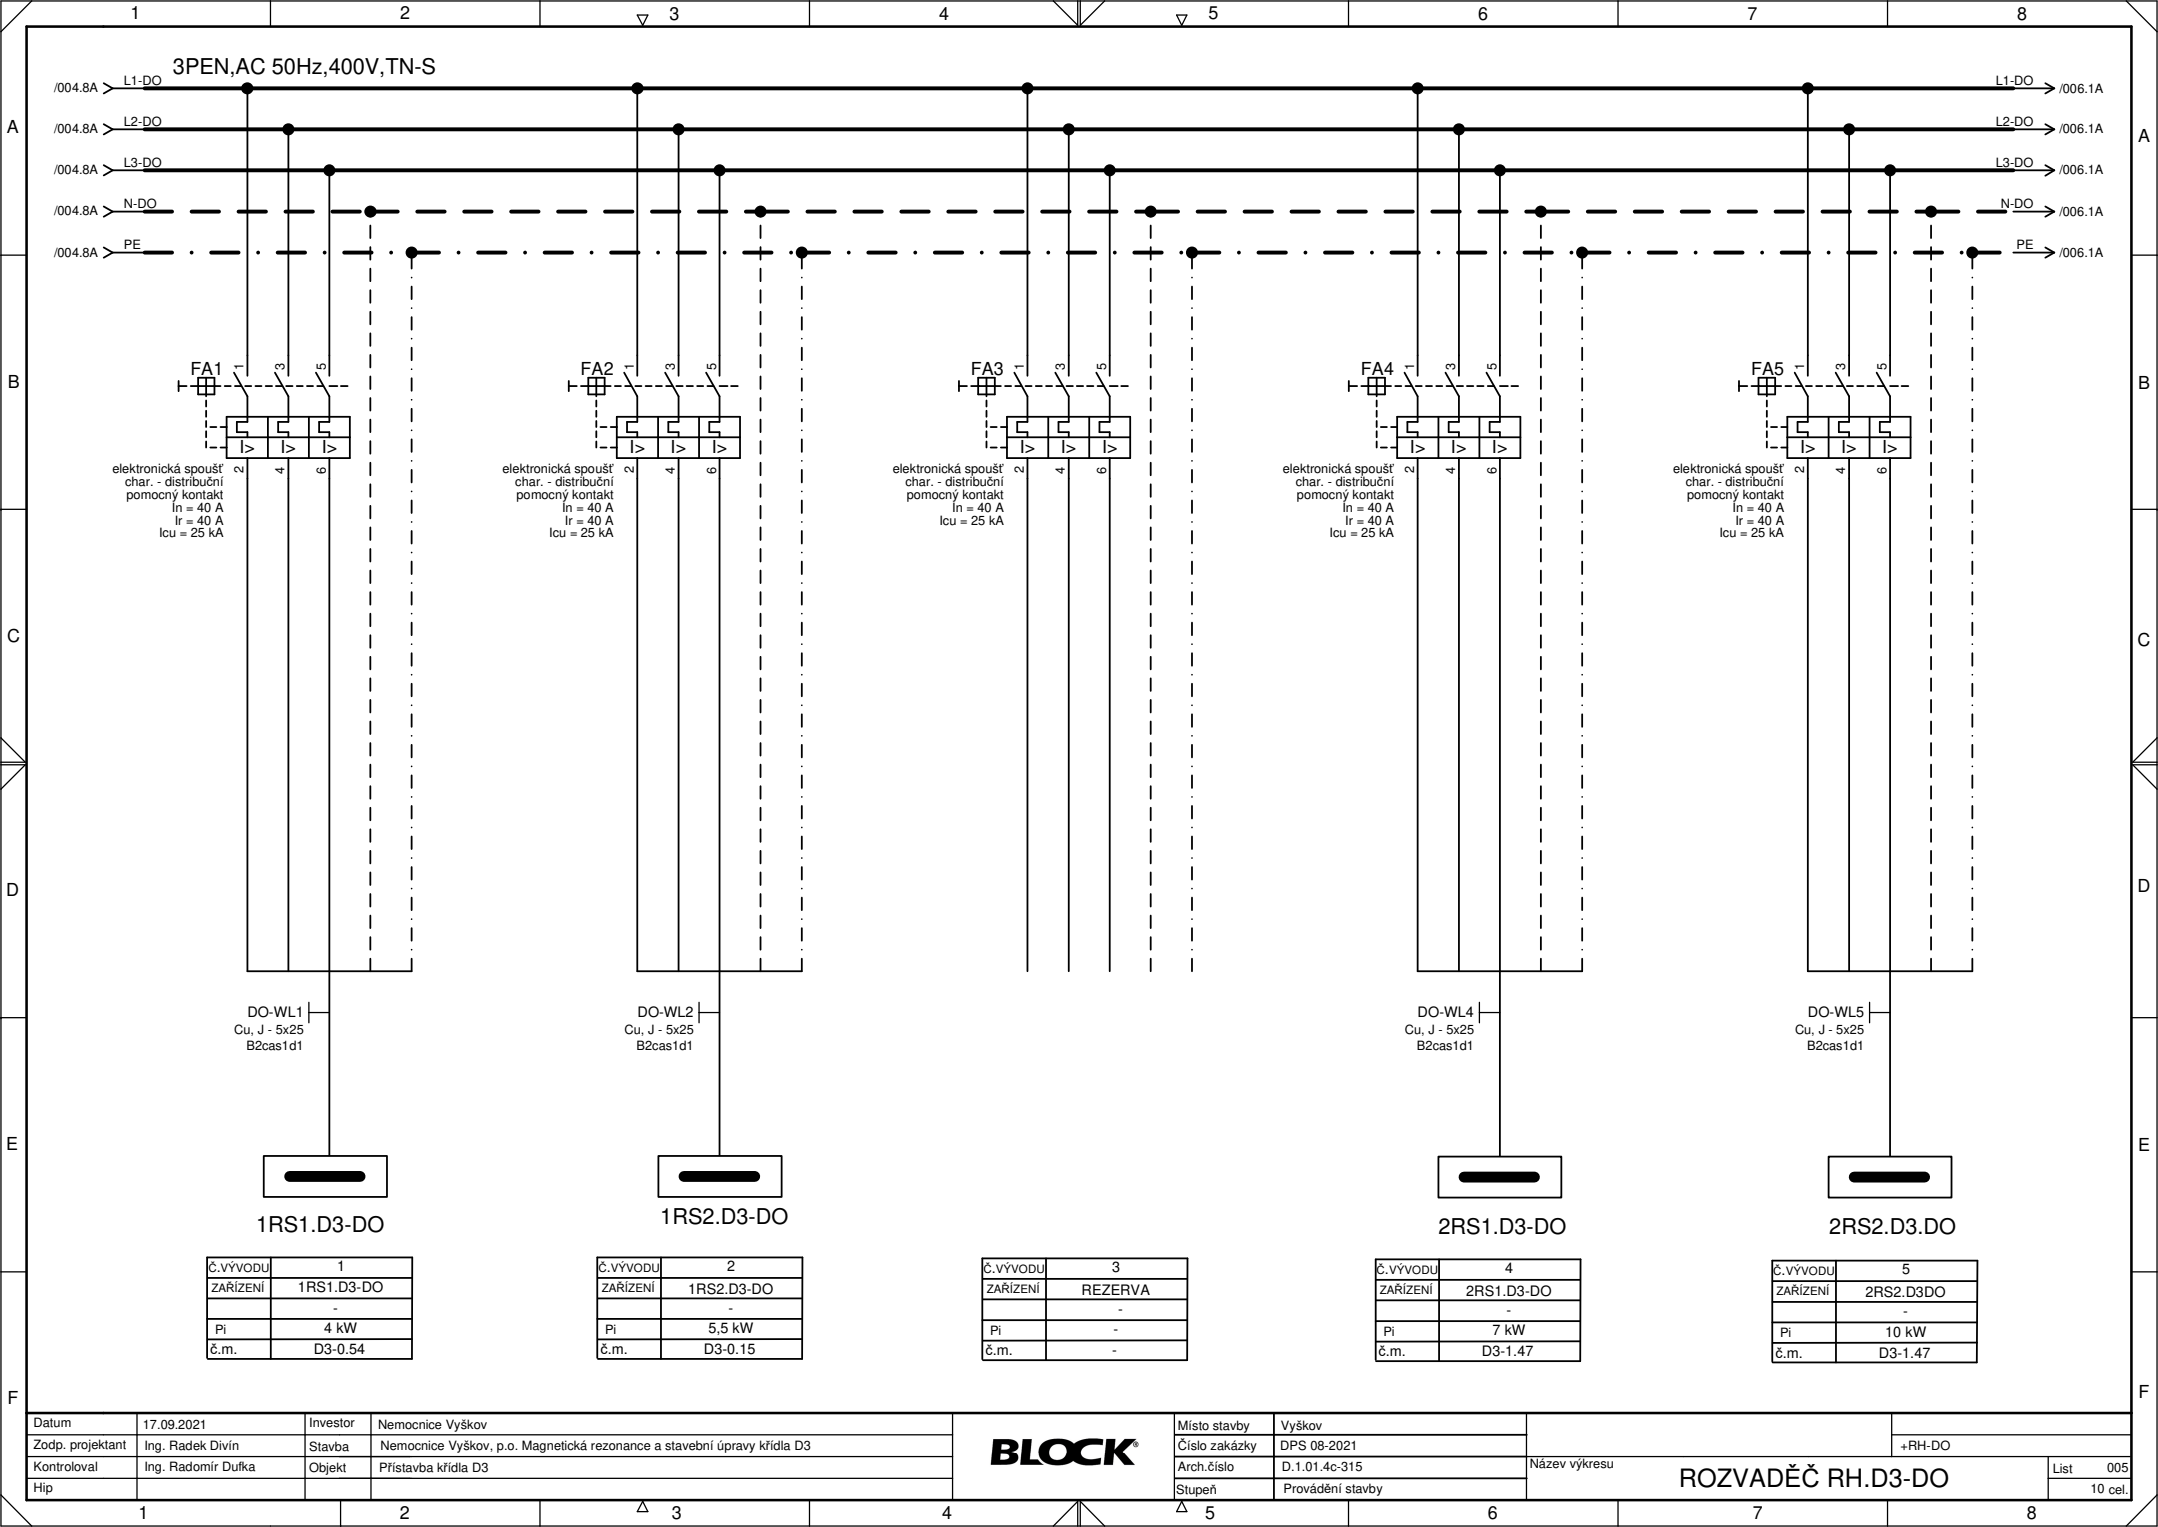


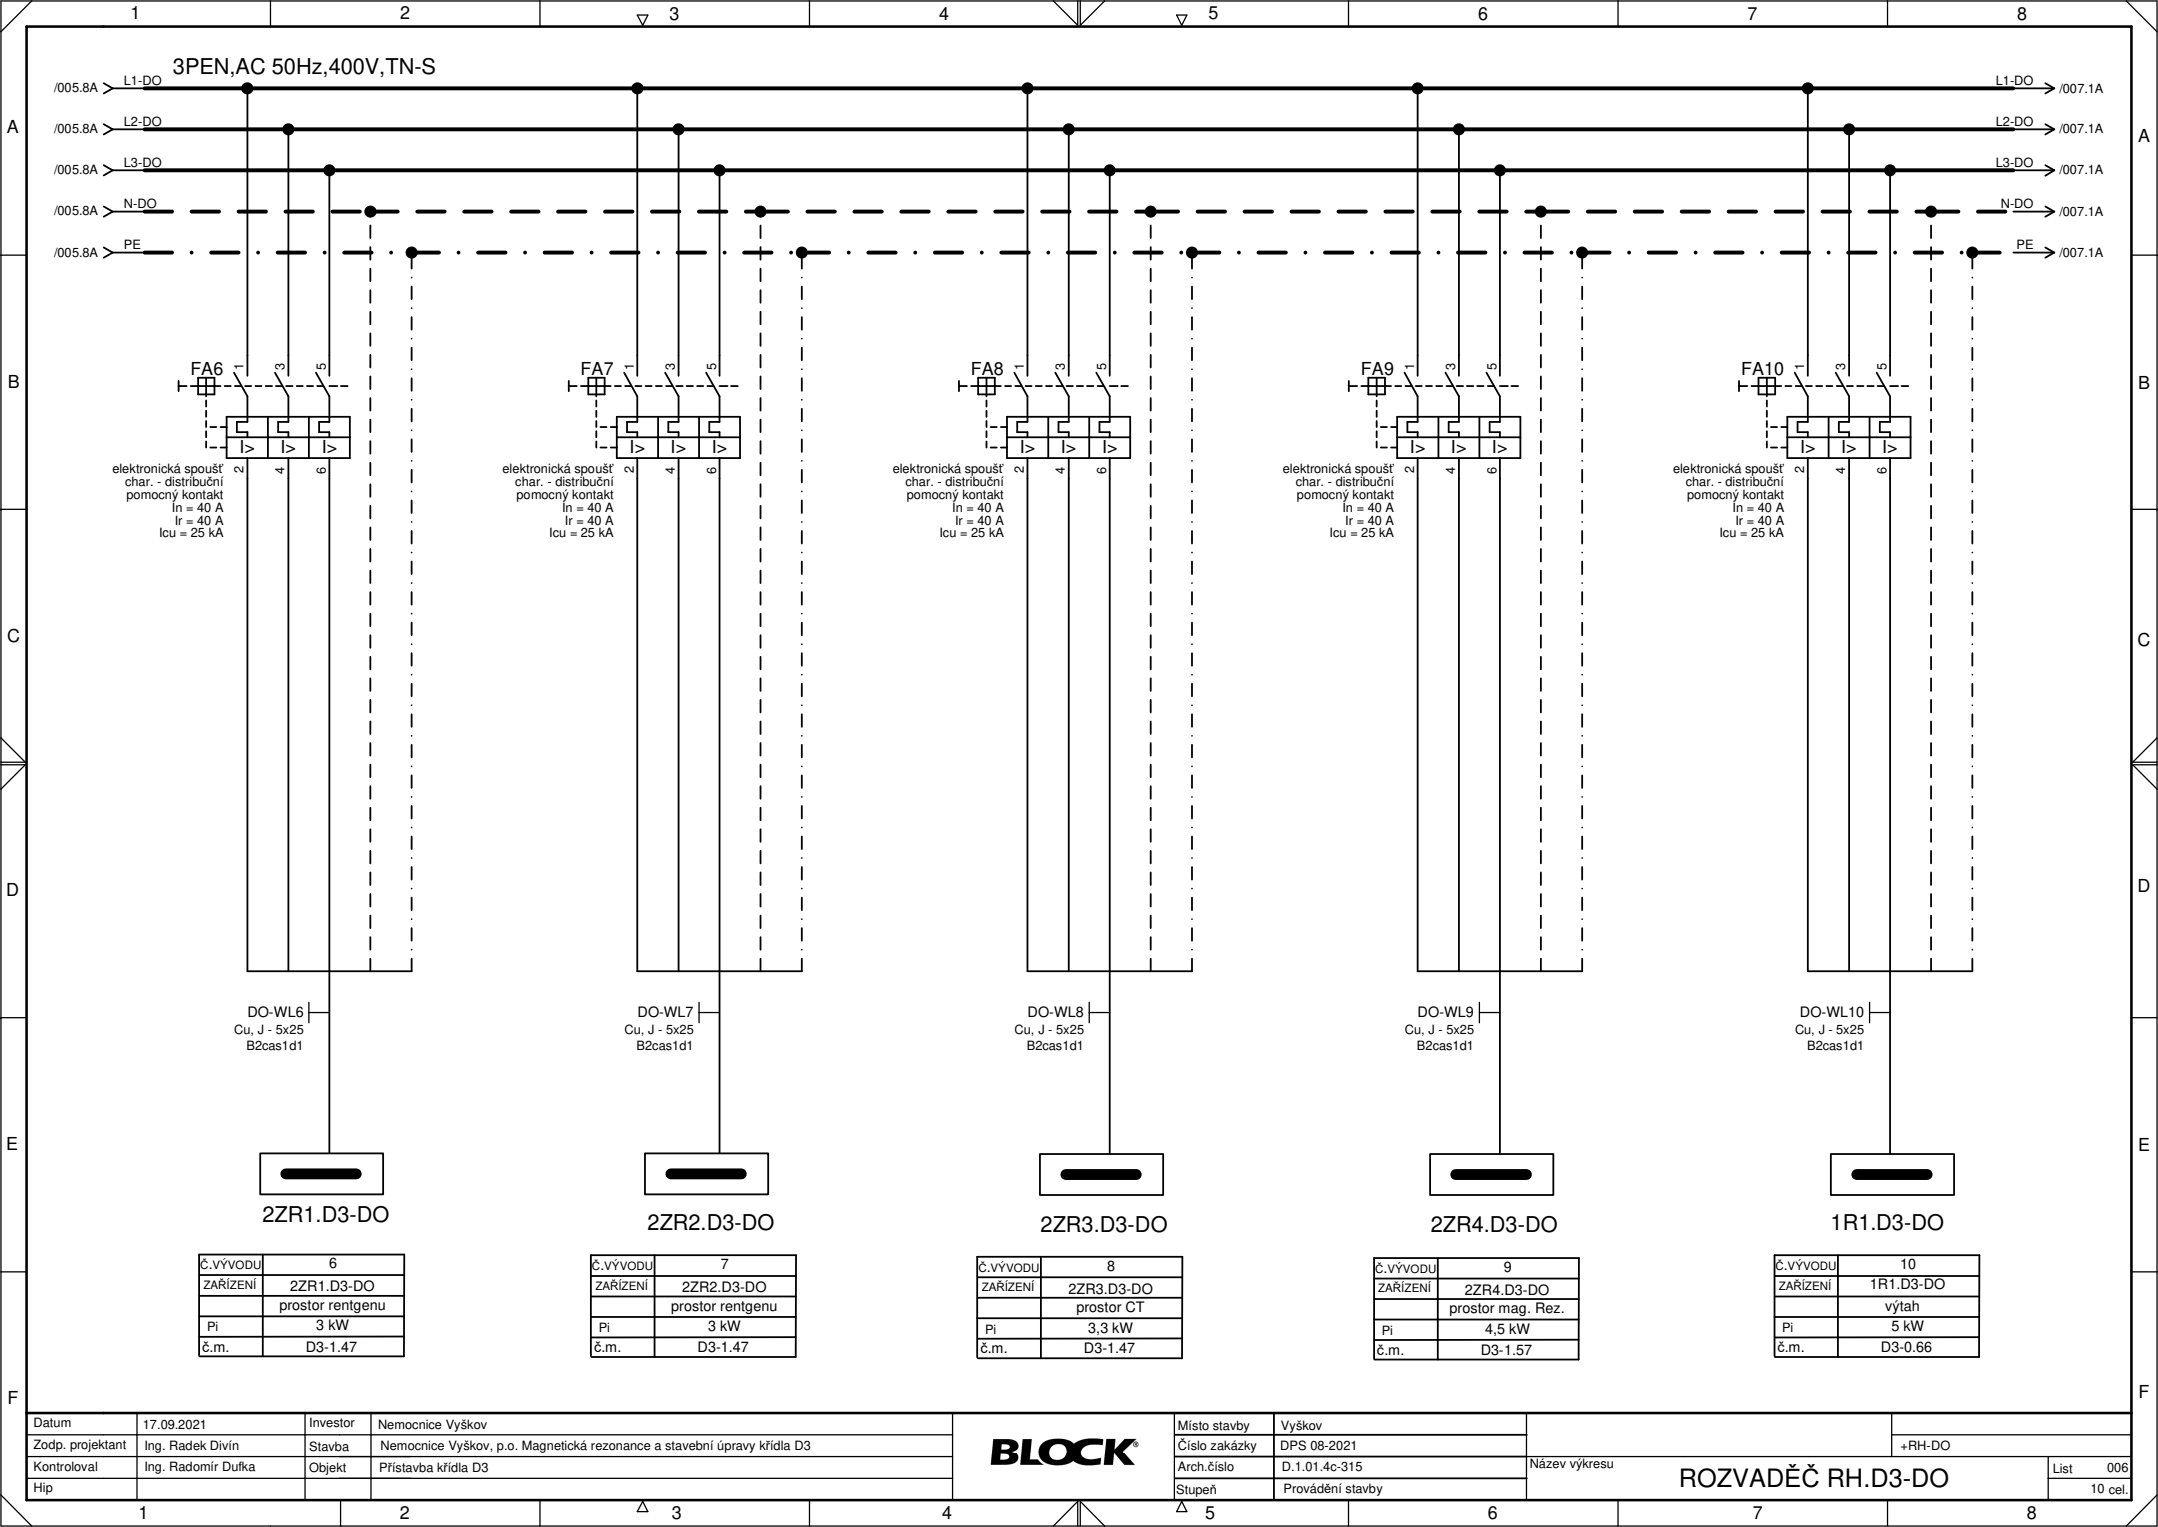


Datum	17.09.2021	Investor	Nemocnice Vyškov
Zodp. projektant	Ing. Radek Divín	Stavba	Nemocnice Vyškov, p.o. Magnetická rezonance a stavební úpravy křídla D3
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt	Přístavba křídla D3
Hip			



Místo stavby	Vyškov				
Číslo zakázky	DPS 08-2021		+RH-DO		
Arch.číslo	D.1.01.4c-315	Název výkresu	ROZVADĚČ RH.D3-DO	List	006
Stupeň	Provádění stavby				10 cel.

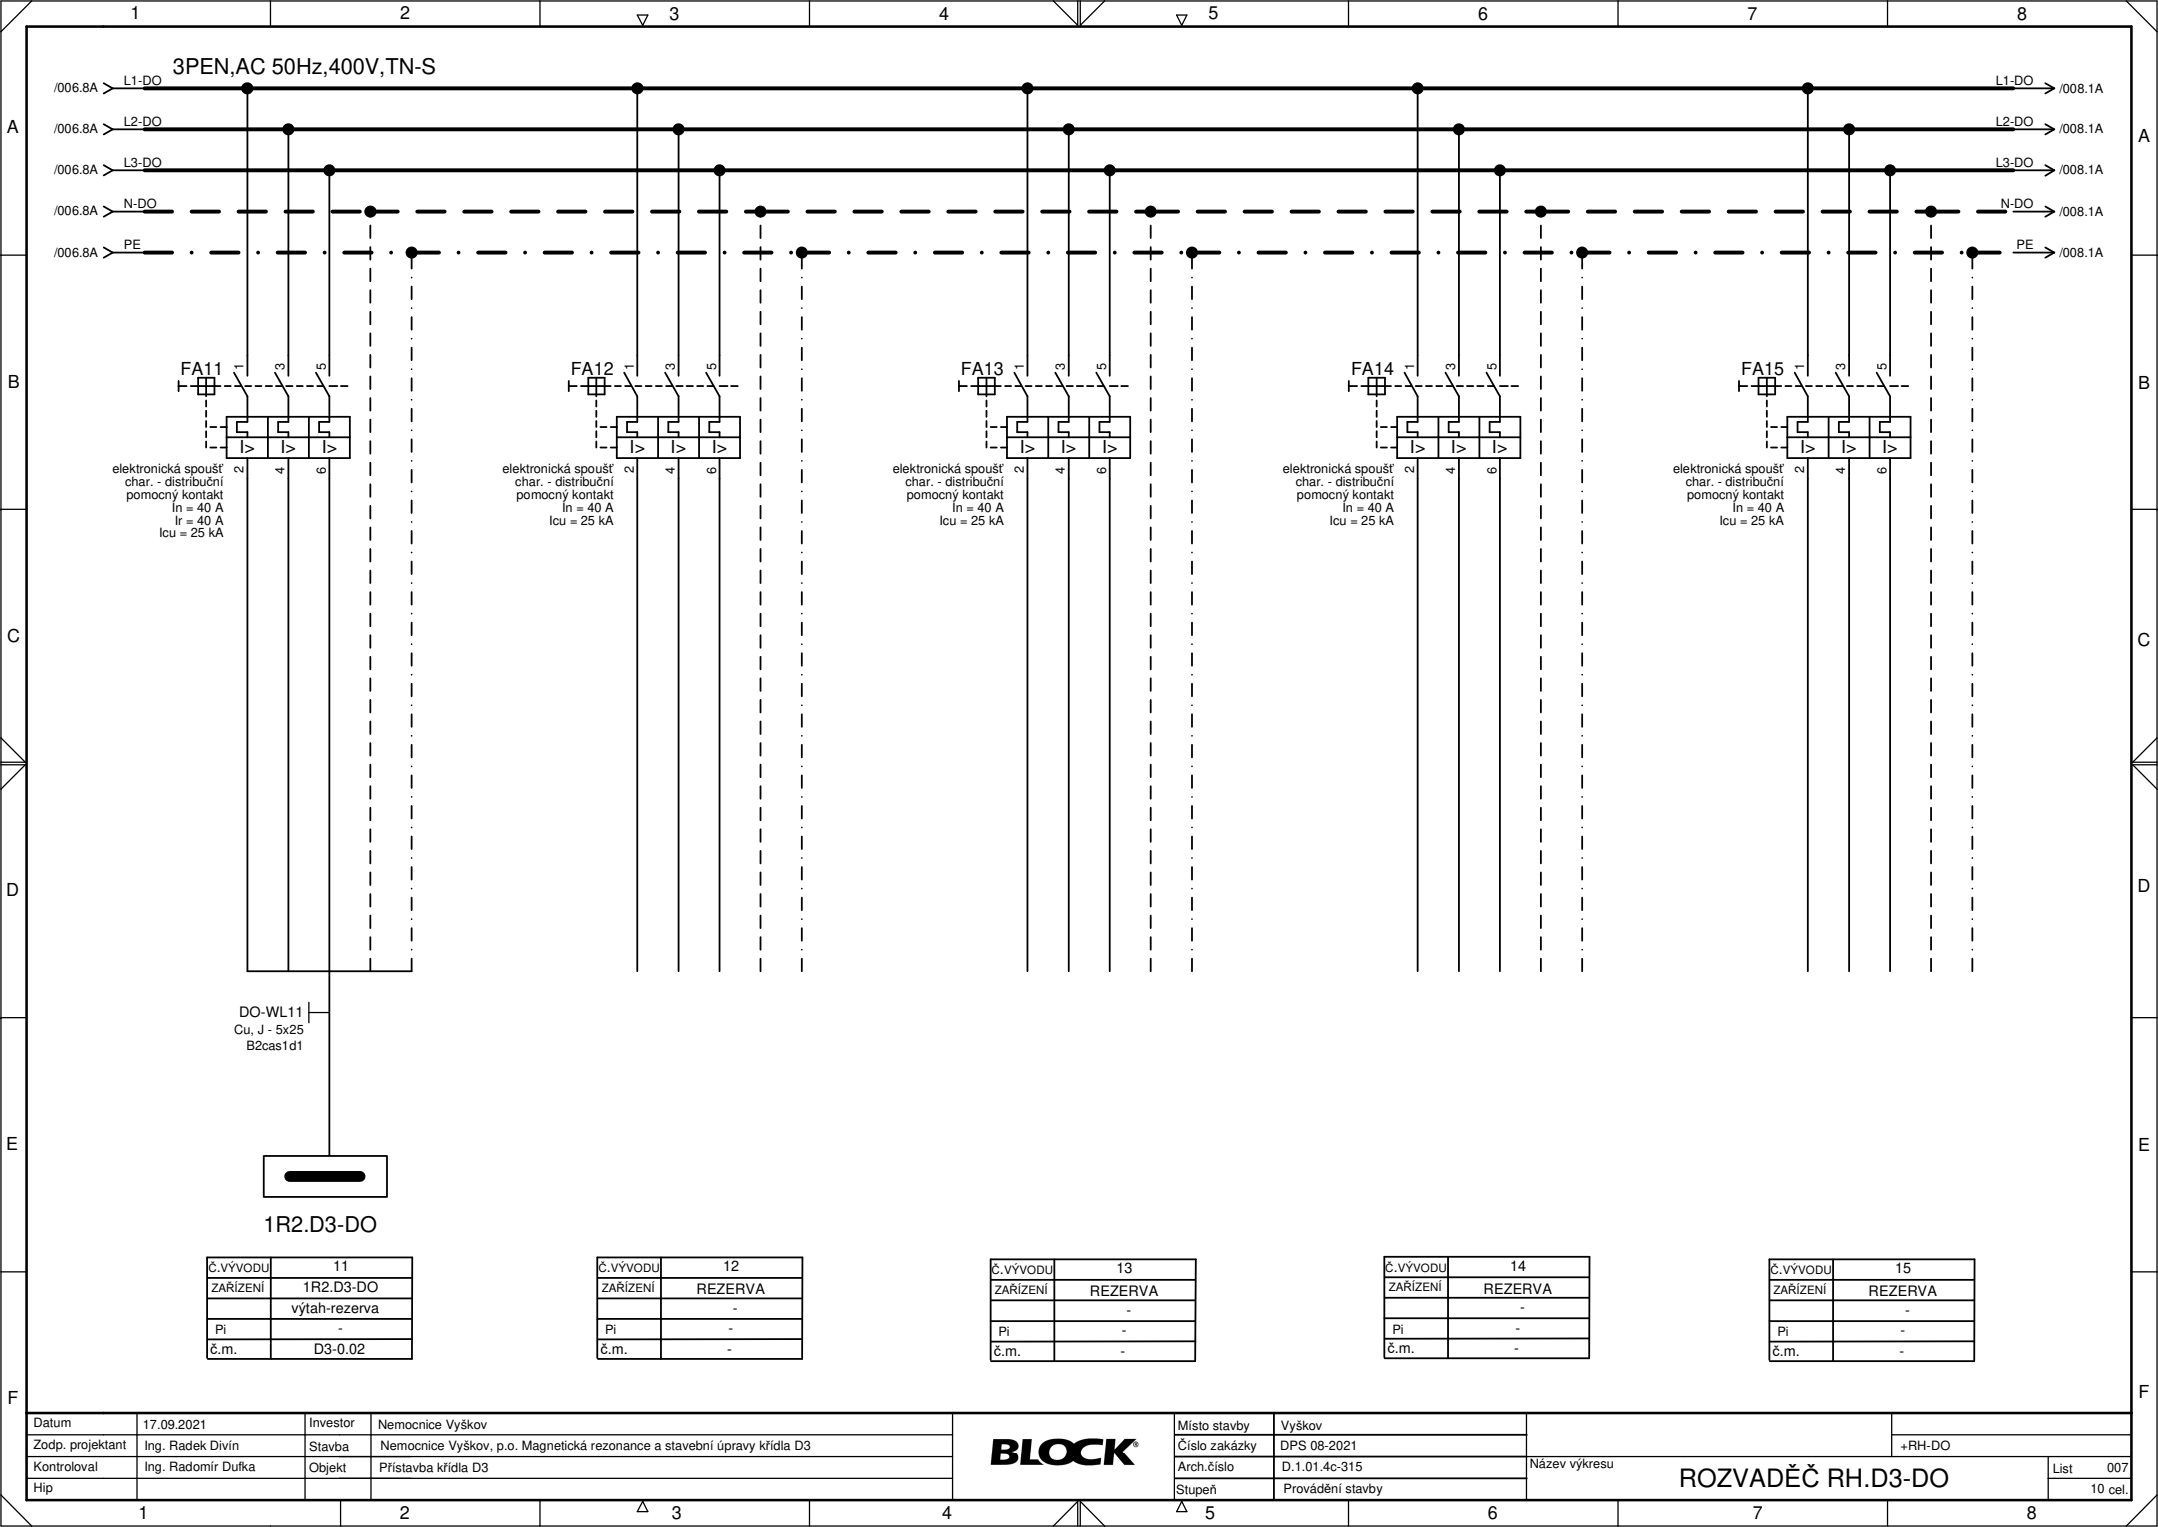

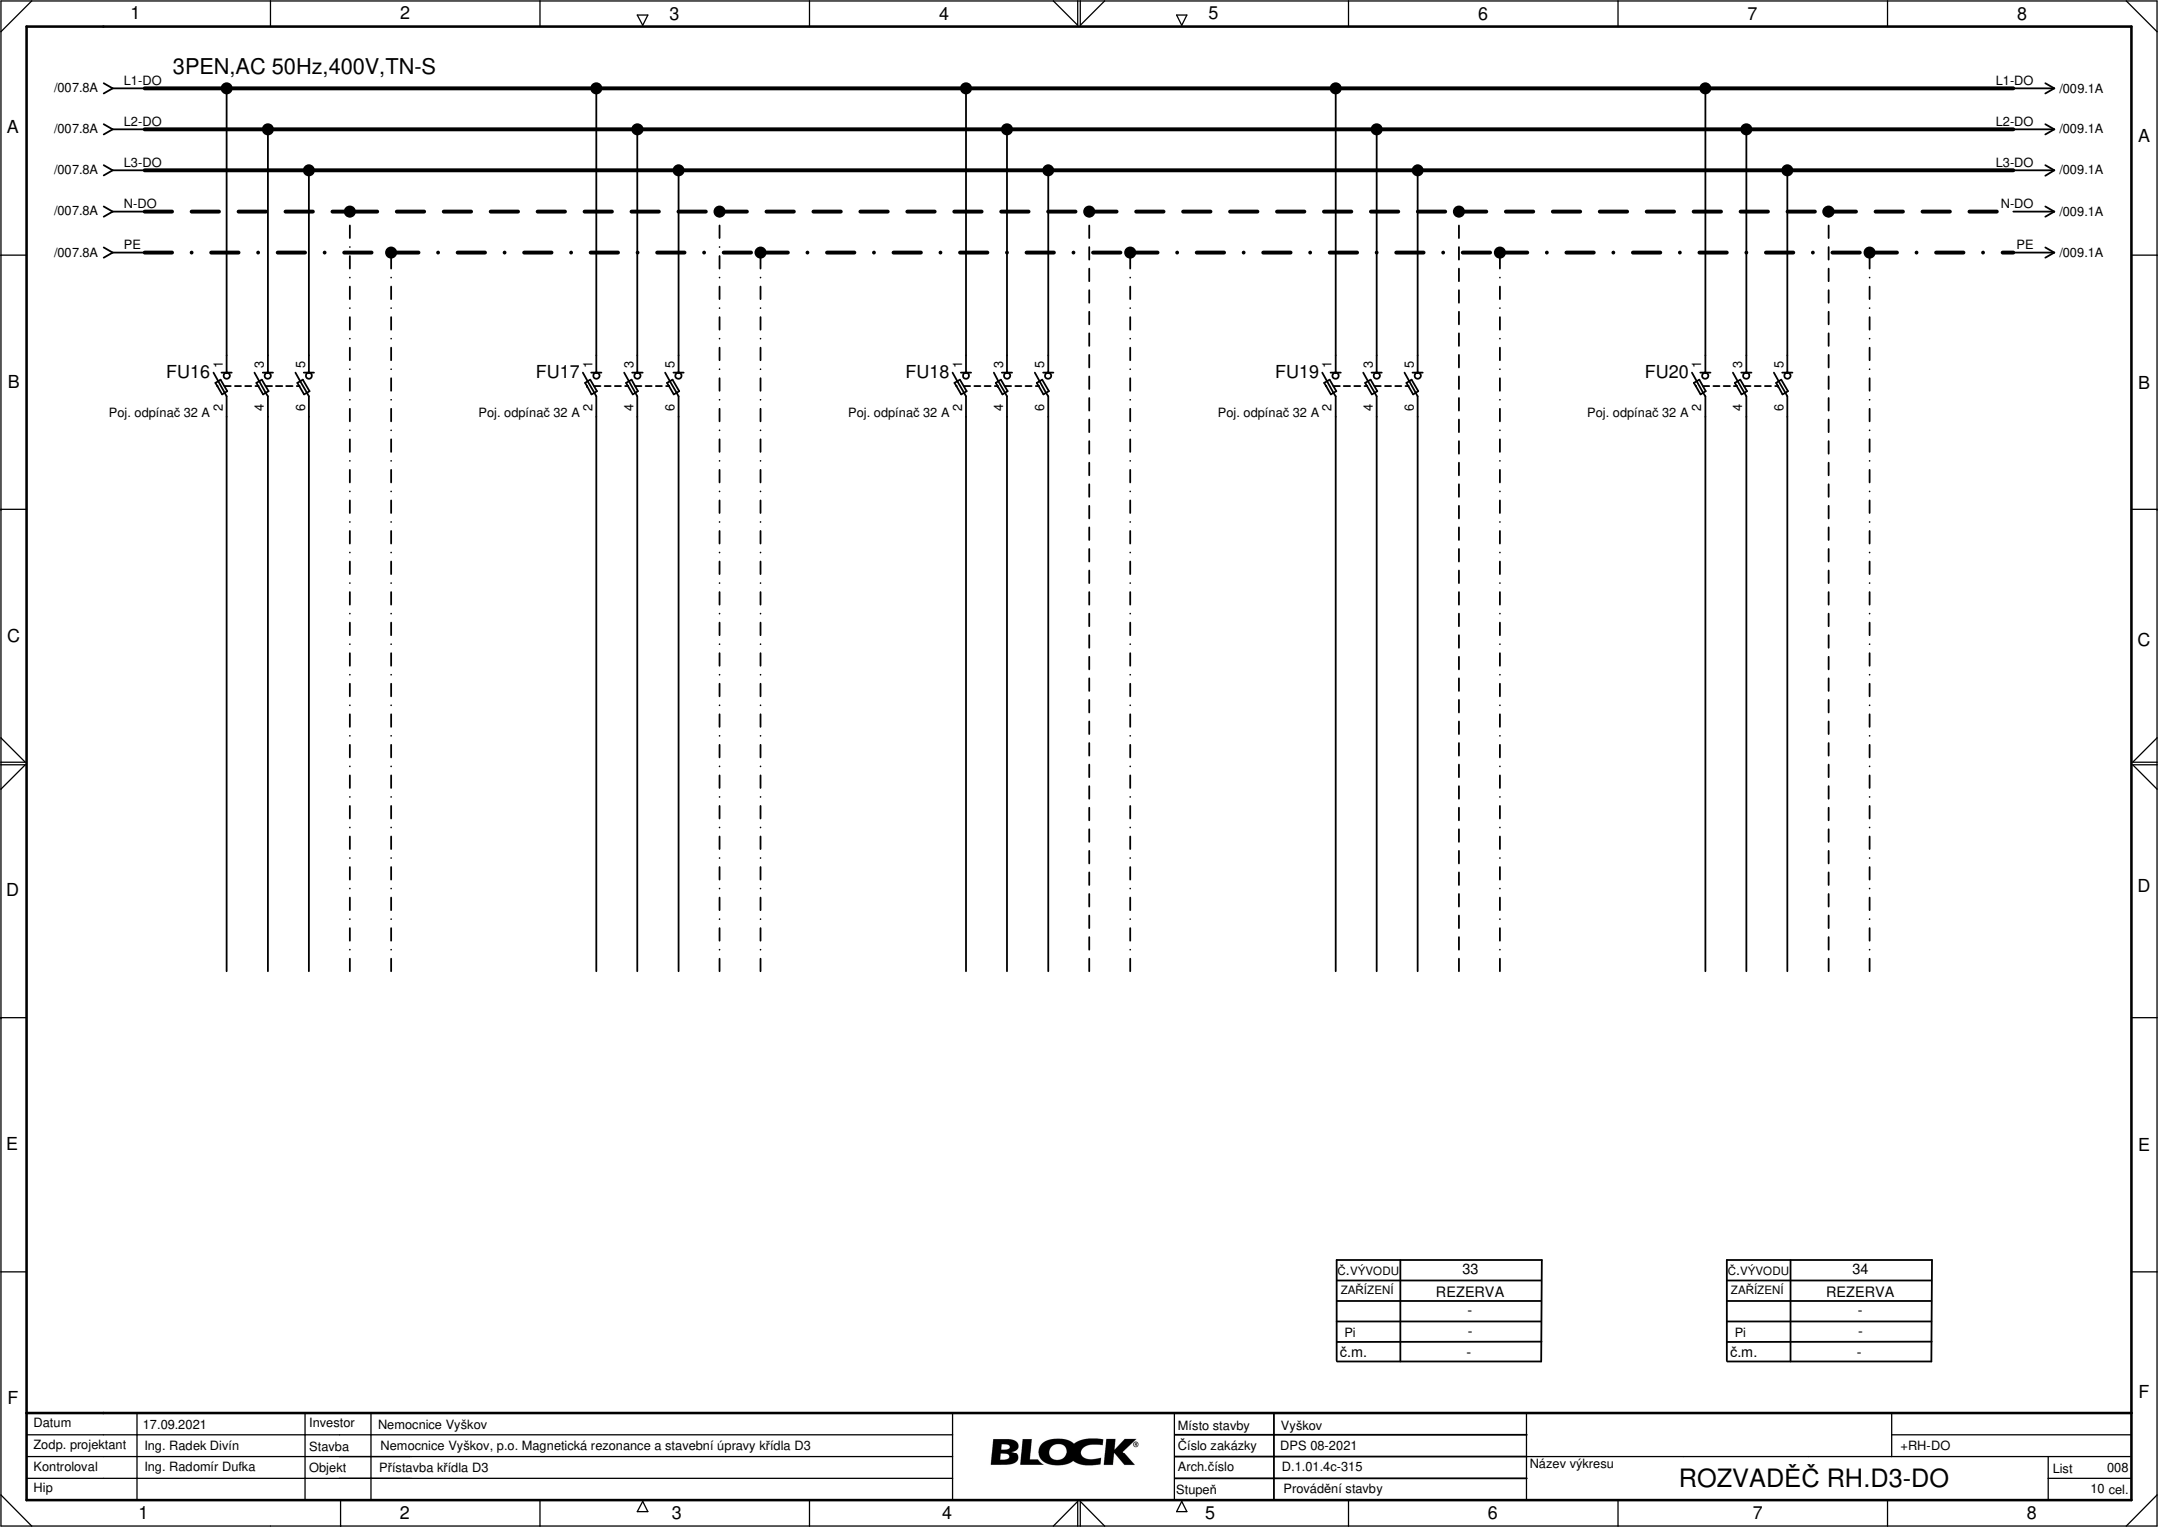

Č. VÝVODU	33
ZARÍZENÍ	REZERVA
Pj	-
č.m.	-

Č. VÝVODU	34
ZARÍZENÍ	REZERVA
Pj	-
č.m.	-

Datum	17.09.2021	Investor	Nemocnice Vyškov
Zodp. projektant	Ing. Radek Divín	Stavba	Nemocnice Vyškov, p.o. Magnetická rezonance a stavební úpravy křídla D3
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt	Přístavba křídla D3
Hip			

BLOCK

Místo stavby	Vyškov
Číslo zakázky	DPS 08-2021
Arch.číslo	D.1.01.4c-315
Stupeň	Provádění stavby

Název výkresu	ROZVADĚČ RH.D3-DO	List	008
			10 cel.

