

ROZMĚRY: VxŠxH 2100x800x400

KRYTÍ: IP20 ROZVADĚČ JE V PROVEDENÍ BEZ DVEŘÍ. JE UMÍSTĚN V NICE, ZA UZAMYKATELNÝMI DVEŘMI

PŘÍVOD: SHORA

VÝVODY: NAHORU

INSTALOVANÝ PŘÍKON: MDO Pi=5,4kW DO Pi=4,5kW

SOUČINITEL SOUDOBOSTI: 1 1




SOUDOBY PŘÍKON: Pp=5,4kW Pp=4,5kW


JMENOVITÝ PROUD: In=40A In=40A

ZKRATOVÝ PROUD: Ik''= 10kA


PROUDOVÁ SOUSTAVA: 3NPE,AC 50Hz,400V,TN-S

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum


 PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ Vedoucí projektant zakázky: ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ		Investor:  Nemocnice Vyškov	
Profese: EL		Zpracovatel dílu: BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí Tel: +420 571 670 111 E-mail: Dufka@blockcrs.cz www: www.ltprojekt.cz		Autorizace:	
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:			
ING. RADOMÍR DUFKA	ING. PETR ŠRÁMEK	ING. RADOMÍR DUFKA			
					
Akce: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3		Zakázkové číslo: DPS 09 - 2021		Paré:	
		Datum: 09 - 2021			
		Stupeň: DPS			
Objekt: PŘÍSTAVBA KŘÍDLA D3 SO 01		Formát: 11 A4			
Obsah: Rozvaděč 2ZR4.D4-MDO+DO		Měřítko: 1:50		Číslo výkresu: D.1.01.4c-312	




Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor		Místo zakázky		Název výkresu	
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba		Číslo zakázky	DPS 09 - 2021		
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt		Arch.číslo	D.1.01.4c-312	Rozvaděč 2ZR4.D3-MDO+DO	
Hip			D.1.01.4c Silnoproudá elektrotechnika	Stupeň projektu	DPS		
						List	002
							11 cel.




Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor		Místo zakázky			
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba		Číslo zakázky	DPS 09 - 2021		
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt		Arch.číslo	D.1.01.4c-312	Název výkresu	
Hip			D.1.01.4c Silnoproudá elektrotechnika	Stupeň projektu	DPS	Rozvaděč 2ZR4.D3-MDO+DO	
						List	005
							11 cel.






Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor		Místo zakázky		Název výkresu Rozvaděč 2ZR4.D3-MDO+DO	List 008 11 cel.
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba		Číslo zakázky	DPS 09 - 2021		
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt		Arch.číslo	D.1.01.4c-312		
Hip			D.1.01.4c Silnoproudá elektrotechnika	Stupeň projektu	DPS		



Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor		Místo zakázky		Název výkresu	
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba		Číslo zakázky	DPS 09 - 2021		
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt		Arch. číslo	D.1.01.4c-312	Rozvaděč 2ZR4.D3-MDO+DO	
Hip			D.1.01.4c Silnoproudá elektrotechnika	Stupeň projektu	DPS		

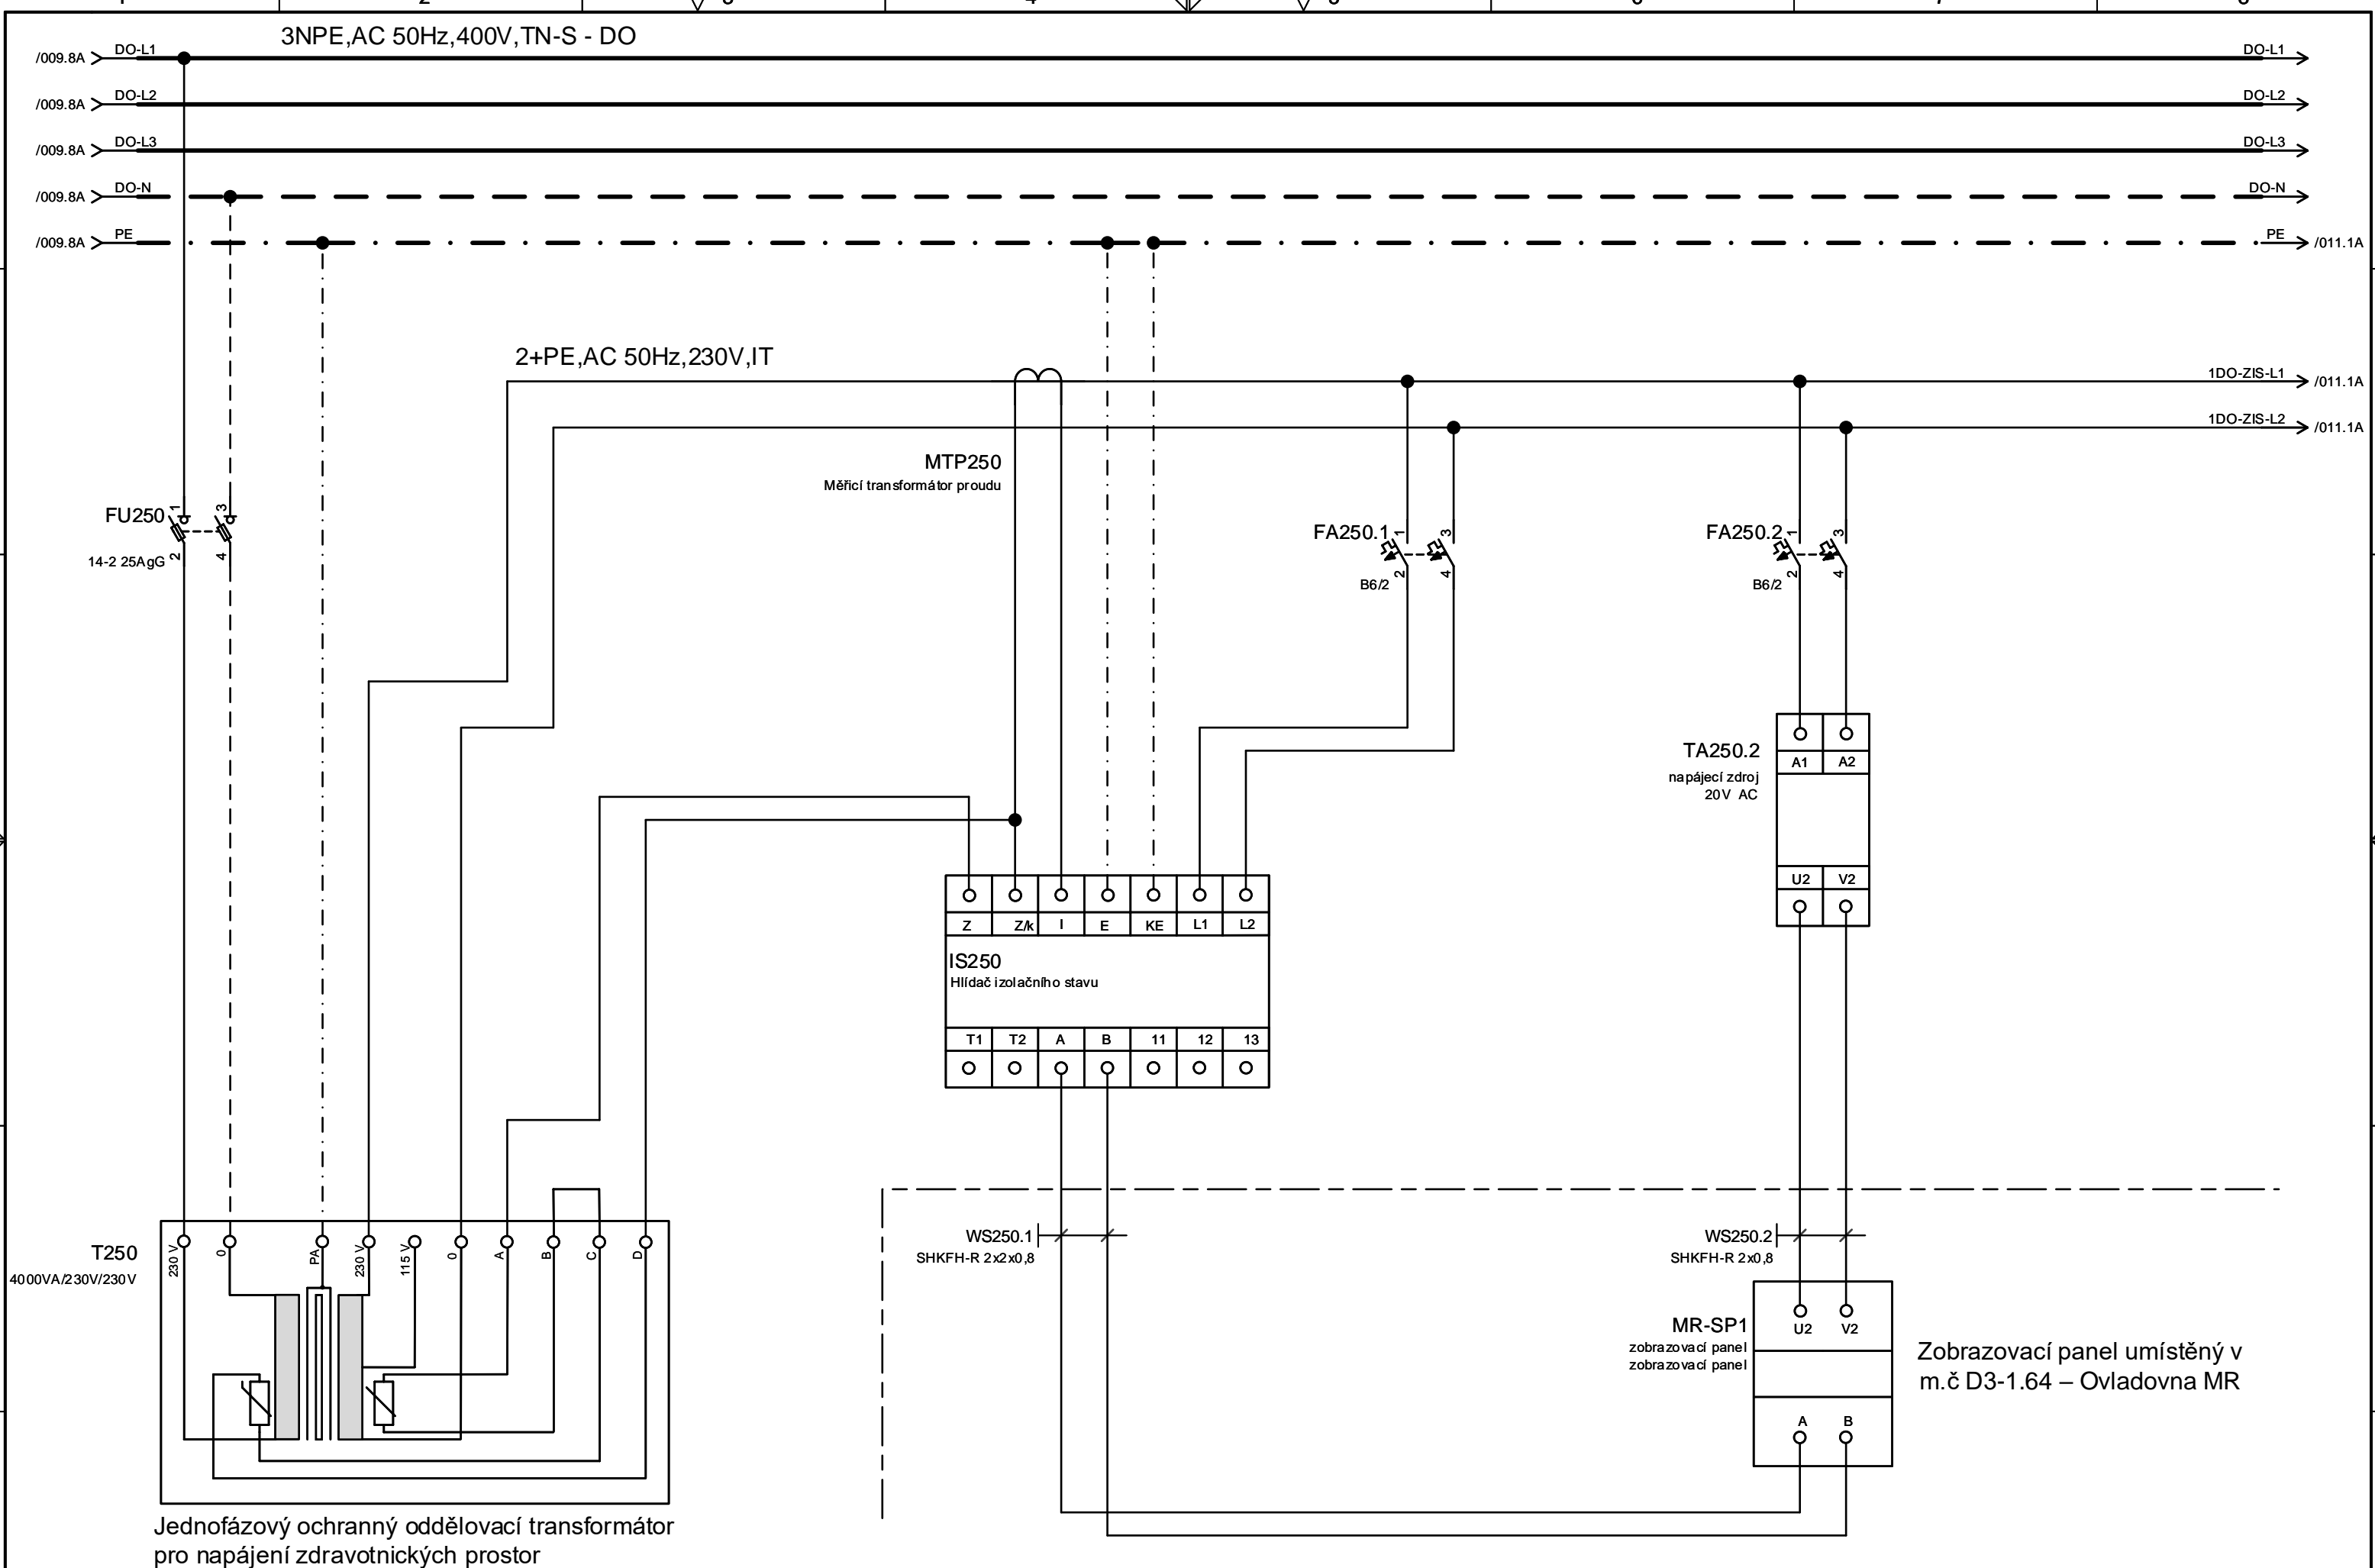

Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor		Místo zakázky		+2ZR4D3-MDO+DO	
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba		Číslo zakázky	DPS 09 - 2021		
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt		Arch.číslo	D.1.01.4c-312	Rozvaděč 2ZR4.D3-MDO+DO	
Hip			D.1.01.4c Silnoproudá elektrotechnika	Stupeň projektu	DPS		
						List	010
						11 cel.	

