









| Značka | Označení | Výška osazení | Název spínače |
|---|-----------|---------------|--|
|  | Rx | V = 1m | Stávající rozvaděč |
|  | Rx | V = 1m | Nový rozvaděč |
|  | E1 | V = 1,3m | Vývod pro ZVT učebna ze zdi 2m |
|  | dle popis | V = 1,3m | Nástěnná instalační krabice – Příprava pro el. otevírání |
|  | dle popis | V = 1,3m | Vývod pro ovládání |
|  | dle popis | Nad podhled | Požární klapka |
|  | dle popis | Strop | Stropní svítidlo |
|  | dle popis | V = 5,1m | Nástěnné svítidlo IP 65 |

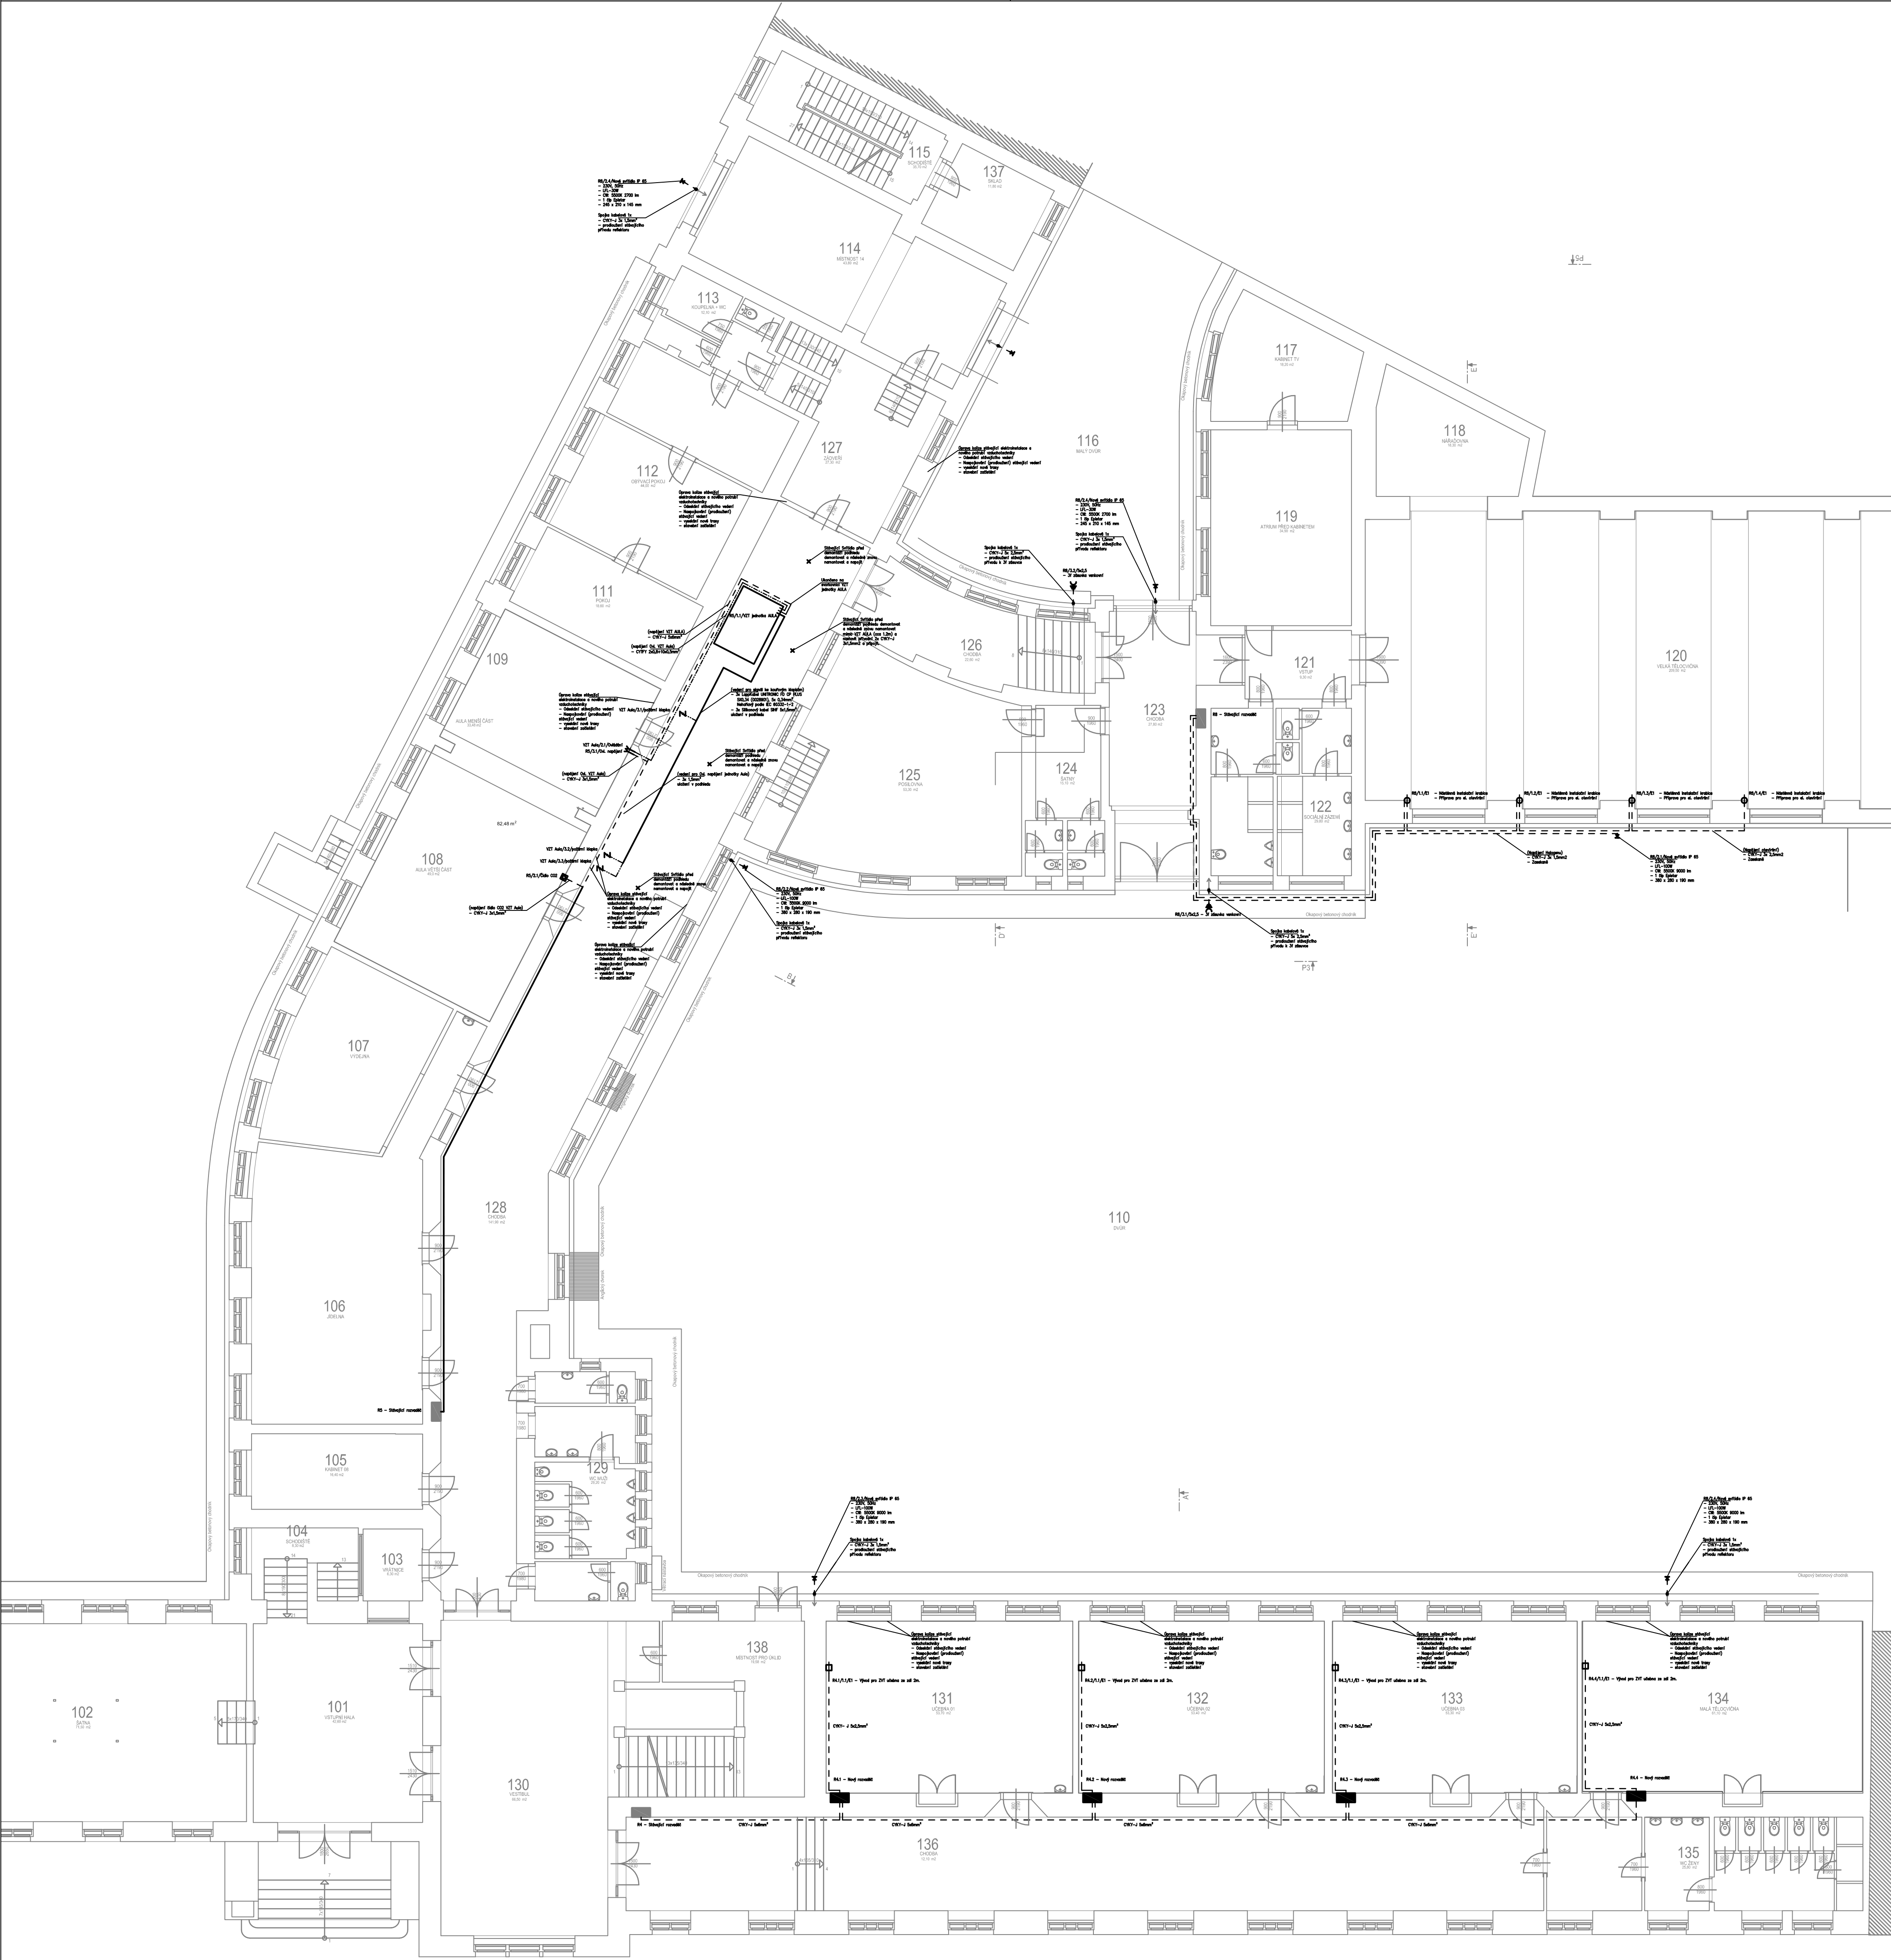
Značení přístrojů a zařízení
Ovladače
1 QB
11. 2.
Číslo rozvaděče

Značení přístrojů a zařízení
Silové spínače
1 QM
11. 2.
Číslo rozvaděče

Značení přístrojů a zařízení
Zásuvky
1 XS
11. 2.
Číslo rozvaděče

Značení přístrojů a zařízení
Ostatní vývody
1 / 11. 2. / ...
Číslo rozvaděče

Poznámka:
Zásuvky umístěné v blízkosti umývacího prostoru budou osazeny ve výšce 1,2m nad podlahou (spodní hrana). Při nižší výšce budou osazeny ve vzdálenosti min. 0,2m od umývacího prostoru.
Dle ČSN 332130 ed.2 se vícenásobná zásuvka považuje za jeden zásuvkový vývod. Také několik zásuvek ve společném rámečku se považuje za jeden zásuvkový vývod. Zásuvky ve společném rámečku nesmí být zapojeny do více než jednoho obvodu.
Montáže el. přístrojů a zařízení budou prováděny s souladu s montážními návody a odsouhlasenými postupy výrobců.



| PROJEKT - SERVIS | | Ing. Stanislav STAVEBAŇ PROJEKCE | |
|------------------|--|----------------------------------|-------------------|
| OBJEKT | Jihomoravský kraj, Zerotinova nám. 3, Brno | PROJEKTANT | Ing. Stanislav Z. |
| ADRESA | Slovanská ulice 7, Brno | OBJEDNATEL | Ing. Stanislav Z. |
| PROJEKT | Realizace energeticky úsporných opatření Gymnázium Brno, Slovanské nám. 7, Brno - Etapa č.3 Rozvody interiéru, exteriéru | PROJEKTOVATEL | M. Marquardt |
| PROJEKT | 1.NP - Situace | PROJEKTOVATEL | EL |
| PROJEKT | | PROJEKTOVATEL | E2 |