


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ Z PLASTU

PŘI DOSTATEČNÉ HLOUBCE
DN 200 – DN 300

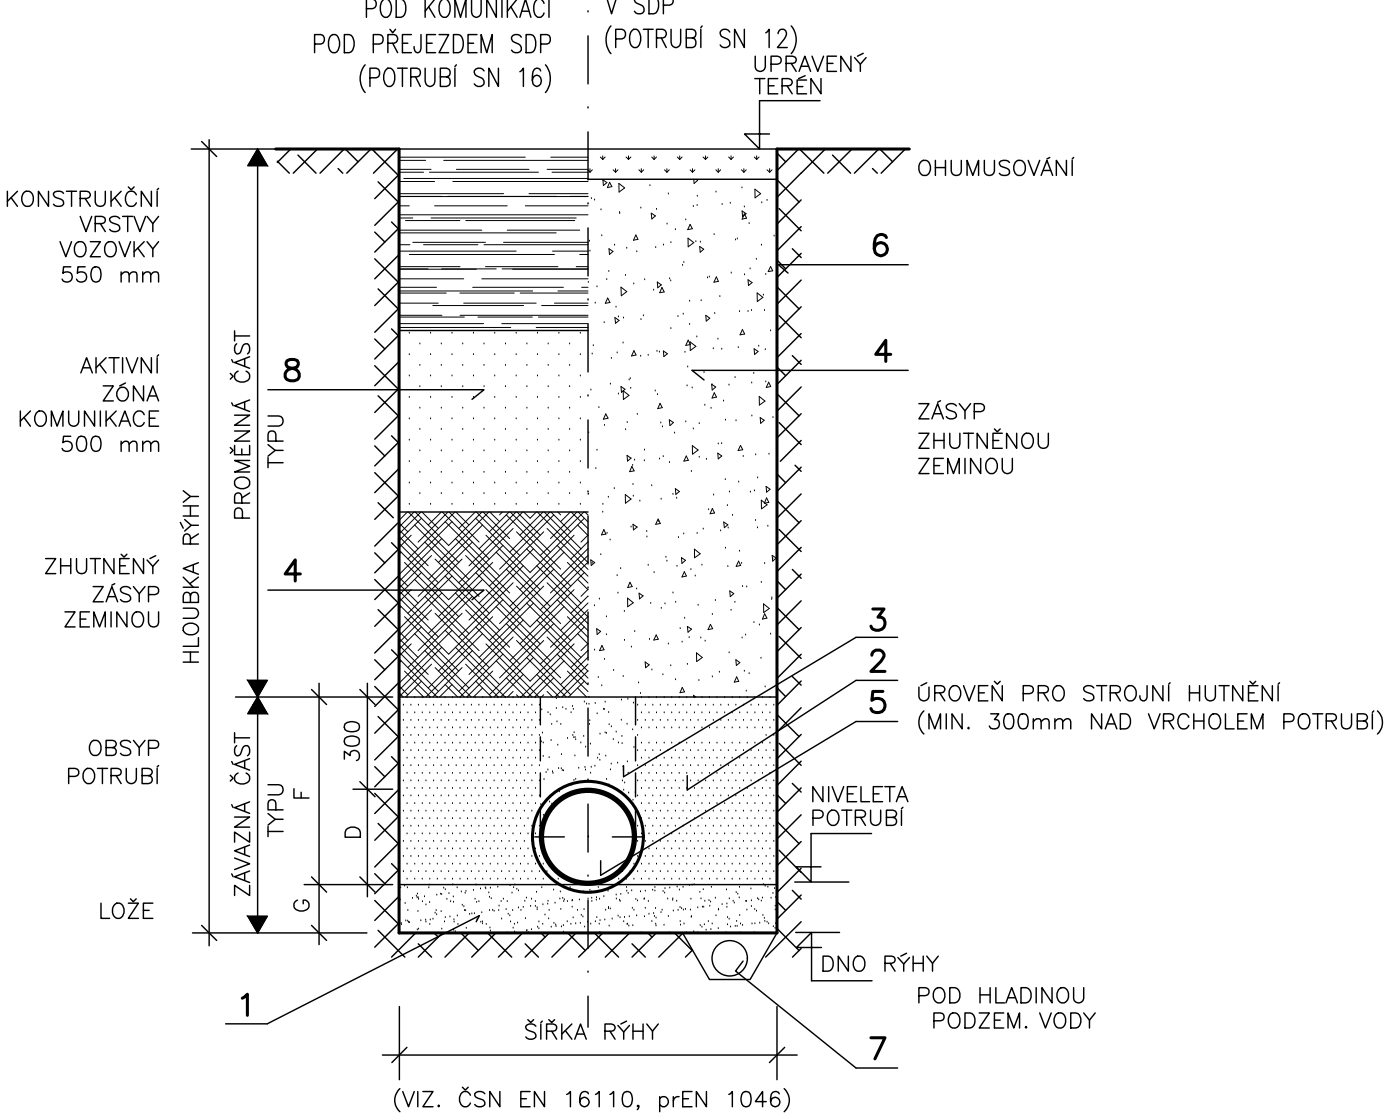

LEGENDA

- 1 LOŽE PRO POTRUBÍ–DOLNÍ VRSTVA – HUTNĚNÁ LOMOVÁ VÝSIVKA, POPŘÍPADĚ ŠTĚRK G1 DOBŘE ZRNĚNÝ, HUTNĚNO NA 95% PS, TL. 150mm, ZRNA fr. 0/8mm **
- 2 BOČNÍ KRYCÍ OBSYP POTRUBÍ – HUTNĚNÁ LOMOVÁ VÝSIVKA, POPŘÍPADĚ ŠTĚRK G1 DOBŘE ZRNĚNÝ, HUTNĚNO NA 95% PS, ZRNA DO 20mm **
- 3 NEHUTNĚNÁ ČÁST OBSYPU
- 4 HUTNĚNÝ ZÁSYP PO VRSTVÁCH TL. MAX. 30cm (PS 95%) *
- 5 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PLASTU dle DIN
- 6 PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ (NAD 5m HLOUBKY ZATAŽNÉ)
- 7 DREN. TRUBKA PVC 80 flex (POD HLADINOU PODZEMNÍ VODY)
- 8 AKTIVNÍ ZÓNA TL. 0,5m Z MATERIÁLU O OBJ. HM. >1600kg/m3, HUTNĚNÍ NA 100% PS

* PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU MOHOU BÝT POUŽITY ZEMINY VELMI VHODNÉ, VHODNÉ DO NÁSYPŮ dle ČSN 72 1002
** VELIKOST ZRNA NESMÍ BÝT VĚTŠÍ NEŽ 70% ROZTEČE MEZI ŽEBRY POTRUBÍ

TABULKA ROZMĚRŮ

sedlo úhel α = 180°

SVĚTLOST POTRUBÍ	VNĚJŠÍ PRŮMĚR POTRUBÍ	ŠÍŘKA RÝHY	VÝŠKA OBSYPU	PODSYP POTRUBÍ
DN (mm)	OD (mm)	B (mm)	(mm)	(mm)
150	160	1000	500	150
300	335	1250	635	150

Investor:



Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	<div><div>KAP atelier</div></div> <div>KAP ATELIER s.r.o. Prusíkova 2577/16, 155 00 Praha 5 tel.: +420 241 400 056 website: www.kapatelier.cz</div>	
	Ing. L. Kosnarová			
<div>stavba:</div> <div>II/373 Jedovnice – Křtiny – Březina, mosty 373-014,015,016 a 37445-9</div>			formát	2x A4
			číslo zakázky	16169
			stupeň dokumentace	PDPS
			datum	05/2020
			část PD: SO 304 ODVODNĚNÍ SILNICE II/373, JEDOVNICE	měřítko
<div>obsah:</div> <div>VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ</div>			<div>číslo výkresu: SO 304 04</div>	<div>výtisk číslo:</div>
název dig.souboru:	datum revize:	číslo revize:		