



Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

 <b>PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY</b>	Hlavní inženýr projektu: ING. LUDĚK TOMEK  Vedoucí projektant zakázky: ING. MARTIN FORAL		
	Investor:  NEMOCNICE KYJOV, p. o. Strážovská 1247 697 33 Kyjov www.nemkyj.cz		


Profese:  MAR	Zpracovatel dílu: Synerga a.s. Sladkého 13, 617 00 Brno Tel: +420 604 215 565 E-mail: elias.f@synerga.cz		Autorizace:
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:	
ING. FRANTIŠEK ELIÁŠ	INC. VOJTĚCH BABIČ	ING. FRANTIŠEK ELIÁŠ	

Akce:	<b>NEMOCNICE KYJOV - CHLAZENÍ PROSTOR 2.NP - 4.NP PAVILONU C1</b>		Zakázkové číslo:	DPS 08 - 2020	Paré:
			Datum:	03 - 2020	
			Stupeň:	DPS	
Objekt:	CHLAZENÍ PROSTOR 2.NP - 4.NP PAVILONU C1	SO 01	Formát:	1 A4	
Obsah:	<b>SCHÉMA REGULACE</b>		Měřítko:	Číslo výkresu: <b>D.1.4g-003</b>	



REGULAČNÍ OKRUH = 300 - ZDROJ CHLADU

## STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ, NAVRŽENÉ V RÁMCI PROJEKTU "STAVEBNÍ ÚPRAVY ARO NEMOCNICE KYJOV"

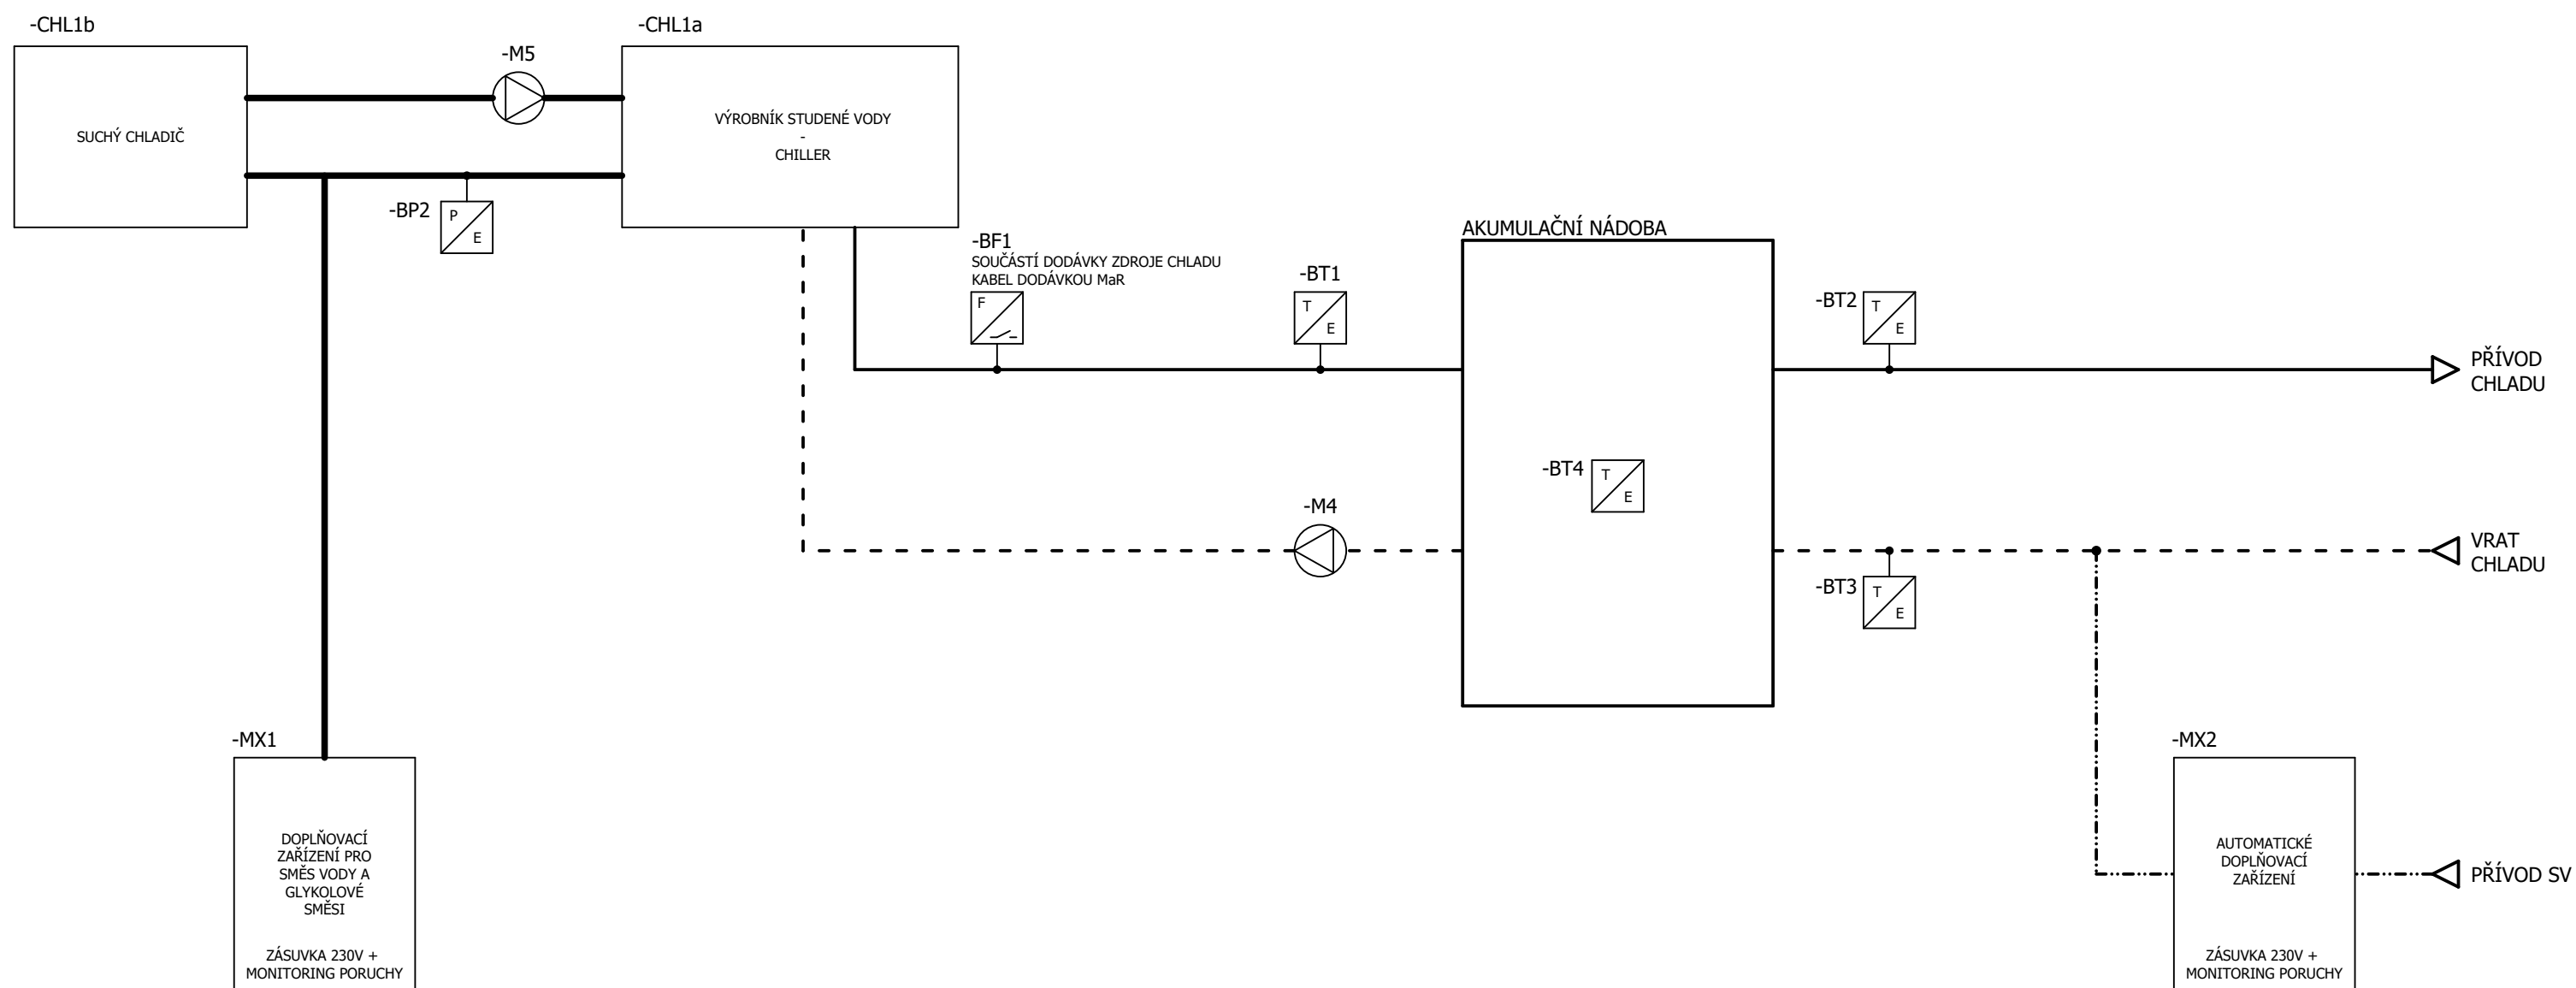

## Modbus RTU - RS485

Modbus RTU - RS485


AI
DI
AO
DO

		Datum	19.03.2020	EPLAN		ZDROJ CHLADU			
		Zprac..	Ing. Vojtěch Babič						
		Zkontr.	Ing. Radek Dohnal						
Změna	Datum	Název	Schválil	Ing. Radek Dohnal			= 300	+ DMR1	List 5 List 4



# REGULAČNÍ OKRUH = 300 - ZABEZPEČENÍ ZDROJE CHLADU

STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ, NAVRŽENÉ V RÁMCI PROJEKTU  
"STAVEBNÍ ÚPRAVY ARO NEMOCNICE KYJOV"

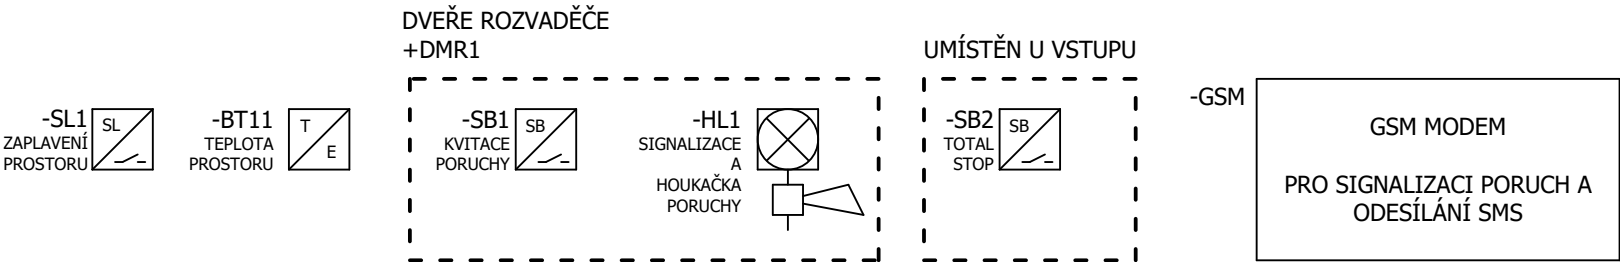

AI
DI
AO
DO