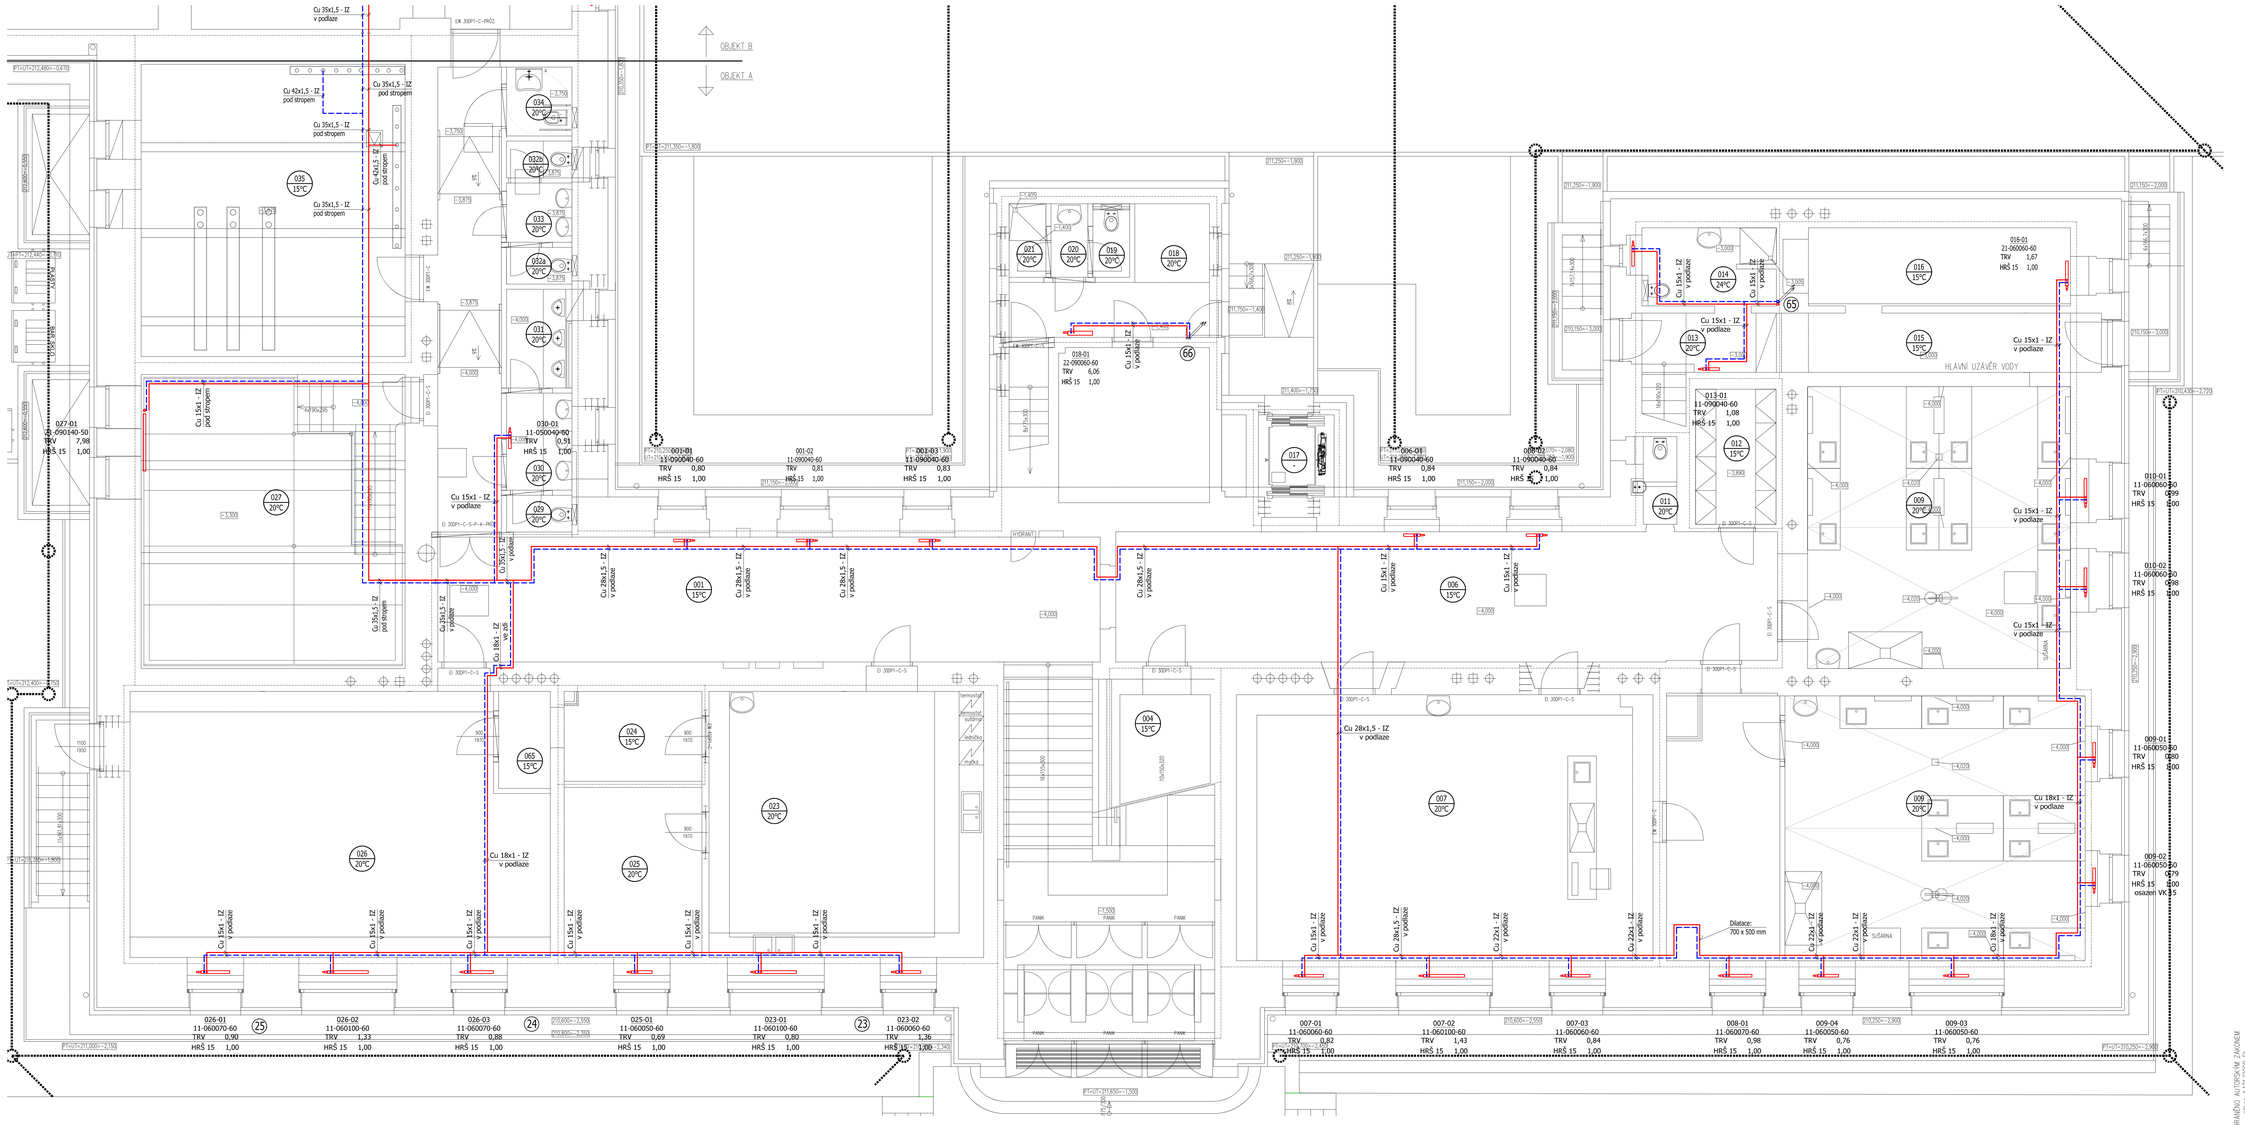

LEGENDA:

- Přívodní potrubí topné vody - stávající
- Vratné potrubí topné vody - stávající
- Potrubí určené k demontáži
- Otopné těleso určené k demontáži
- Stávající otopné těleso

POZNÁMKA:

- Stávající horizontální páteřní rozvody pod stropem 1.PP jsou z ocelových trubek závitových běžných a hladkých. Tento rozvod bude demontován dle výkresové dokumentace. Zůstane zachována většina stoupacích vedení, která budou napojena na nový páteřní rozvod v rámci 1PP.
- v rámci 1PP budou demontována vyznačená otopná tělesa.

OBJEKT B

OBJEKT A

POZNÁMKA:
- KONSTRUKČNÍ DETAILY JE NUTNO ŘEŠIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA NAPŘ. ZÁK. Č. 350/2012 SB. STAVEBNÍ ZÁKON A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
- ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝKOPY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Šenčík		
zodpovědný projektant	Ing. Ondřej Pavlica		
vypracoval	Ing. Simona Dvořáková	Michal Horka	
investor	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno		
místo stavby	Pionýrská 254/23, 602 00 Brno-Královo Pole-Pisárky, p.č. 778, 779 a 780, k.ú. Brno-Pisárky		
akce	**REKONSTRUKCE BUDOVY PIONÝRSKÁ 23, BRNO**		
D.1.4.4 VYTÁPĚNÍ			
stupeň výkresu	NOVÝ STAV		
	PŮDORYS 1PP ROZVODY V PODLAZE - OBJEKT A		

MENHIR PROJEKT
Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092

datum	12/2021
formát	
č. zakázky	21_058
stupeň	DPS
měřítko	1:50
číslo výkresu	číslo paré
107	

OMÍTÁNÍ MUTOPRENEM ZAOBLENÍM - dolním 4.121/2000 ...