


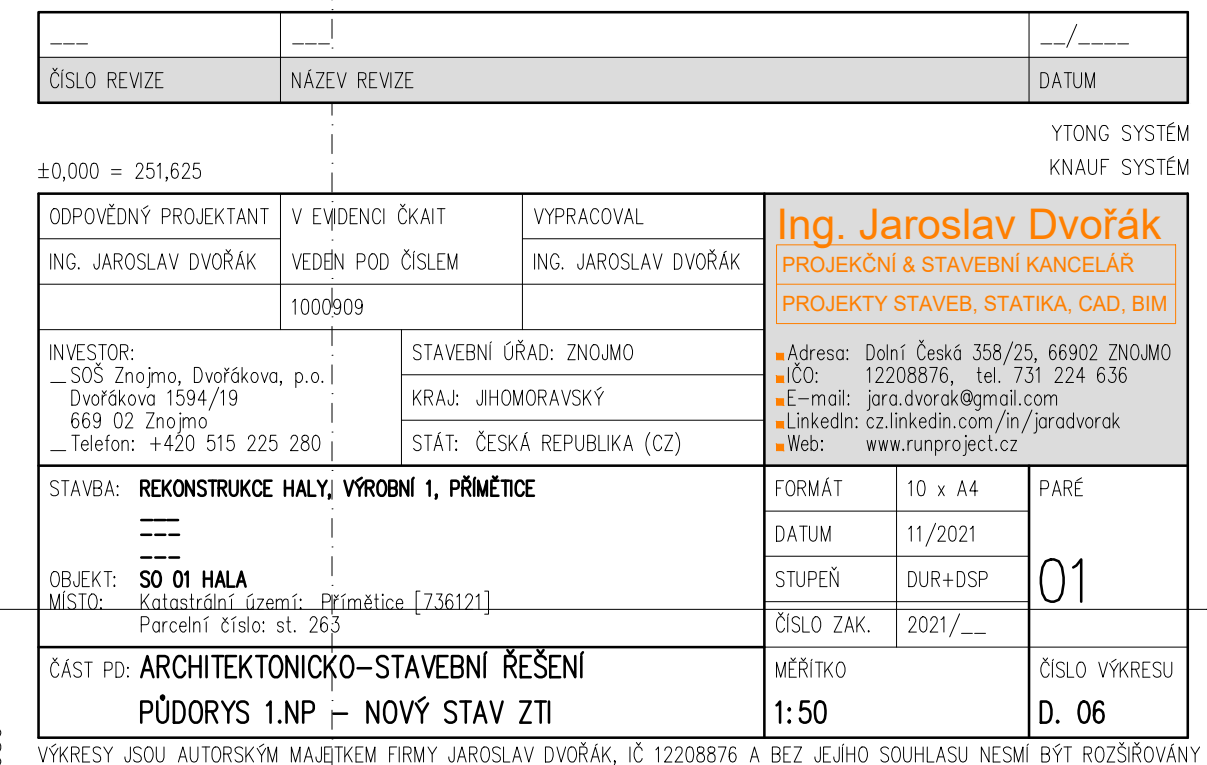

- Kanalizace vnitřní:
- Předpokládá se potrubí z plastových trub. Potrubí sploškové odpadní, větrací a připojovací z hrdlových trub PP (HT), případně potrubí dešťové ze svařovaných trub PE (např. hrdlových PP (HT) s dráповými objímkami proti vysunutí). Části vedené hlukově chráněnými prostory budou ze zvukozizolovaných trub. Potrubí bude upevněno objímkami s gumovou vložkou, vedeno bude volně. Spád připojovacího potrubí je min. 3 ‰.
- Vodovod vnitřní:
- Společný rozvod bude z nerezových trub (1.4521) spojovaných lisováním. Potrubí spotřební bude z plastových trub – např. PPR DN20 nebo PPRCt (SV PN 16, TV+CV PN20 – pro hlavní rozvod a stopačky vypluzených minerálních vláken).
- Potrubí bude upevněno objímkami s gumovou vložkou. Potrubí bude opatřeno tepelnou izolací dle V.č.193/2007 (u SV parotěsnou).
- Ohřev vody:
- Nový ohřev vody pro kování v 1.NP včetně příslušenství bude řešen 1x novým elektrickým ohřeváčem vody o objemu 80 litrů. Nový ohřev vody pro mlékárnu v 2.NP včetně příslušenství bude řešen jedním novým elektrickým ohřeváčem vody o objemu 160l.
- Detaily technického provedení konstrukcí a napojení budou řešeny po odkrytí stávajících konstrukcí v rámci autorského dozoru přímo na stavbě. Umístění a dimenze vývodů všech nových zařízení je nutno provést dle montážních návodů skutečně dodávaného zařízení a jejich skutečného umístění. Dispozice mlékárny je pouze orientační.