


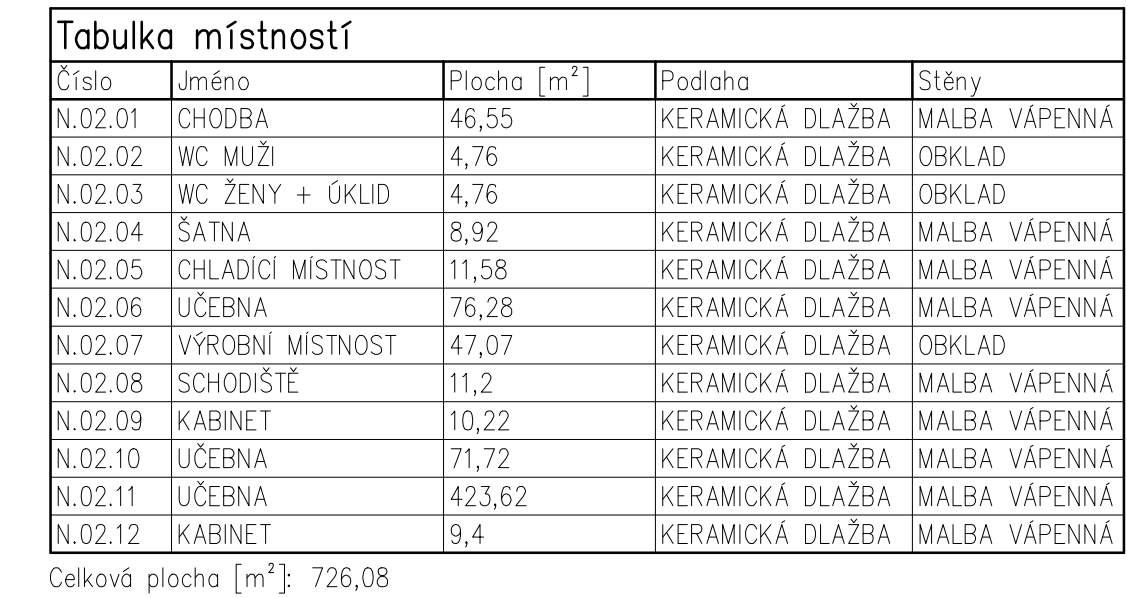

LEGENDA ZTI

- Ohrev vody:
Nový ohrev vody pro kávu v 1.NP včetně príslušenství bude řešen 1x novým elektrickým ohřívačem vody o objemu 80 litrů. Nový ohrev vody pro mléčnou v 2.NP včetně príslušenství bude řešen jedním novým elektrickým ohřívačem vody o objemu 160l.
– Odvětrání:
Všechny stávající prostory mají zajištěno stávající větrání buď vzduchotechnickým potrubím F1 100 s ventilátorem vyvedeným na fasádu objektu nebo okny.
– Odsávání zplodin od svařování :
Výfuková sada s odsávacím kmenem a ventilátorem, s filtrací. Odsávání vzduch vyveden do venkovního prostoru. Slouží k lokálnímu odsávání plynu a par, vznikajících při svařování.
– Spalovací vzduch k výmřim:
K výmřim bude přiveden externí spalovací vzduch 2x trubka ř1 75, pod tlakem, vyvedená na fasádu objektu a u výmřim.
– Detaily technického provedení konstrukcí a napojení budou řešeny po odkrytí stávajících konstrukcí v rámci autorského dohru zprávo na stavbě. Umístění a dimenze vývodů všech nových zařízení je nutno provádět dle montážních návodů skutečně dodávaného zařízení a jejich skutečného umístění.
– Osvětlení pracoviště:
K osvětlení pracoviště včetně spojovacích cest se použije denní a stávající umělé nebo sdružené osvětlení.

- Kanalizace vnitřní:
- Předpokládá se potrubí z plastových trub. Potrubí spočívá na odpadní, větrací a připojovací z hrdlových trub PP (HT), případně potrubí dešťové ze svařovaných trub PE (příp. hrdlových PP (HT) s drápyvními objímkami proti vysunutí). Části vedené hlučnými chřimovými prostory budou ze zvukozizokálních trub. Potrubí bude upevněno objímkami s gumovými vložku, vedeno bude volně. Spád připojovacího potrubí je min. 3 ‰.
- Vodovod vnitřní:
- Společný rozvod bude z nerezových trub (1.4521) spojovaných lisováním. Potrubí spoťné bude z plastových trub – např. PP DN20 nebo PPRCT (SV PN 16, TV+CV PN20) – pro hlavní rozvod a stoupačky vyztužených minerálními vláknem). Potrubí bude upevněno objímkami s gumovými vložku. Potrubí bude opatřeno tepelnou izolací dle V.č.193/2007 (u SV potašenou).
- Ohřev vody:
- Nový ohřev vody pro kávanu v 1.NP včetně příslušenství bude řešen 1x novým elektrickým ohřeváčem vody o objemu 80 litrů. Nový ohřev vody pro mikávanu v 2.NP včetně příslušenství bude řešen jedním novým elektrickým ohřeváčem vody o objemu 160l.
- Detaily technického provedení konstrukcí a napojení budou řešeny po odkrytí stávajících konstrukcí v rámci autorského dozoru přímo na stavbě. Umístění a dimenze vývodů všech nových zařízení je nutno prověřit dle možností návodů skutečně dodávaného zařízení a jejich skutečného umístění. Dispozice mikávaný je pouze orientační.