



PŮDORYS

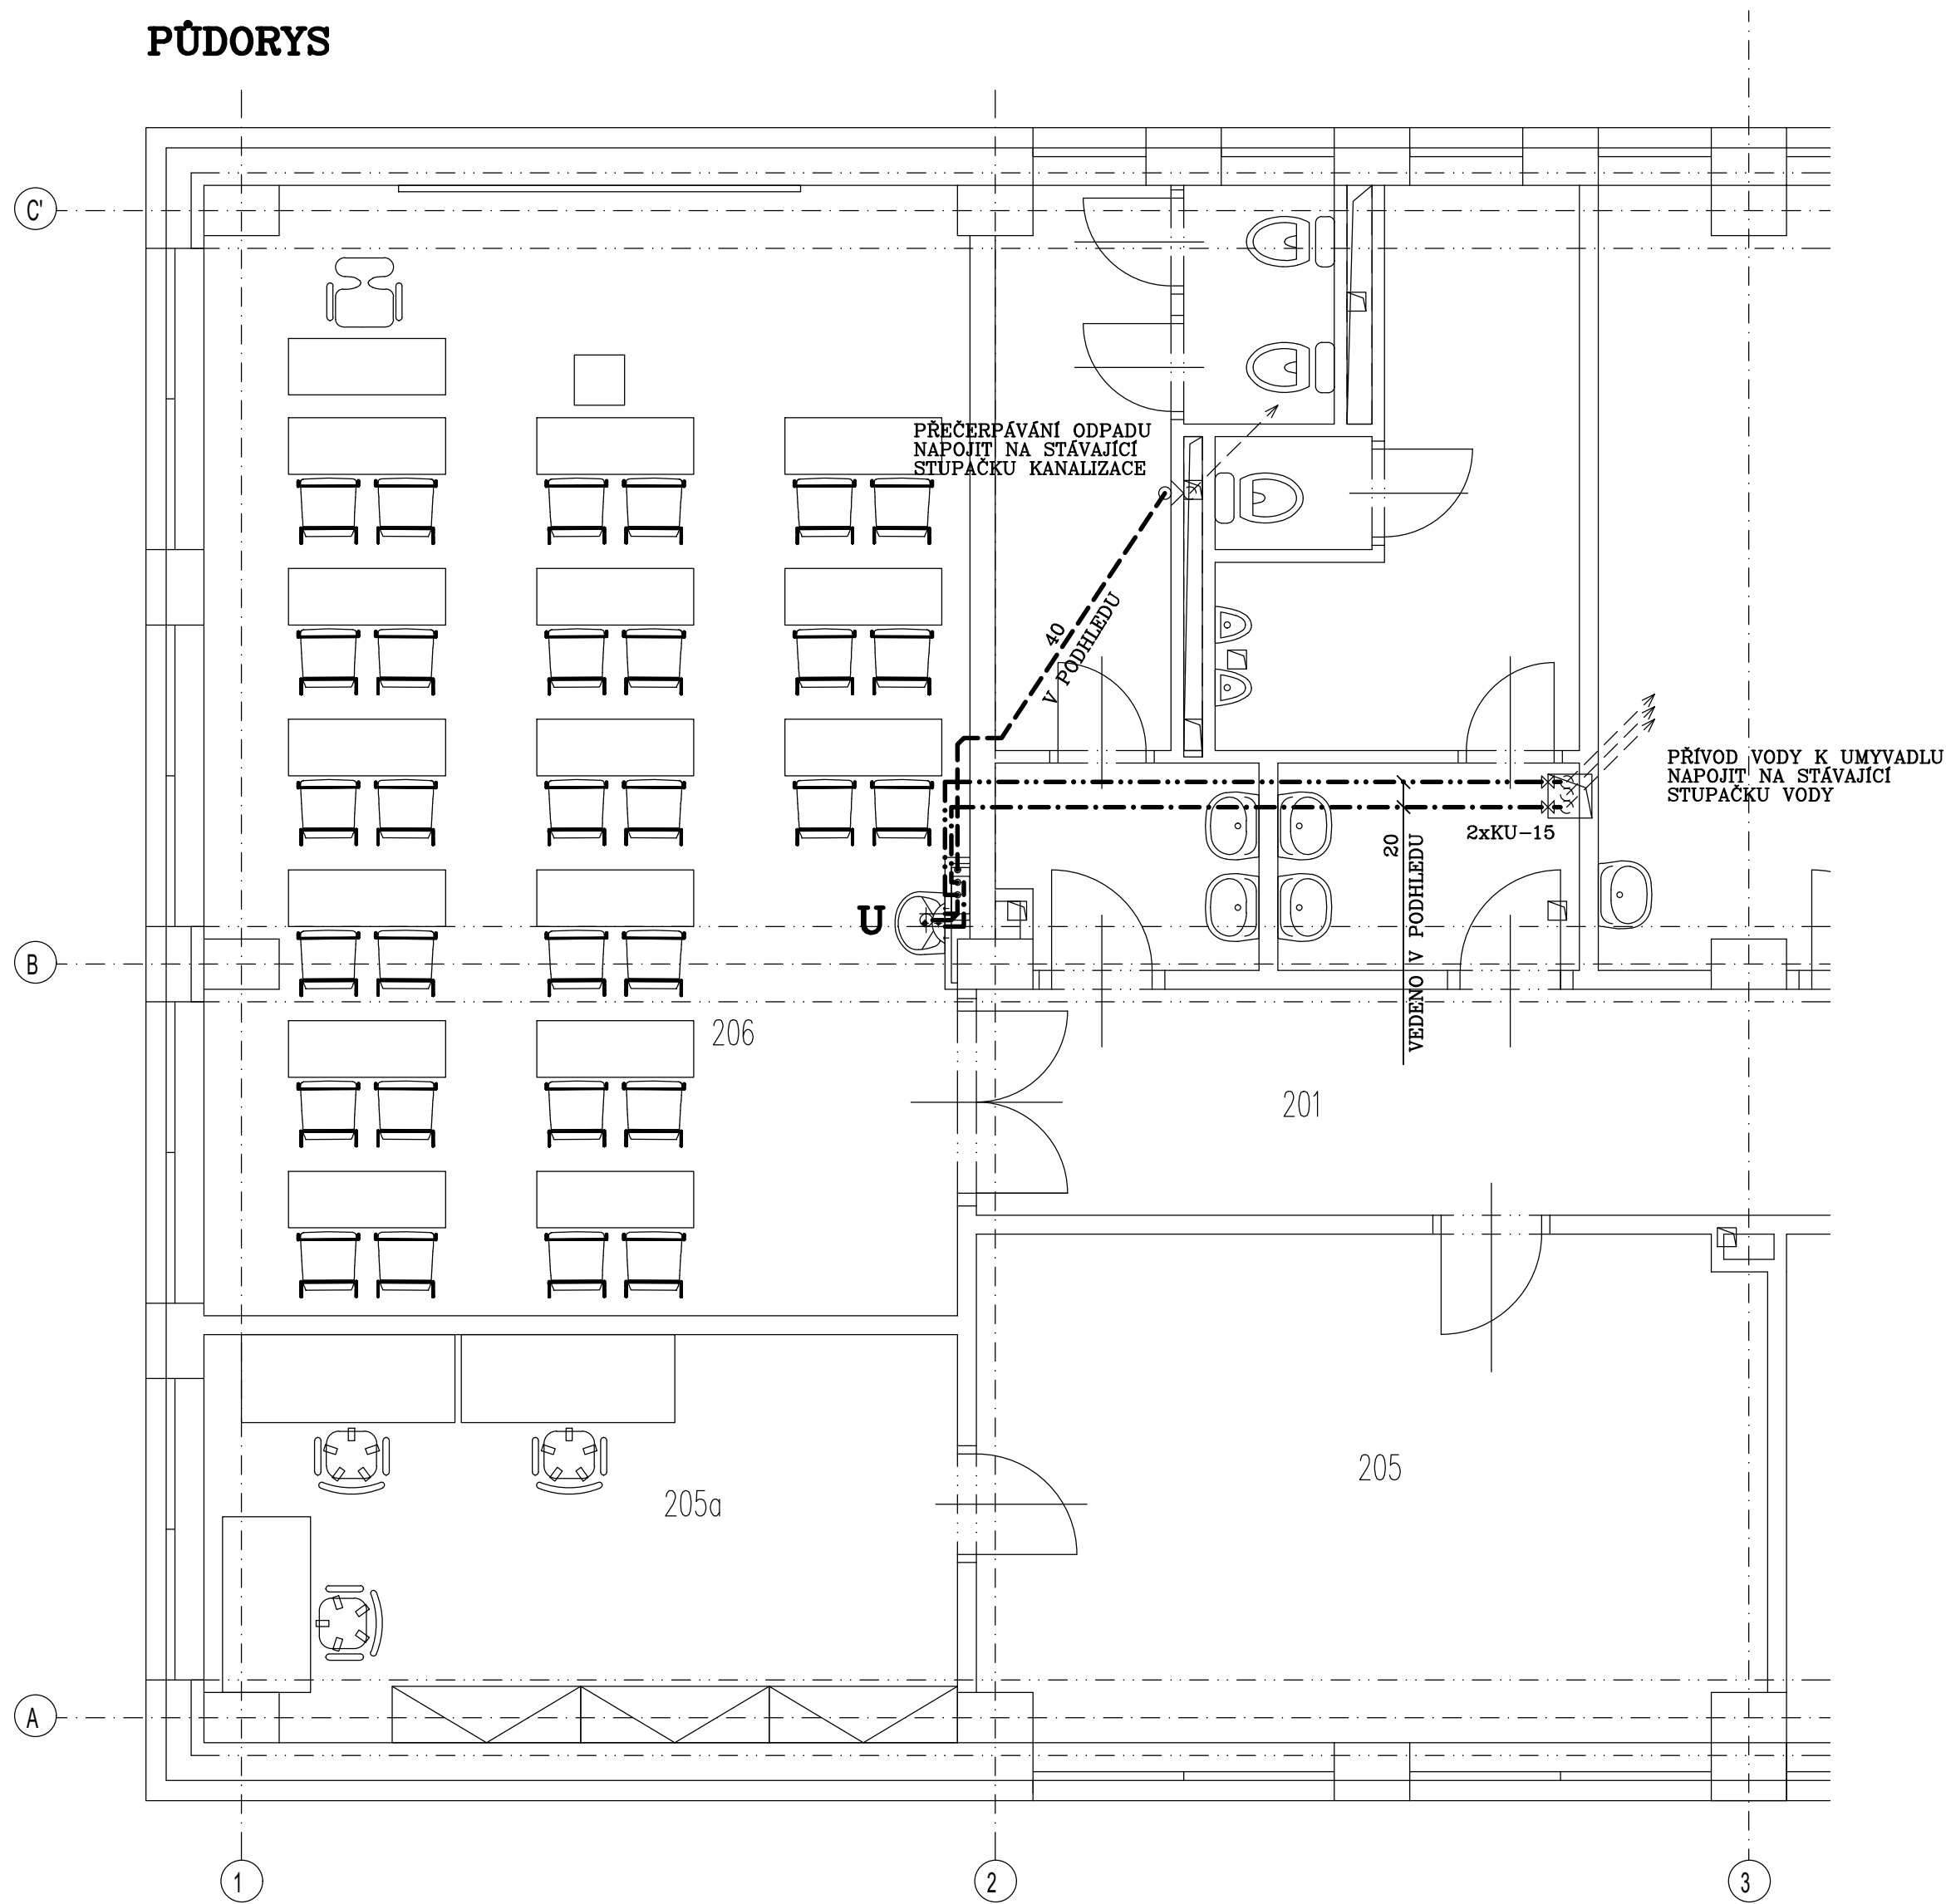

AXONOMETRIE VODY




LEGENDA

- ROZVOD STUDENÉ VODY
- ROZVOD TUV
- POTRUBÍ PŘIPOJOVACÍ/PŘEČERPÁVACÍ

U UMYVADLO Z BÍLÉHO DITURVITU, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
BATERIE UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ
SANITÁRNÍ ČERPADLO (např. SANISHOWER)

SCHEMA KANALIZACE

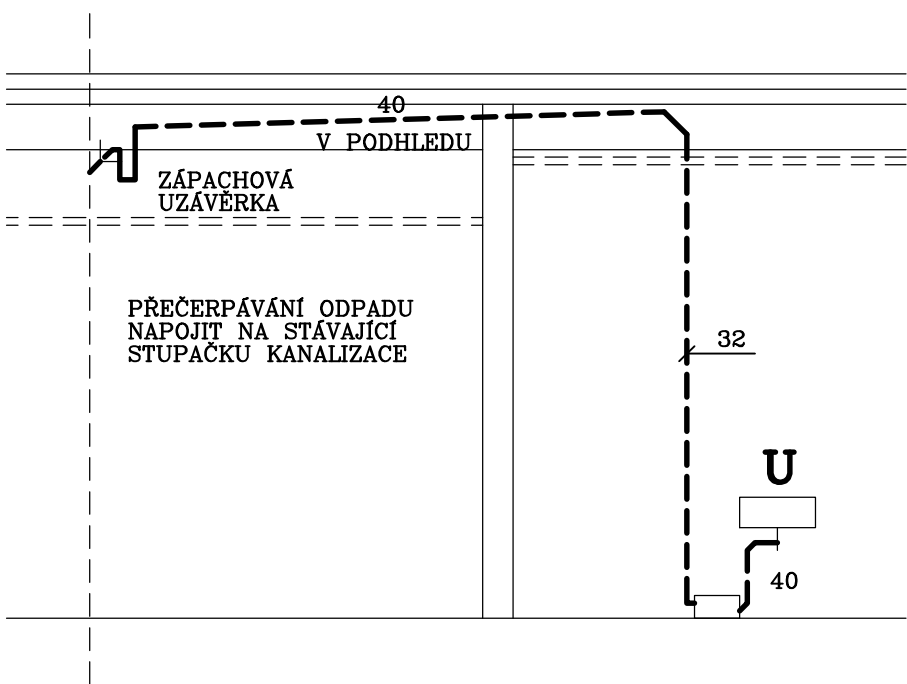

Vypracoval Ing. BOČKOVÁ	Zodp. proj. Ing. HOLEŠOVSKÝ	Kontroloval	LDH s p o l . s r o . Projektová a obchodní činnost tel., fax 739 570 520
Kraj: JIHO-MORAVSKÝ	OÚ: BRNO		
Investor: SPŠ BRNO, PURKYŇOVA, p.o., PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO	Č. zakázky	3454	
Stavba: ÚPRAVA UČEBNY č.1	Datum	05.2022	
Akce: SPŠ BRNO, PURKYŇOVA	Stupeň	DPS	
Objekt:	Formát	4 A4	
Soubor: BRNO, PURKYŇOVA 97, 612 00 p.č.4708/11, k.ú. KRÁLOVO POLE	Měřítko	1:50	
Část profese D.1.3. ZDRAVOTECHNIKA	Arch. č.	3454/22	
Obsah: PŮDORYS, AXONOMETRIE VODY, SCHEMA KANALIZACE	Příloha číslo	03	