




D–1:100 1.pp suterén mezi objektem A2 a B

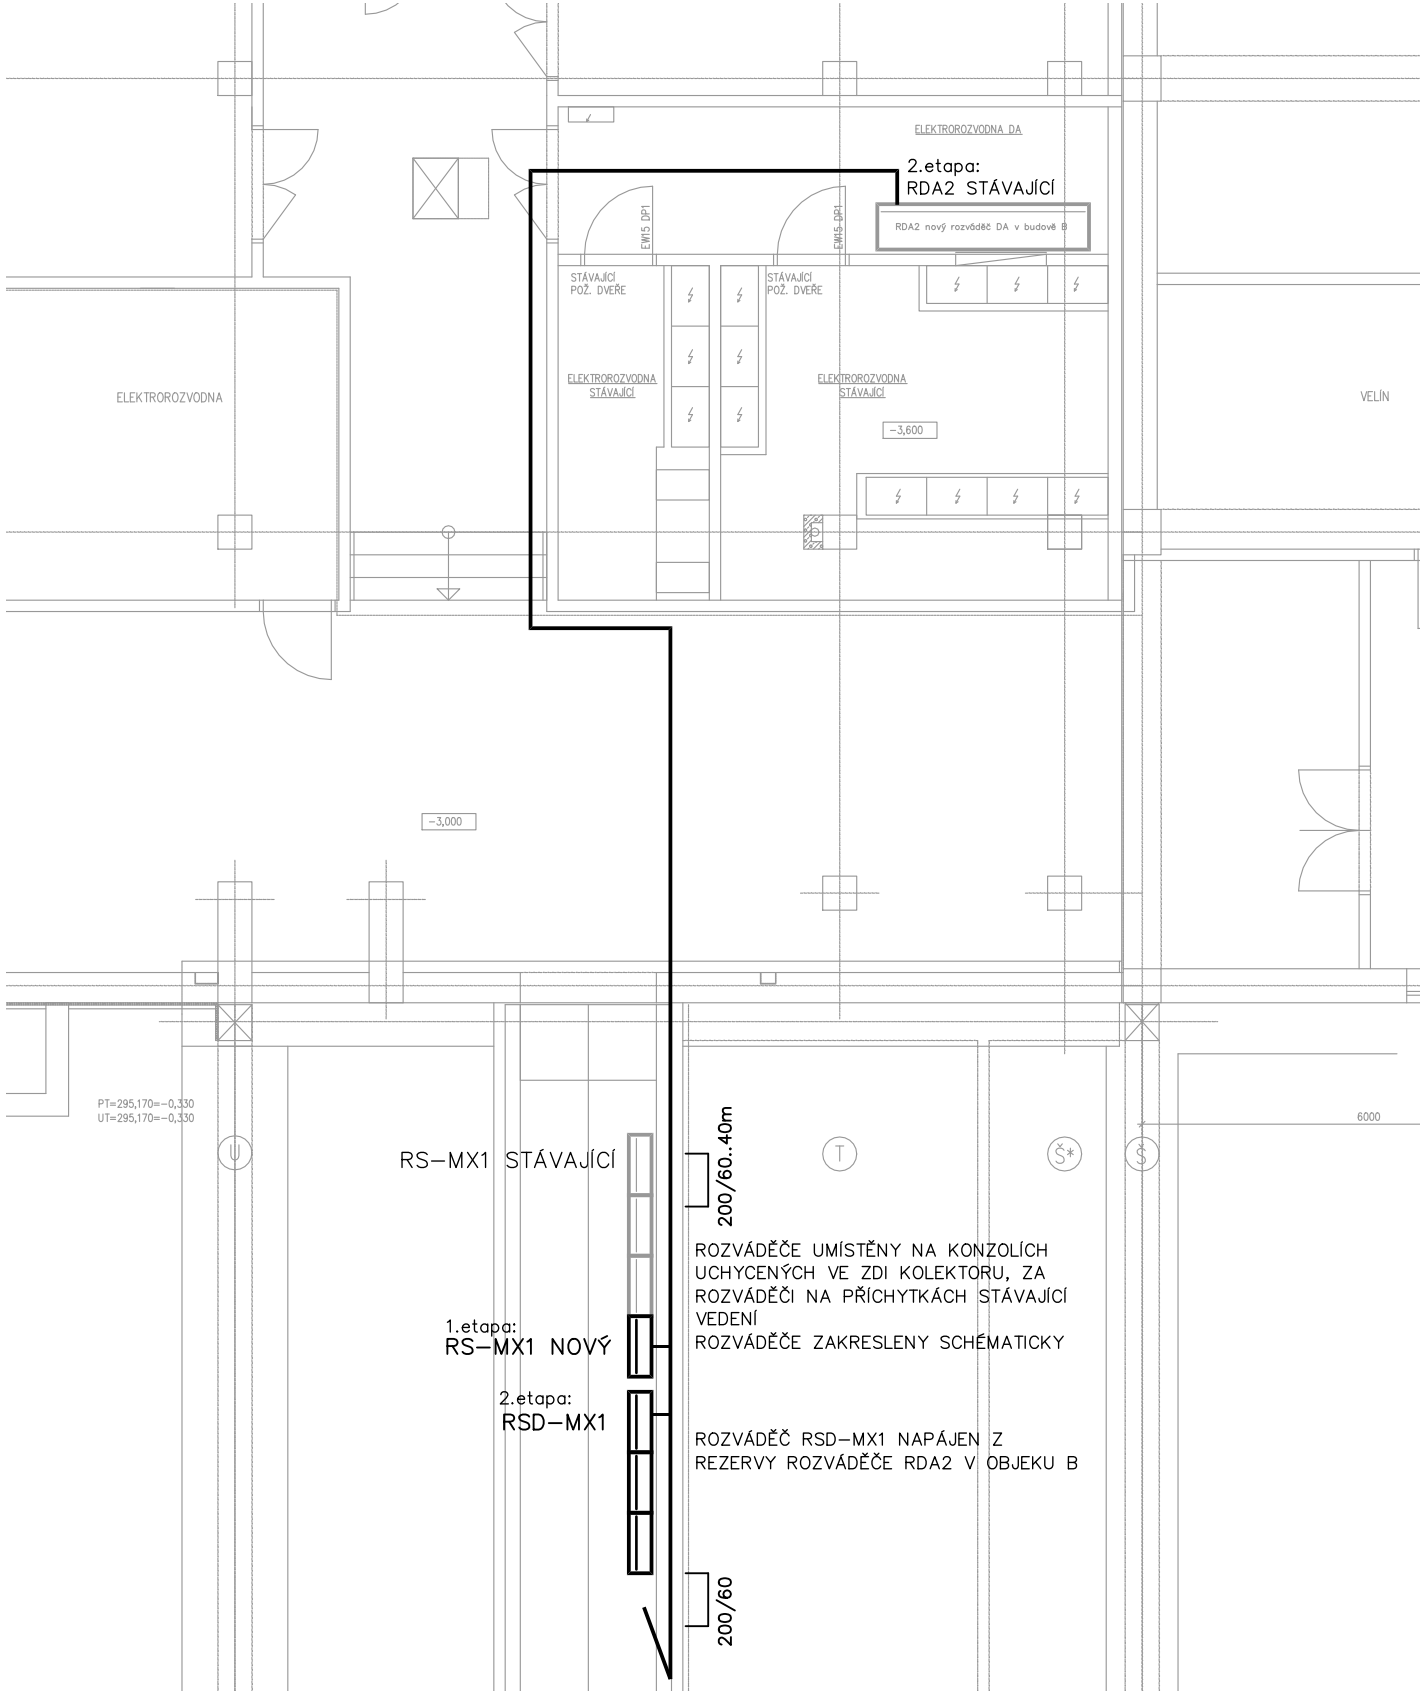


C–1:100 1.pp suterén



B–1:100 1.np knihovna



E–1:200 situace objekty A2 a B

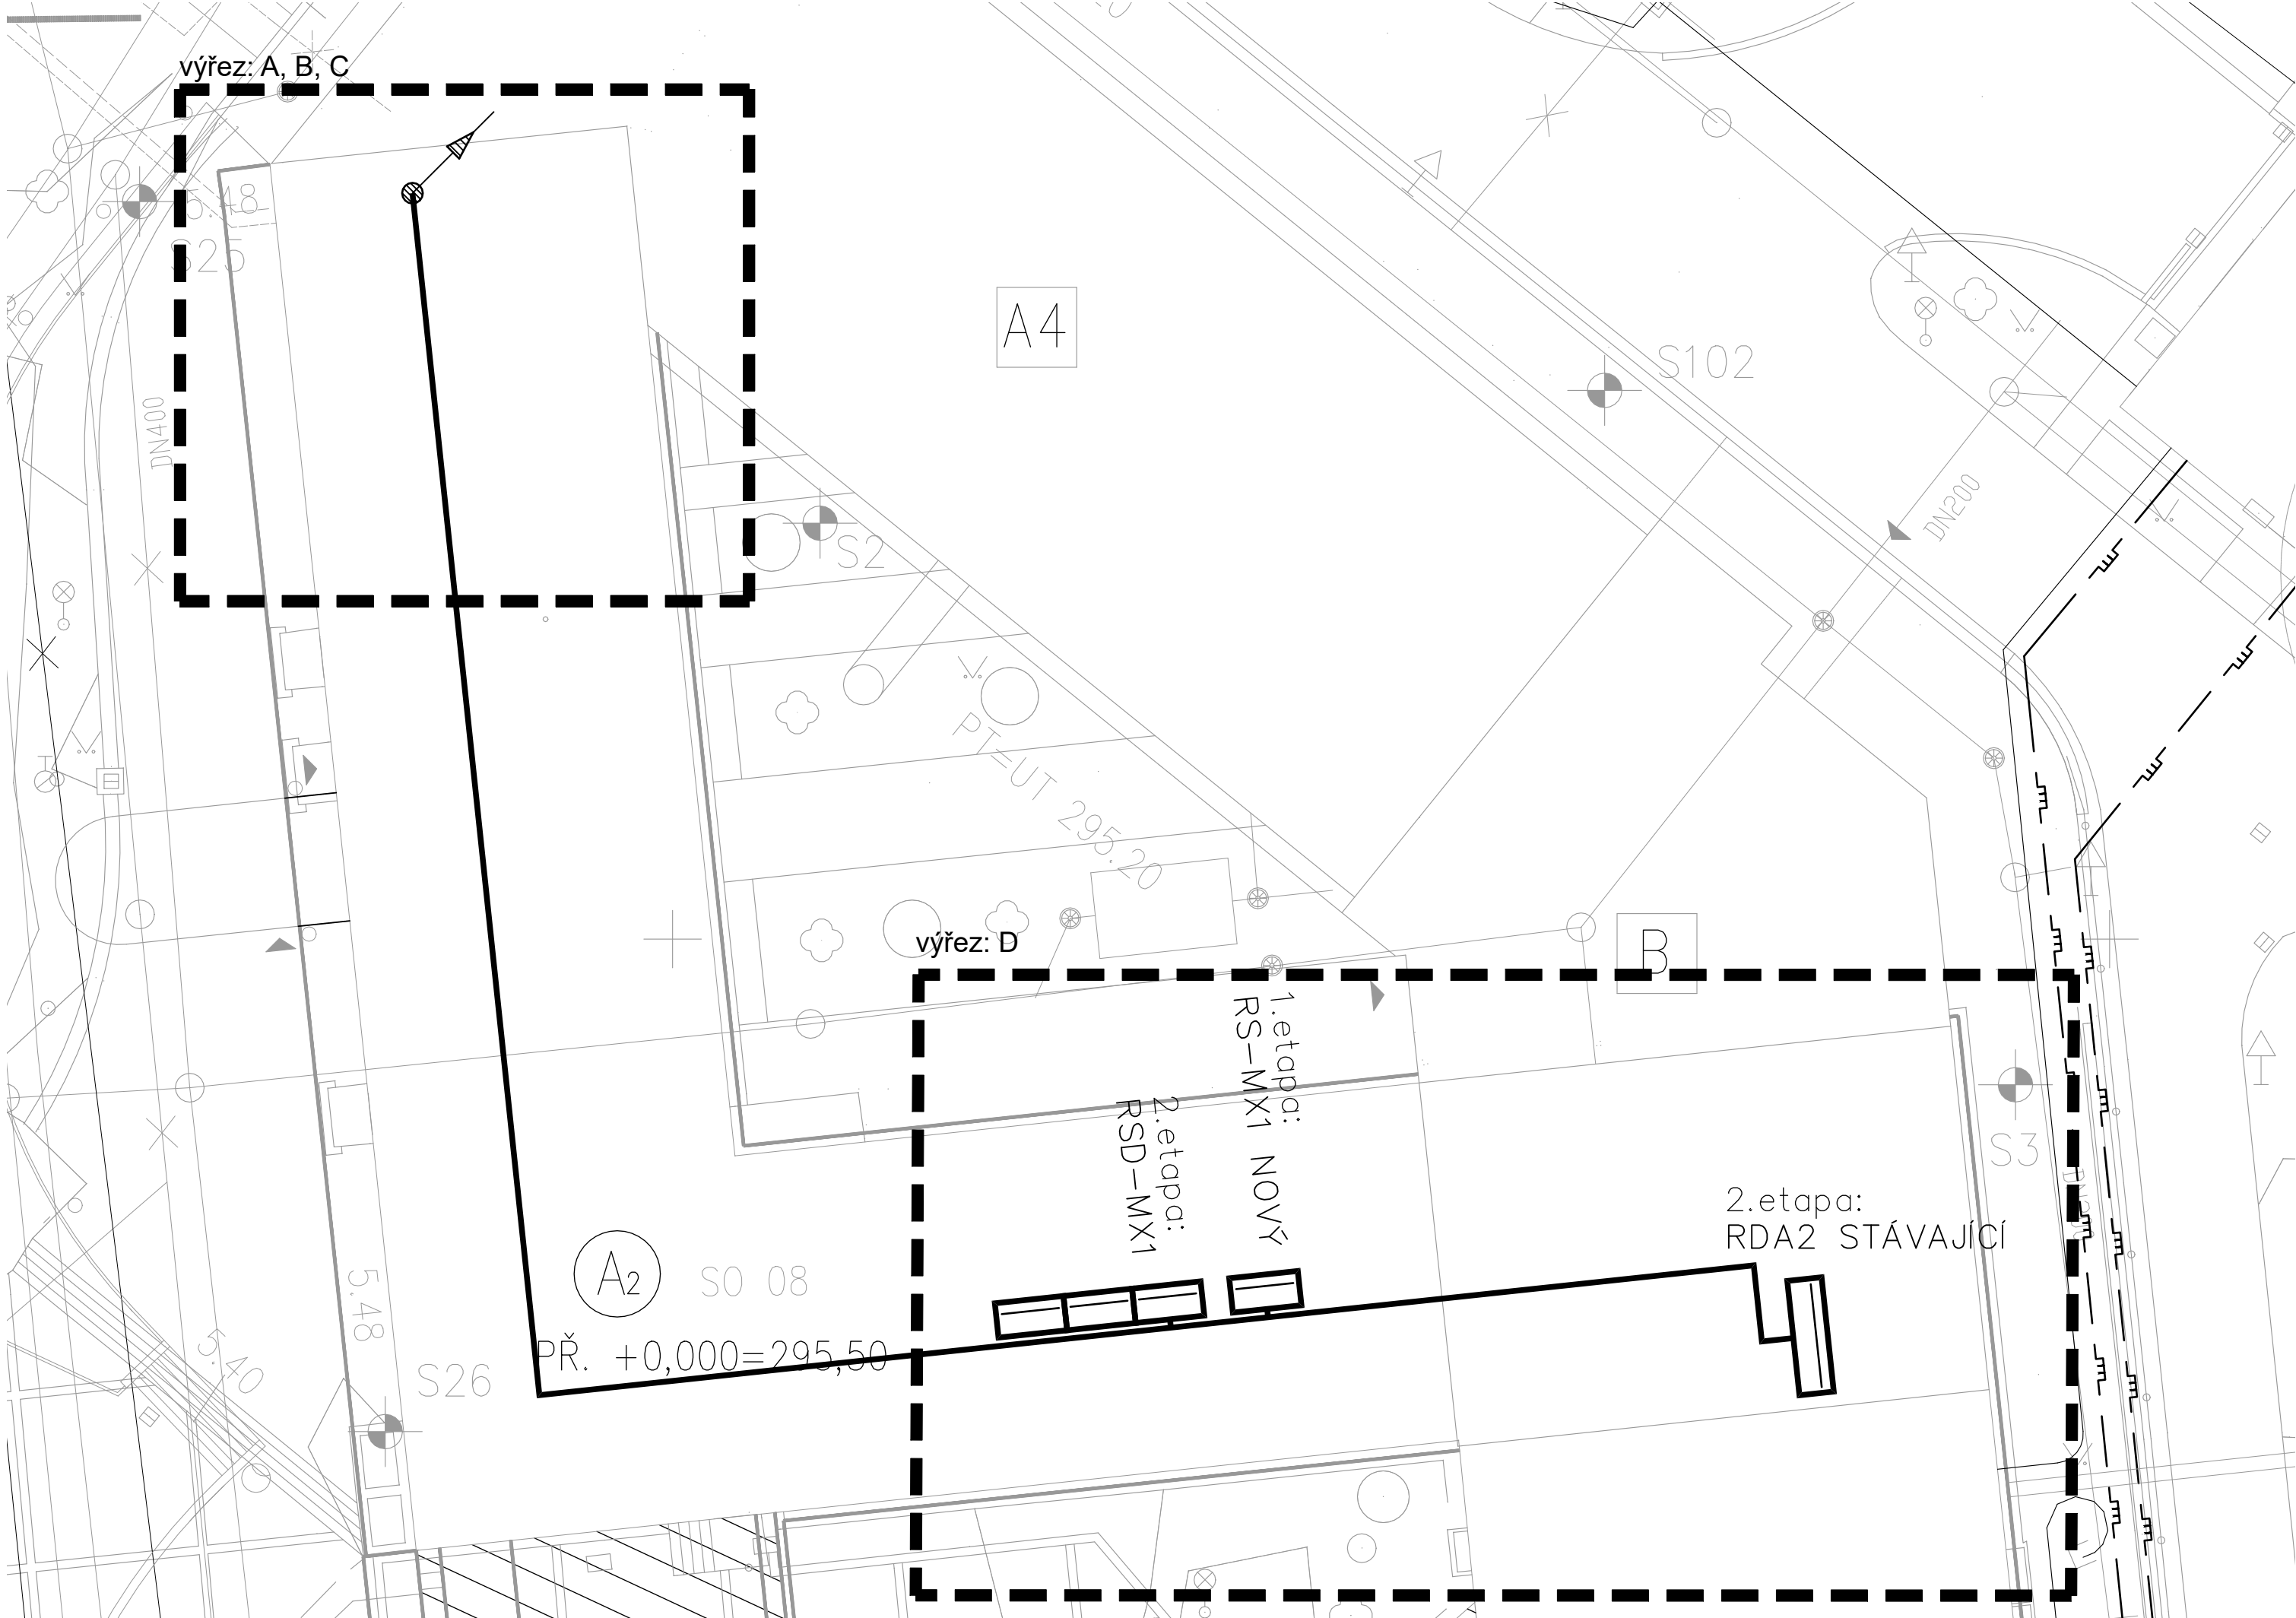


Legenda značek

- kabel ukončený v krabici viz. poznámka
- domovní nástěnné IP44
- krabice s místní přípojkou PA/PE
- kabelový žlab plechový
- kabelový žlab drátěný
- kabelový žebřík
- rozvaděč
- místní pospojování
- tech CY4

ELEKTROINSTALACE V LÍŠTÁCH/ŽLABECH NA POVRCHU
VŠKY INSTALAČNÍCH PŘÍSTROJŮ JSOU +1,2 m NA STŘED,
JINÉ HODNOTY JSOU UVEDENY V PŮDORYSECH

A–1:100 2.np serverovna



ROZVODNÁ SOUSTAVA 3PEN ~400V/TNC
3NPE ~400V/TNS
1NPE ~230V/TNS

KABELY BUDOU ULOŽENY DLE ČSN 332000–5–52 ed. 2
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 332000–4–41 ed.3

±0,000 = 295,50

VEDOUČÍ PROJEKTANT Ing. Antonín Kašpar		ZODPOVĚDNÝ PROJ. Ing. Jan Novotný	VYPRACOVAL Bc. Josef Adamec		<div>SUBTECH</div> <div>Slovinská 29, 612 00 Brno</div> <div>Česká republika</div> <div>www.subtech.cz</div>
STAVEBNÍK: NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Mudr. Jana Jánského 11 669 01 Znojmo					
AKCE: CHLAZENÍ SERVEROVNY, NEMOCNICE ZNOJMO Mudr. Jana Jánského 11			FORMÁT:	A4	
			DATUM:	3 / 2021	
STUPEŇ: Projektová dokumentace pro provedení stavby					
OBSAH: D.1.2 ELEKTROINSTALACE			VÝTISK:		
ST. OBJEKT: SO-01					
NAPÁJECÍ TRASA NN			MĚŘÍTKO 1:50	VÝKRES Č. 121	