


DETAIL

A) NÁPOJENÍ KONDENZÁTNÍHO
POTRUBÍ NA ODPADNÍ POTRUBÍ



LEGENDA ČAR

- KON — KON — KON KANALIZACE - KONDENZÁT
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE-POD STROPEM

SVISLÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
ŠIPKY(NAHORU-STOUPÁ,DOLU-KLESÁ,OBĚ-PRŮBĚH)





OZNAČENÍ NOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

LEGENDA

FC PRYEK VZT
NÁPOJENO NA ODPAD PŘES KONDENZAČNÍ SIFON DN 40

±0,000 = 295,50

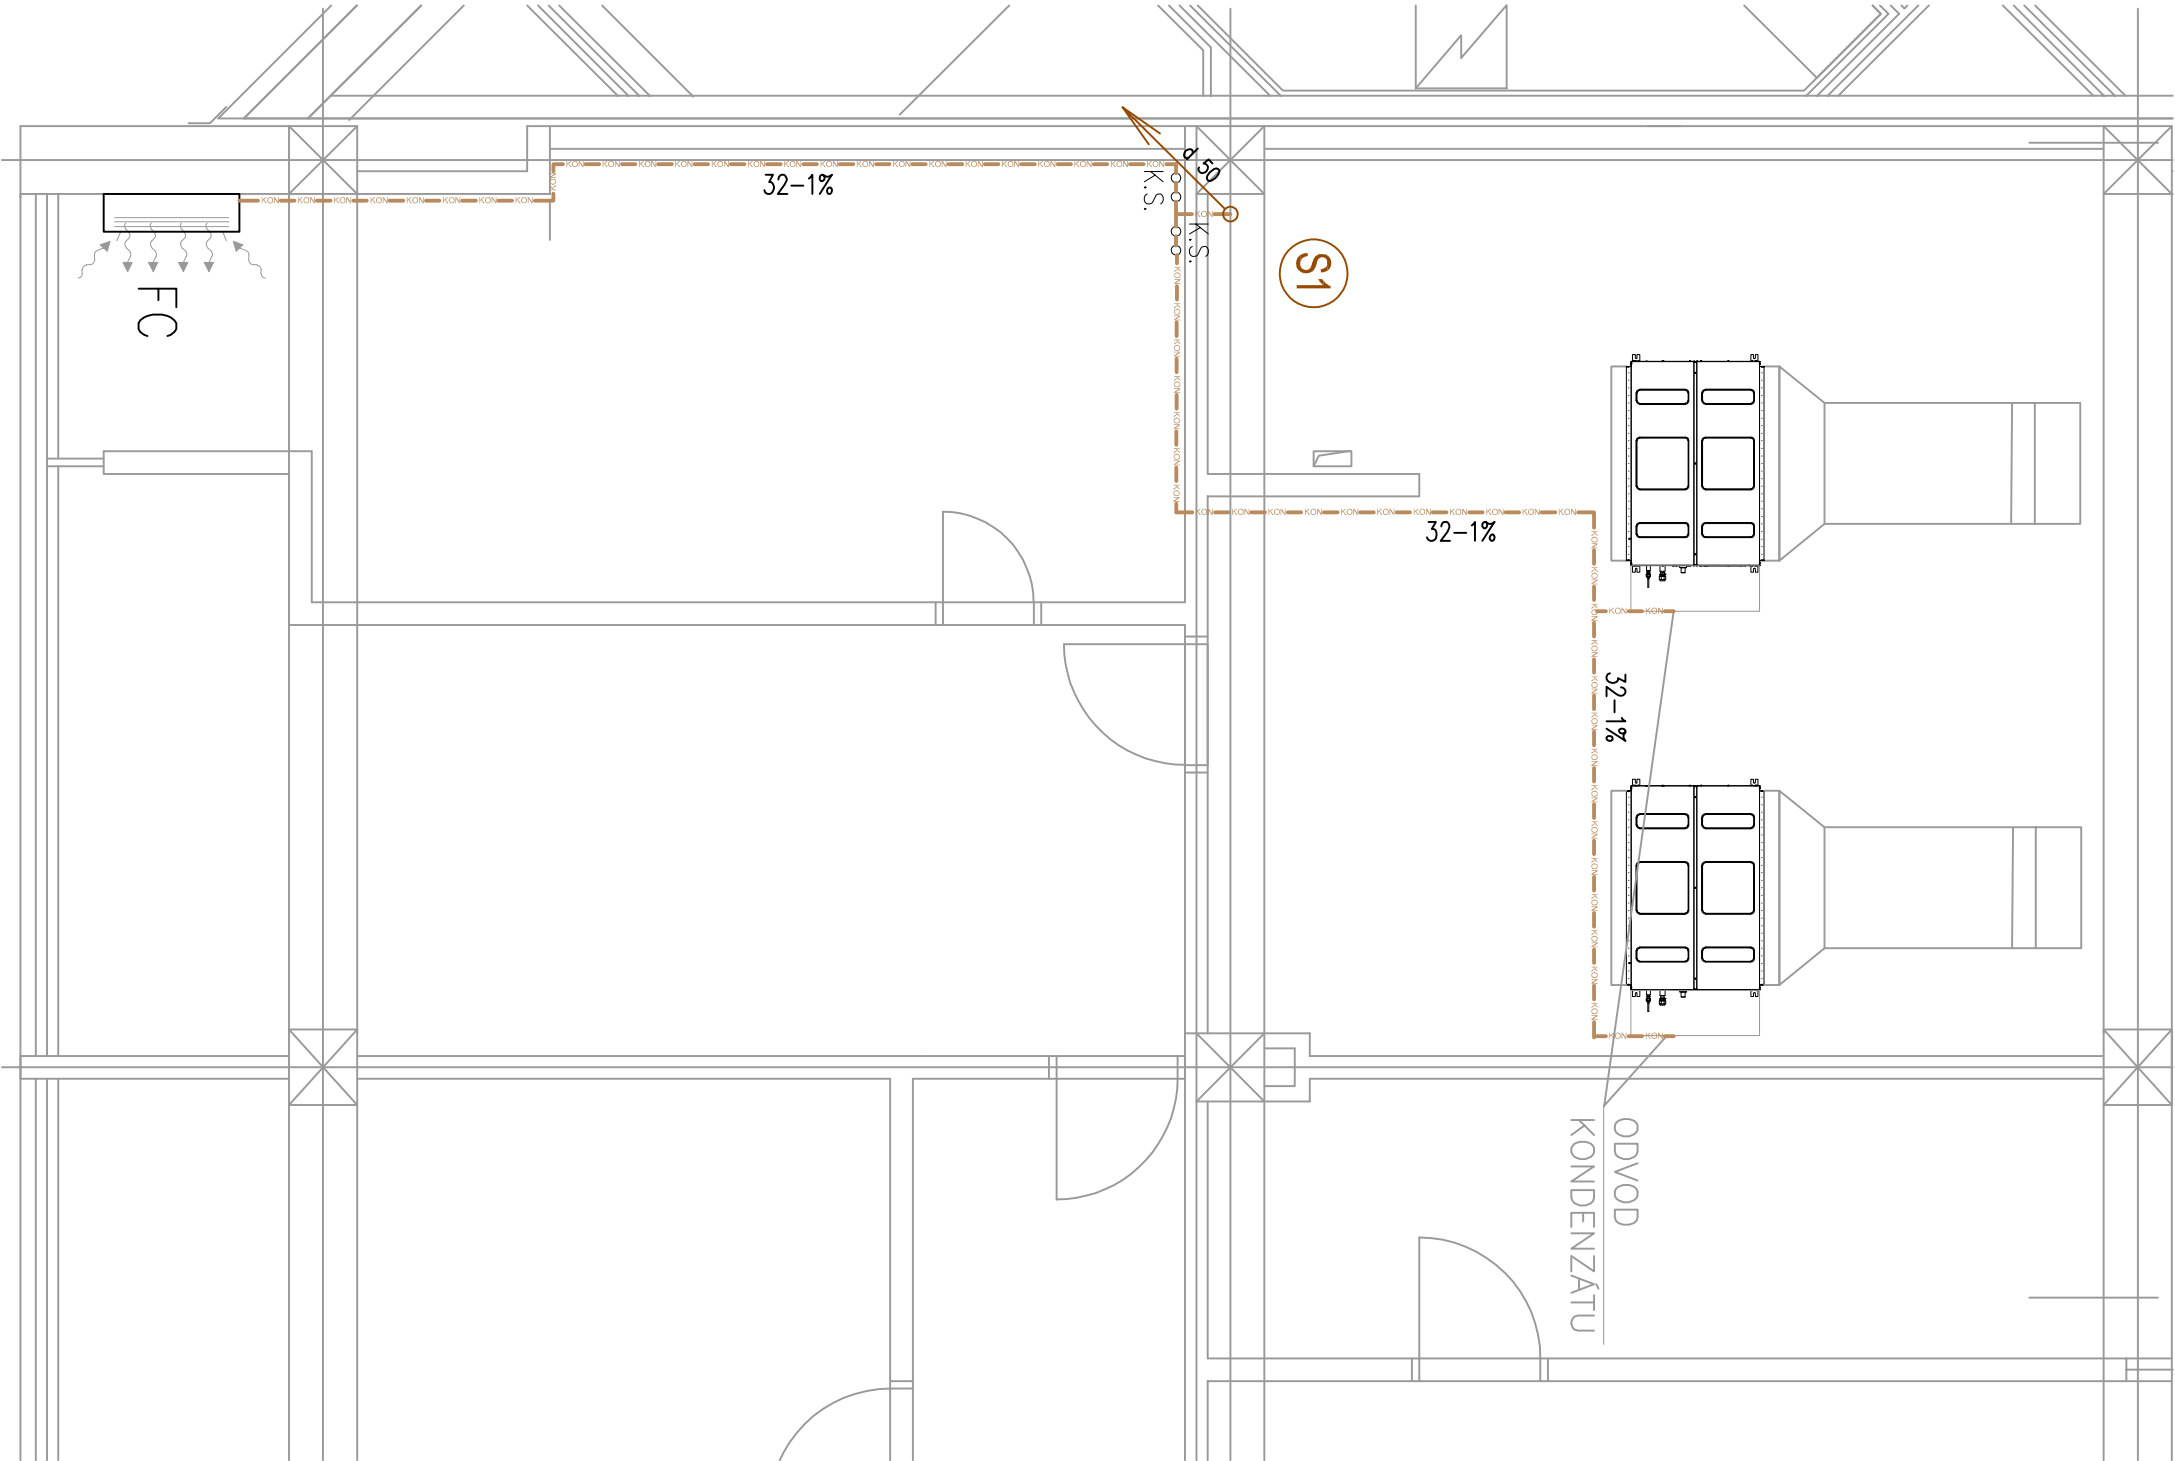

VEDOUČÍ PROJEKTANT		ZODPOVĚDNÝ PROJ.	VYPRACOVAL
Ing. Antonín Kašpar		Ing. Antonín Kašpar	Ing. Petra Strnadová
STAVEBNÍK:		NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Mudr. Jana Jánského 11 669 01 Znojmo	
AKCE:		CHLAZENÍ SERVEROVNY, NEMOCNICE ZNOJMO Mudr. Jana Jánského 11	
STUPEŇ:		Projektová dokumentace pro provedení stavby	
OBSAH:		ZDRAVOTECHNIKA	
ST. OBJEKT:		SO-01	
D.1.4 PŮDORYS 2.NP		MĚŘÍTKO 1:50	VÝKRES Č. 102