


PŮDORYS 1.NP, 1:50 - KANALIZACE, NOVÉ ROZVODY

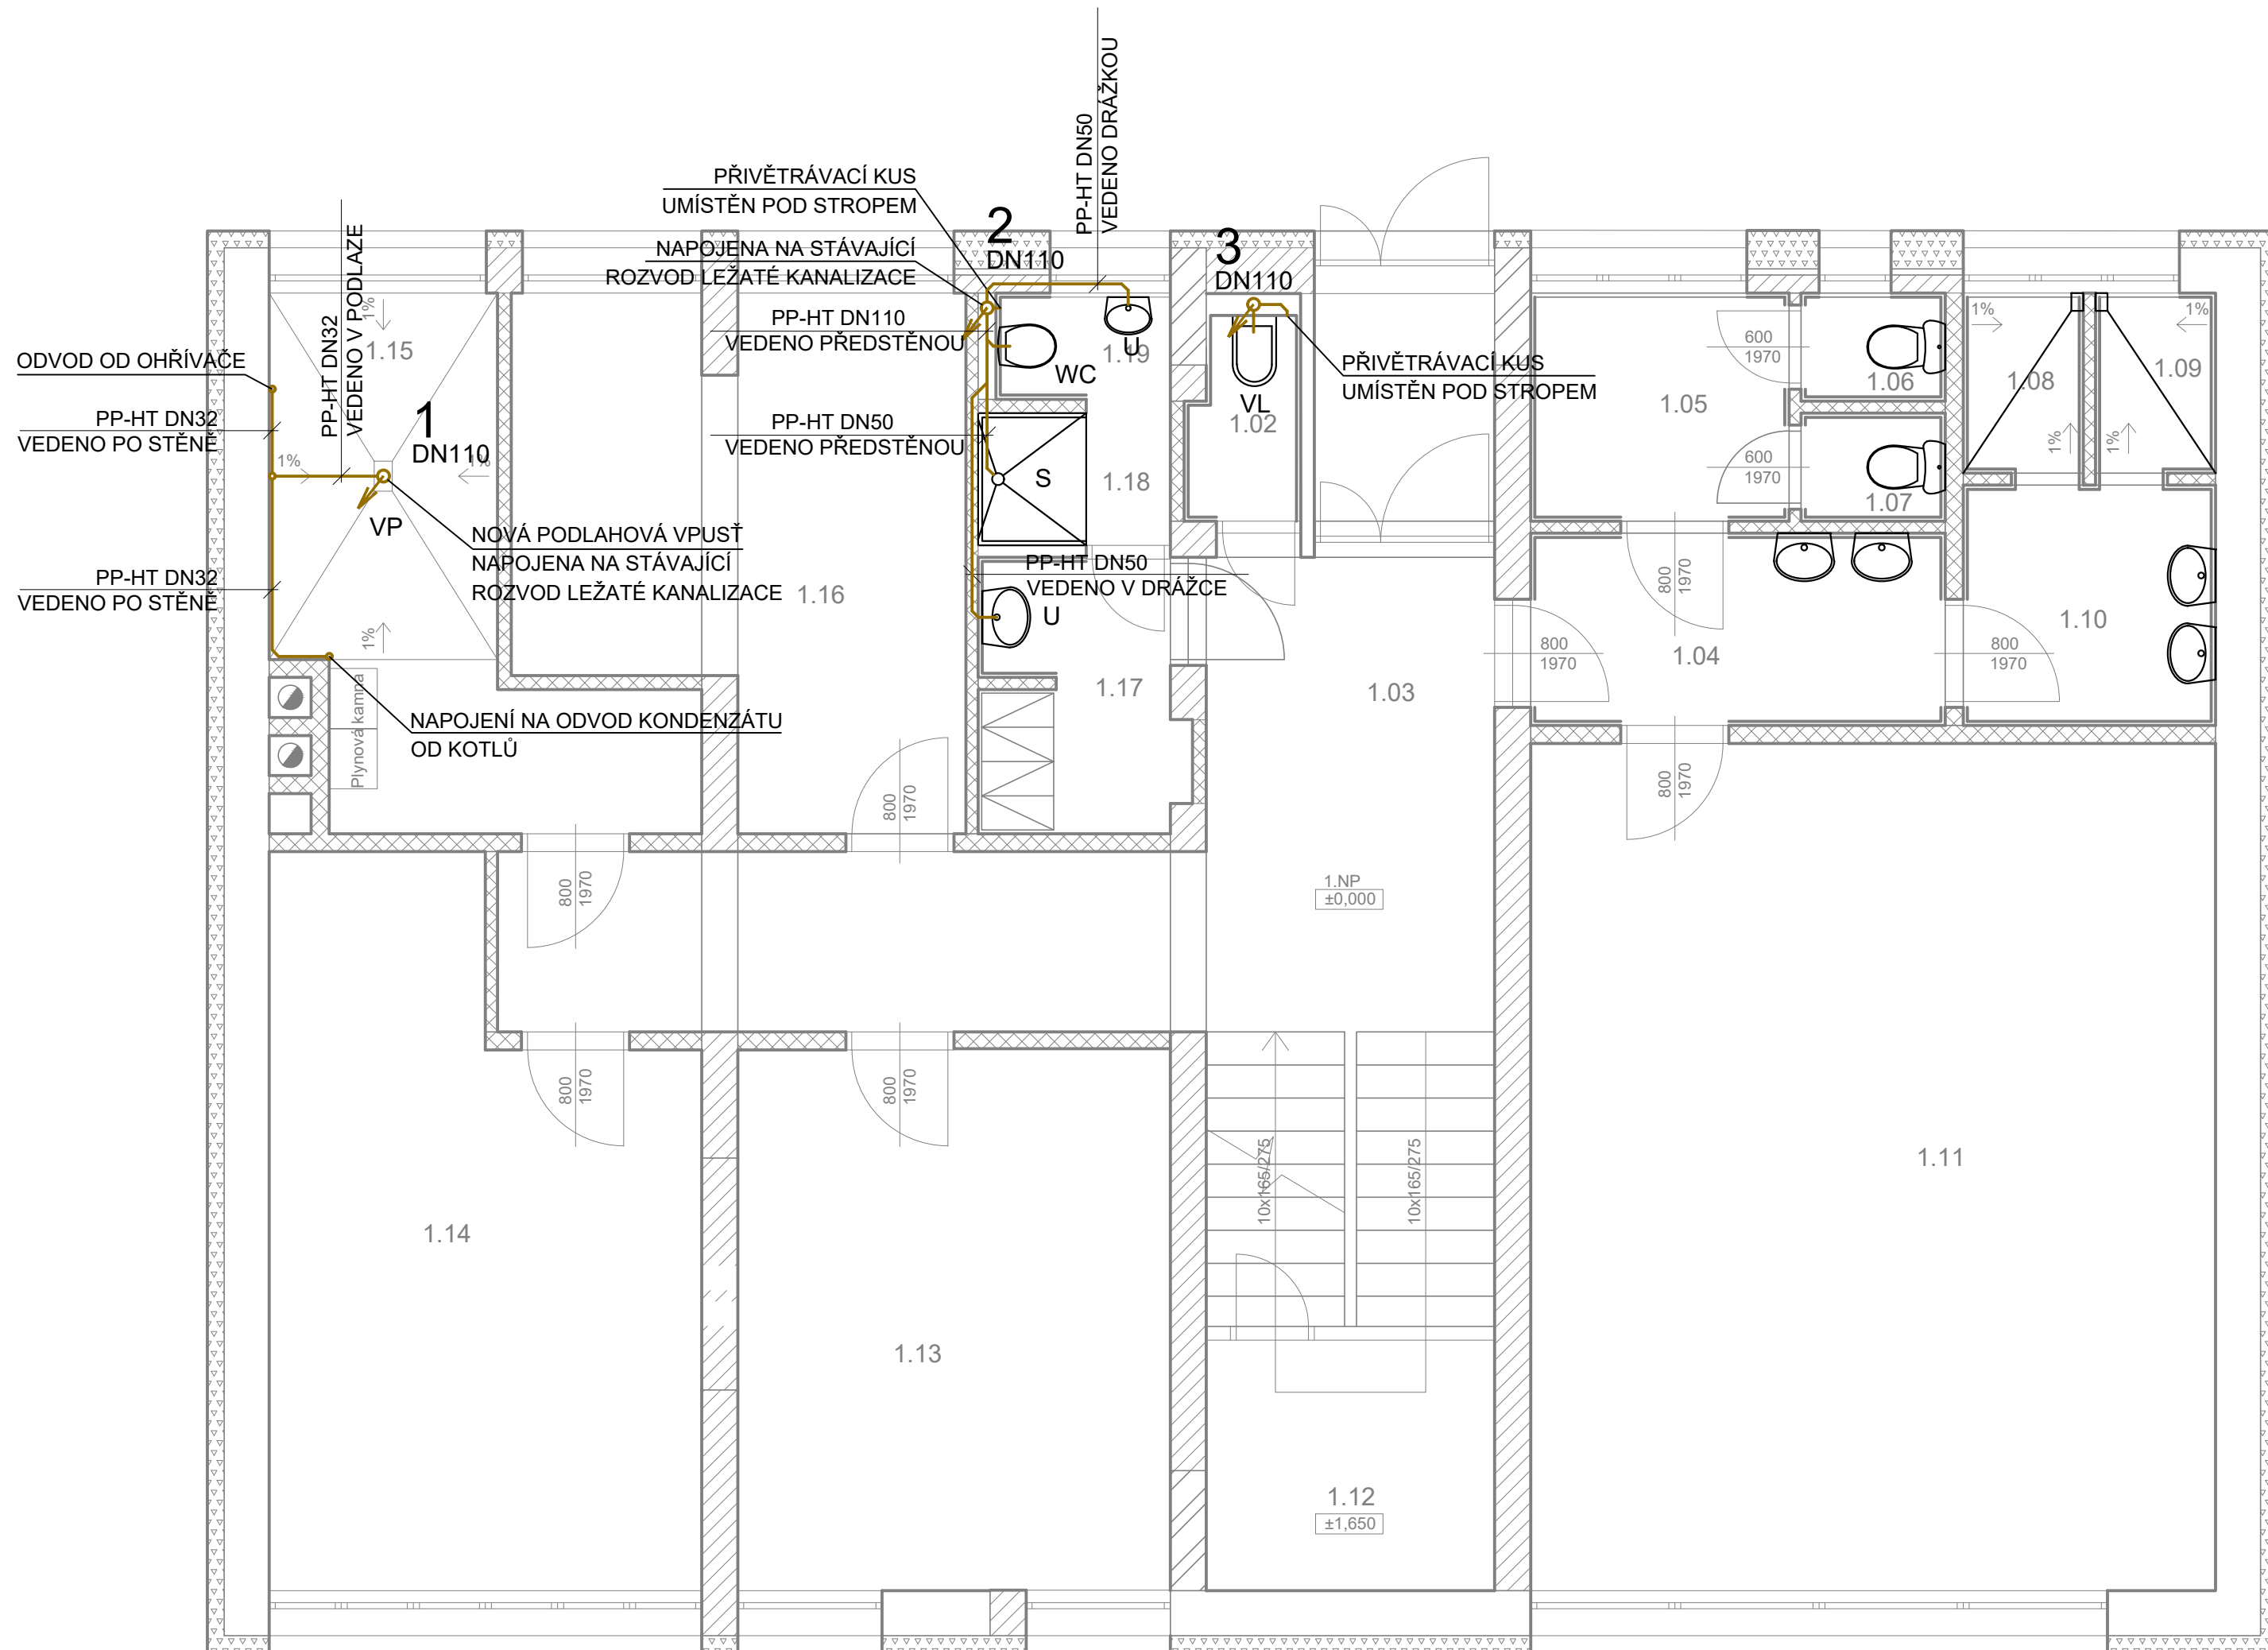

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- 1 NOVÝ NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK TV OKC 300 NTRR/SOL
- 2 REFLEX REFIX DD 18, PRŮTOČNÁ MEMBRÁNOVÁ TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA, ZELENÁ, 10/4 BAR

LEGENDA POTRUBÍ:

- | | |
|---|--|
|  | NOVÝ ROZVOD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PP-HT |
|  | NOVÝ ROZVOD STUDENÉ VODY PPR, PN20 |
|  | NOVÝ ROZVOD TEPLÉ VODY PPR, PN20 |
|  | NOVÝ ROZVOD CIRKULAČNÍ VODY PPR, PN20 |
|  | NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PE 80 SDR 11 |
|  | STÁVAJÍCÍ ROZVOD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE |
|  | STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ VODY |
|  | STÁVAJÍCÍ ROZVOD TEPLÉ VODY |
|  | STÁVAJÍCÍ ROZVOD CIRKULAČNÍ VODY |
|  | STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA |
|  | RUŠENÉ ROZVODY, ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY A ZAŘÍZENÍ |

POZNÁMKA:

NOVÝ ROZVOD STOUPACÍHO A PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ
KANALIZACE BUDE NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD LEŽATÉ KANALIZACE.
PŘI REALIZACI NUTNO PROVĚŘIT TRASY STÁVAJÍCÍ LEŽATÉ KANALIZACE.

paré: _____ autorizace: _____

dodavatel: Části projektové dokumentace: VS-top, s.r.o. Mlékařská 824/13 683 01, Rousínov IČO: 29202825				zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Mališka	
				technická kontrola: David Šeliga	
				vypracoval: Štěpán Jurák	
akce/projekt: ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA CM ROSICE - ZMĚNA DISPOZICE A ZATEPLENÍ			investor: Správa a údržba silnic JMK Žerotínovo nám. 449/3 602 00 Brno		měřítko: 1:50
část dokumentace/profese: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			stupeň PD: DPS		datum: 10/2022
					formát: 6 x A4
název výkresu: PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE, NOVÉ ROZVODY			kód části: D.1.4.1		číslo výkresu: 104
					revize: -