


SCHÉMA OTOPNÉ SOUSTAVY

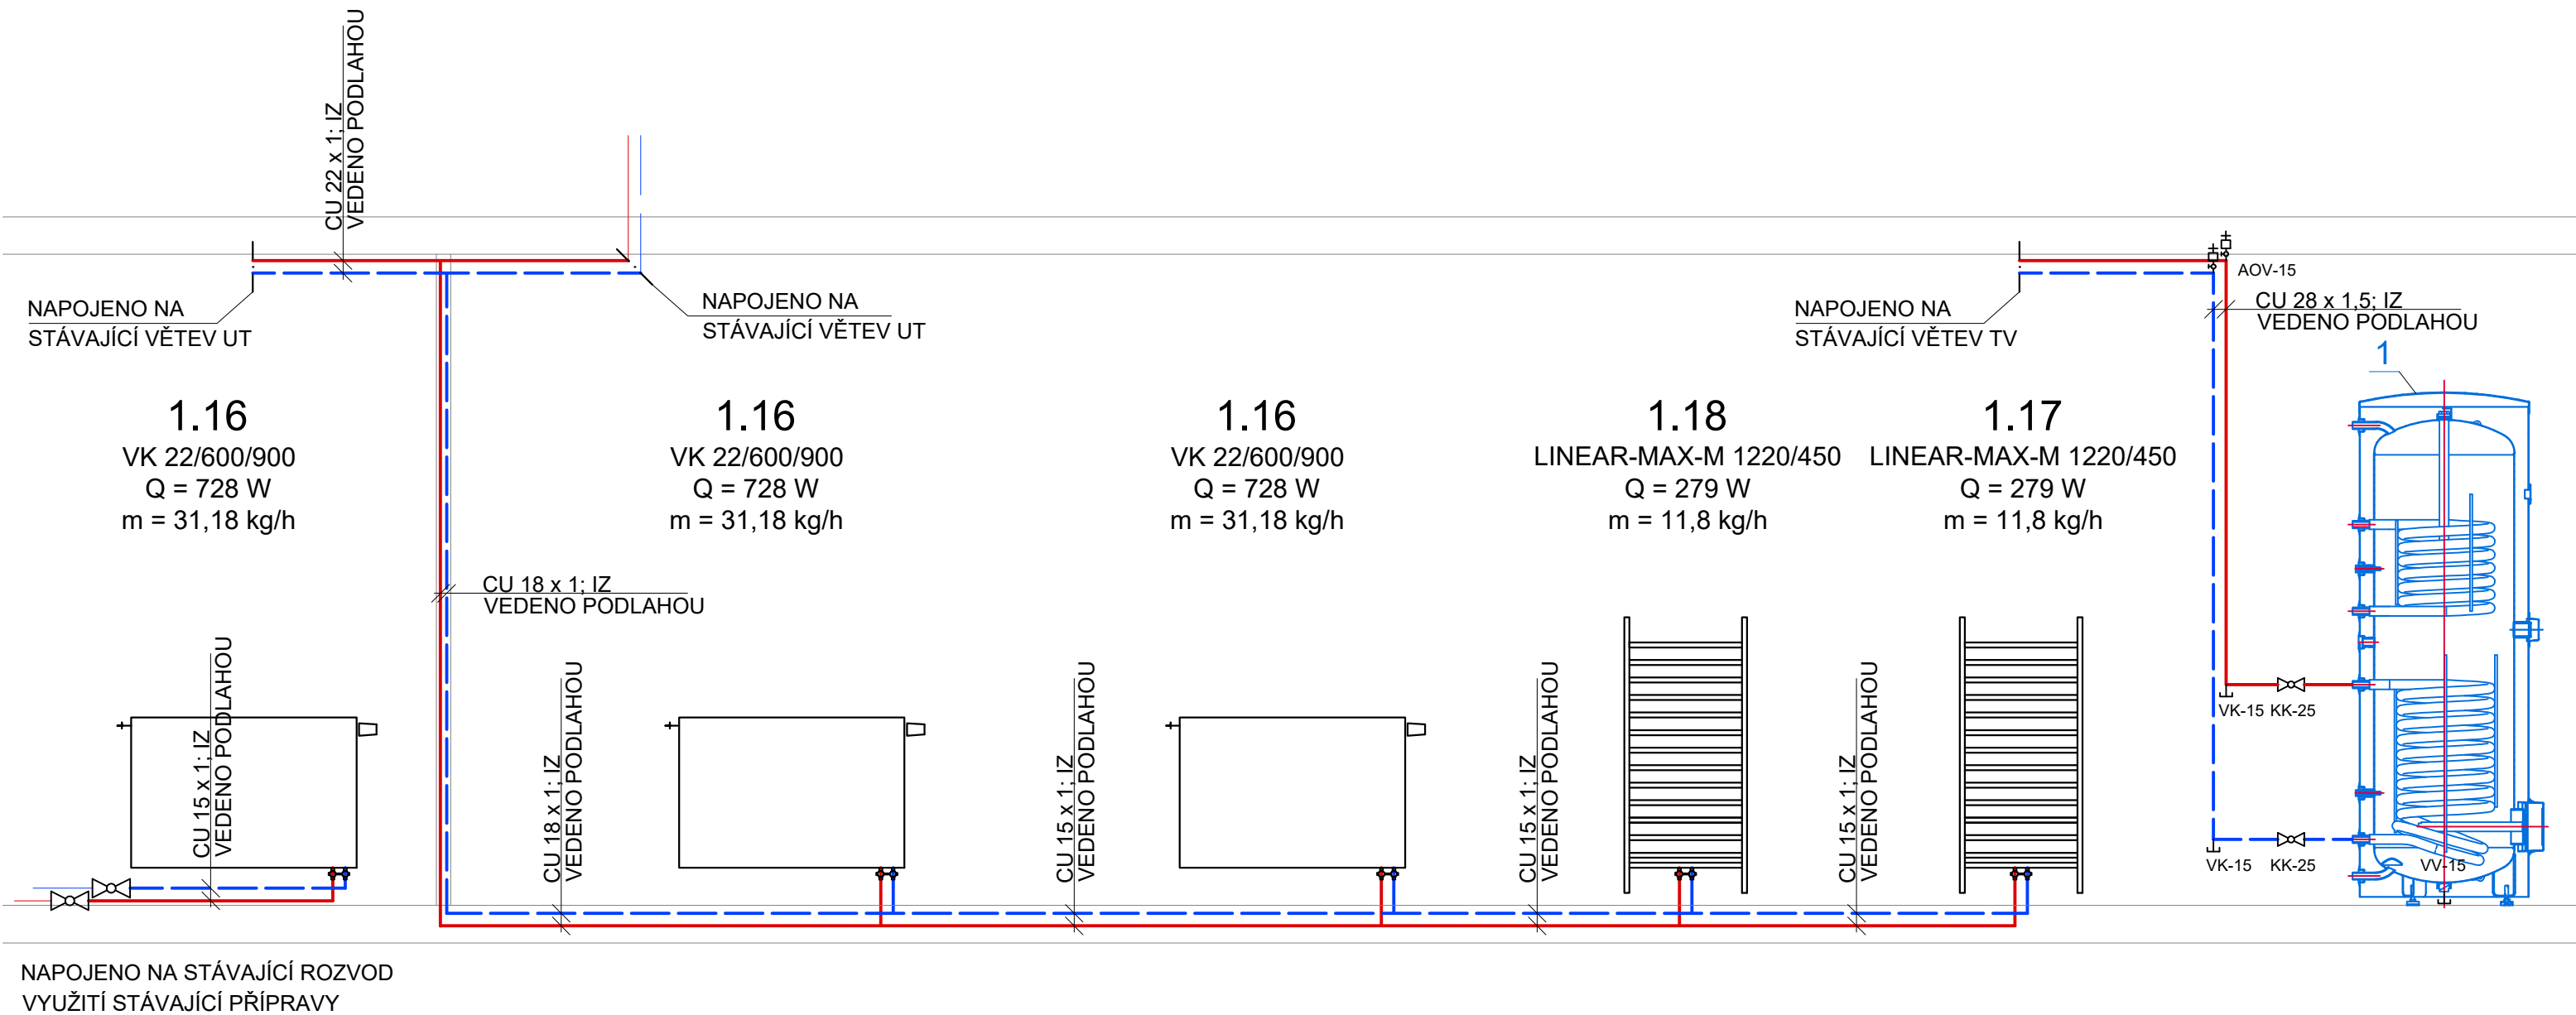

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- 1 NOVÝ NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK TV OKC 300 NTRR/SOL
- 2 REFLEX REFIX DD 18, PRŮTOČNÁ MEMBRÁNOVÁ TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA, ZELENÁ, 10/4 BAR

LEGENDA POTRUBÍ:

- NOVÝ ROZVOD VYTÁPĚNÍ - PŘÍVOD, CU
- NOVÝ ROZVOD VYTÁPĚNÍ - VRAT, CU
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD VYTÁPĚNÍ - PŘÍVOD, CU
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD VYTÁPĚNÍ - VRAT, CU

POZNÁMKA:

OTOPNÁ TĚLESA NA OTOPOU SOUSTAVU PŘIPOJENY PŘES UZAVÍRATELNÉ H-ŠROUBENÍ, ROHOVÉ G 1/2"

paré: _____ autorizace: _____

dodavatel částí projektové dokumentace: VS-top, s.r.o. Mlékařská 824/13 683 01, Rousínov IČO: 29202825		zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Mališka	
		technická kontrola: David Šeliga	
		vypracoval: Štěpán Jurák	
akce/projekt: ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA CM ROSICE - ZMĚNA DISPOZICE A ZATEPLENÍ		investor: Správa a údržba silnic JMK Žerotínovo nám. 449/3 602 00 Brno	měřítko: -
část dokumentace/profese: VYTÁPĚNÍ		stupeň PD: DPS	datum: 10/2022
název výkresu: SCHÉMA OTOPNÉ SOUSTAVY		kód části: D.1.4.2	revize: 102
		formát: 3 x A4	revize: -