




1:500



1:250

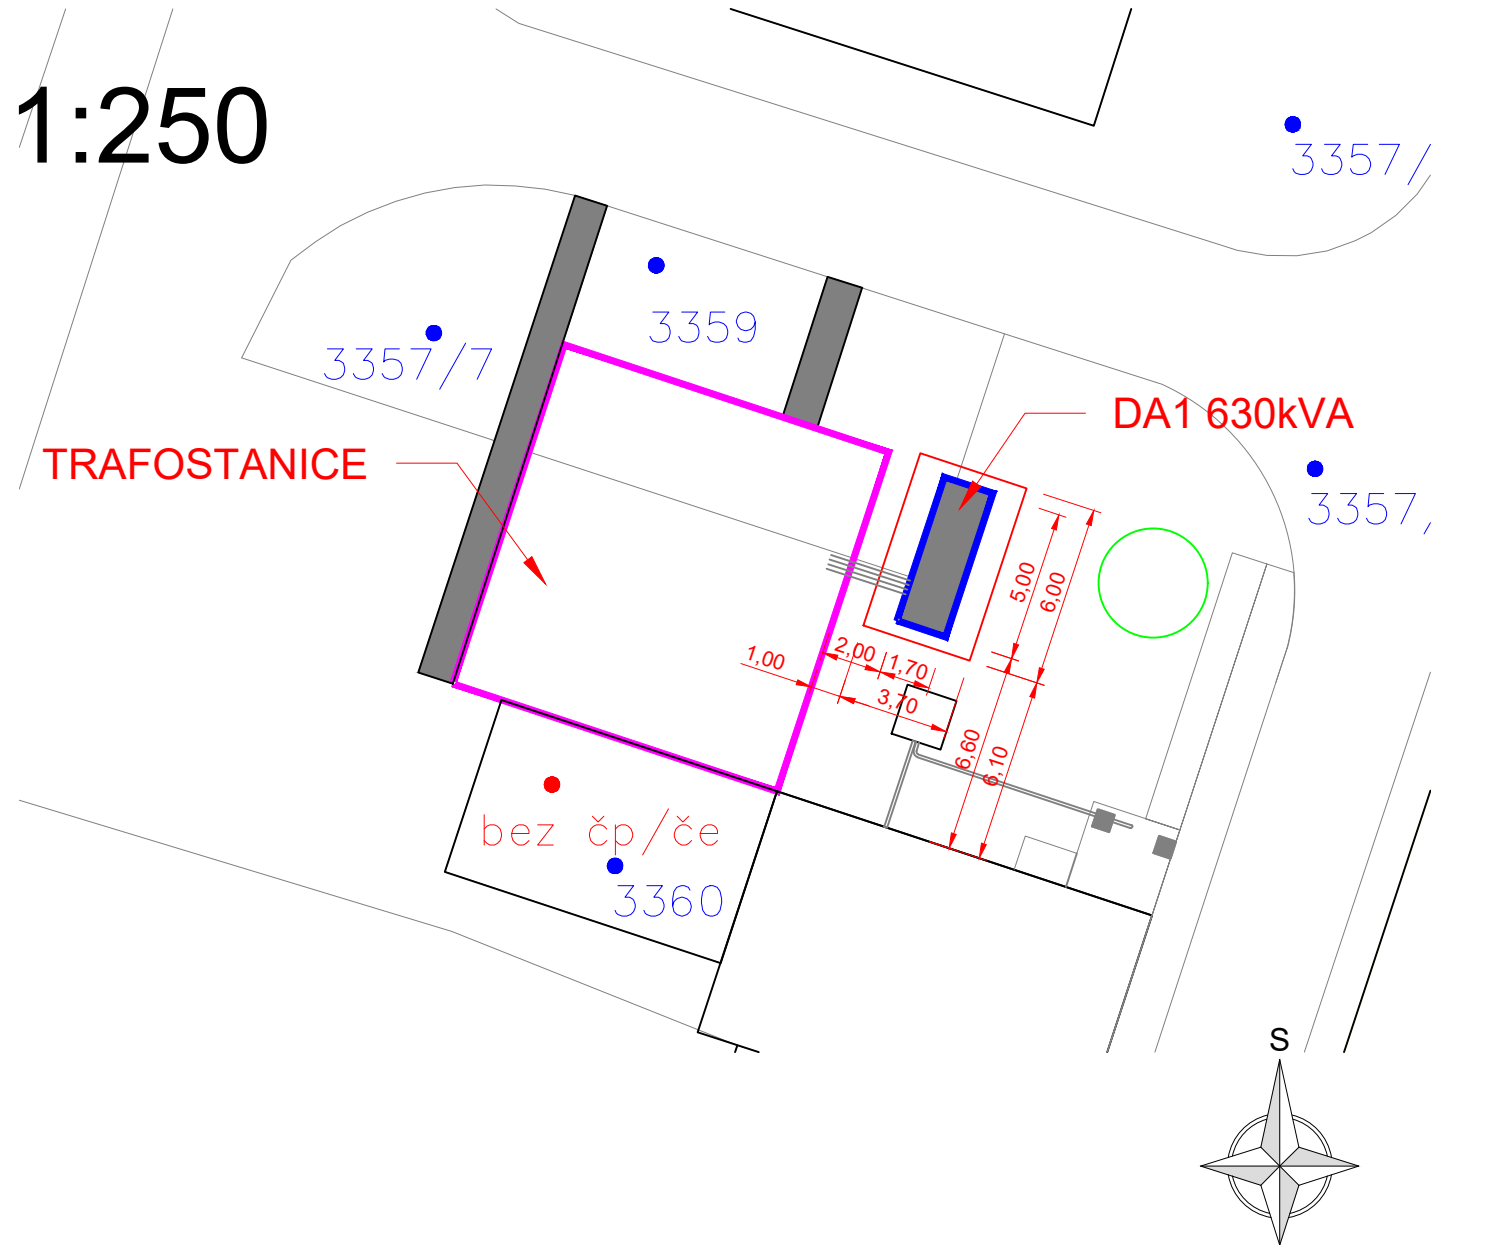

Rozvodná soustava VN: 3 AC 50Hz, 22kV, IT  
Rozvodná soustava NN: 3 PEN AC 50Hz, 400/231V, TN-C  
Ochrana před nebezpečným dotykem (dle ČSN 33 2000-4-41 a PNE 33 0000-1):  
část VN: - živé části: zábranou, krytím  
- neživé části: samočinným odpojením od zdroje (zemněním v síti IT)  
část NN: - živé části: zábranou, krytím  
- neživé části: samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C  
Zvýšená ochrana: POSPOJOVÁNÍM (uvedením na stejný potenciál)  
Vnější vlivy: PNE 33 0000-2, tabulka 6  
Námrazová oblast: lehká (do 1kg)

VYPRACOVAL:		Michal Kučera	ZODP. PROJEKTANT:		Michal Kučera	<div>energpro<sup>®</sup></div> <div>energie pod palcem s.r.o.</div> <div>ENERGPRO s.r.o.</div> <div>Na Výhoně 475, 664 52 Sokolnice</div> <div>www.energpro.cz e-mail: info@energpro.cz</div> <div>tel.: 602 745 315, 602 736 964</div>	ZAK.Č:		
ČKAIT 1004887			ČKAIT 1004887						
MÍSTO STAVBY: Vyškov			KRAJ: Jihomoravský						
STAVEBNÍK: Nemocnice Vyškov, Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov									
<div>STAVBA:</div> <div>REKONSTRUKCE TRAFOSTANICE A NÁHRADNÍHO ZDROJE DA</div> <div>STAVEBNÍ OBJEKT:</div> <div>SO.01 - Náhradní zdroj DA - 630kVA</div>								<div>STUPEŇ:</div>	<div>DPS</div>
								<div>PROJEKT.DOK.ČÍSLO:</div>	<div>E-21-010</div>
								<div>DATUM:</div>	<div>srpen 2022</div>
								<div>FORMÁT:</div>	<div>2 x A4</div>
<div>OBSAH VÝKRESU:</div> <div>KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES</div>								<div>MĚŘÍTKO:</div> <div>1:500</div>	<div>ČÍSLO VÝKRESU:</div> <div>C.2</div>