




2.NP

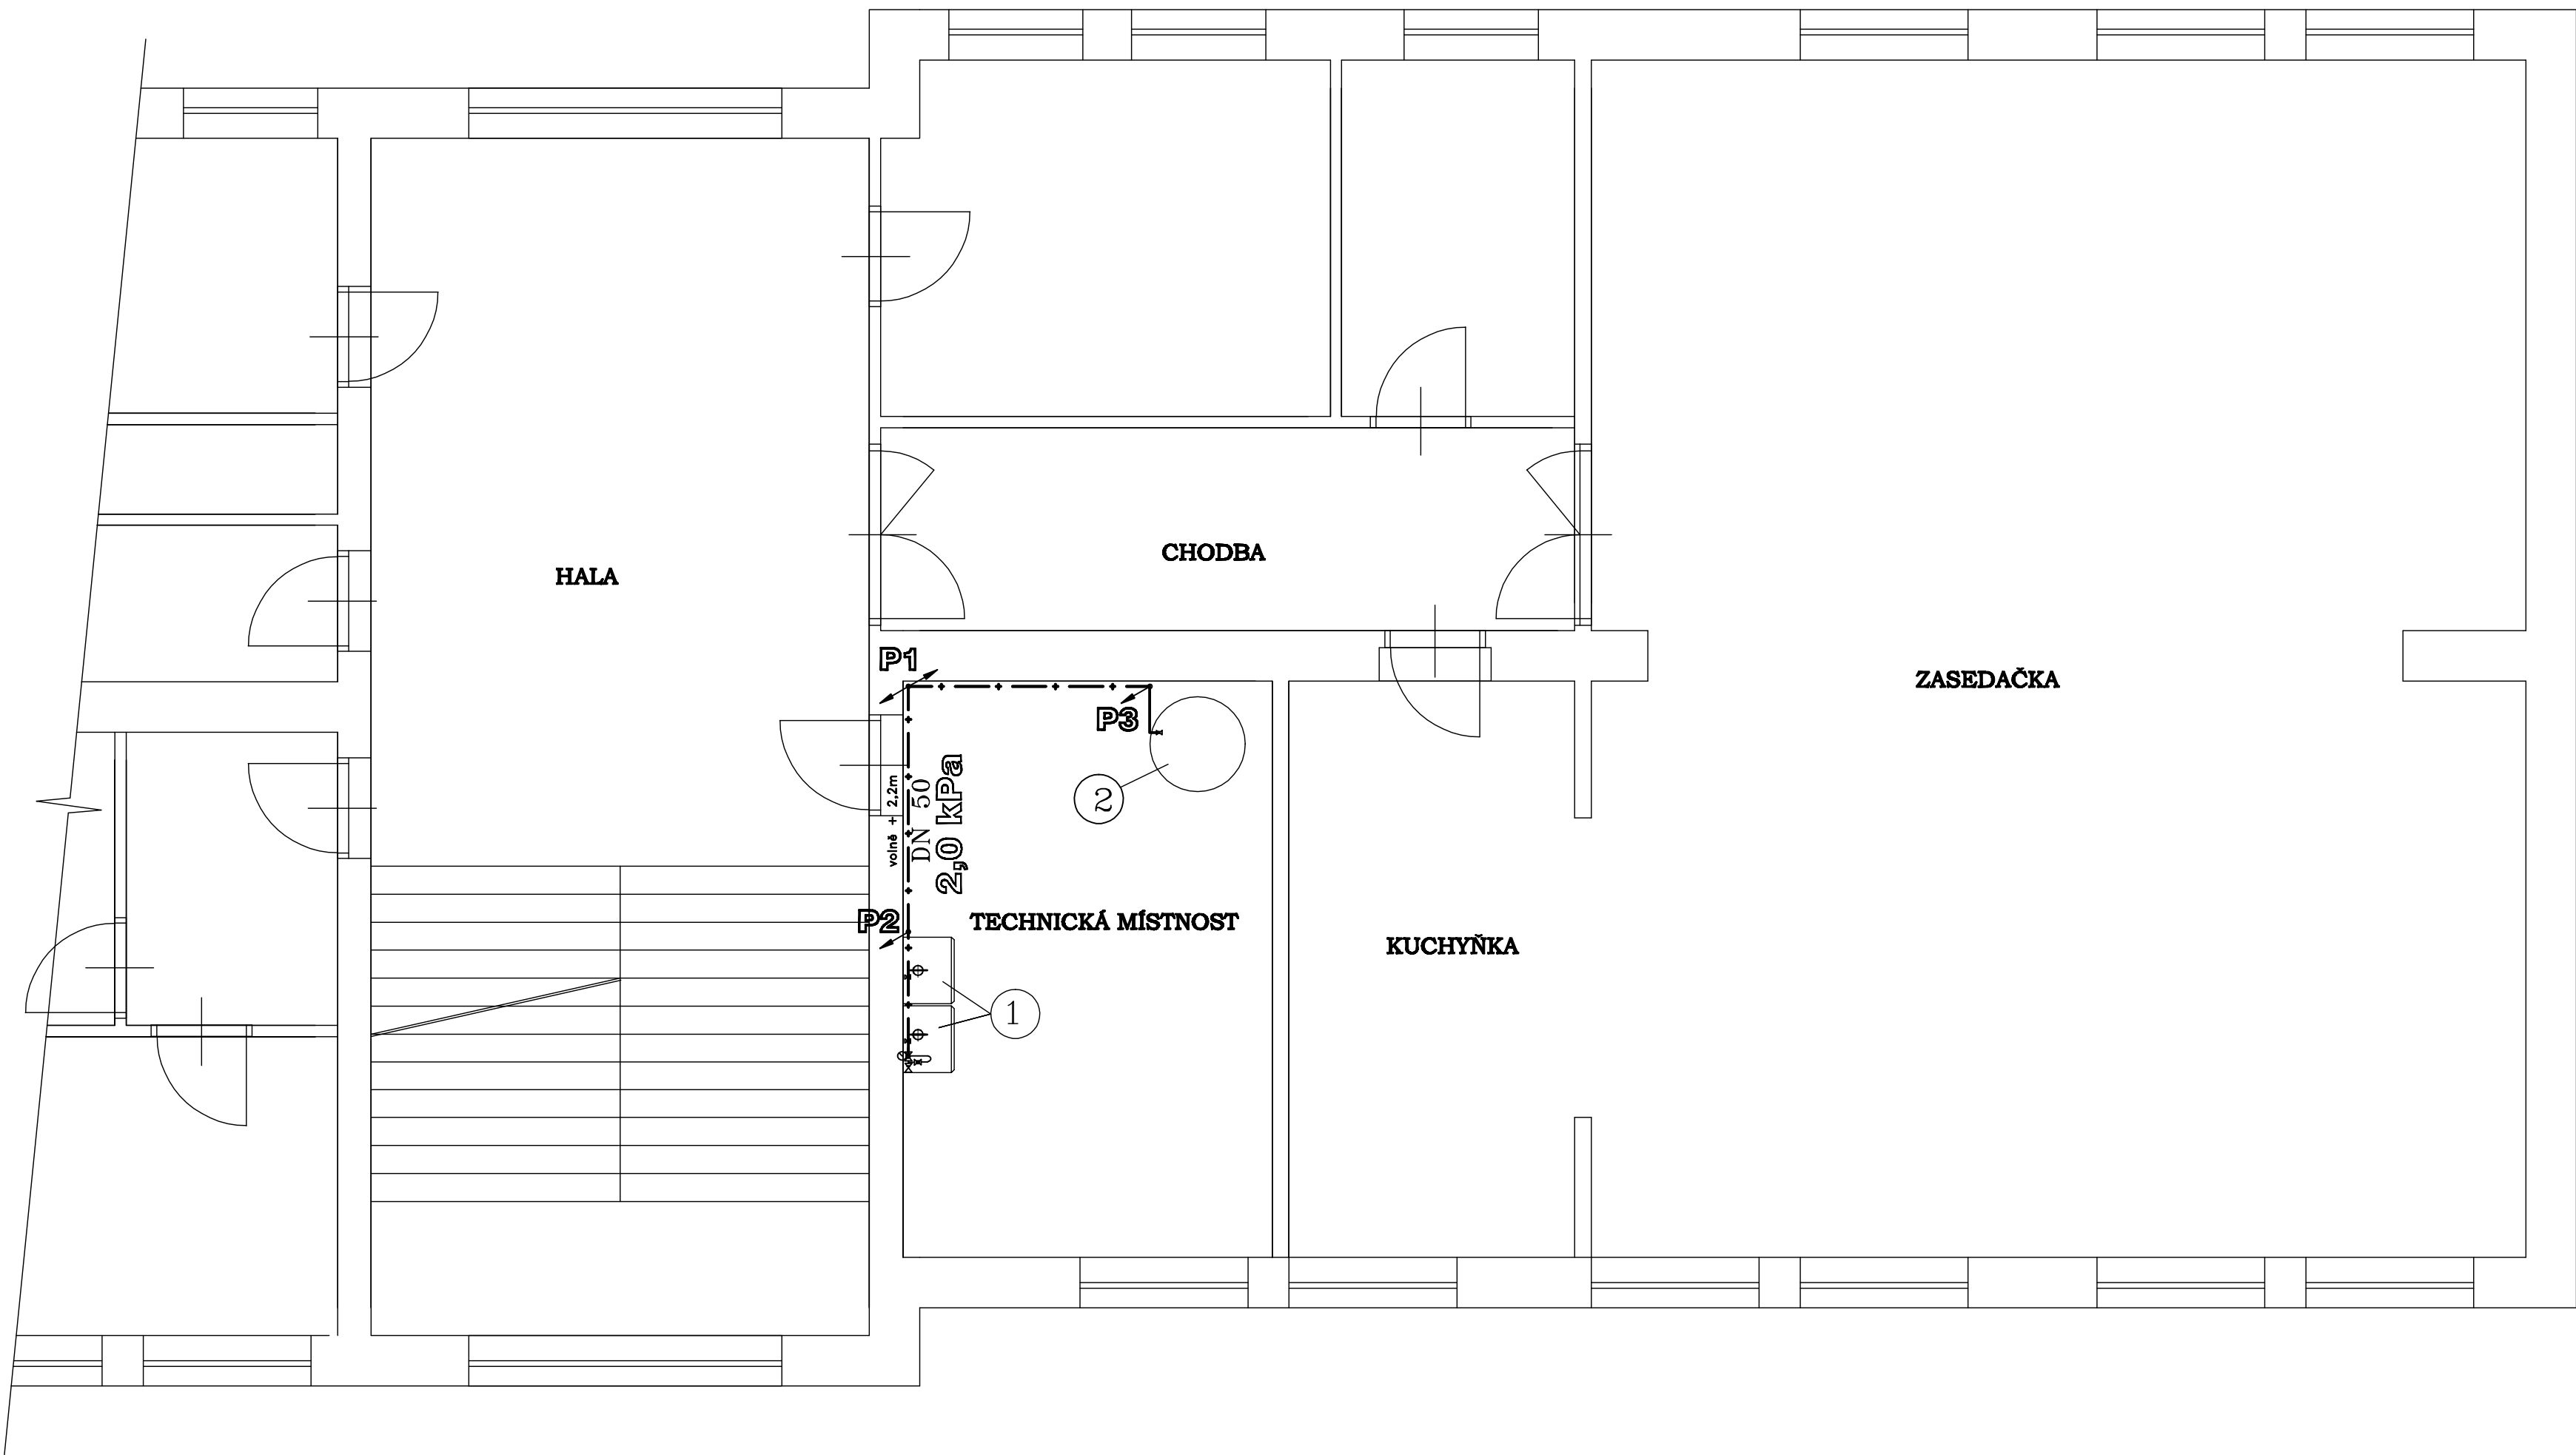

AXONOMETRIE

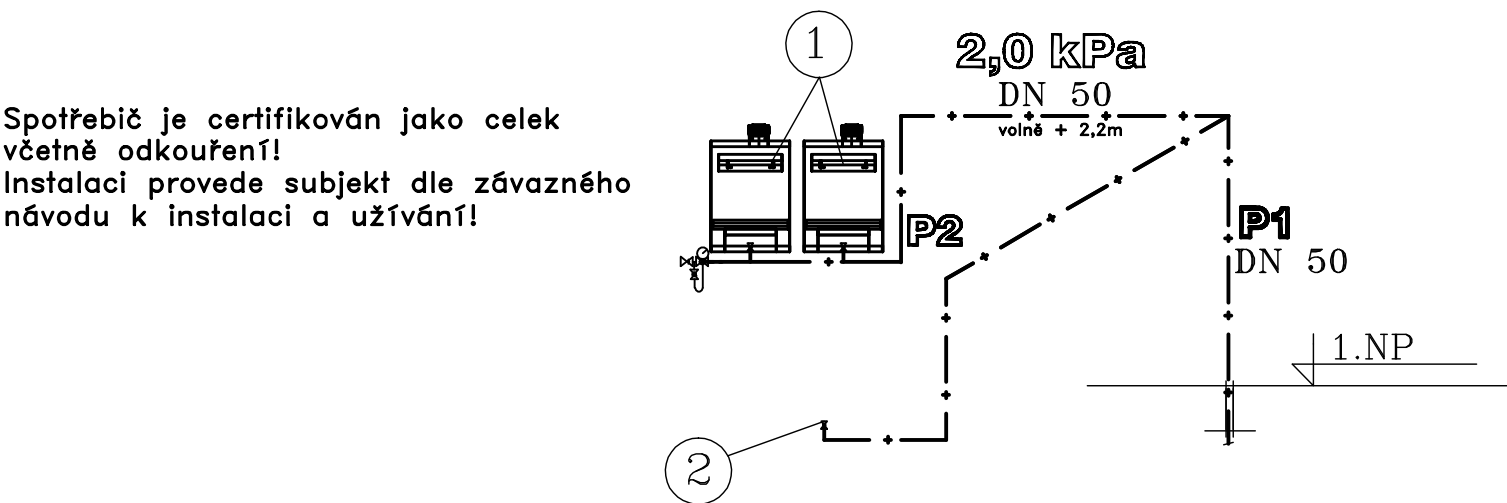

VYÚSTĚNÍ ODTAHU DLE ČSN 734201
KOTEL OT 24,0 kW

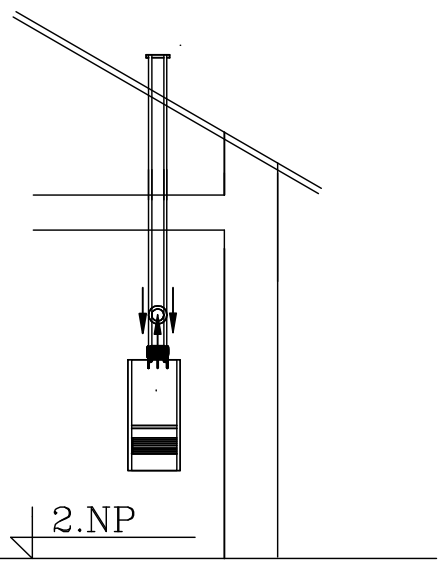

- LEGENDA :**
- 1. Stávající NTL přívod
Kotel **Buderus GB 192-251** 3,5 - 25,0 kW
kul.koh. DN 20 zemní plyn 2,9 m3/hod.
 - 2. Ohříváč **Quantum Q7-300-44** 39,2 kW
kul.koh. DN 20 zemní plyn 4,9 m3/hod.

ODP.PROJEKTANT :	VYPRACOVAL :	KRESLIL :	Jindřich Babáček Plyn-topení Projekty-revize Školní 856/8, 69301 Hustopeče tel.519412375, 608878720 Autorizace ČKAII: 1004151 jindrich.babacek@seznam.cz
Jindřich Babáček	Jindřich Babáček	Jindřich Babáček	
STAV.ŘÁD:	Mikulov	KAT.ŮZEMÍ:	
INVESTOR: SRÁVA A ÚDRŽBA SILNICE JMK OBLAST JIH Lidická 3446/132, 690 03 Břeclav			
AKCE: VÝMĚNA ZDOJE VYTÁPĚNÍ Cestmistrovství Mikulov Čs. Červeného kříže 960/5, 692 01 Mikulov			DATUM ZAK.ČÍSLO STUP.DOK. MĚŘÍTKO
OBSAH: PLYNOINSTALACE PŮDORYS 2.NP + AXONOMETRIE			2021-06-04 110/06/2021 Dokum.stavby 1 : 50 Č. PŘÍLOHY D.1.4.2. 4