

2.NP



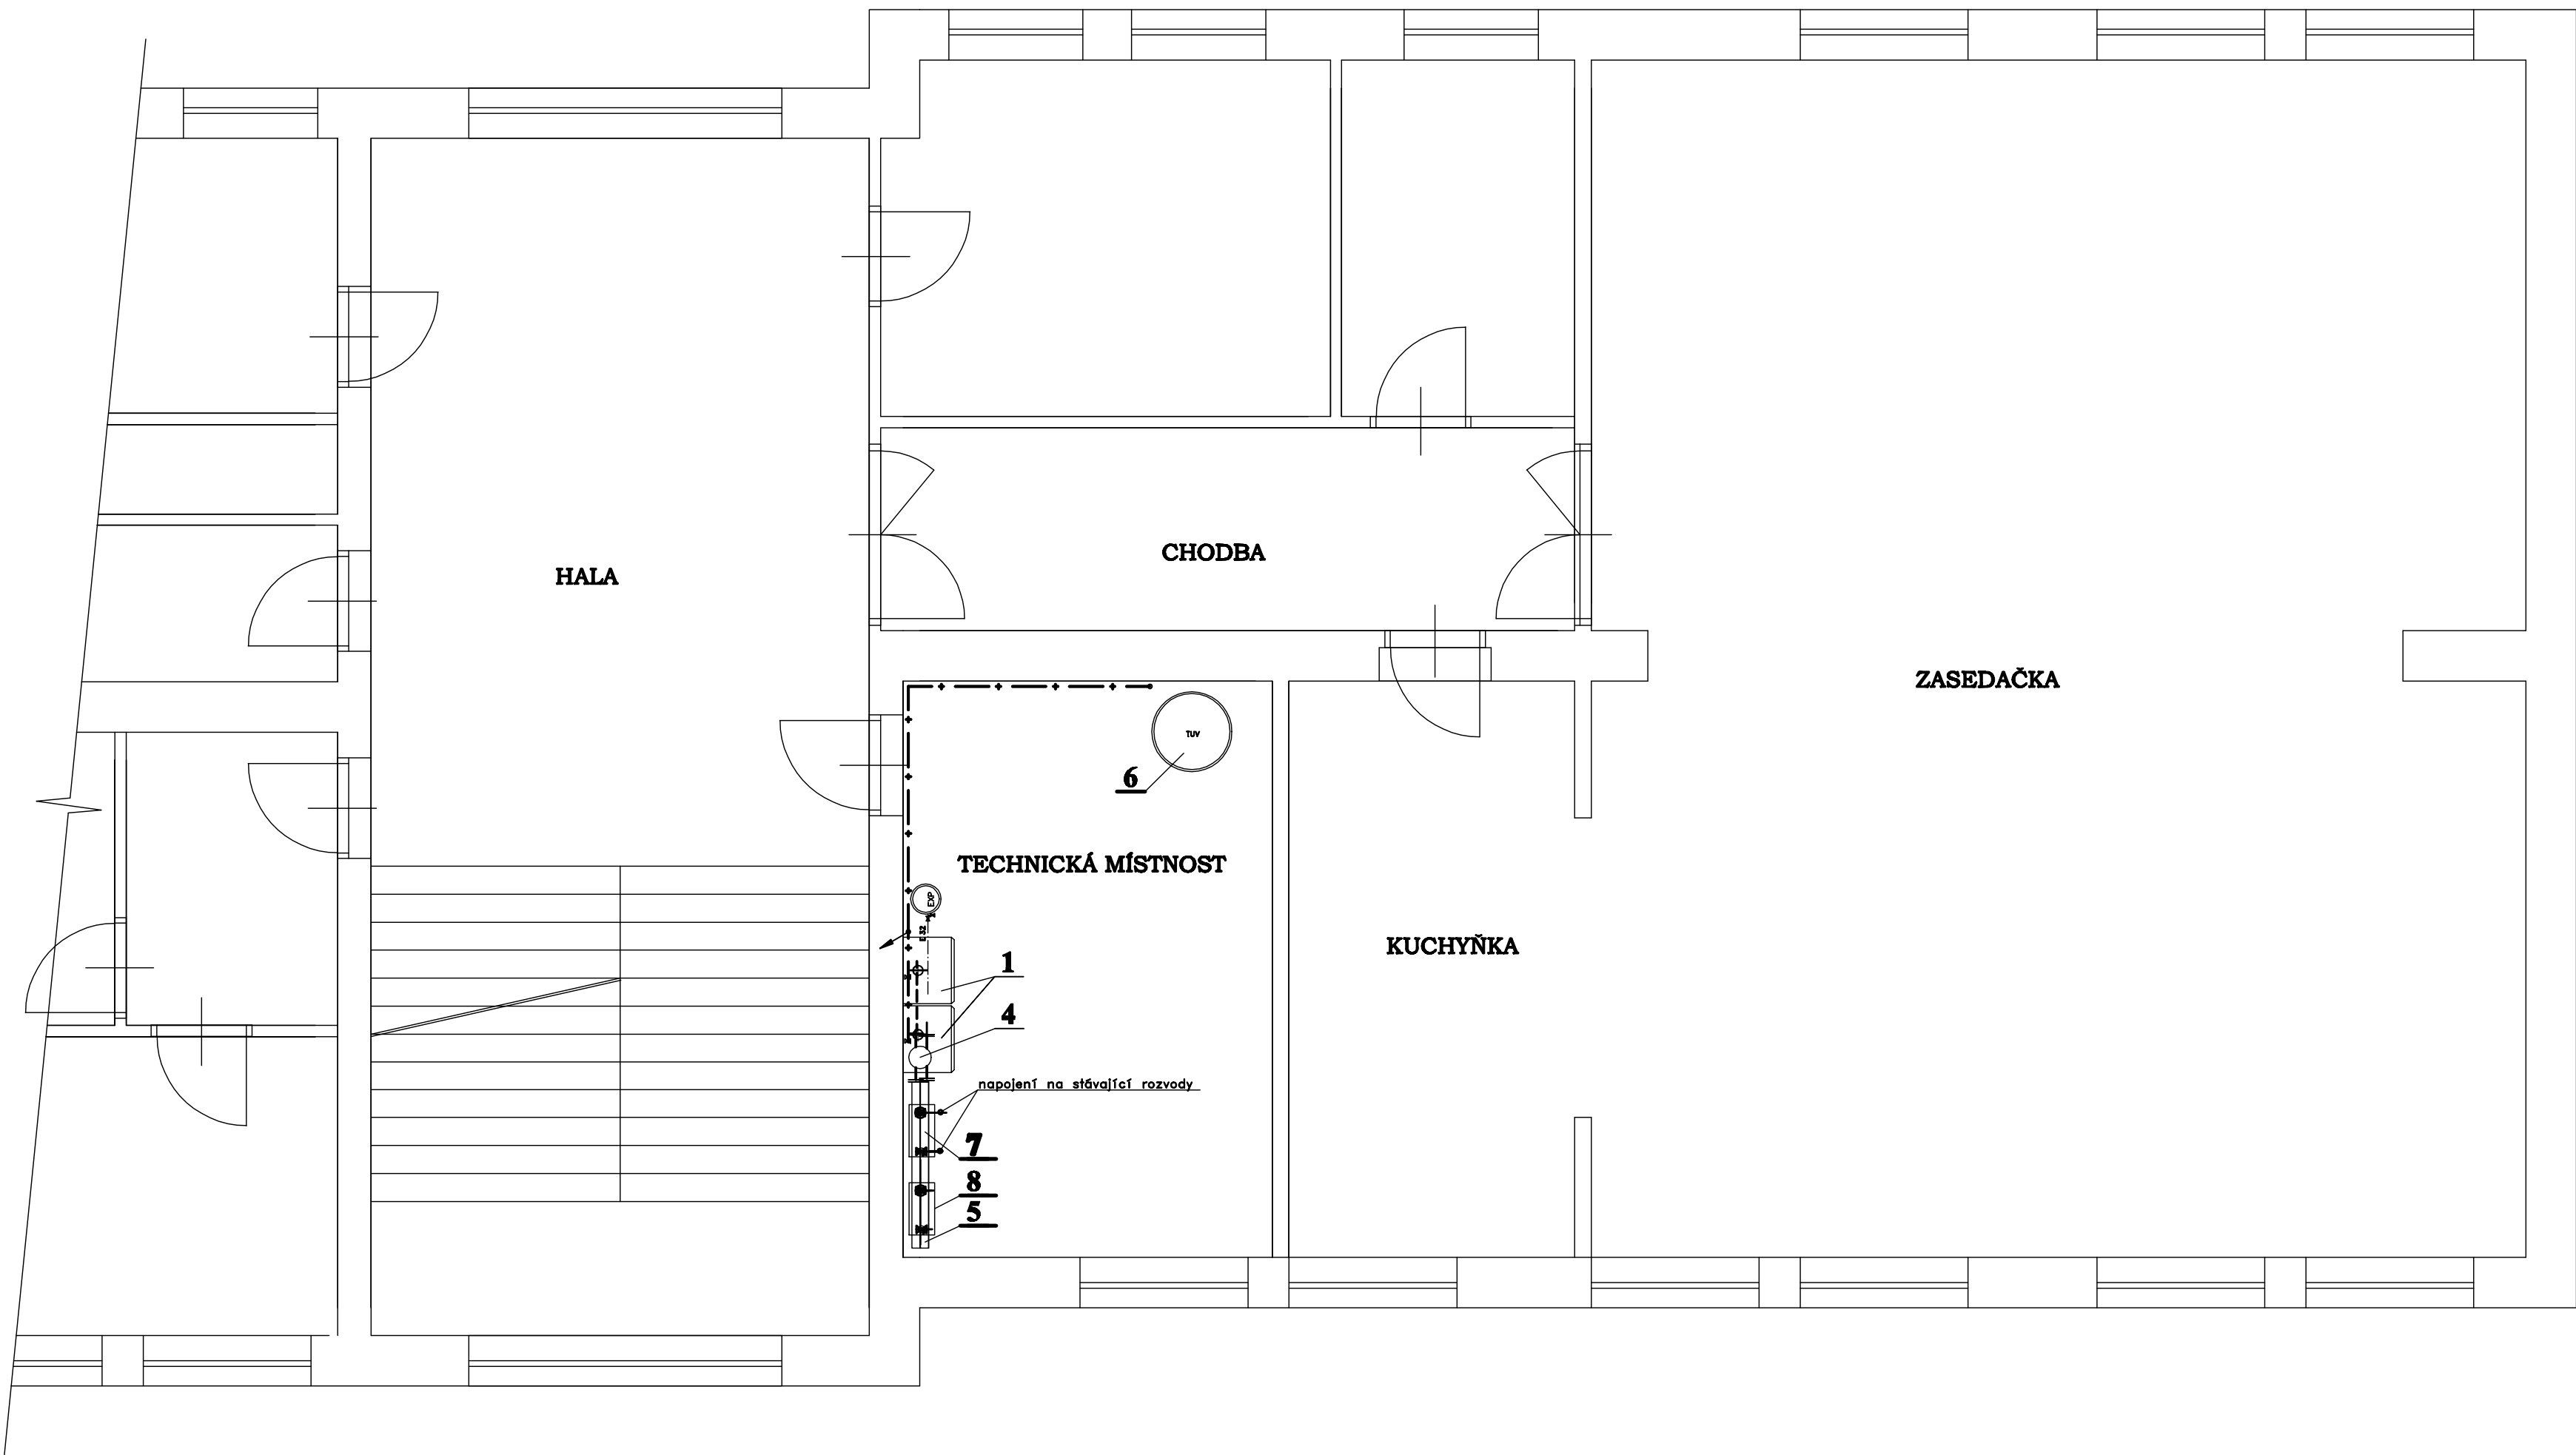


SCHÉMA ZAPOJENÍ KOTLŮ

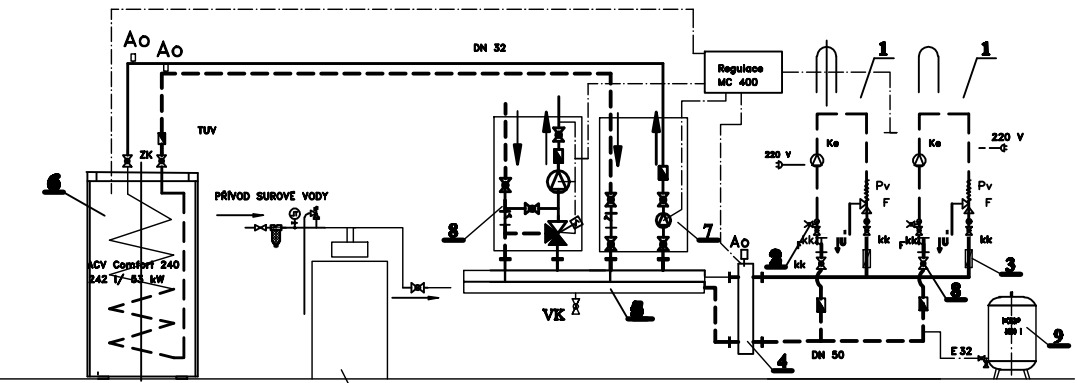

- LEGENDA:**
- 1. Kotel ÚT Buderus GB 192-25i 3,5-25,0kW
 - 2. Plynový ventil DN 25 , 350 kPa
 - 3. Magnetický odčinný
 - 4. Anuloid WfV 5,0m3
 - 5. Rozváděč HWY 2/12/12
 - 6. Ohřívák TUV 8U200,5 B-B
 - 7. Čerpadlová skupina bez směšovače
 - 8. Čerpadlová skupina se směšovačem
 - 9. Expanzní nádob
 - 10. Oprava vody YES M1 P16000 demin.Buderus

VYÚSTĚNÍ ODTAHU DLE ČSN 734201
KOTEL ÚT 24,0 kW



ODP.PROJEKTANT :	VYPRACOVAL :	KRESLIL :	Jindřich Babáček Plyn-topení Projekty-revize	
Jindřich Babáček	Jindřich Babáček	Jindřich Babáček		
STAV.ŘÁD:	Mikulov	KAT.ŮZEMÍ:	Mikulov	Školní 856/8,69301 Hustopeče tel.519412375,608878720 Autorizace ČKAII: 1004151 jindrich.babacek@seznam.cz
INVESTOR:	SRÁVA A ÚDRŽBA SILNICE JMK OBLAST JIH Lidická 3446/132, 690 03 Břeclav			
AKCE:	VÝMĚNA ZDOJE VYTÁPĚNÍ Cestmistrovství Mikulov Čs. Červeného kříže 960/5, 692 01 Mikulov			DATUM 2021-06-04 ZAK.ČÍSLO 110/06/2021 STUP.DOK. Dokum.stavby MĚŘÍTKO 1 : 50
OBSAH:	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ PŮDORYS 1.NP + SCHÉMA ZAPOJENÍ			Č. PŘÍLOHY D.1.4.2. 4