


|              |      |         |         |               |       |               |       |         |       |
|--------------|------|---------|---------|---------------|-------|---------------|-------|---------|-------|
| povrch území | z.p. | vozovka | chodník | zelená plocha | chod. | zelená plocha | chod. | vozovka | chod. |
|--------------|------|---------|---------|---------------|-------|---------------|-------|---------|-------|

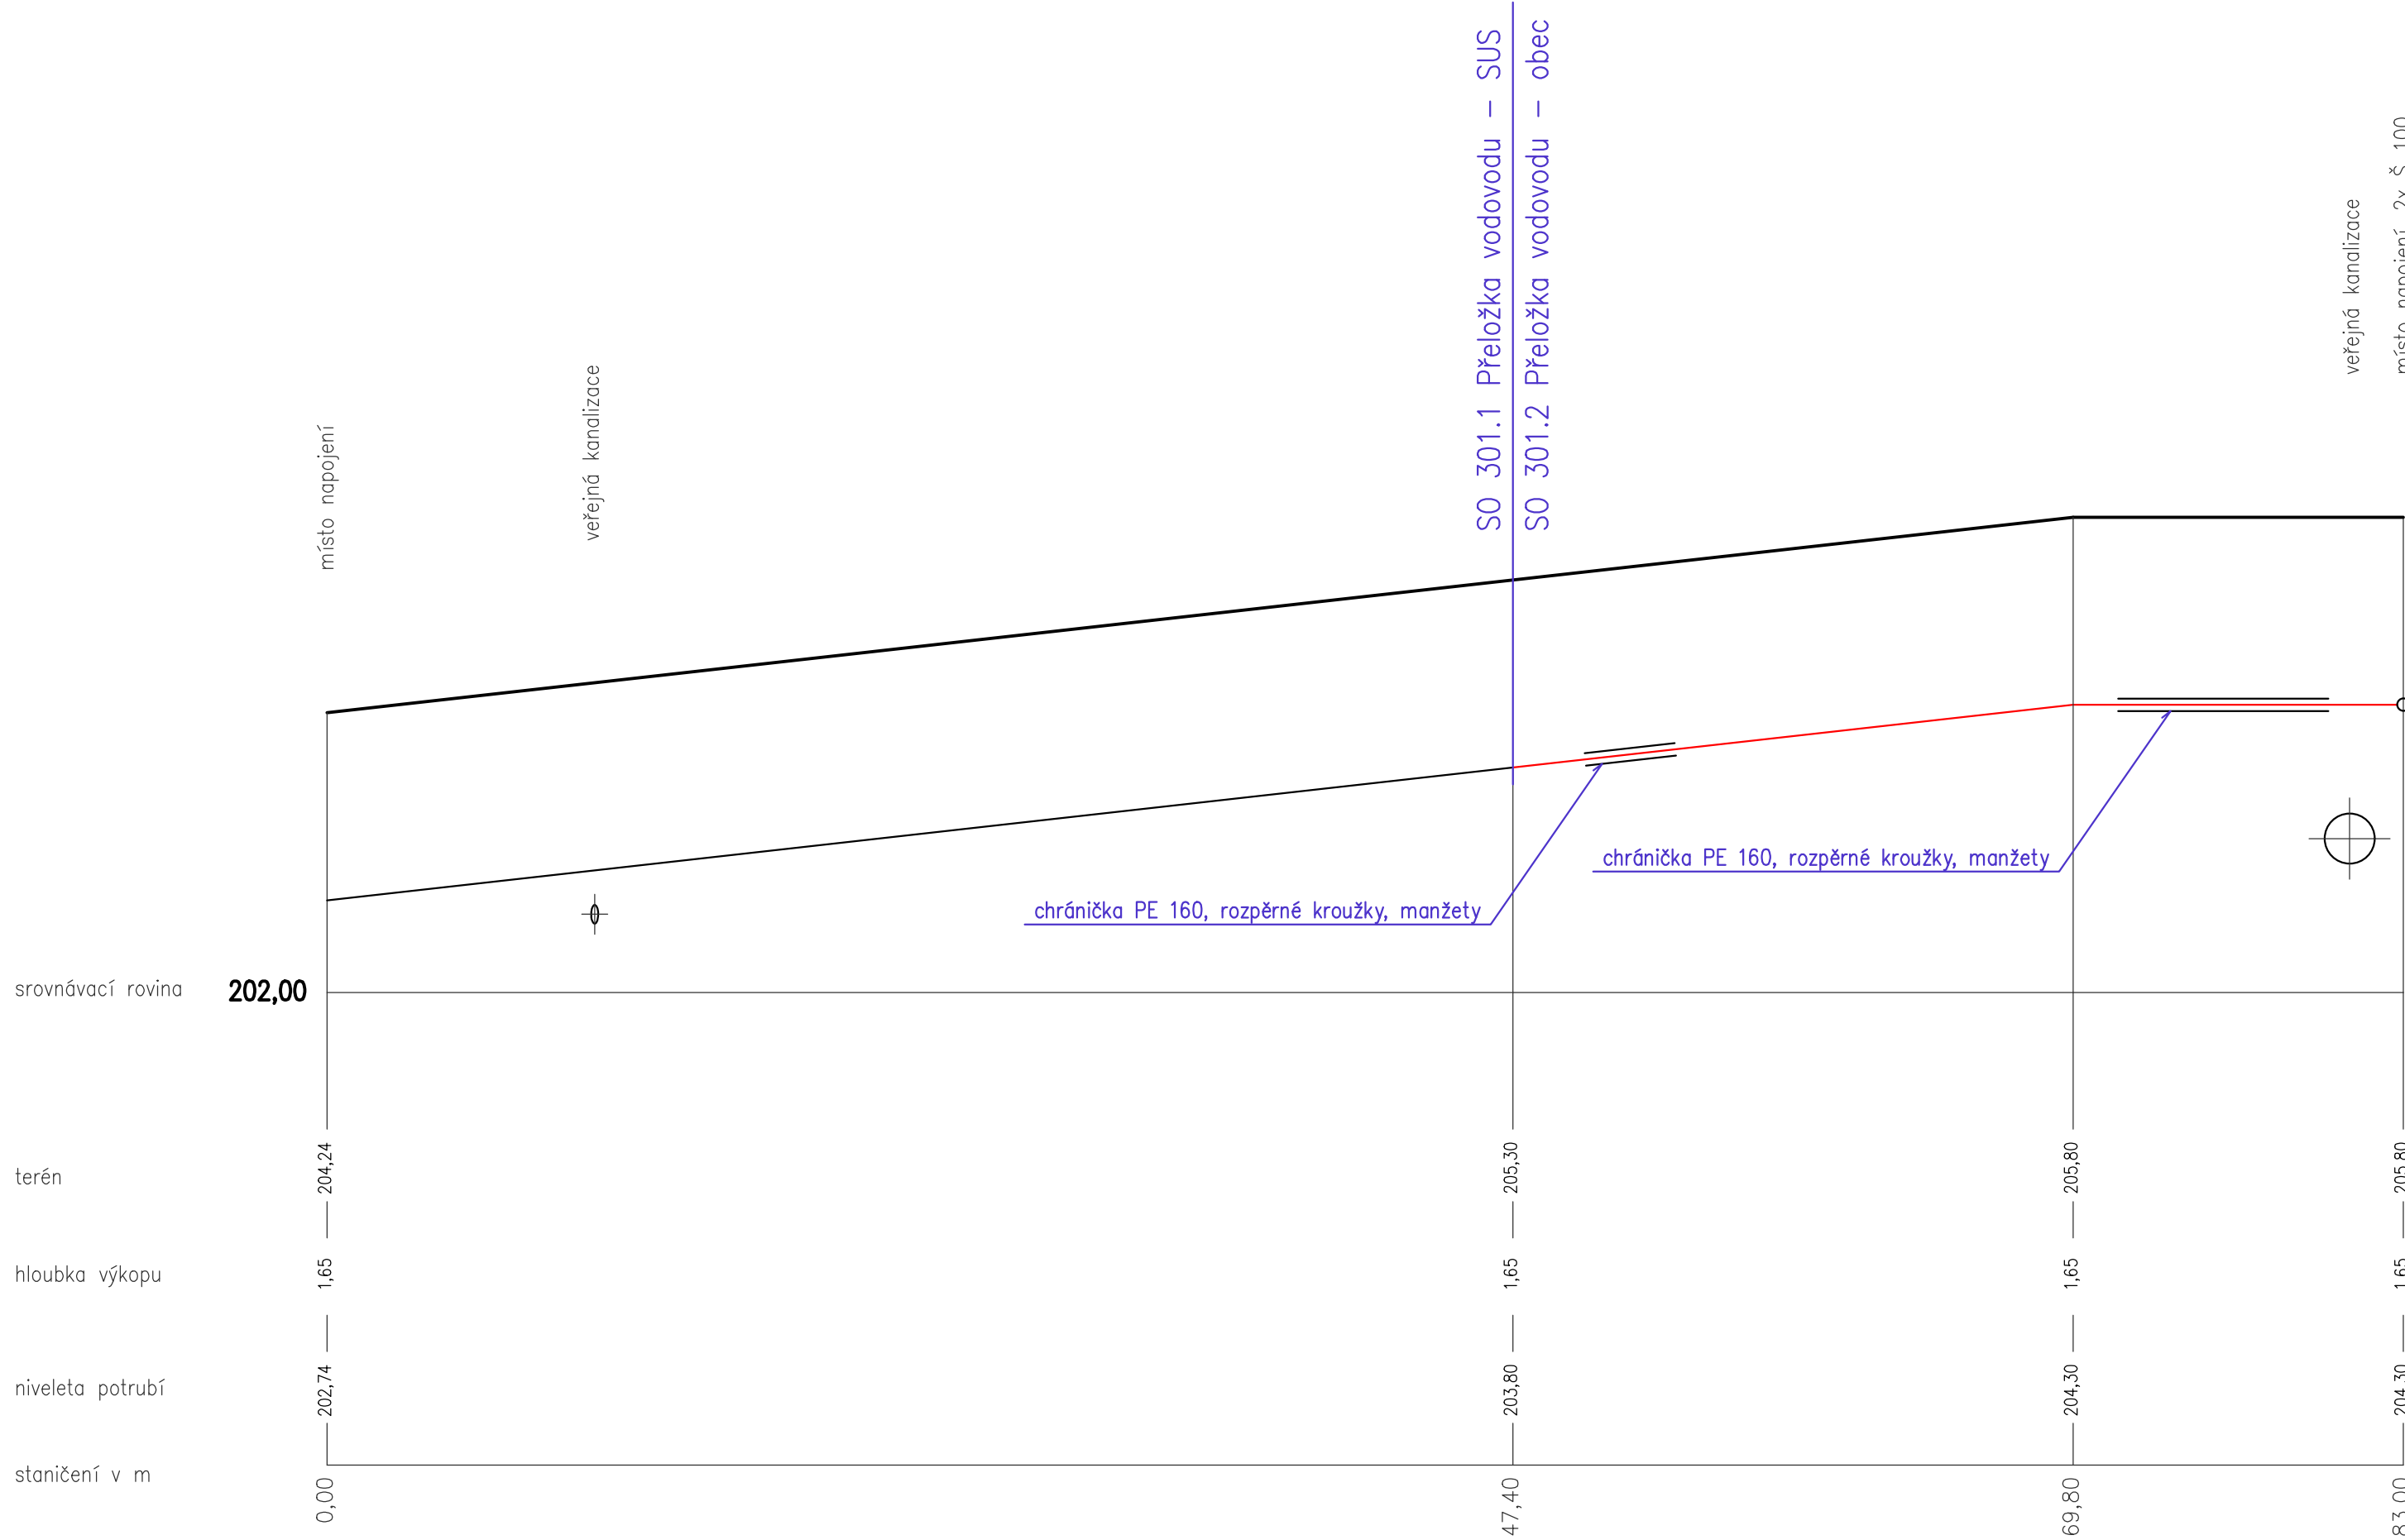

|                |                              |       |
|----------------|------------------------------|-------|
| sklon %        | 2,2 %                        | 0,0 % |
| profil potrubí | PE 110x6,6 RC, PN 10, SDR 17 |       |

## POZNÁMKY

- místo a hloubka napojení na stávající veřejný vodovod bude odhaleno před započítím prací
- před zahájením výkopových prací je nutné požádat správce sítí o přesné vytýčení vedení sítí v terénu
- strojní výkop se nedovoluje ve vzdálenosti nejméně 1 m od vytýčené osy vedení
- pokud dojde porušení stávající výstražné fólie, musí být tato obnovena při dokončovacích pracích

## LEGENDA

- úroveň upraveného terénu
- vodovod veřejný - nový
- vodovod veřejný - nový

|   |  |                                       |
|---|--|---------------------------------------|
| <div>Generální projektant</div> FaBa engineering, s.r.o., Lidická 75, Břeclav   | <div>FaBa</div> <div>FaBa engineering, s.r.o.<br/>690 03 Břeclav, Lidická 75<br/>tel.: 519 325 297<br/>e-mail: fabae@fabae.cz<br/>www.fabae.cz</div> |                                       |
| <div>Odpovědný projektant</div> Ing. Vlastimil Fabíkovič  |  |                                       |
| <div>Vypracoval</div> Radim Tuček   |  |                                       |
| <div>Kontroloval</div>  |  |                                       |
| <div>Místo</div> Hroznová Lhota   |  |                                       |
| <div>Investor</div> <div>Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,<br/>Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno</div> <div>Akce</div> <div>III/4992, III/4995 Hroznová Lhota,<br/>úprava křižovatky</div> | <div>Kopie</div>   | <div>Aut.</div> <div></div>           |
| <div>SO/PS</div> <div>SO 301 Přeložka vodovodu</div> <div>Podobjekt</div> <div>SO 301.2 Přeložka vodovodu - obec</div>  | <div>Archivní č.</div> DPS20-050   | <div>Výkres č.</div> 3-DPS20-050-3222 |
|   | <div>Datum</div> Prosinec 2022   |                                       |
|   | <div>Revize</div> 00   |                                       |
|   | <div>Stupeň</div> PDPS   |                                       |
|   | <div>Formát</div> 3A4  |                                       |
|   | <div>Měřítko</div> 1:500/1:100   |                                       |
| <div>Název výkresu</div> <div>PODÉLNÝ ŘEZ VODOVODU</div>  | <div>Číslo výkresu</div> <div>301.2-2</div>  |                                       |