

POZNÁMKA

LEGENDA K POUŽITÝM KABELŮM A K NOSNÉMU MATERIÁLU EPS A NZS JE UVEDENA VE VÝKRESE "BLOKOVÁ SCHÉMATA EPS A NZS".

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 1NPE, 230V, 50Hz, TN-S (ÚSTŘEDNA EPS, NZS)

2-12VDC, SELV (STRANA ROZVODŮ EPS)

2-24VDC, SELV (NAPÁJENÍ V/V MODULŮ)

2-100VAC, SELV (STRANA ROZVODŮ NZS)

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ

• OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ

• OCHRANA KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI

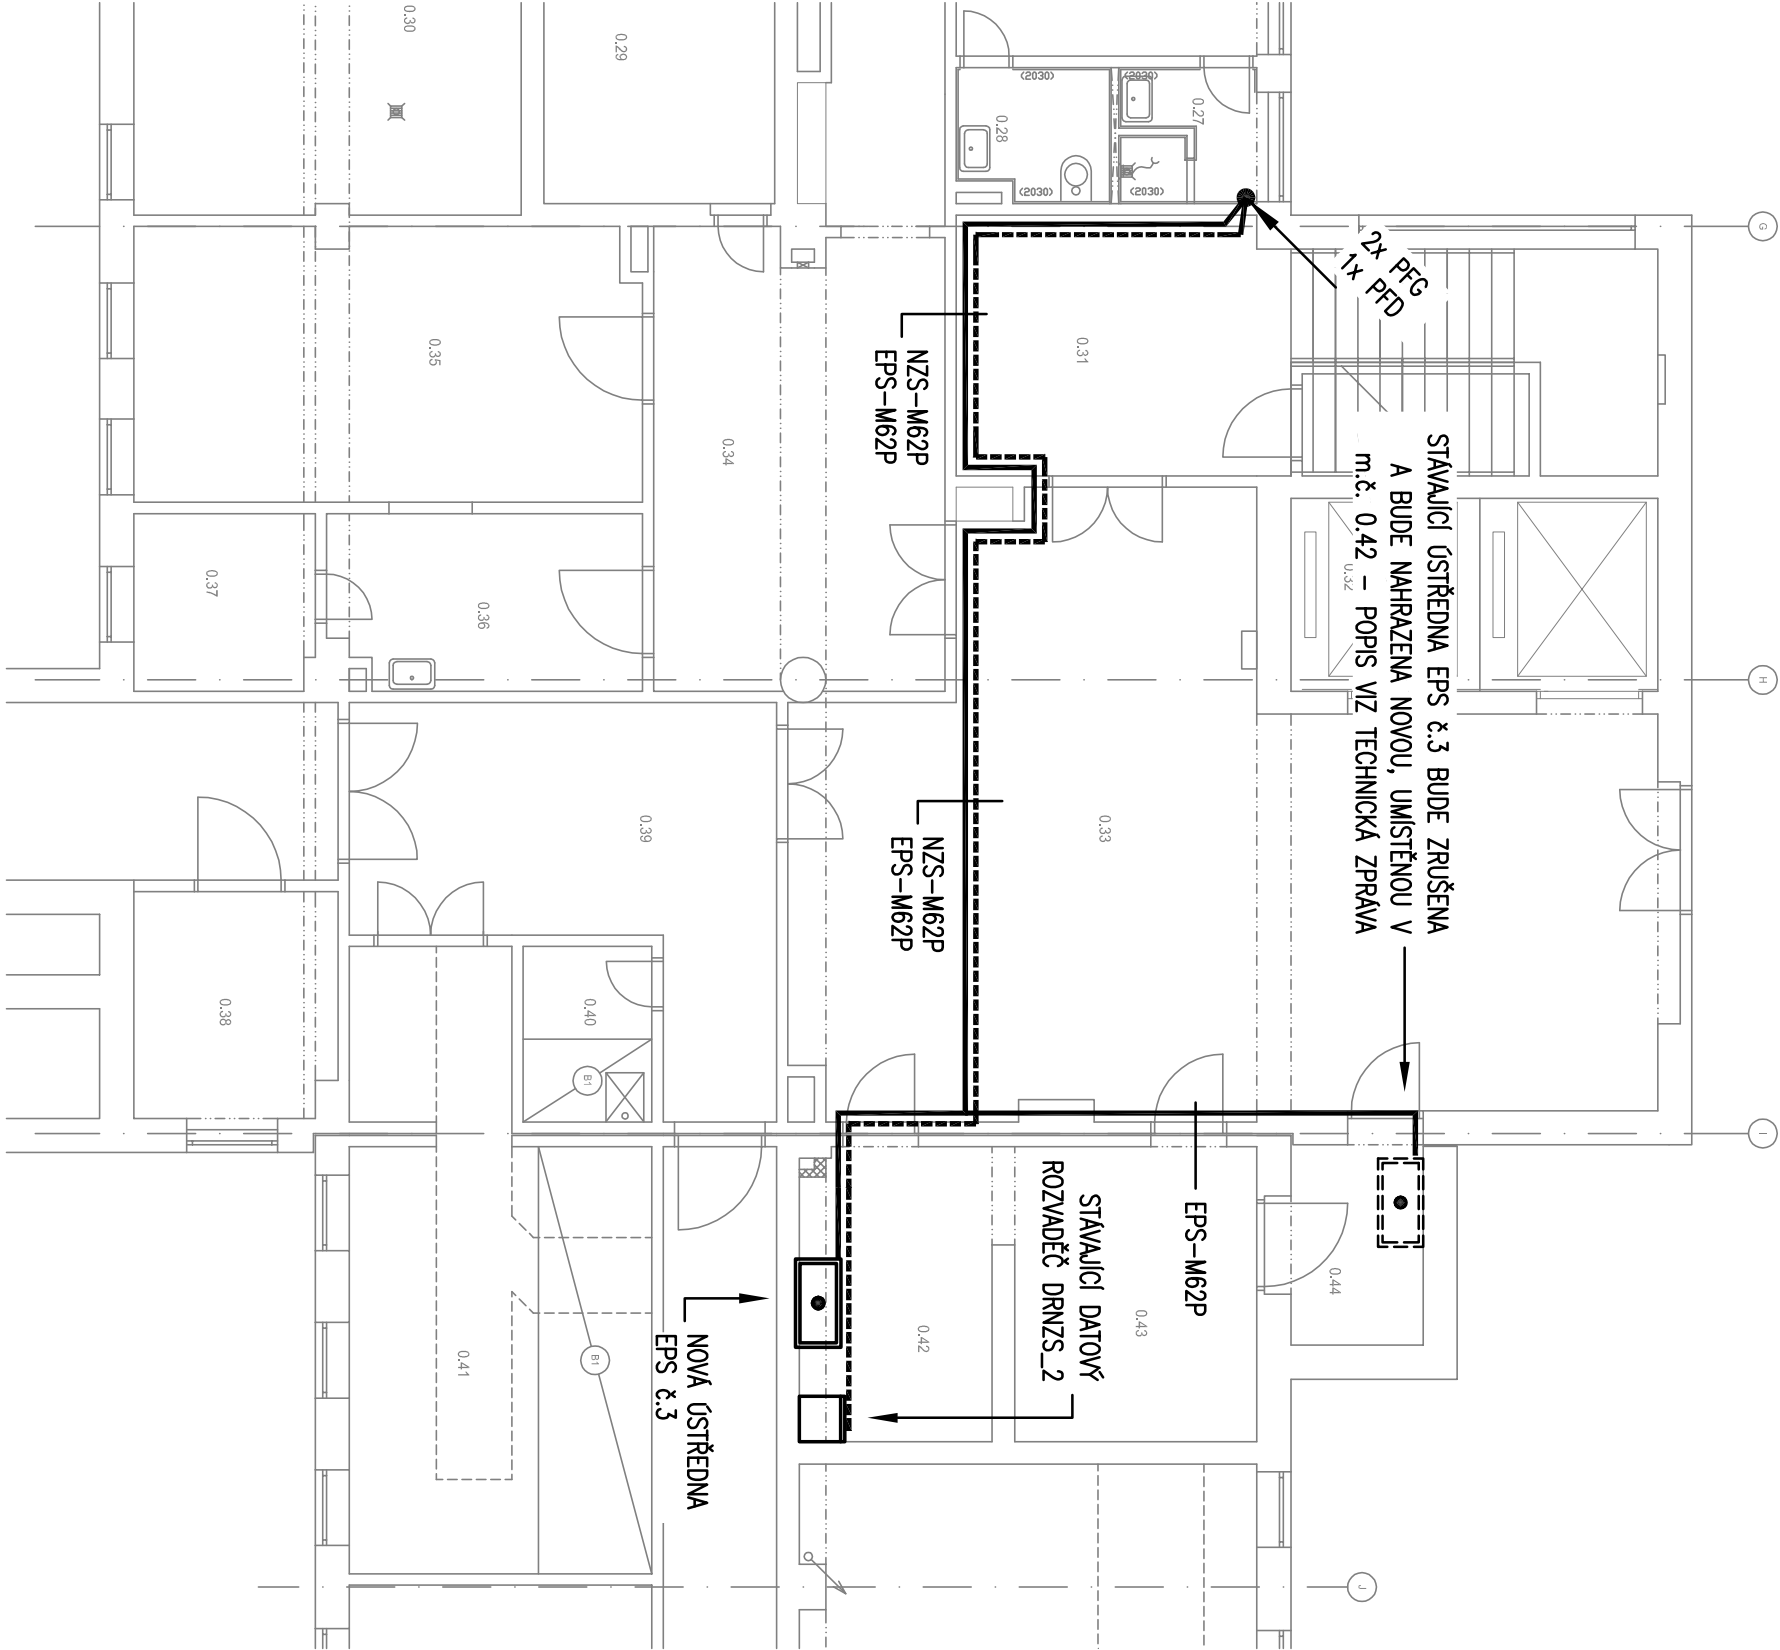

OCHRANA PŘI PORUŠE



• AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY

• OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

• OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM

PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 33 2000-5-51, VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLVŮ



Generální projektant:		Hlavní inženýr projektu:		Investor:		Provazovatel:	
Ing. Petr Tomický www.a-tomic.cz		ING. PETR TOMICKÝ číslo autorizace 1004721 obor autorizace IP00		jihomoravský kraj		Nemocnice Vyškov	
Název stavby: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU		Zakázkové číslo: DPS 07-2022		Paré:			
Název stavby:		Datum:		12-2022			
		Stupeň:		PROVÁDĚNÍ STAVBY			
Zpracovatel:		Oddíl:		Autorizace:			
R.M.Elektro Křenová 60, Brno 6022 00 Tel.: +420 541 235 798 E-mail: projekce@rmelektro.cz		EPS a NZS					
							
QR vizítka							
Odpovědný projektant:		Kontroloval:					
ING. MIROSLAV REK		ING. MIROSLAV REK					
							
Objekt:		SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP KŘÍDLA C1					
Název přílohy:		Označení:					
PŮDORYS 1.PP - EPS A NZS		D.1.01.4h-203					
		Formát:		244			
		Měřítko:		1:100			