




Generální projektant: Ing. Petr Tomický www.a-tomic.cz			Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ číslo autorizace 1004721 obor autorizace IP00	Investor:  Nemocnice Vyškov
Název stavby: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU			Zakázkové číslo: DPS 07-2022	Paré:
			Datum: 12-2022	
			Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Zpracovatel: R.M.Elektro Křenová 60, Brno 602 00 Tel: +420 541 235 788 E-mail: projekce@rmelektro.cz			Oddíl: EPS a NZS	Autorizace:
Odpovědný projektant: ING. MIROSLAV REK	Vypracoval: ING. MIROSLAV REK	Kontroloval: ING. MIROSLAV REK		
Objekt: SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP KŘÍDLA C1				
Název přílohy: BLOKOVÁ SCHÉMATA EPS A NZS			Označení: D.1.01.4h-101	Formát: A4 Měřítko: ---

LEGENDA EPS

ROZVODY POŽÁRNÍ SMYČKY KABLEM "PFG"

PFG – KABEL 1x2x0,8 TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ B2(ca)s1d1, P45-R
PFG2 – KABEL 2x2x0,8 TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ B2(ca)s1d1, P45-R
PFD – KABEL 2x1,5 , TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ B2(ca)s1d1, P45-R

M62P – KOVOVÝ KABELOVÝ ŽLAB 62x50mm, P45-R

- VEŠKERÉ KABELOVÉ ROZVODY JSOU PŘICHYCENY POŽÁRNÍMI PŘÍCHYTKAMI KE STAVEBNÍ KONSTRUKCI DLE NORMOVÉ INSTALACE POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.
- VERTIKÁLNÍ KABELOVÉ ROZVODY K TLAČÍTKŮM JSOU ULOŽENY V ELEKTROINSTALAČNÍCH TRUBKÁCH POD OMÍTKOU.

LEGENDA NZS

ROZVODY NZS

PFD – KABEL 2x1,5 , TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ B2(ca)s1d1, P45-R

M62P – KOVOVÝ KABELOVÝ ŽLAB 62x50mm, P45-R

- VEŠKERÉ KABELOVÉ ROZVODY K REPRODUKTORŮM JSOU PŘICHYCENY POŽÁRNÍMI PŘÍCHYTKAMI KE STAVEBNÍ KONSTRUKCI DLE NORMOVÉ INSTALACE POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.

POUŽITÉ ZNAČKY EPS



ÚSTŘEDNA EPS



OPTICKO-KOŮROVÝ HLÁSIČ



O-K HLÁSIČ V PODHLEDU



TEPLOTNĚ-DIFERENCIÁLNÍ HLÁSIČ



TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ

POUŽITÉ ZNAČKY NZS



REPROD. NZS NÁSTĚNNÝ




REPROD. NZS STROPNÍ

Zapojení požární smyčky 2, ústř. č.3


[illegible]

SBĚRNICE SÍŤ ŮSTŘEDEN EPS

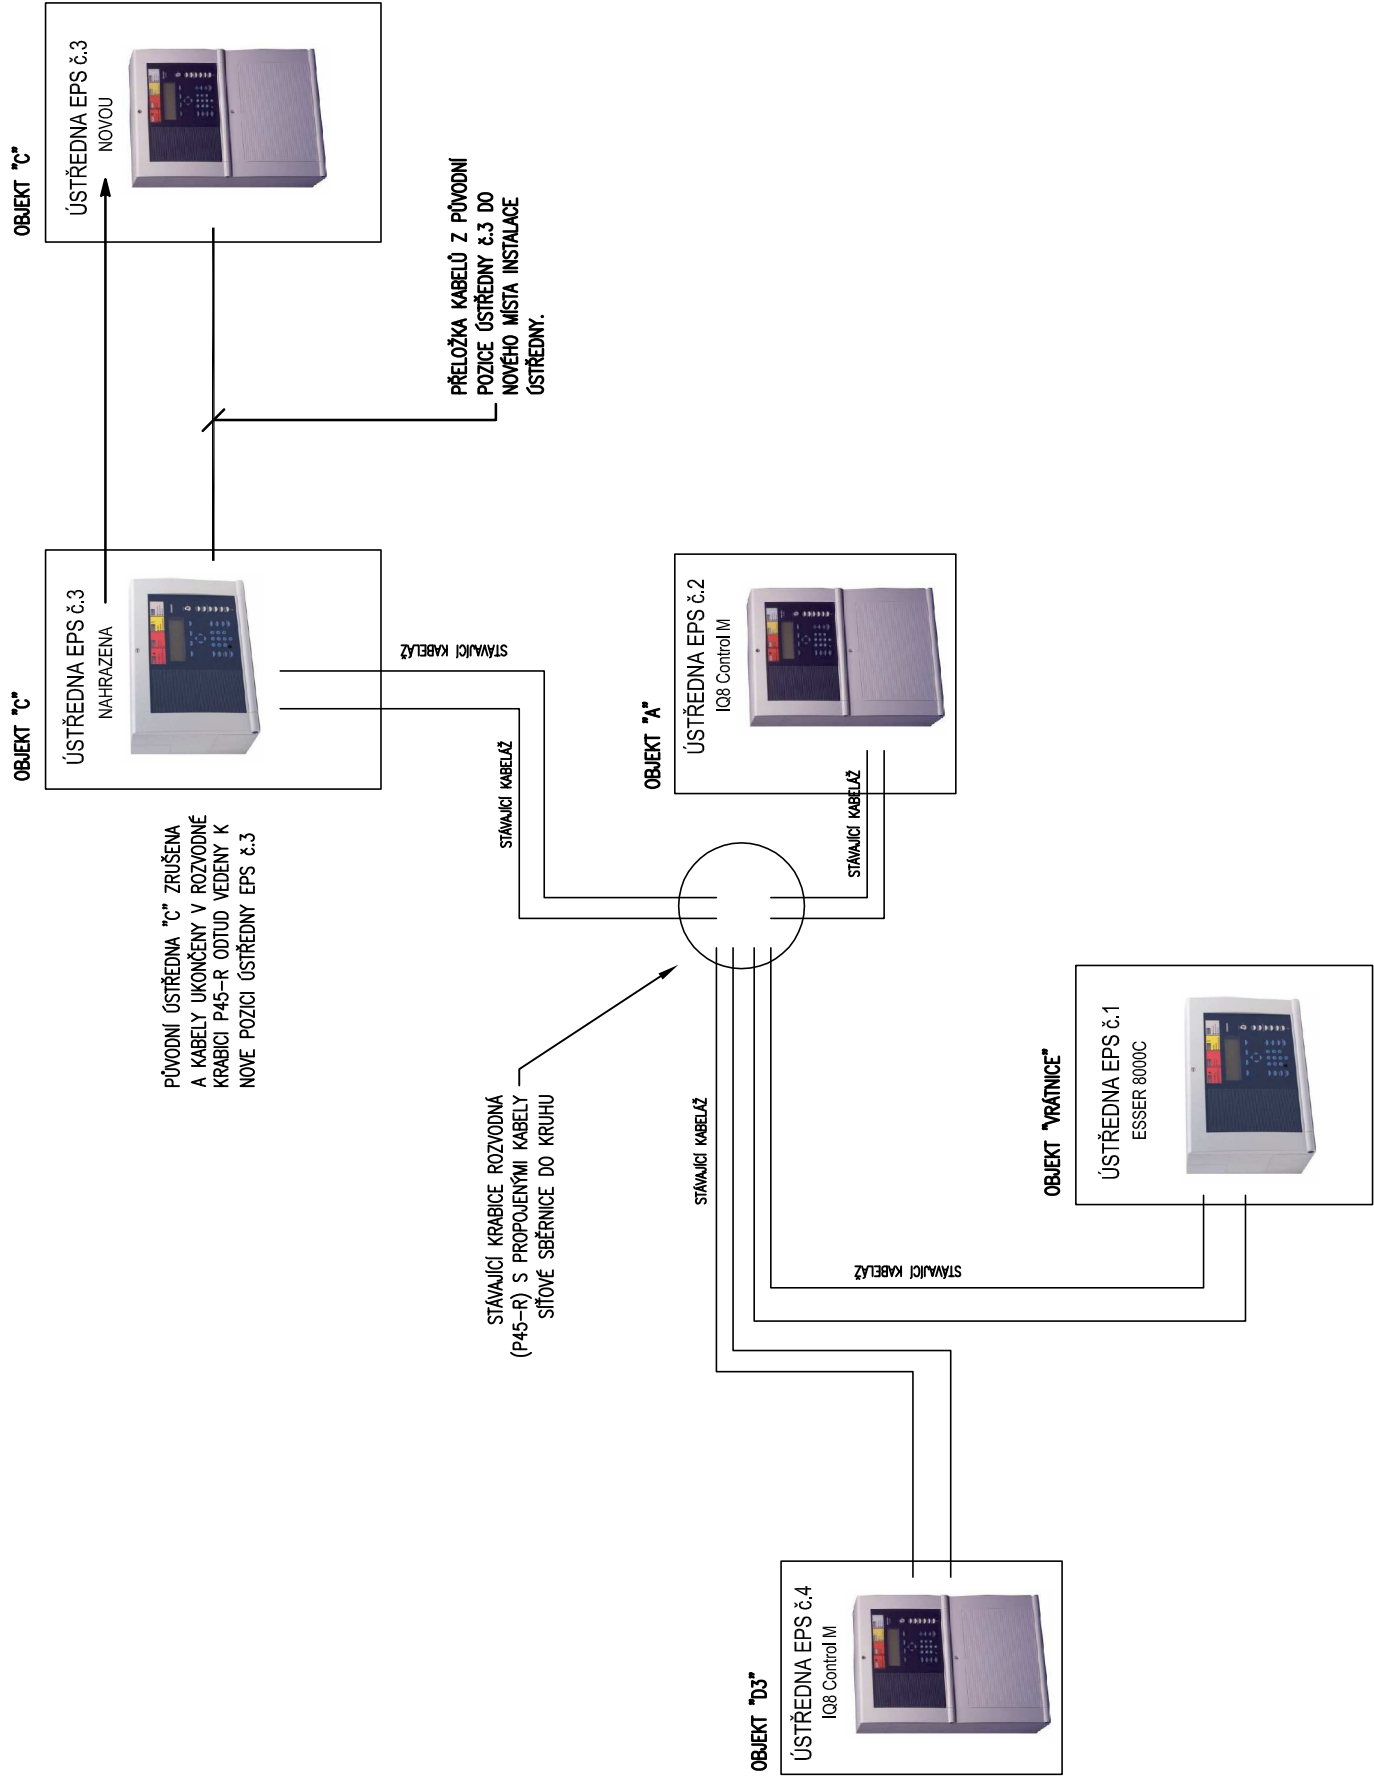

OBJEKT C

ROZVADĚČ NZS –
DRNZS_02

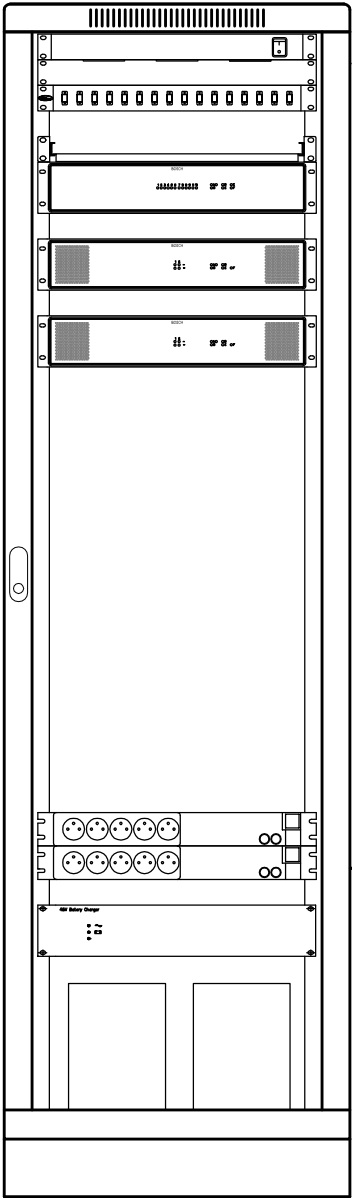

OBJEKT C1 (IX.ETAPA)

VÝKON : 120W
KABEL : PFD

9x

C1-1.NP

připojeno k zesilovači
IX.etapy

VÝKON : 27W – 54W max.
KABEL : PFD

KABEL 4x2x0,8 TŘÍDA
B2(ca)s1d1, P45-R

(OVLÁDÁNÍ NZS A
MONITOROVÁNÍ STAVU
NZS DO SYSTÉMU EPS)

NOVÁ ÚSTŘEDNA EPS 8.3
– NAHRAZUJE PŮVODNÍ

